
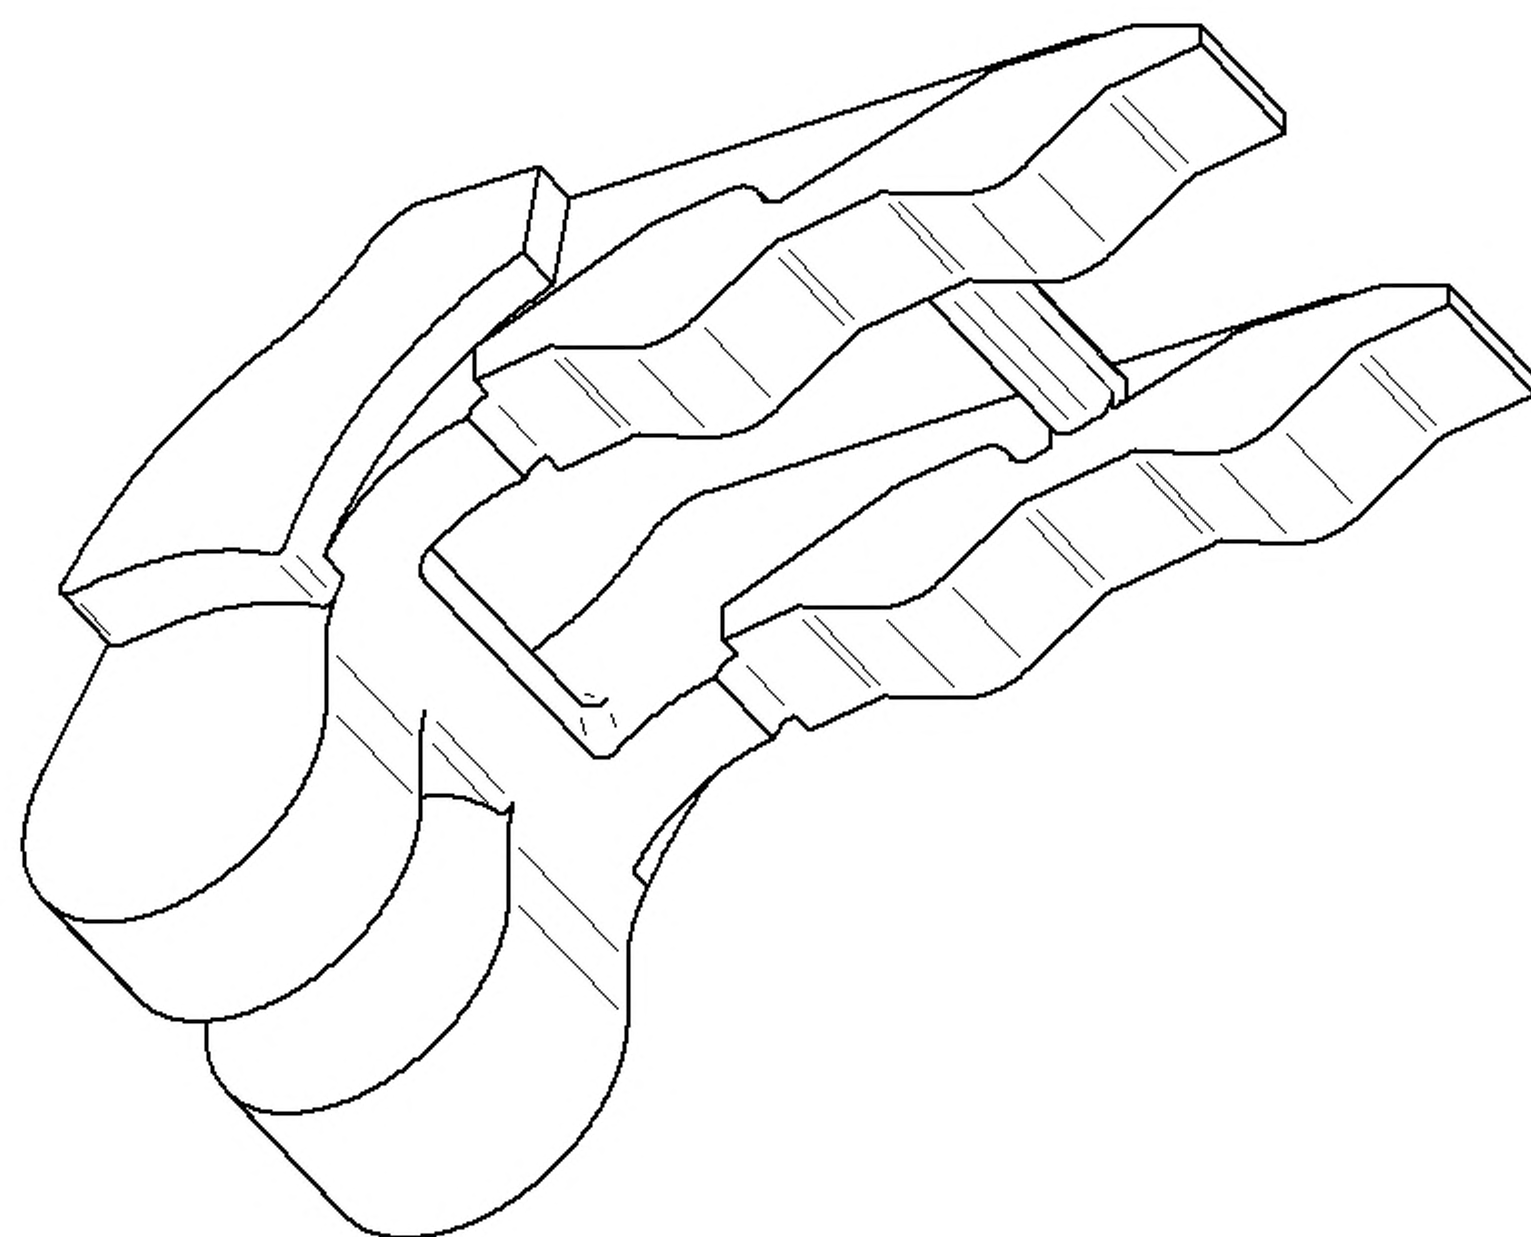
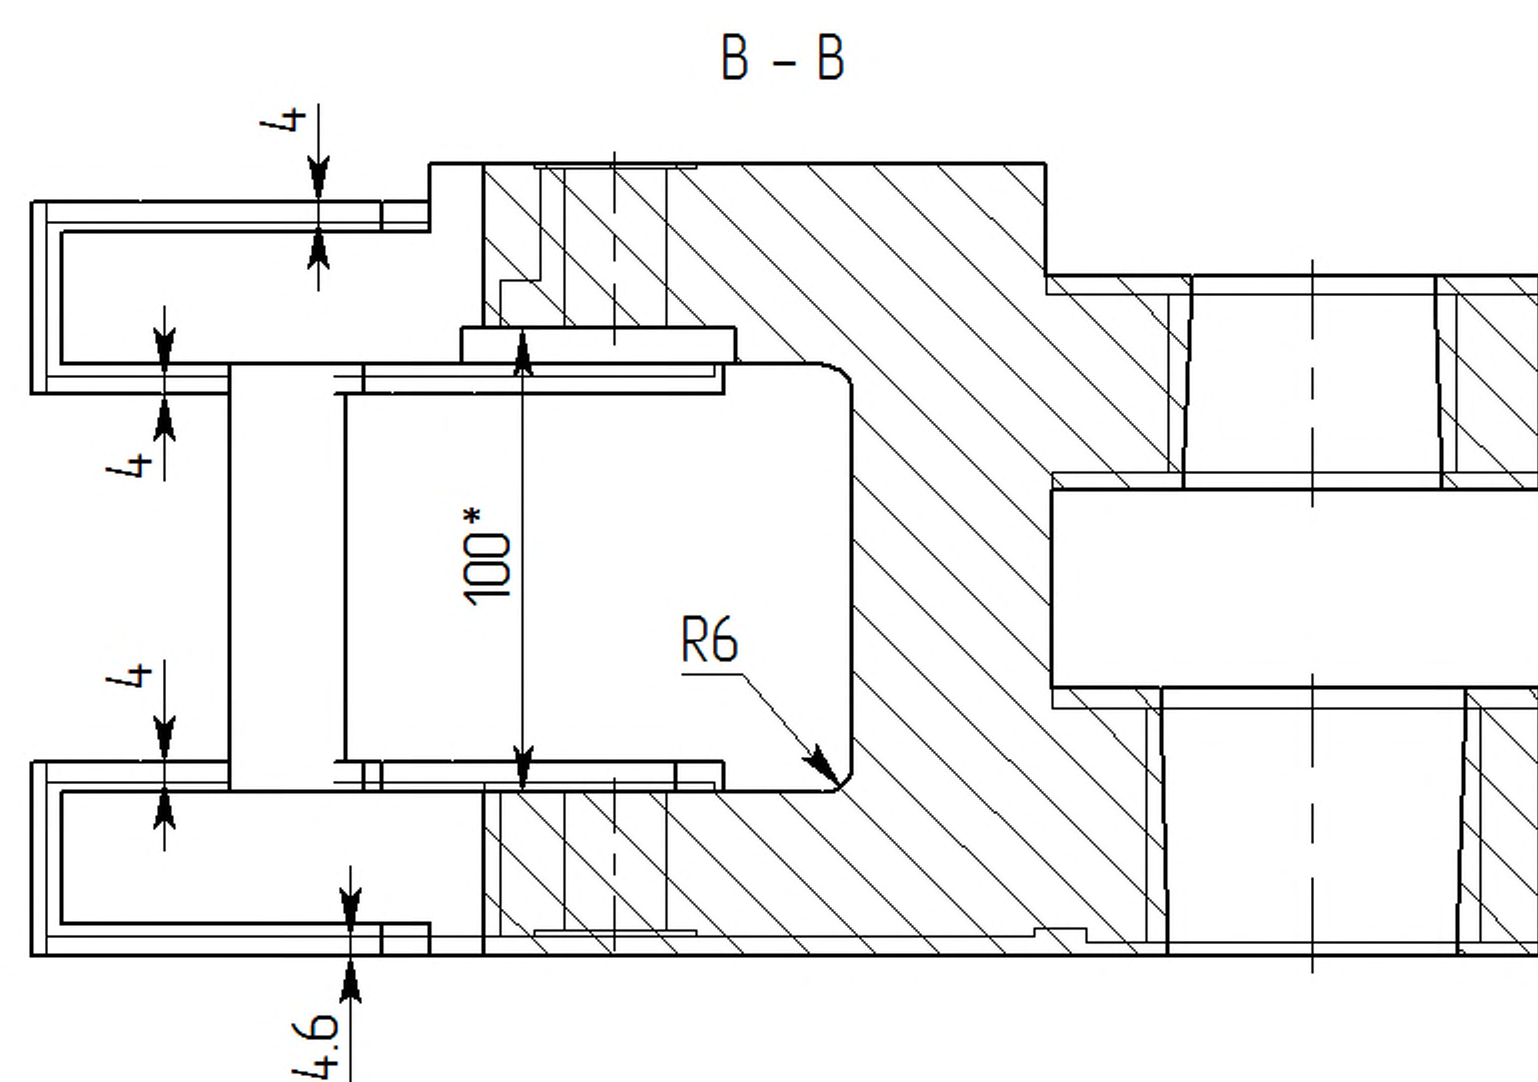
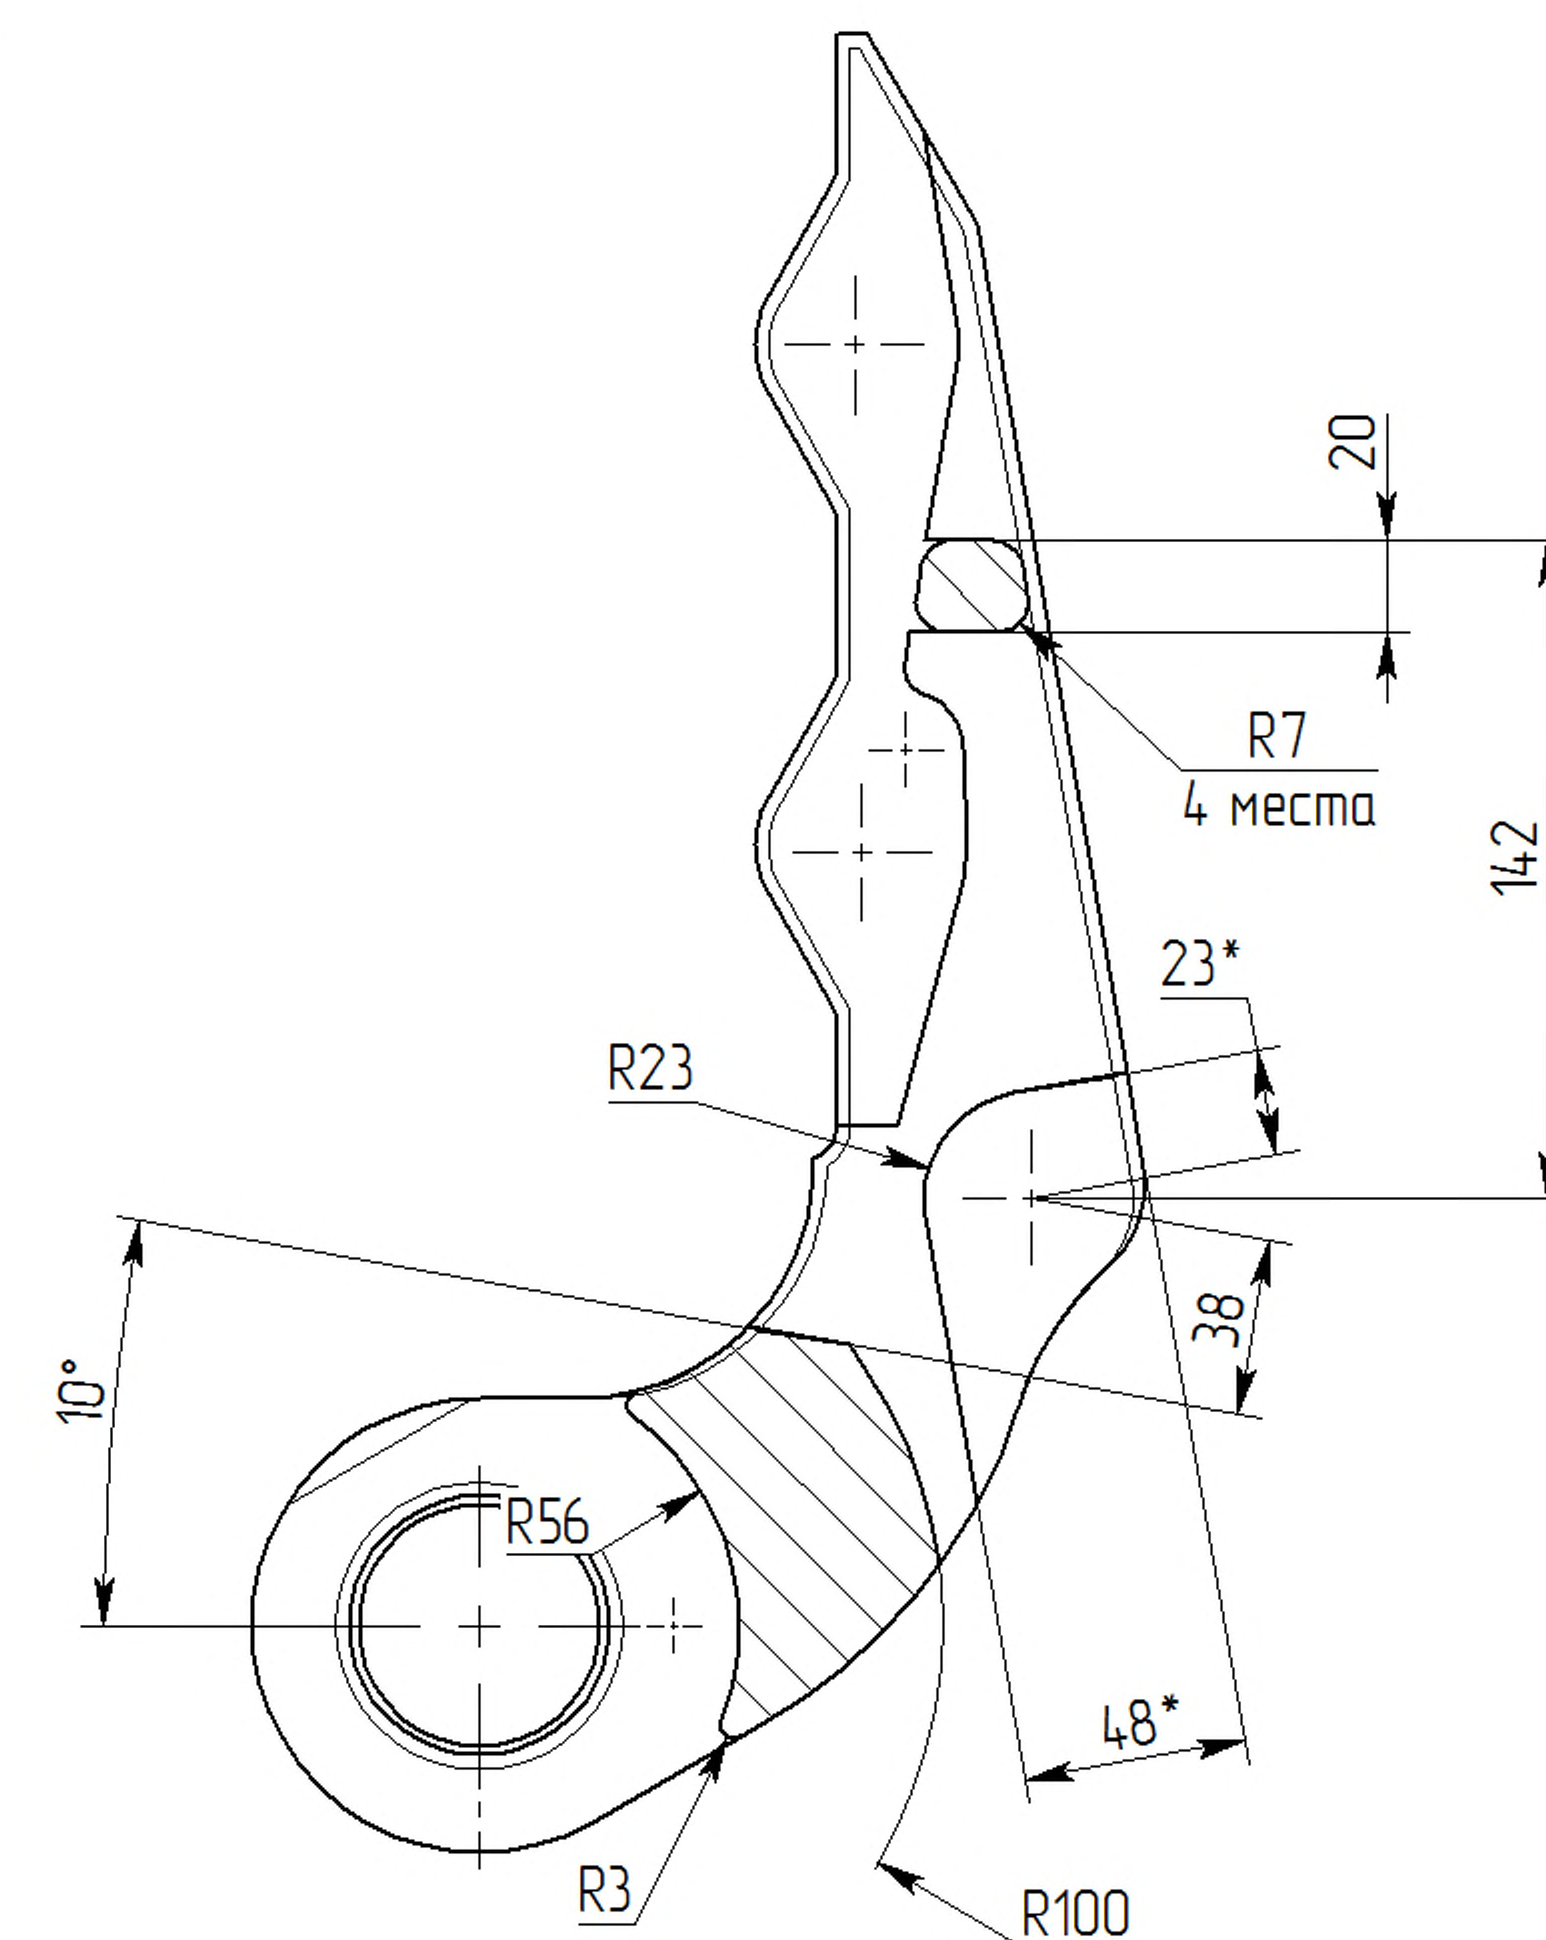
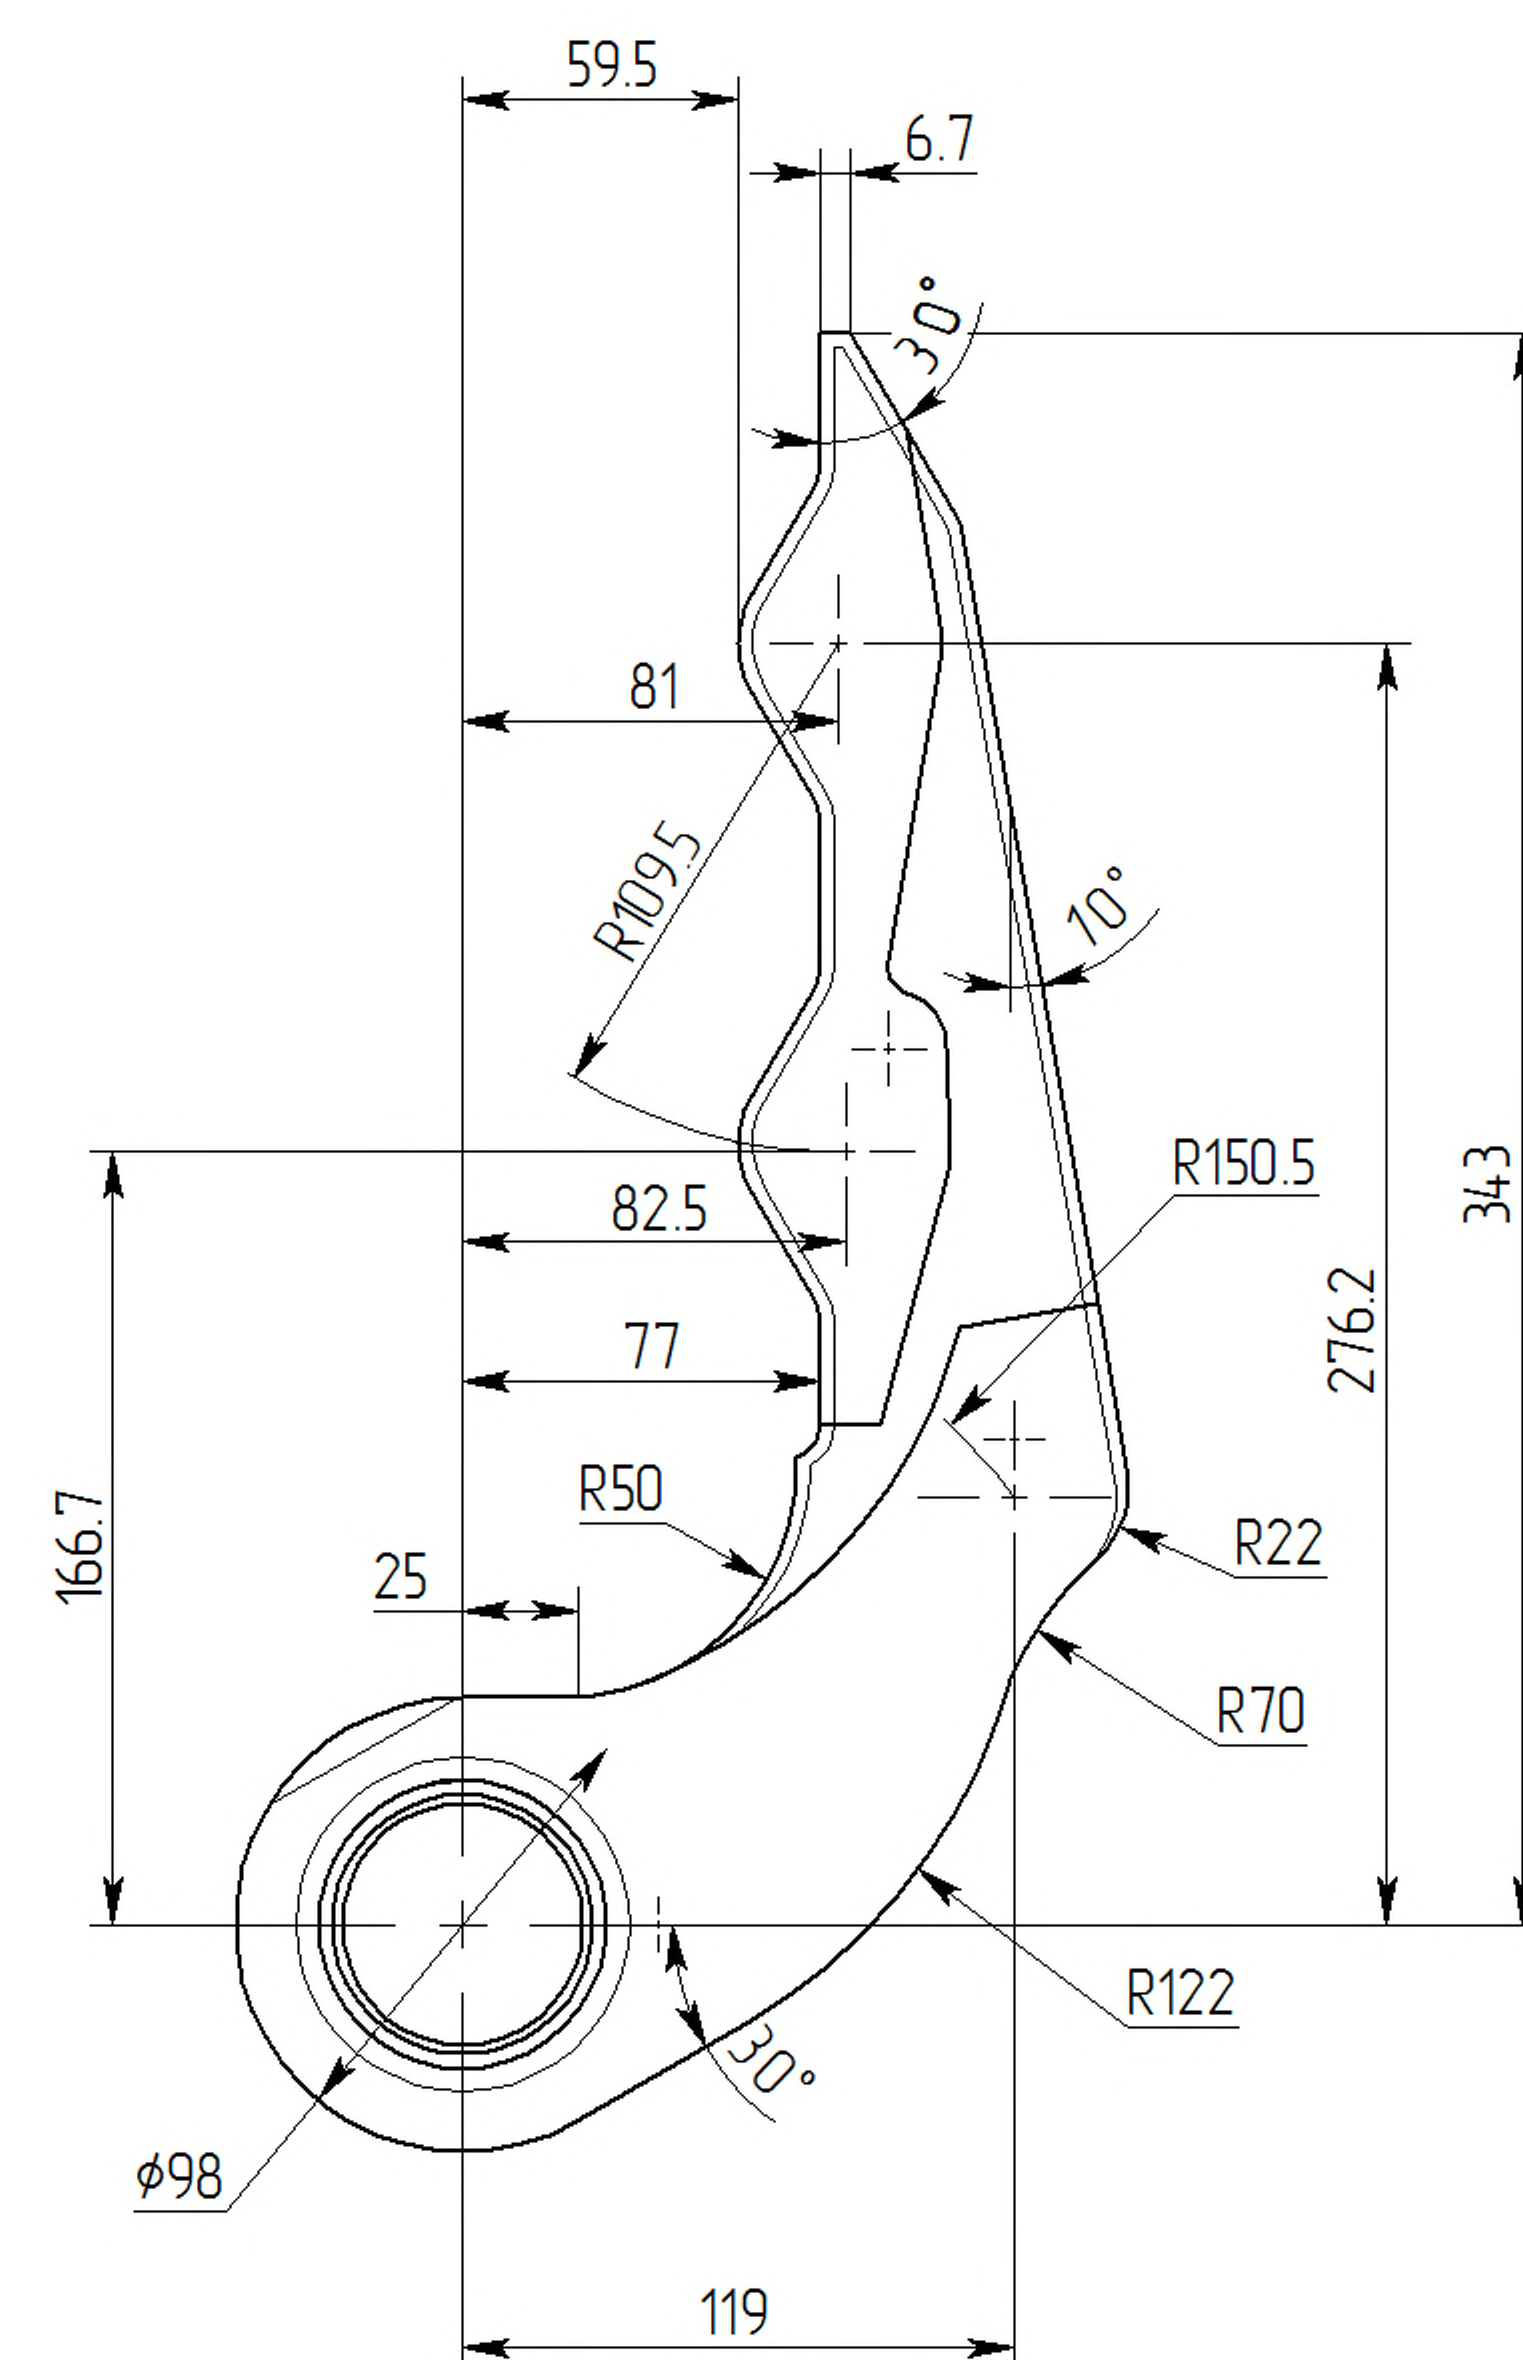
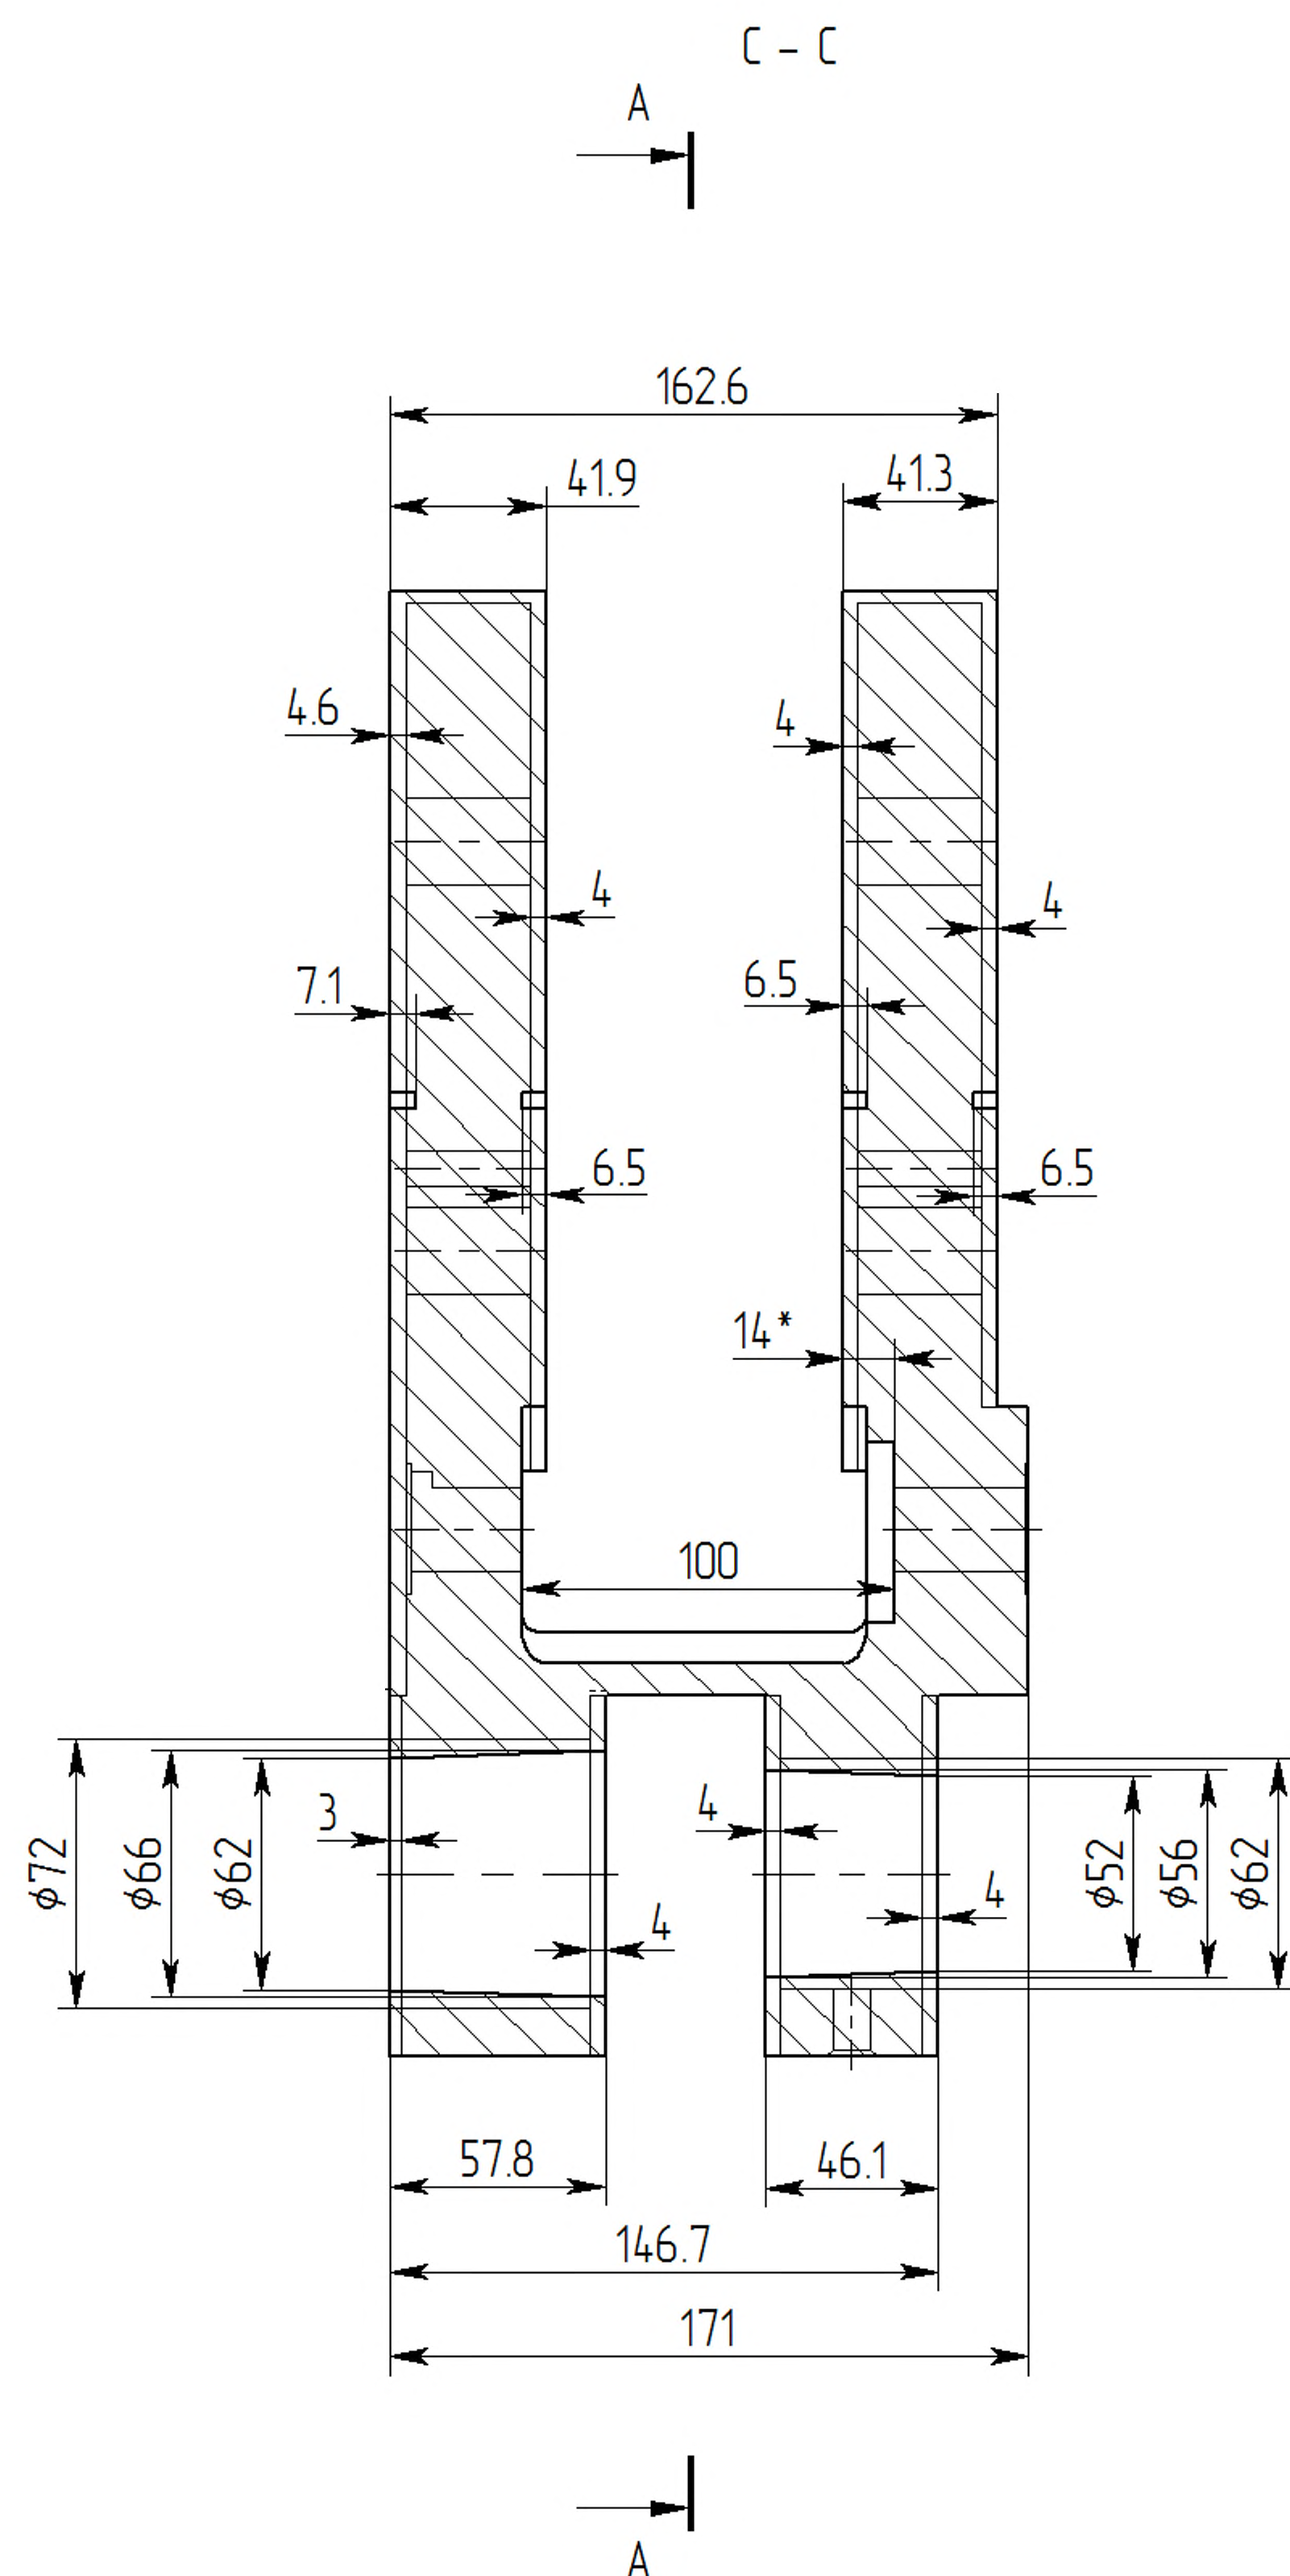
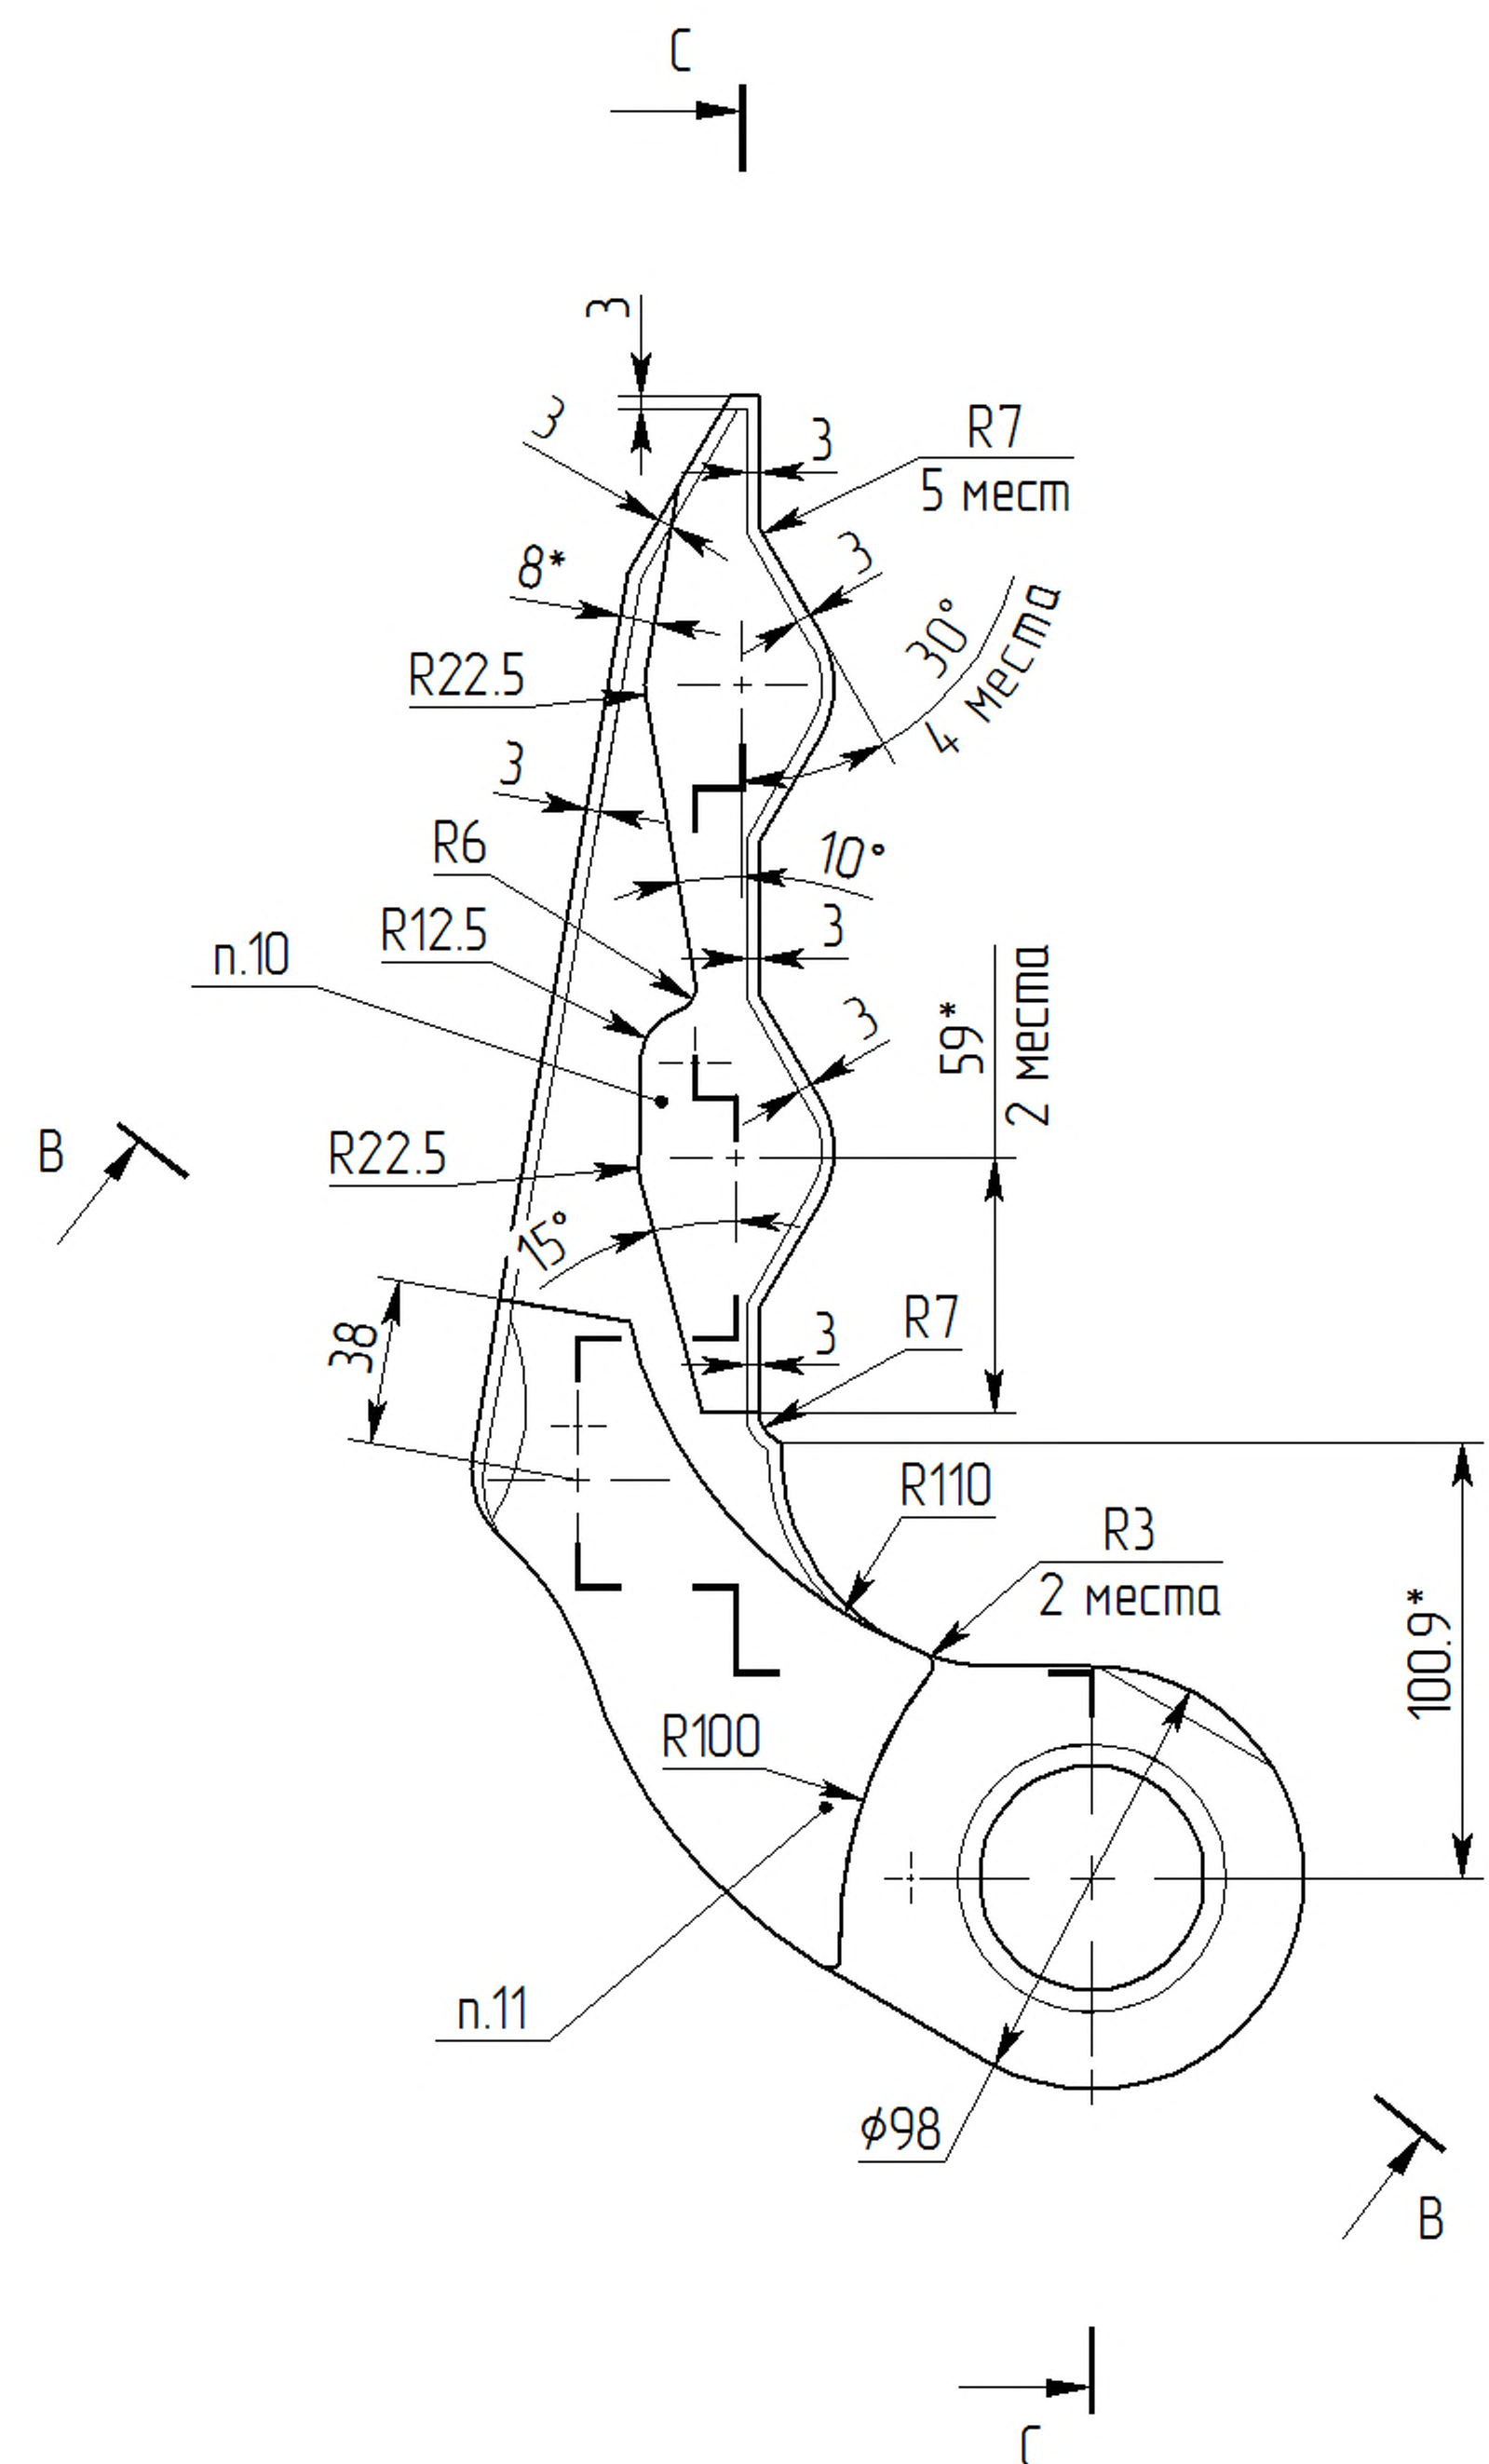




1. Класс точности отливки 10-0-0-10 ГОСТ Р 53464-2009
 2. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм
 3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92
 4. На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты не превышающие по глубине припуск на механическую обработку.
 5. На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки.
 6. Допускается изготовление из ВЧ40, ВЧ45 ГОСТ 7293-85.
 7. Остатки от литников и приливов зачистить заподлицо.
 8. Временное сопротивление при растяжении σ_B 400 МПа – 600 МПа.
 9. Условный предел текучести σ_T 310 МПа – 410 МПа.
 10. Маркировать порядковый номер отливки литым способом и клеймо литейщика.
- Маркировать "R" в литье на 1...2 мм высотой 10 мм.
11. Маркировку "401" выполнить в литье на 1...2 мм, шрифт CG Century Schbk Bold Italic высотой 20 мм.
 12. НВ 160...240.
 13. * – размер для справок.

						DF-626-02	Отливка		
						Рычаг верхний	Лист	Масса	Масштаб
Изз.	Лист	№ док-м	Подп.	Дата				17,3	12
Разработ.									
Проб.									
Т. контр.							Лист	Листов	
Н. контр.						ВЧ-50 ГОСТ 7293-85			
Утв.									