


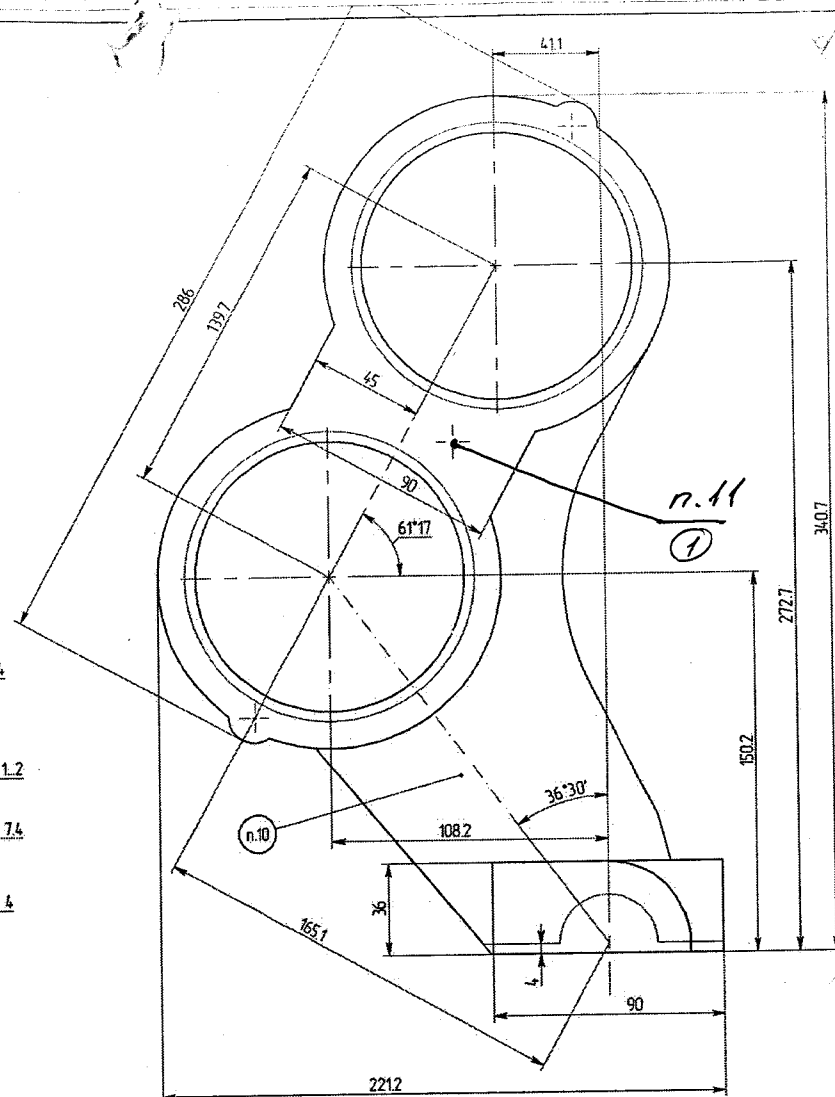

1. Класс точности отливки 10-0-0-10 ГОСТ Р 53464-2009
2. Неуказание литевых радиусов 3..5 мм
3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92
4. На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты не превышающие по глубине припуск на механическую обработку
5. На необработываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки.
6. Допускается излоупление из ВЧ40, ВЧ45 ГОСТ 7293-85.
7. Остатки от литников и приливов зачистить заправкой на необработываемых поверхностях, на обрабатываемых поверхностях допускается остаток до 5 мм.
8. Временное сопротивление при растяжении σ_B 400 МПа - 600 МПа.
9. Главный предел текучести σ_T 310 МПа - 410 МПа
10. Маркировать порядковый номер отливки литым способом, высота шрифта 1.2 мм.
11. HB 160..240

11. НБ 160.240
Сомасовато: Урт - (Учир)
Добавить место проверки 23.10.18
твёрдости.

ДВ 11		Отливка	
Деталь		Лист	Макс
		6,2	11
ВЧ-50 ГОСТ 7293-85		Лист	Макс
Контракт		Формат А1	