


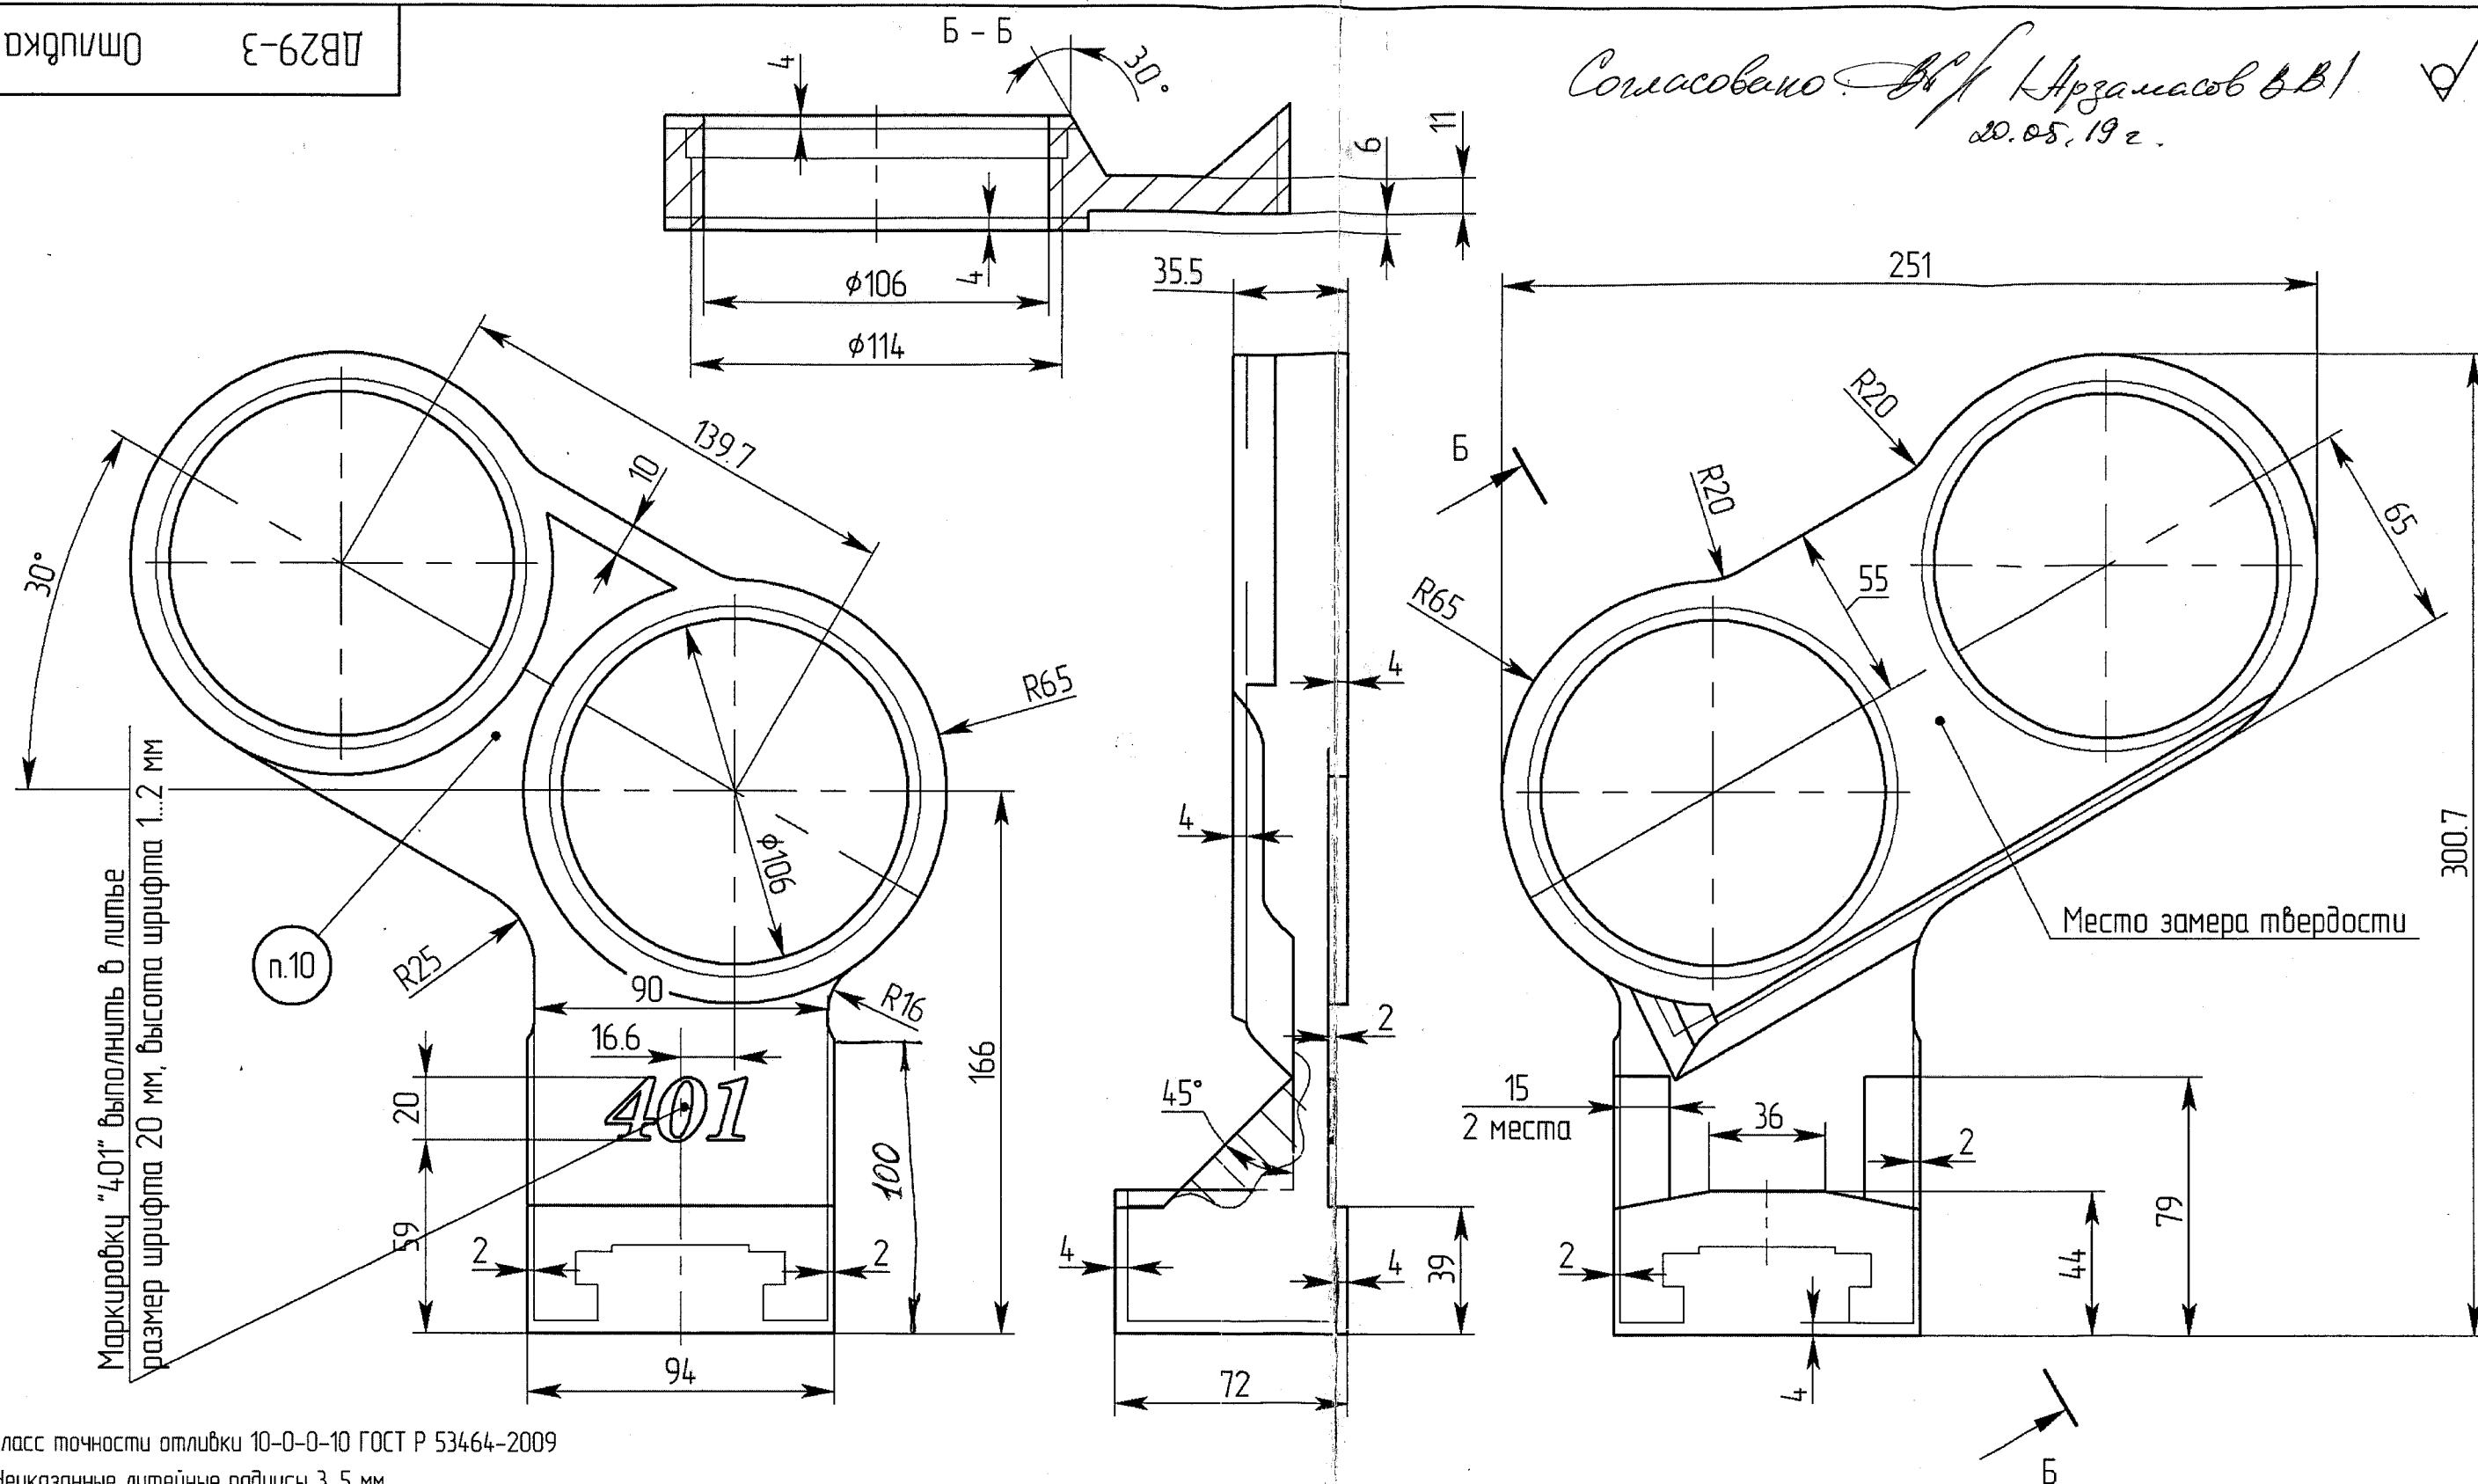

1. Класс точности отливки 10-0-0-10 ГОСТ Р 53464-2009
2. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм
3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92
4. На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты не превышающие по глубине припуск на механическую обработку
5. На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки.
6. Допускается изготовление из ВЧ40, ВЧ45 ГОСТ 7293-85
7. Допускается изготовление из ВЧ40, ВЧ45 ГОСТ 7293-85
8. Временное сопротивление при растяжении σ_B 400 МПа – 600 МПа
9. Условный предел текучести σ_T 310 МПа – 410 МПа
10. Маркировать порядковый номер отливки литым способом, высота шрифта 1...2 мм.
11. HB 160...240

					ДВ29-3		Отливка				
					Кронштейн держателя воронок			Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						6,1	1:2
Разраб.											
Проб.											
Т. контр.								Лист	Листов		
Н. контр.					ВЧ-50 ГОСТ 7293-85						
Утв.											