

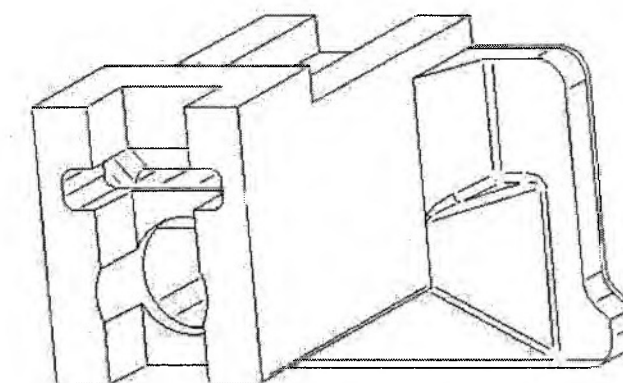
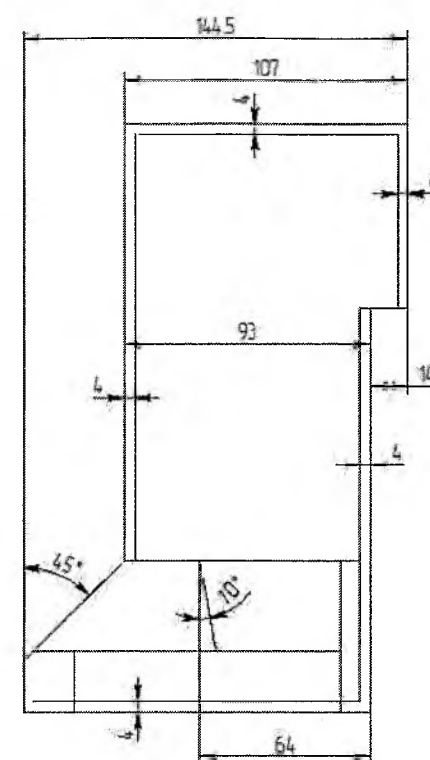
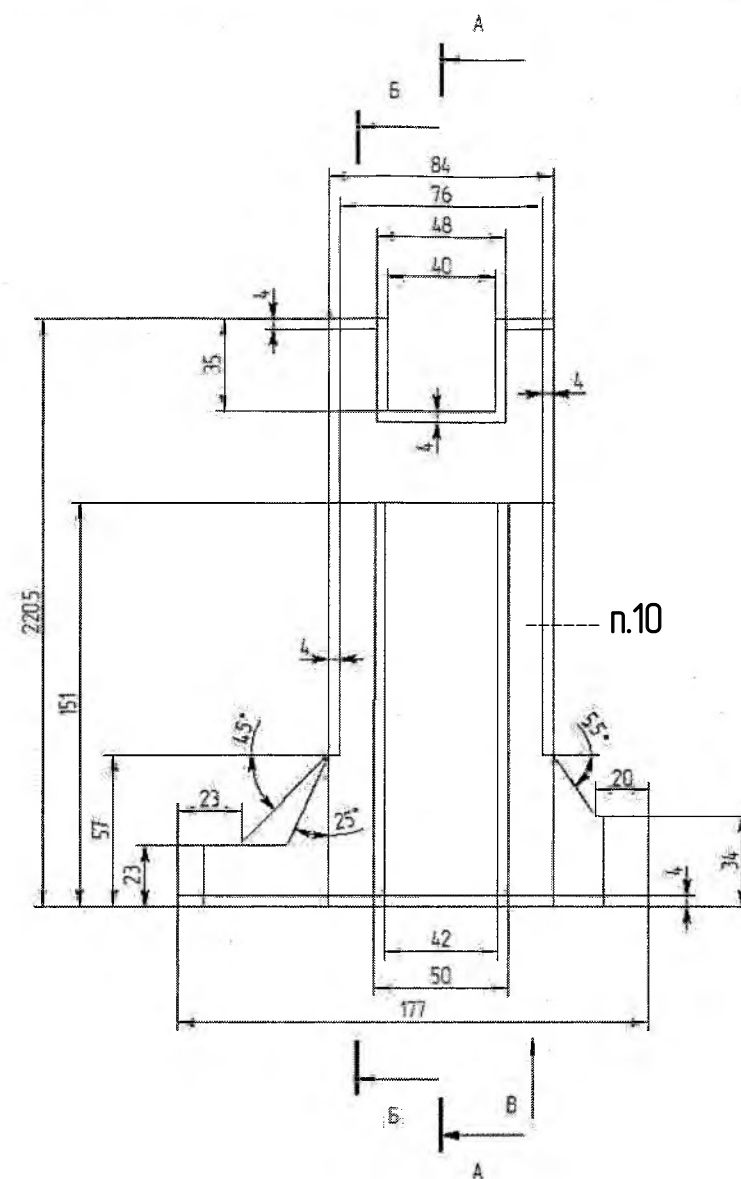
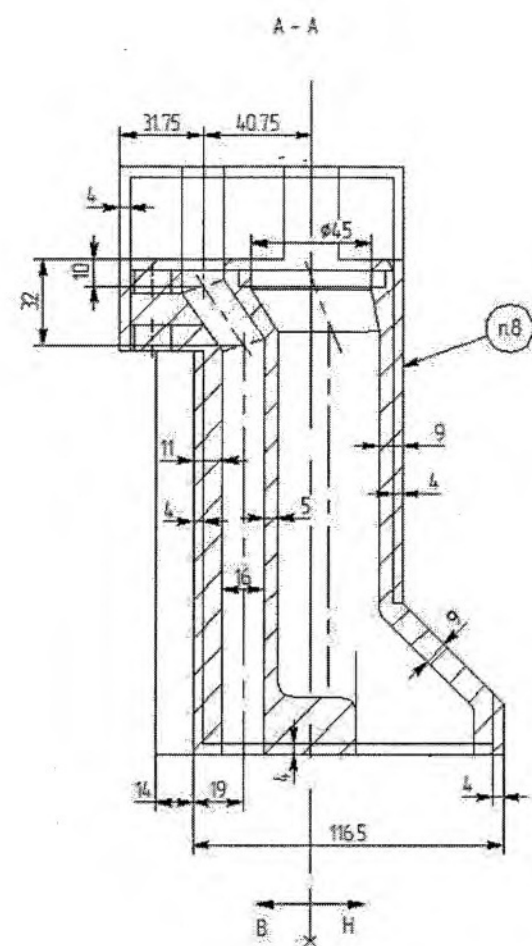
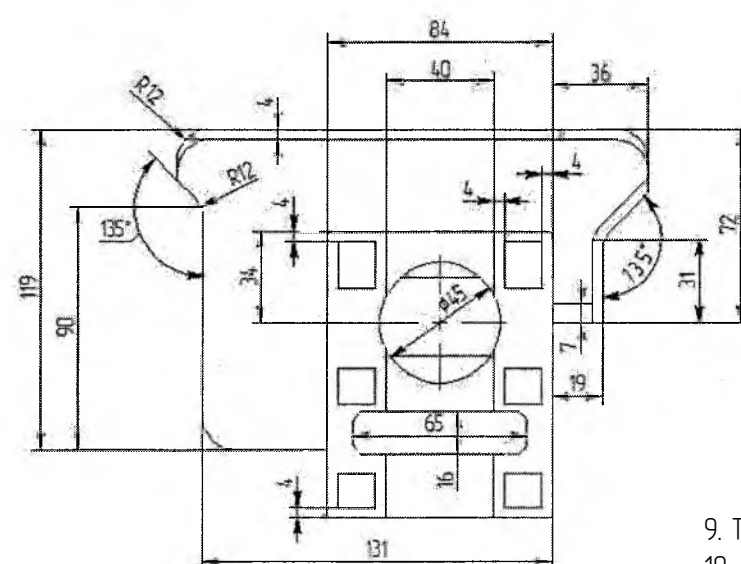


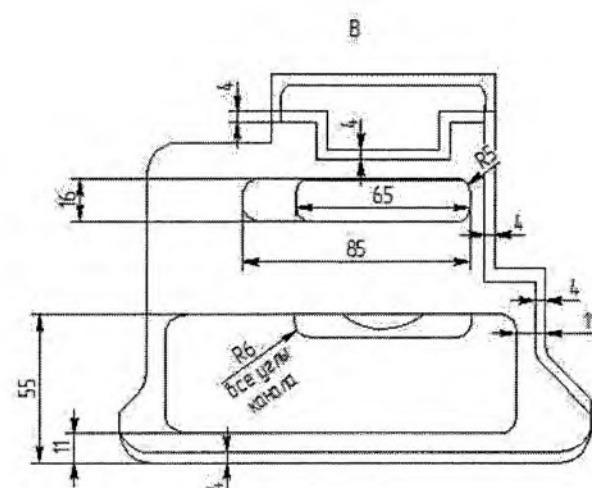

Б-Б

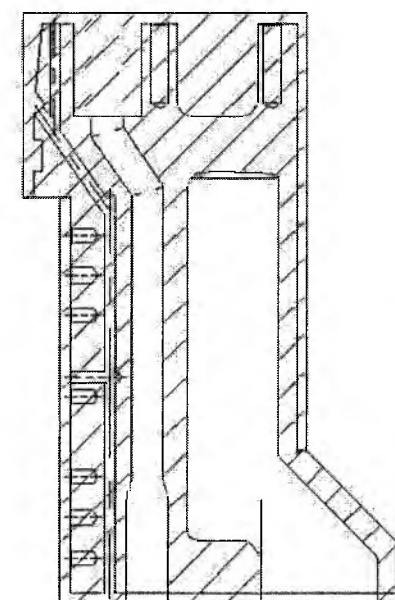

9. Твердость HB 160...240.
10. Место замера твердости.

1. Класс точности отливки 12-0-0-12 ГОСТ Р 53464-2009
2. Неуказанные литейные радиусы 3...6 мм
3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92
4. На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты не превышающие по глубине припуск на механическую обработку
5. На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки
6. Допускается изготовление из СЧ25 ГОСТ 1412-85
7. Остатки от литников и приделей зачистить заподлицо на необрабатываемых поверхностях, на обрабатываемых поверхностях допускается остаток до 5 мм.
8. Маркировать порядковый номер отливки.

LR_10-120-076					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					
Проб.					
Т. контр.					
Н. контр.					
М. контр.					
Колонна клапана отливка			Лит.	Масса	Масштаб
			Лист	Листов	
				8.3	1:1
			Чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85		

Проверил: *[Signature]*
24.11.15.

Спроб. №

Перв. примен.

Взам. №

Инв. №

Подп. и дата

Подп. и дата

Подп. и дата

Подп. и дата

Подп. и дата