
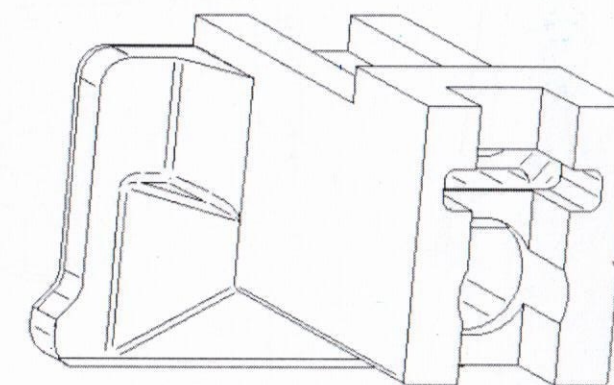
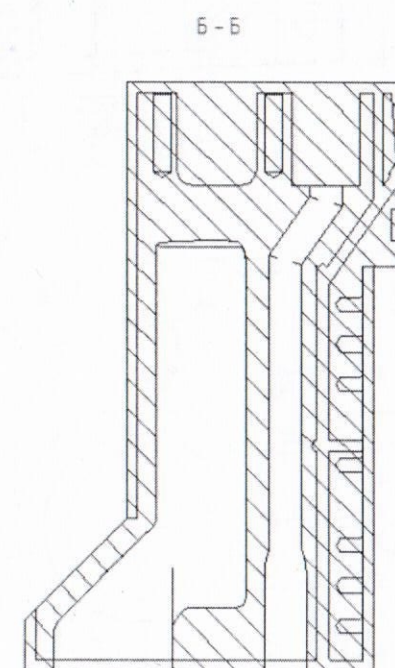
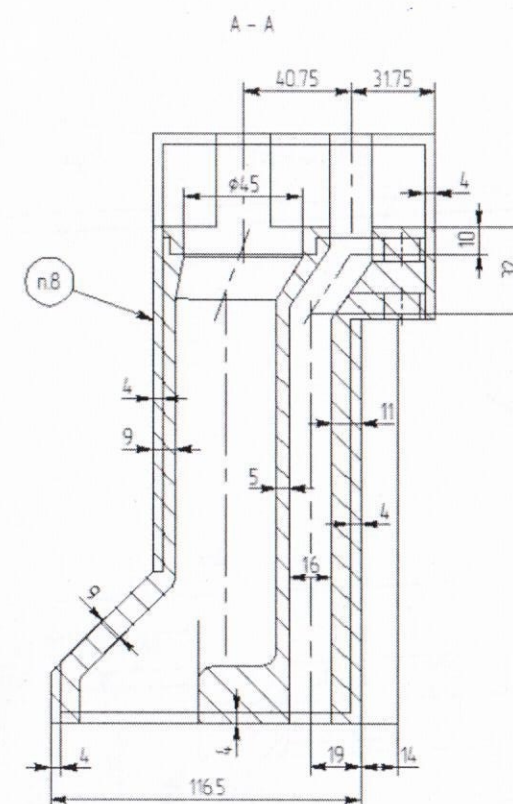
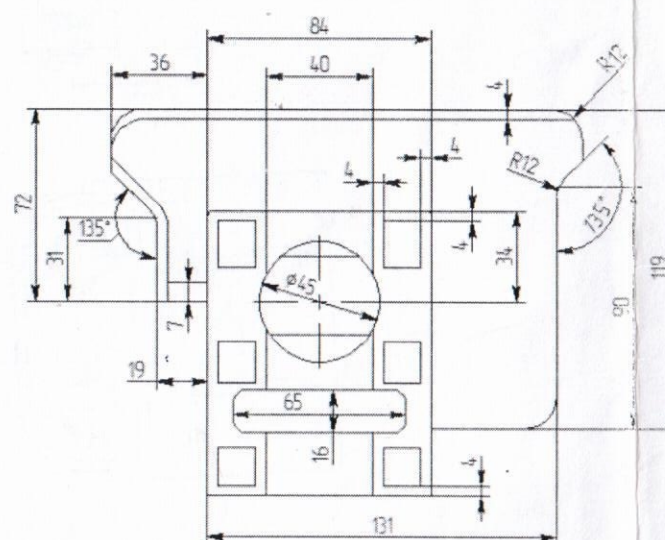
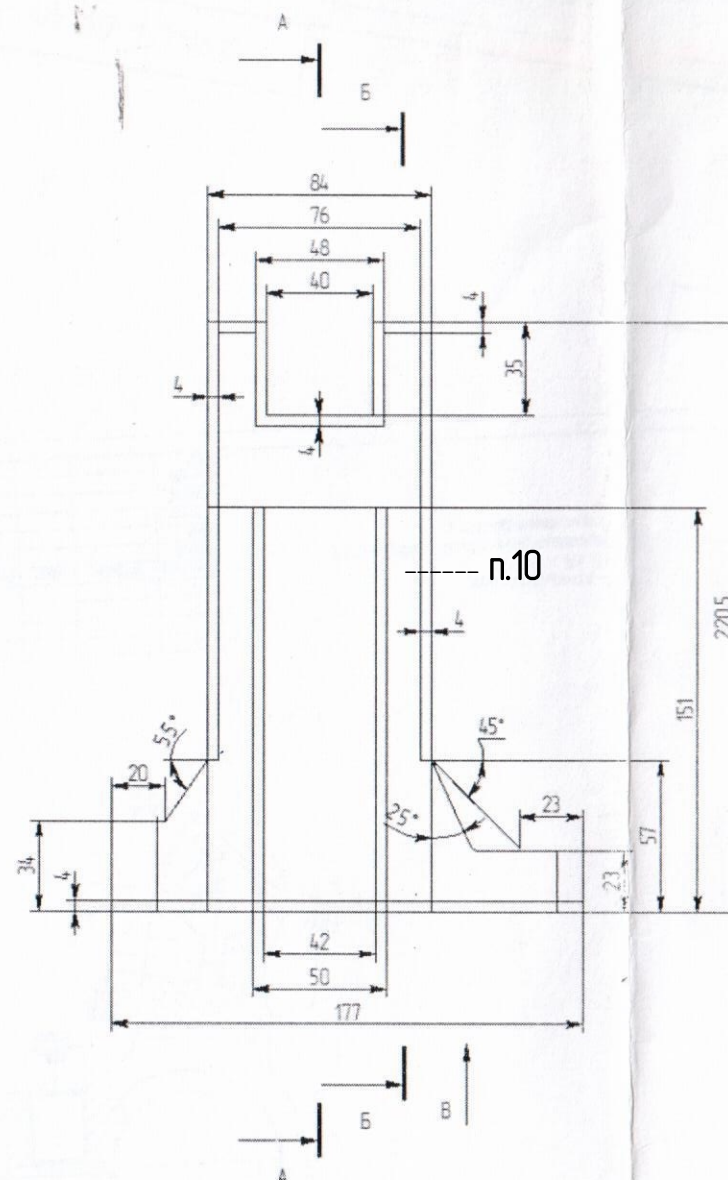
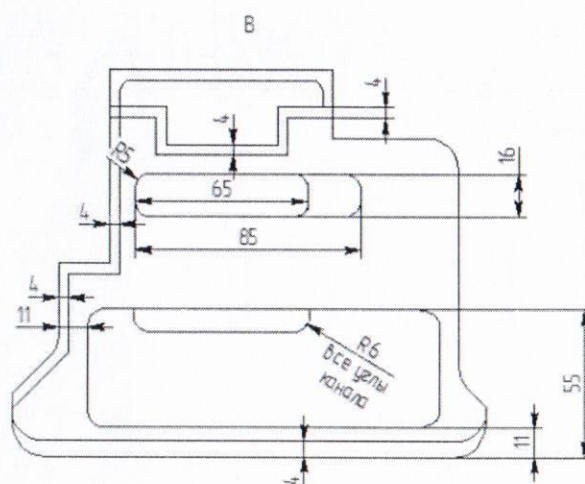


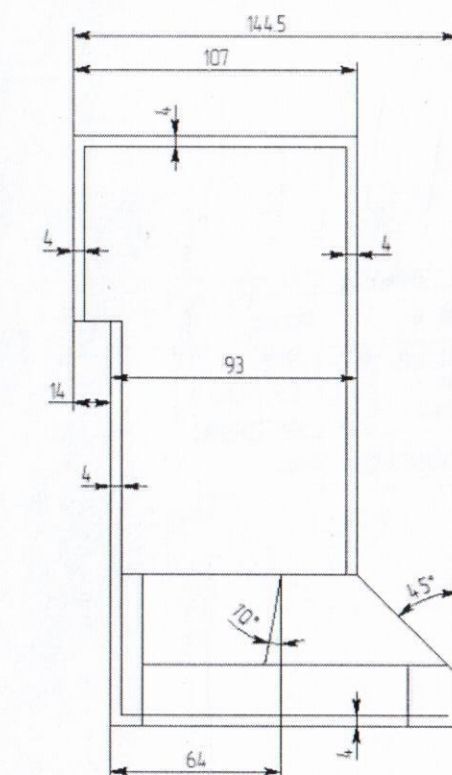

1. Класс точности отливки 12-0-0-12 ГОСТ Р 53464-2009
2. Неуказанные литейные радиусы 3...6 мм
3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92
4. На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты не превышающие по глубине припуск на механическую обработку
5. На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки
6. Допускается изготовление из СЧ 25 ГОСТ 1412-85
7. Остатки от литников и прибылей зачистить заподлицо на необрабатываемых поверхностях, на обрабатываемых поверхностях допускается остаток до 5 мм.
8. Маркировать порядковый номер отливки.

9. Твердость HB 160 ... 240.

10. Место замера твърдости

Проверил: В
14.12.15.

						ЛН_10-120-082			
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Колонна клапана отливка	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб								8.3	1:1
Проб									
Т.контр						Лист	Листов		
Н.контр						Чугун СЧ20 ГОСТ 141-85			