
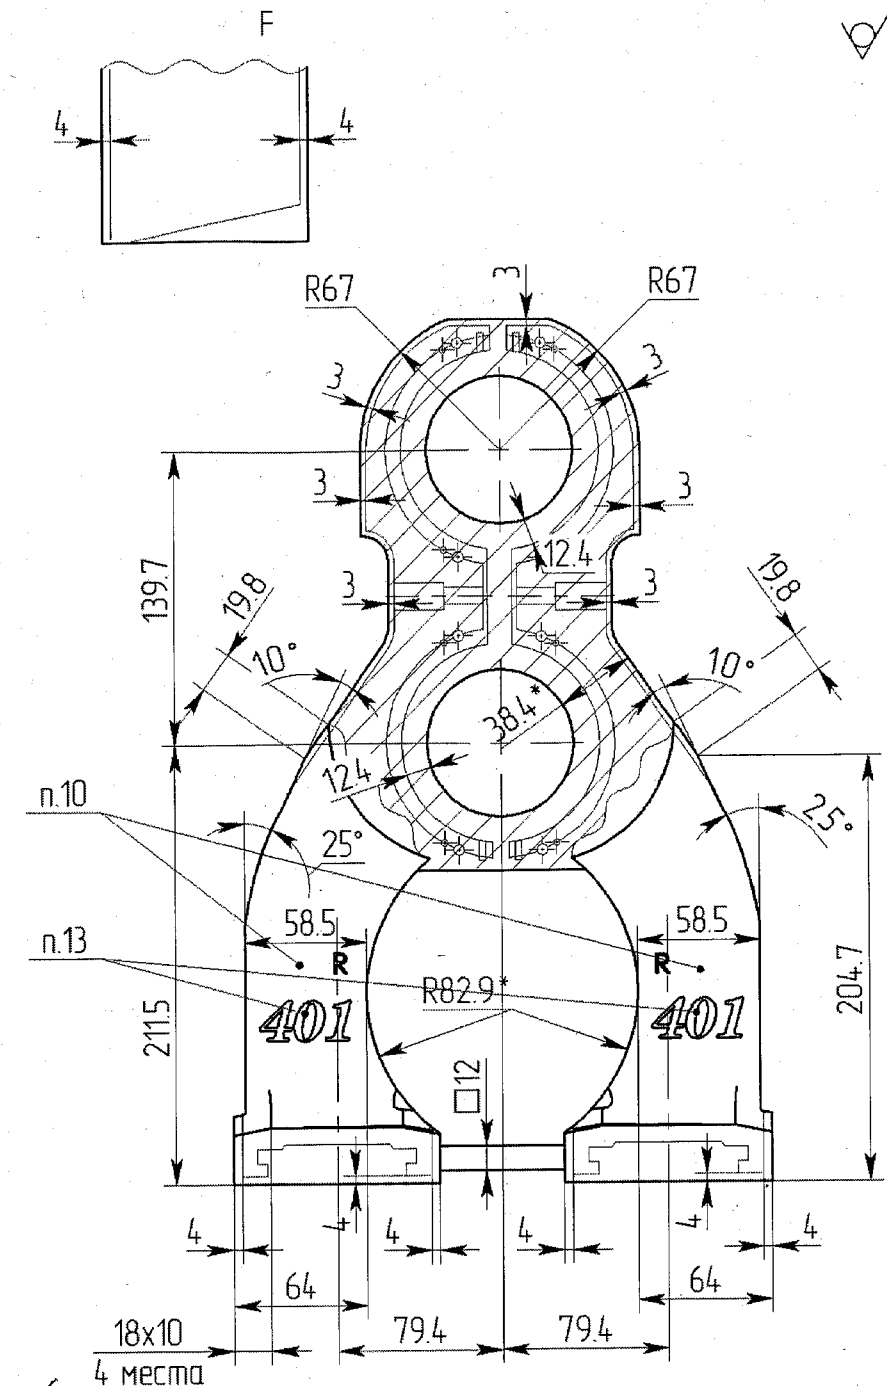
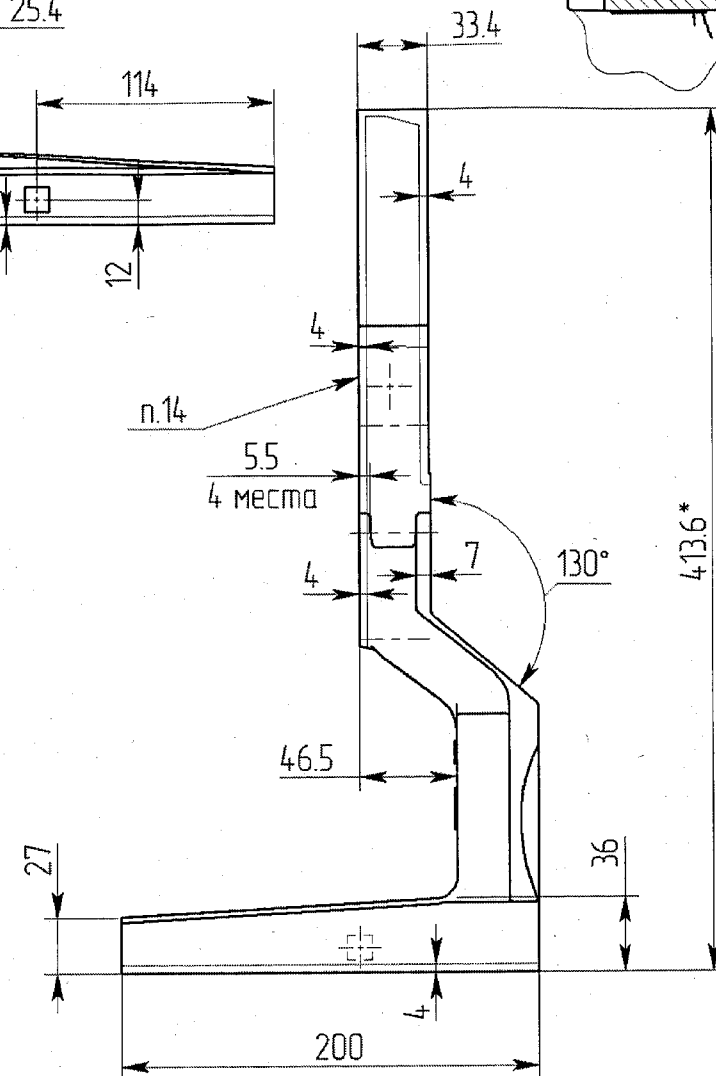
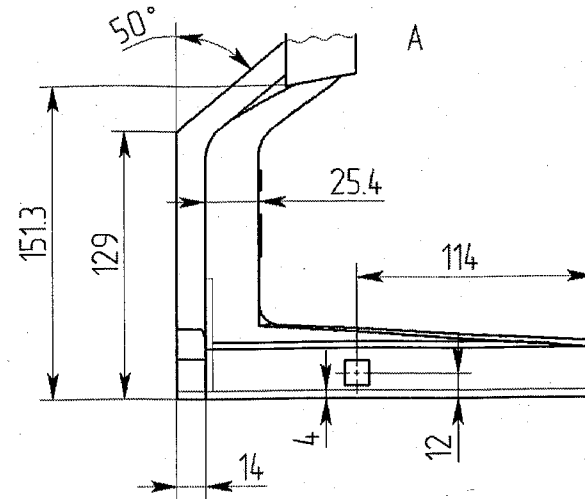


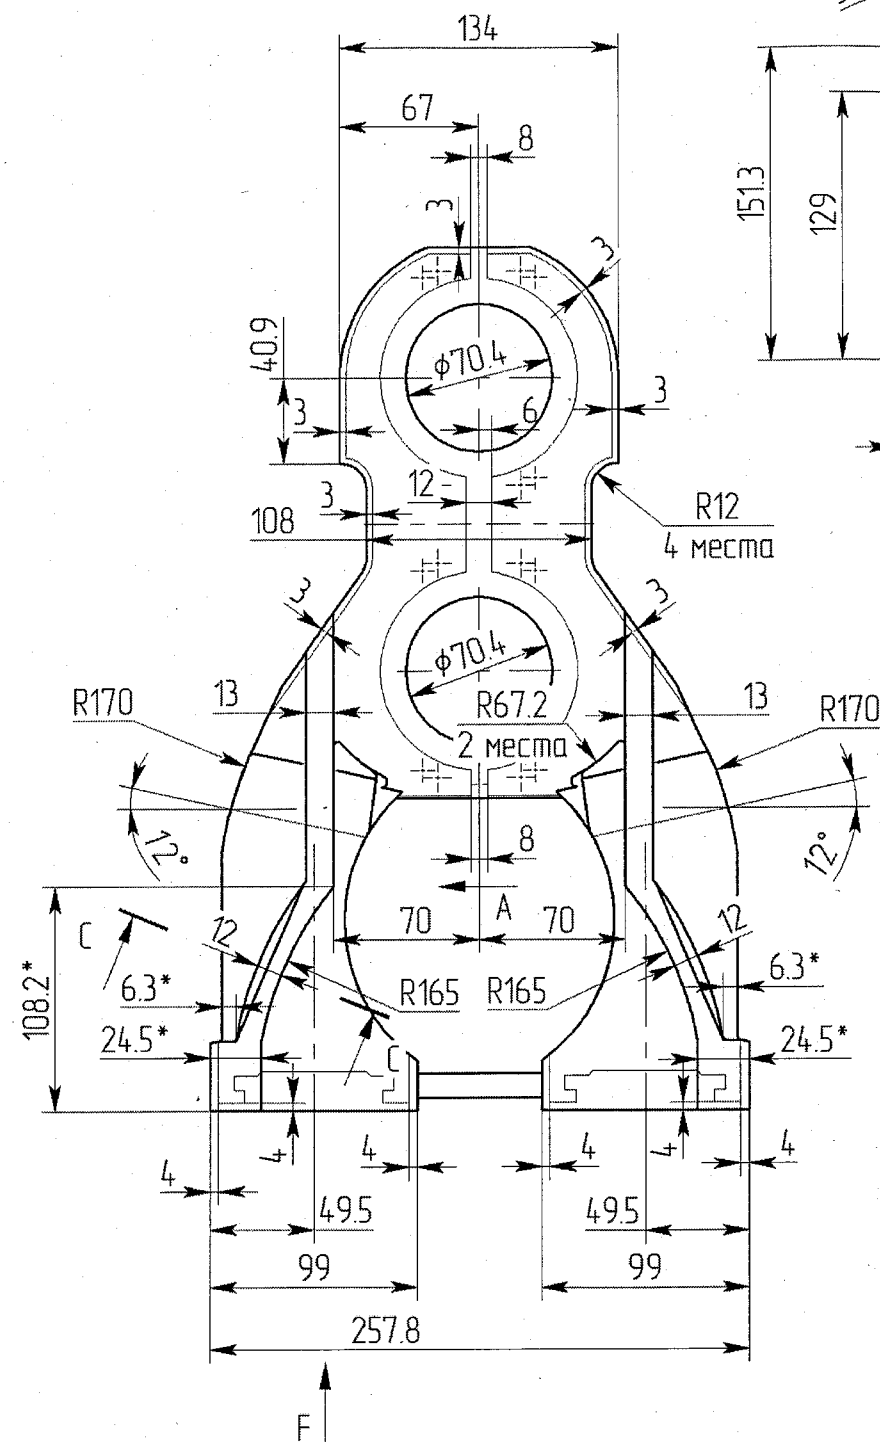

Проверка чертежа 27.05.21
 Проверил: Чир (Чижик Р.В.) 27.05.21.

5. На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки.
6. Допускается изготовление из ВЧ40, ВЧ45 ГОСТ 7293-85
7. Остатки от литников и прибылей зачистить заподлицо на необрабатываемых поверхностях, на обрабатываемых поверхностях допускается остаток до 5 мм.
8. Временное сопротивление при растяжении σ_B 400 МПа – 600 МПа.
9. Условный предел текучести σ_T 310 МПа – 410 МПа
10. Маркировать порядковый номер отливки литым способом и клеймо литейщиков. Маркировать "R" в литье на 1...2 мм высотой 10 мм.
11. НВ 160...240.
12. *- размер для справок
13. Маркировку выполнить в литье на 1...2 мм, шрифт CG Century Schbk Bold Italic высотой 20 мм
14. Место замера твердости
1. Класс точности отливки 10-0-0-10 ГОСТ Р 53464-2009
2. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм
3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92
4. На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты не превышающие по глубине припуск на механическую обработку

						ДГК-9-Н-96_5-5-1_2-1			Отливка		
						Изделие	Лит.	Масса	Масштаб		
Изм./Лист	№ докум.		Подп.	Дата				19,3	1:2,5		
Разраб.											
Проб.											
Т. контр.							Лист	Листов			
Н. контр.						ВЧ-50 ГОСТ 7293-85					
Чм											