


Перв. примен.	
Справ. N	

Подп. и дата	
Инв. N дубл.	
Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

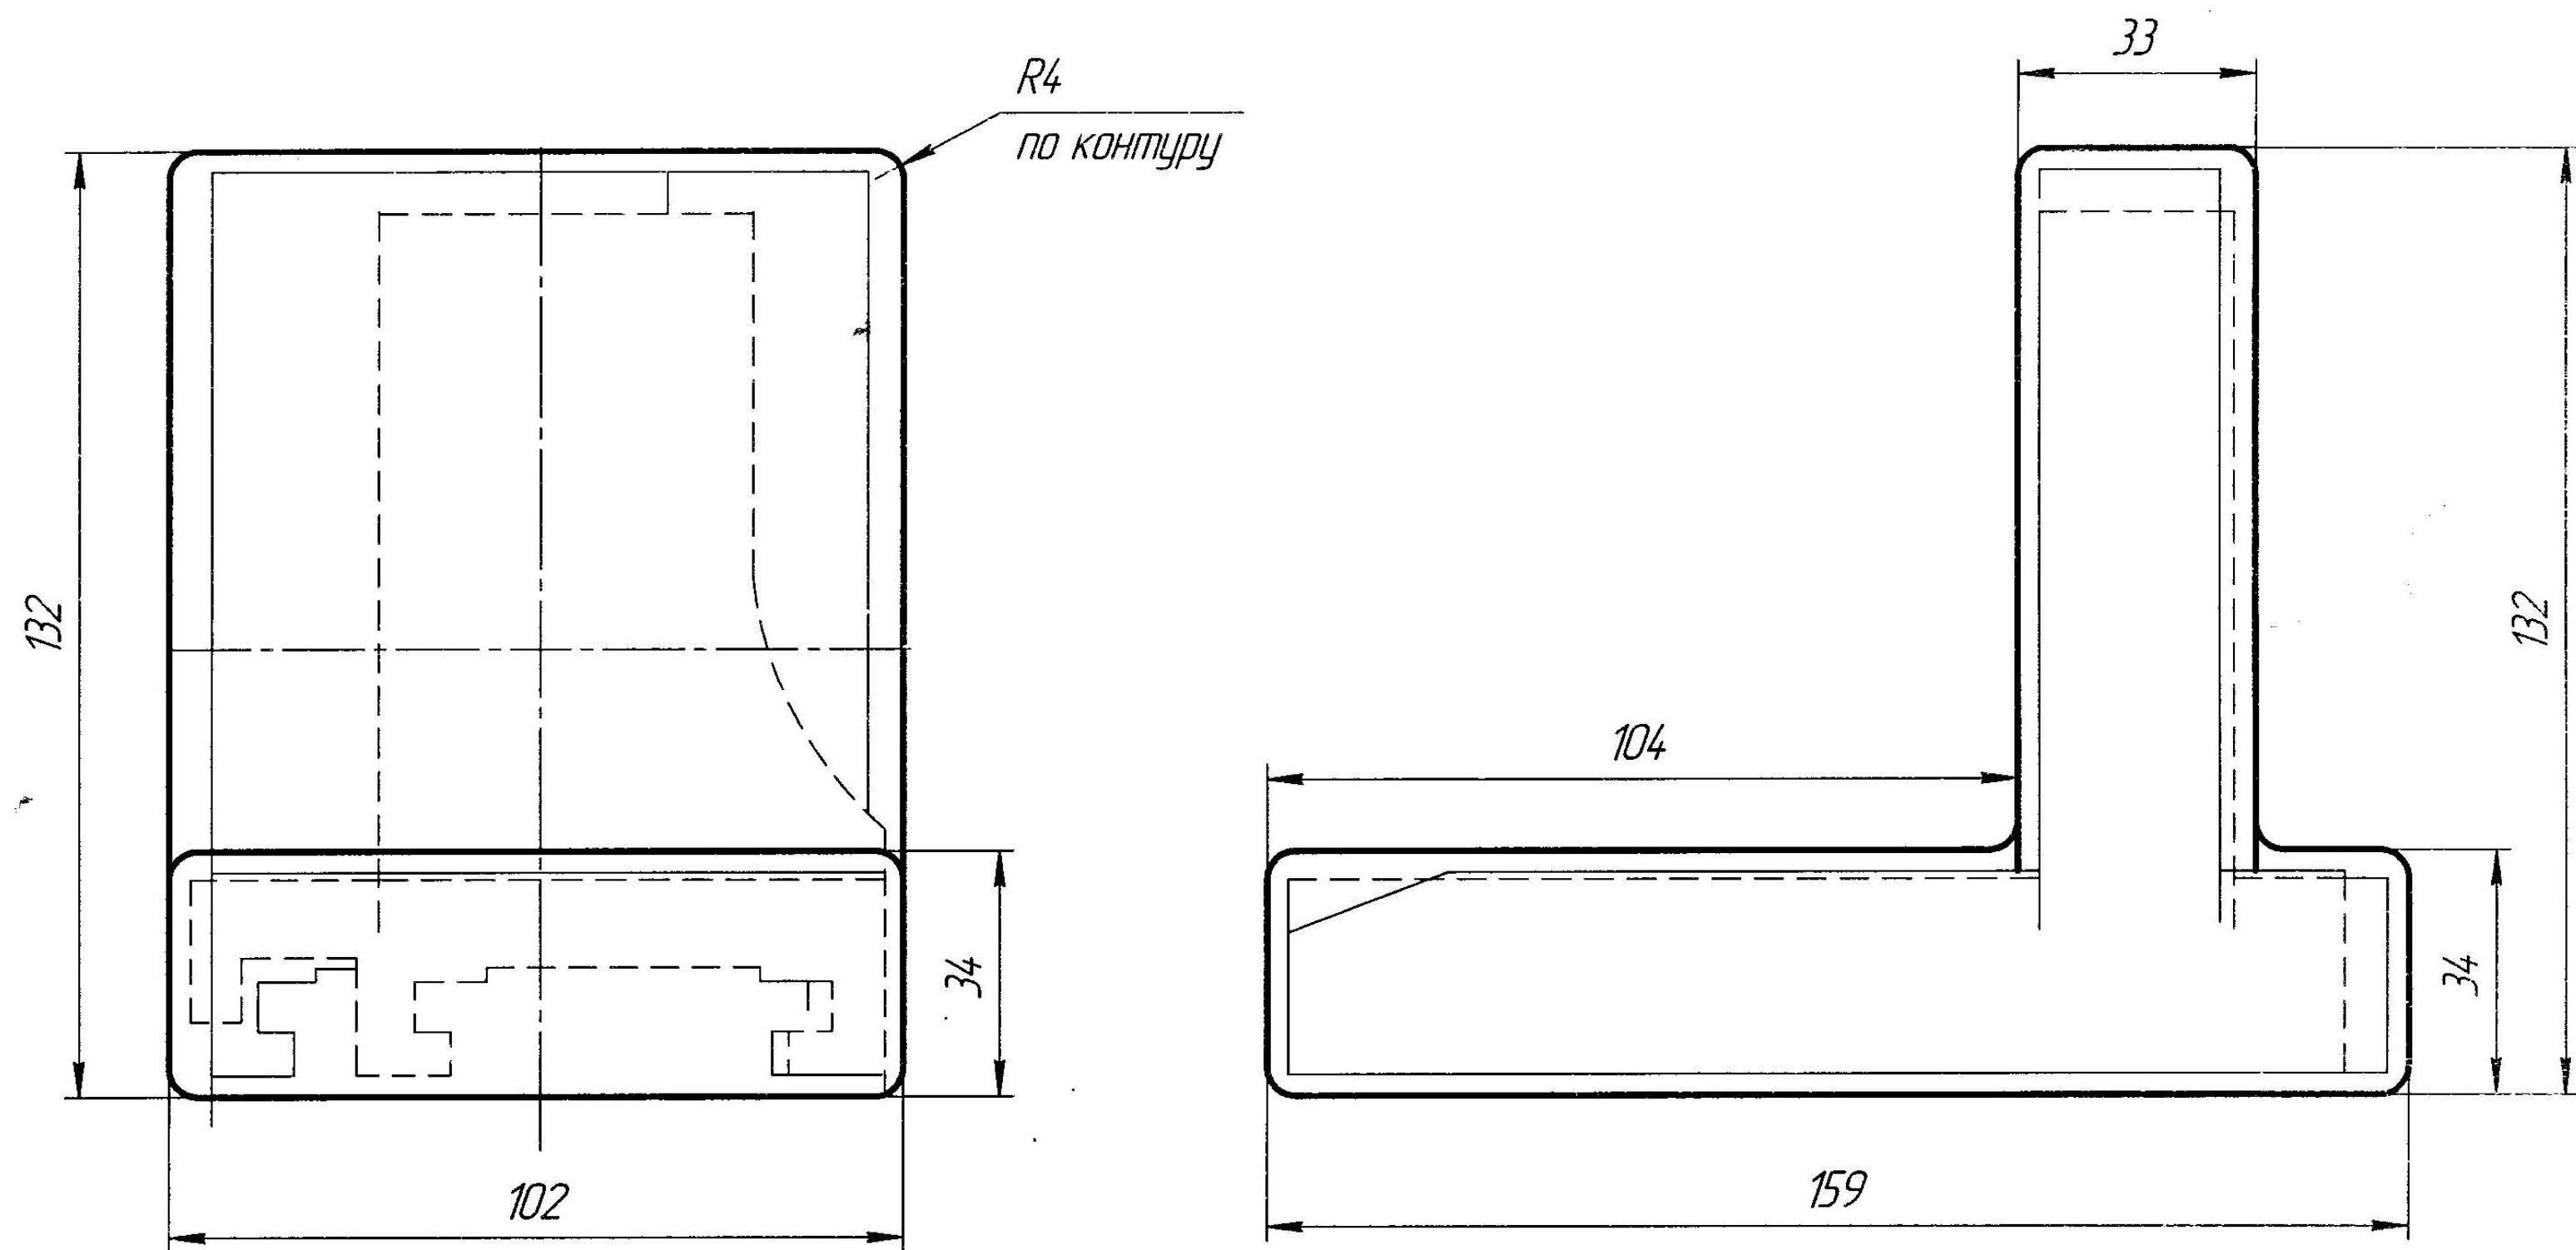

1. Класс точности отливки 10-0-0-10 ГОСТ Р 53464-2009.
2. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм.
3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92.
4. На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты, не превышающие по глубине припуск на механическую обработку -3 мм.
5. На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки.
6. Допускается изготовление из ВЧ40, ВЧ45 ГОСТ 7293-85.
7. Остатки от литников и прибылей зачистить заподлицо на необрабатываемых поверхностях, на обрабатываемых поверхностях допускается остаток до 5 мм.
8. Временное сопротивление при растяжении Qb 400 МПа-600 МПа.
9. Условный предел текучести Qt 310 МПа- 410 МПа.
10. Маркировать порядковый номер отливки.
11. НВ 160...240.

Ф ДГК ЗК.					
отливка					
ВЧ-50 ГОСТ 7293-85					
Лист 1					
Листов 1					
Масса 7,894					
Масштаб 1:1					
Изм. Лист № докум. Подп. Дата					
Разраб. 24.05.19					
Проб.					
Т.контр.					
Нач.отд.					
Н.контр.					
Утв.					