
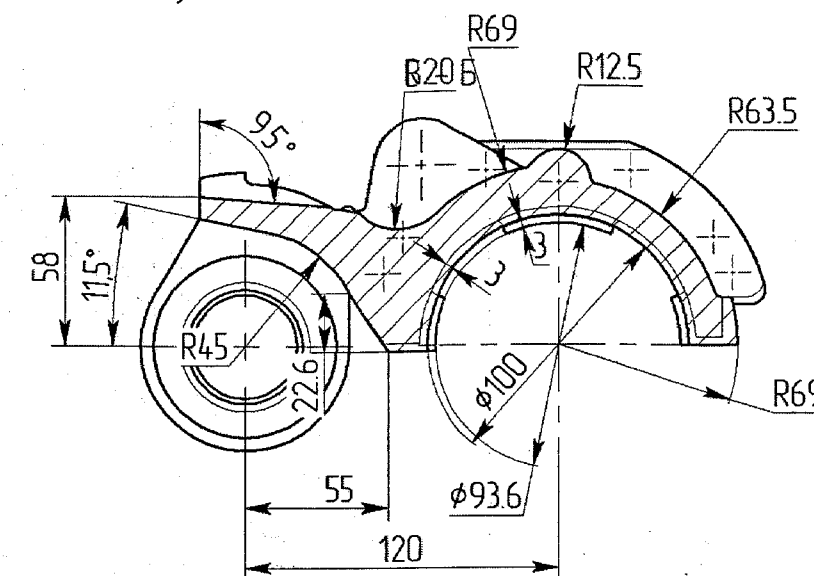
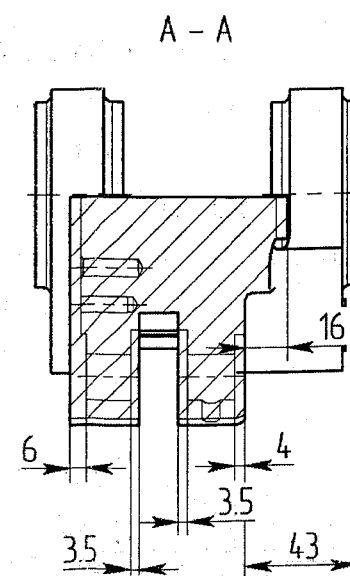
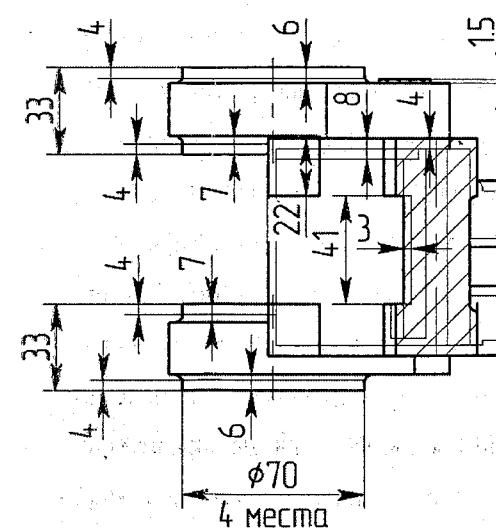
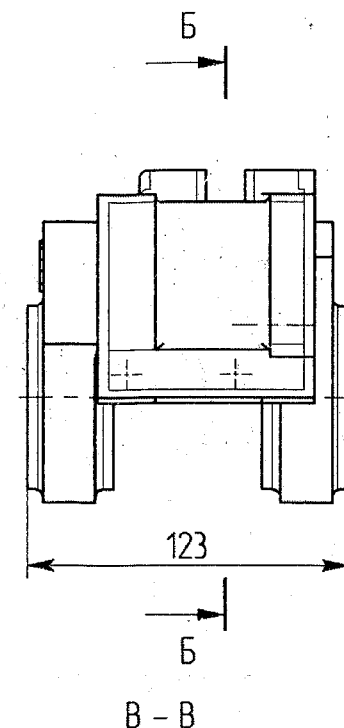
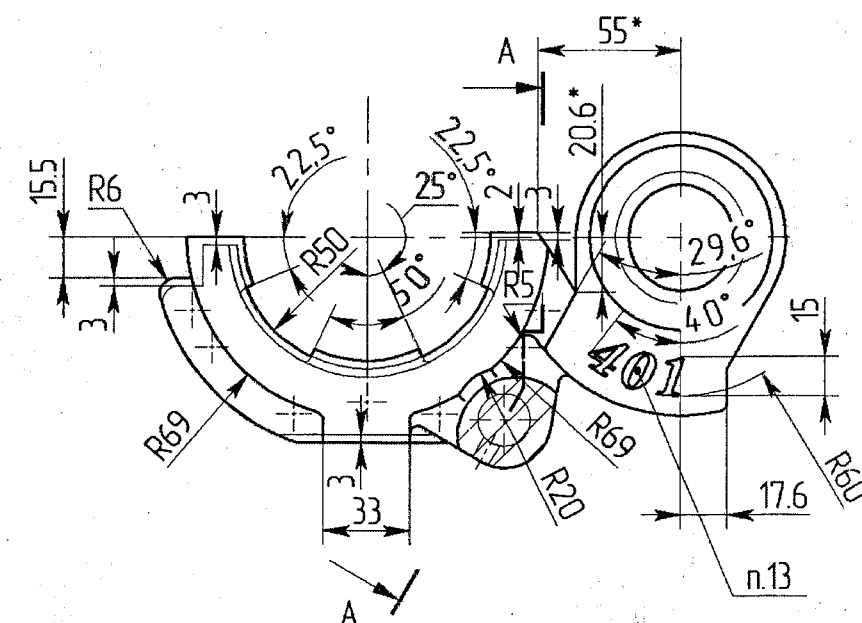
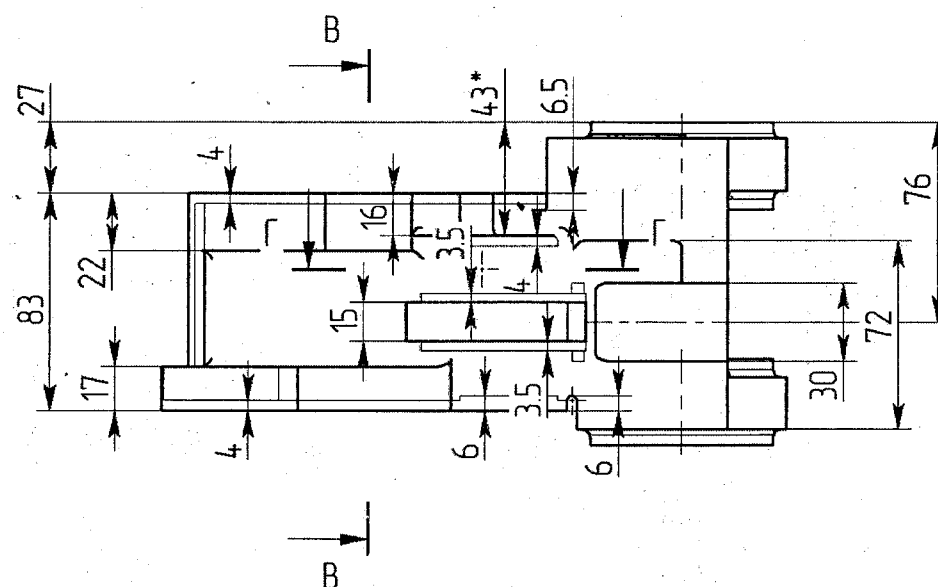


Особое внимание на маркировку "40.1".

Проверил: Чир - (Чирков Р.В. 11.04.22.)
В/В Арзамас В.В. 11.04.22.

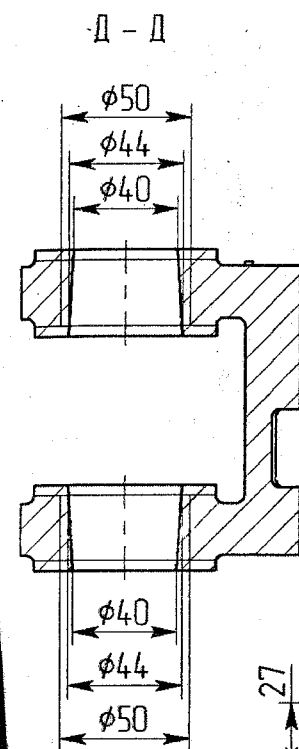

1. Класс точности отливки 10-0-0-10 ГОСТ Р 53464-2009
2. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм
3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92
4. На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты не превышающие по глубине припуск на механическую обработку
5. На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки.
6. Допускается изготовление из ВЧ40, ВЧ45 ГОСТ 7293-85
7. Остатки от литников и прибылей зачистить заподлицо на необрабатываемых поверхностях, на обрабатываемых поверхностях допускается остаток до 5 мм.
8. Временное сопротивление при растяжении σ_B 400 МПа – 600 МПа.
9. Условный предел текучести σ_T 310 МПа – 410 МПа
10. Маркировать порядковый номер отливки литым способом и клеймо литейщиков. Маркировать "Q" в литье на 1...2 мм высотой 10 мм.
11. HB 160...240.
12. * – размер для справок
13. Маркировку выполнить в литье на 1...2 мм, шрифт CG Century Schbk Bold Italic высотой 15 мм.

					У8К-МЛД-01	Отливка			
					Изделие	Лист	Масса	Масштаб	
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата					6,2	1:1
Разраб.									
Проб.									
Т.контр.						Лист	Листов		
Н. контр.					ВЧ-50 ГОСТ 7293-85				
Утв.									