
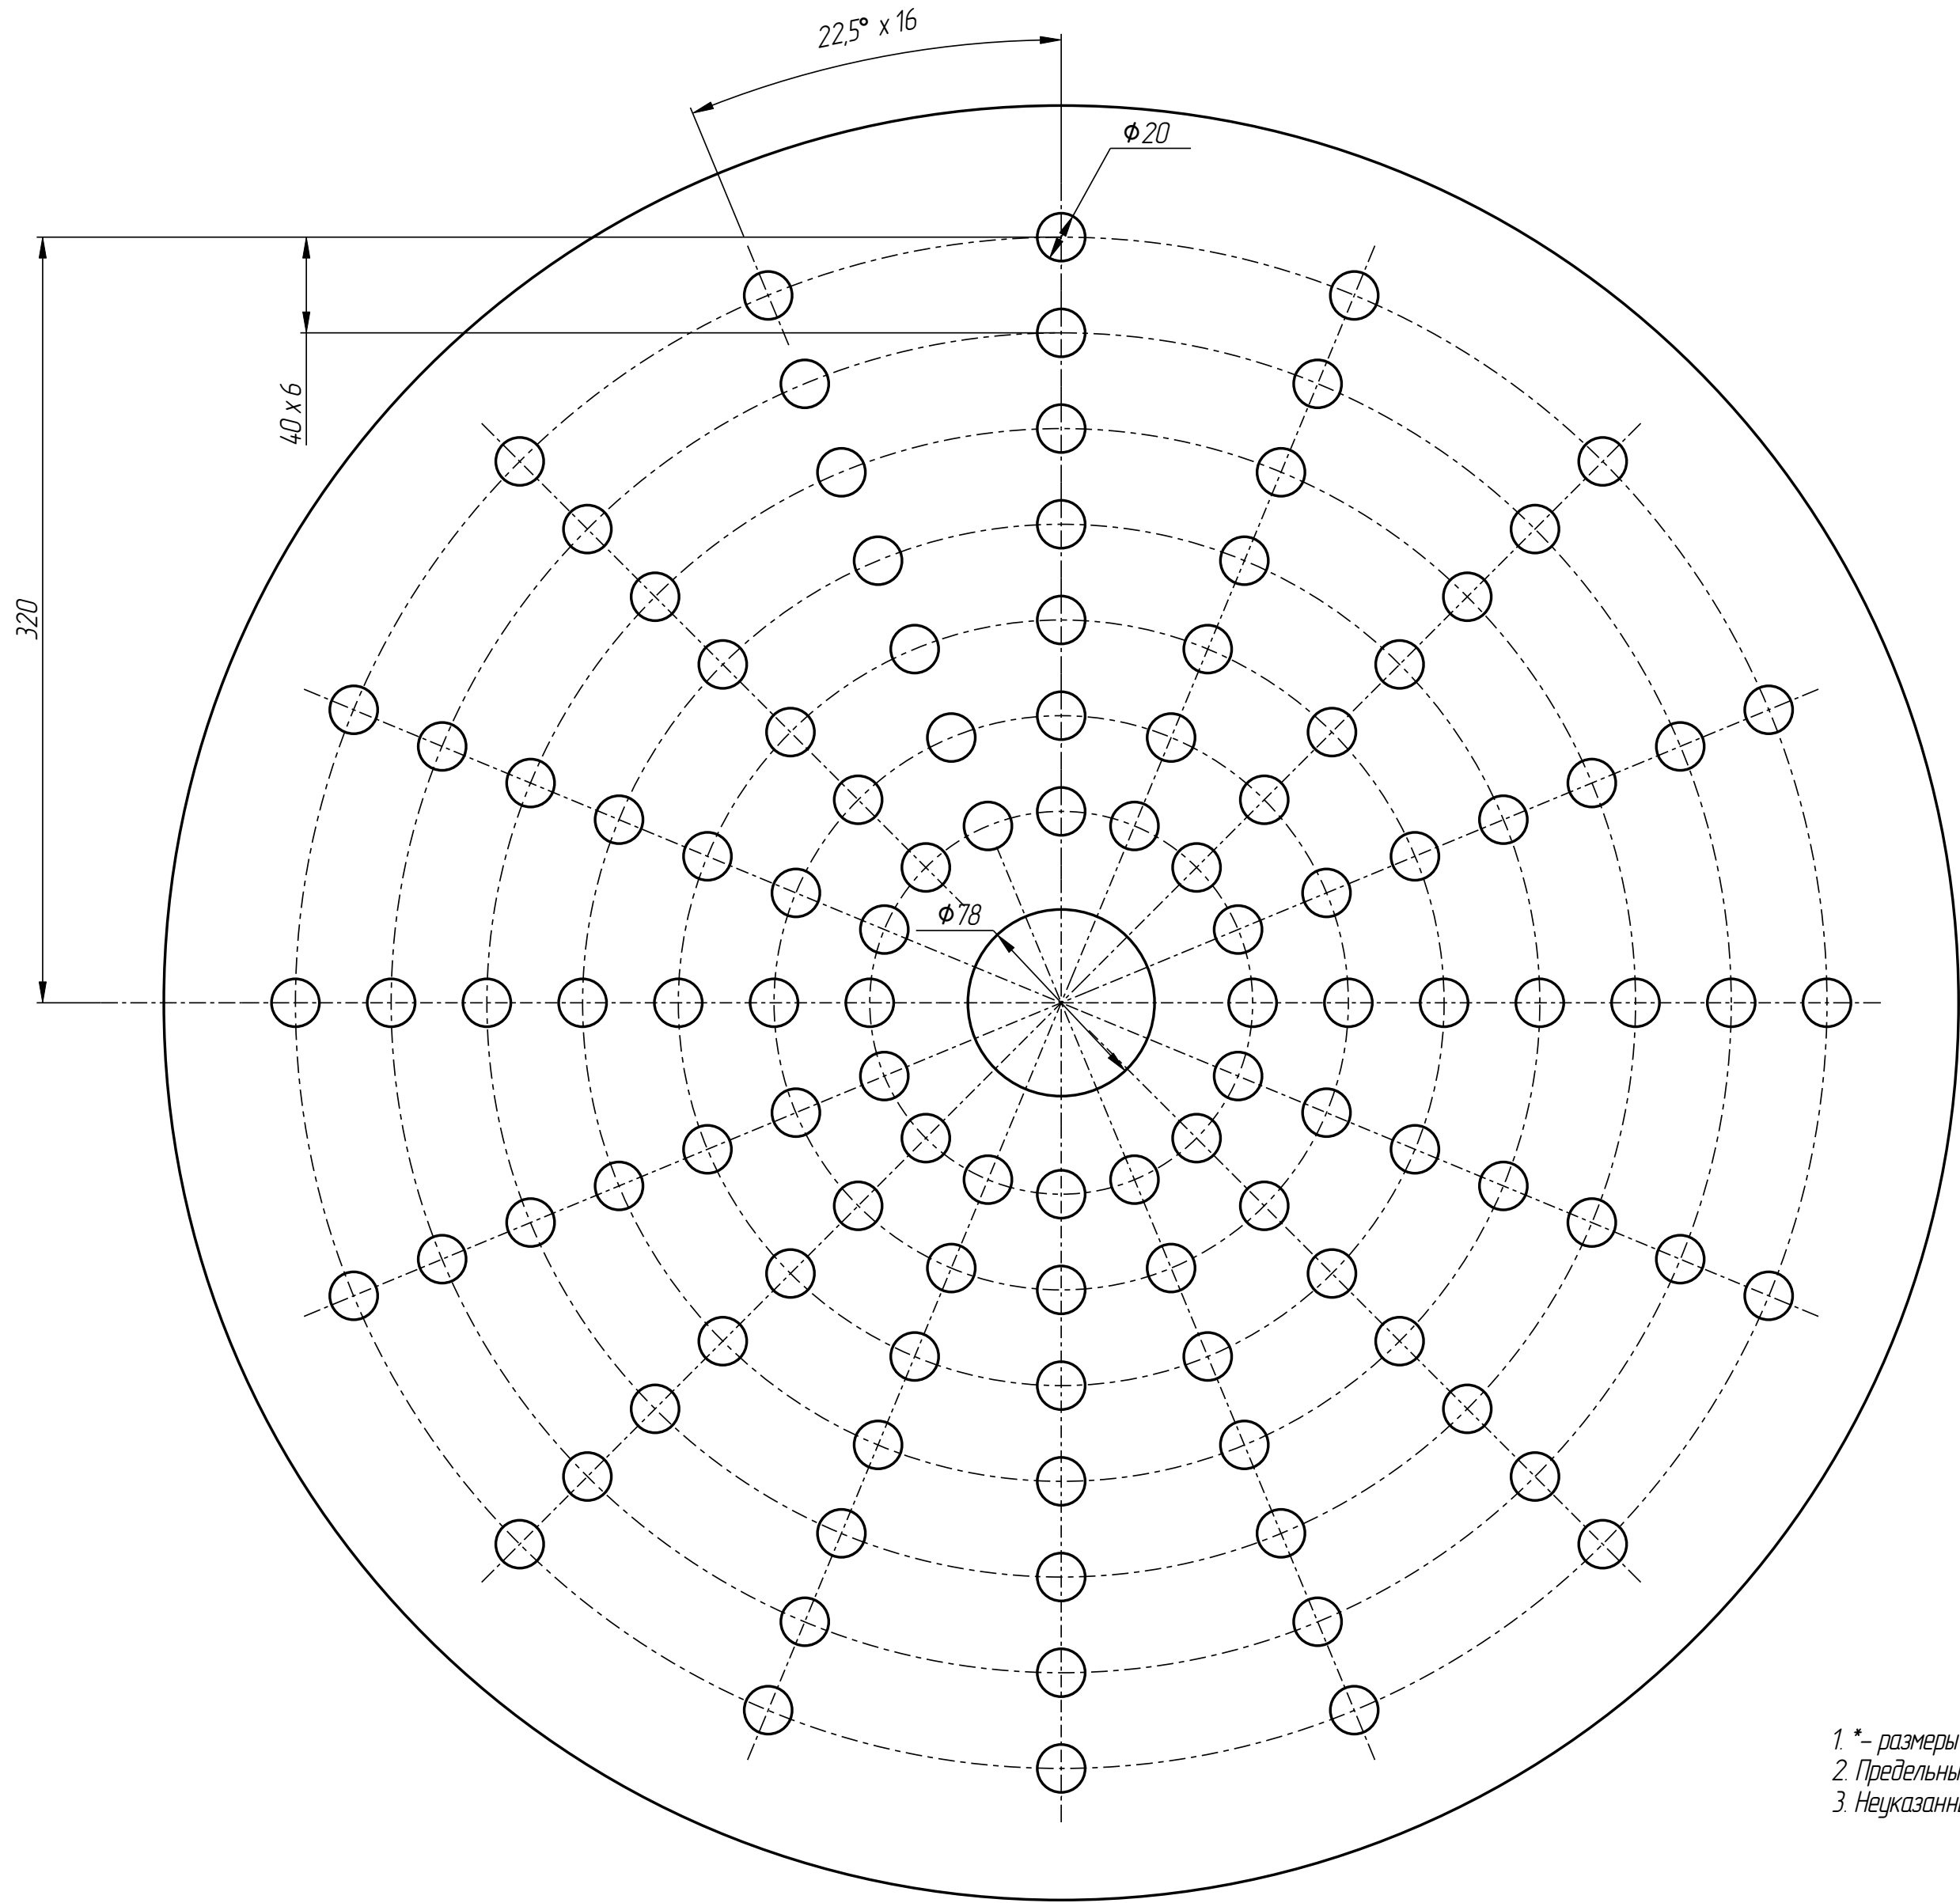


Перв. примен.	
Спроб. N	

Подп. и дата	
Инф. N доп.	
Взам. инф. N	
Подп. и дата	
Инф. N подл.	

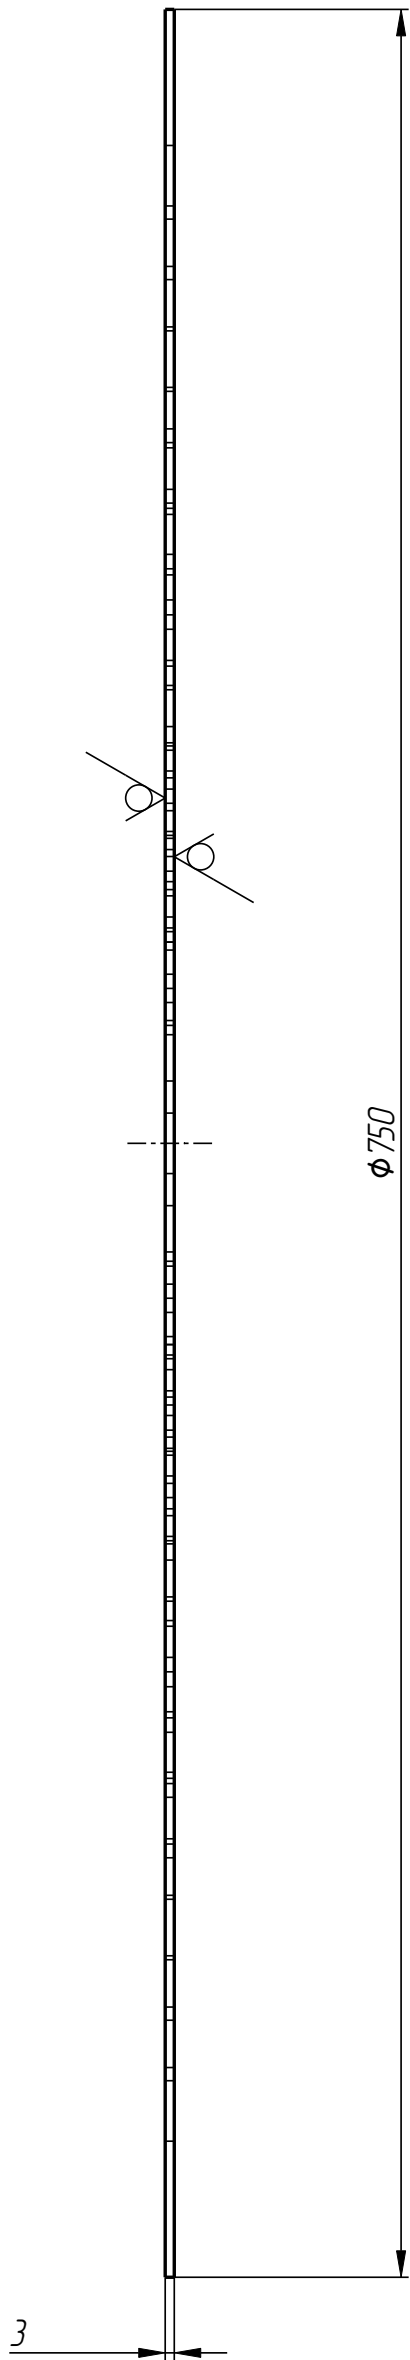

1. * - размеры для справок;
2. Предельные отклонения по Н14; h14; ±IT14/2;
3. Неуказанные фаски - 0.5x45°, радиусы - R0.5 мм.

					КТП-800-1250-00-05 Деталь				
					Дно	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				9,5	2:5
Разраб.	Арзамасов В.В.			25.07.25					
Проб.									
Т.контр.						Лист	1	Листов	1
Нач.отд.						000 "ПТО"			
Н.контр.									
Утв.					Сталь 20Х23Н18 ГОСТ 5632-72				