
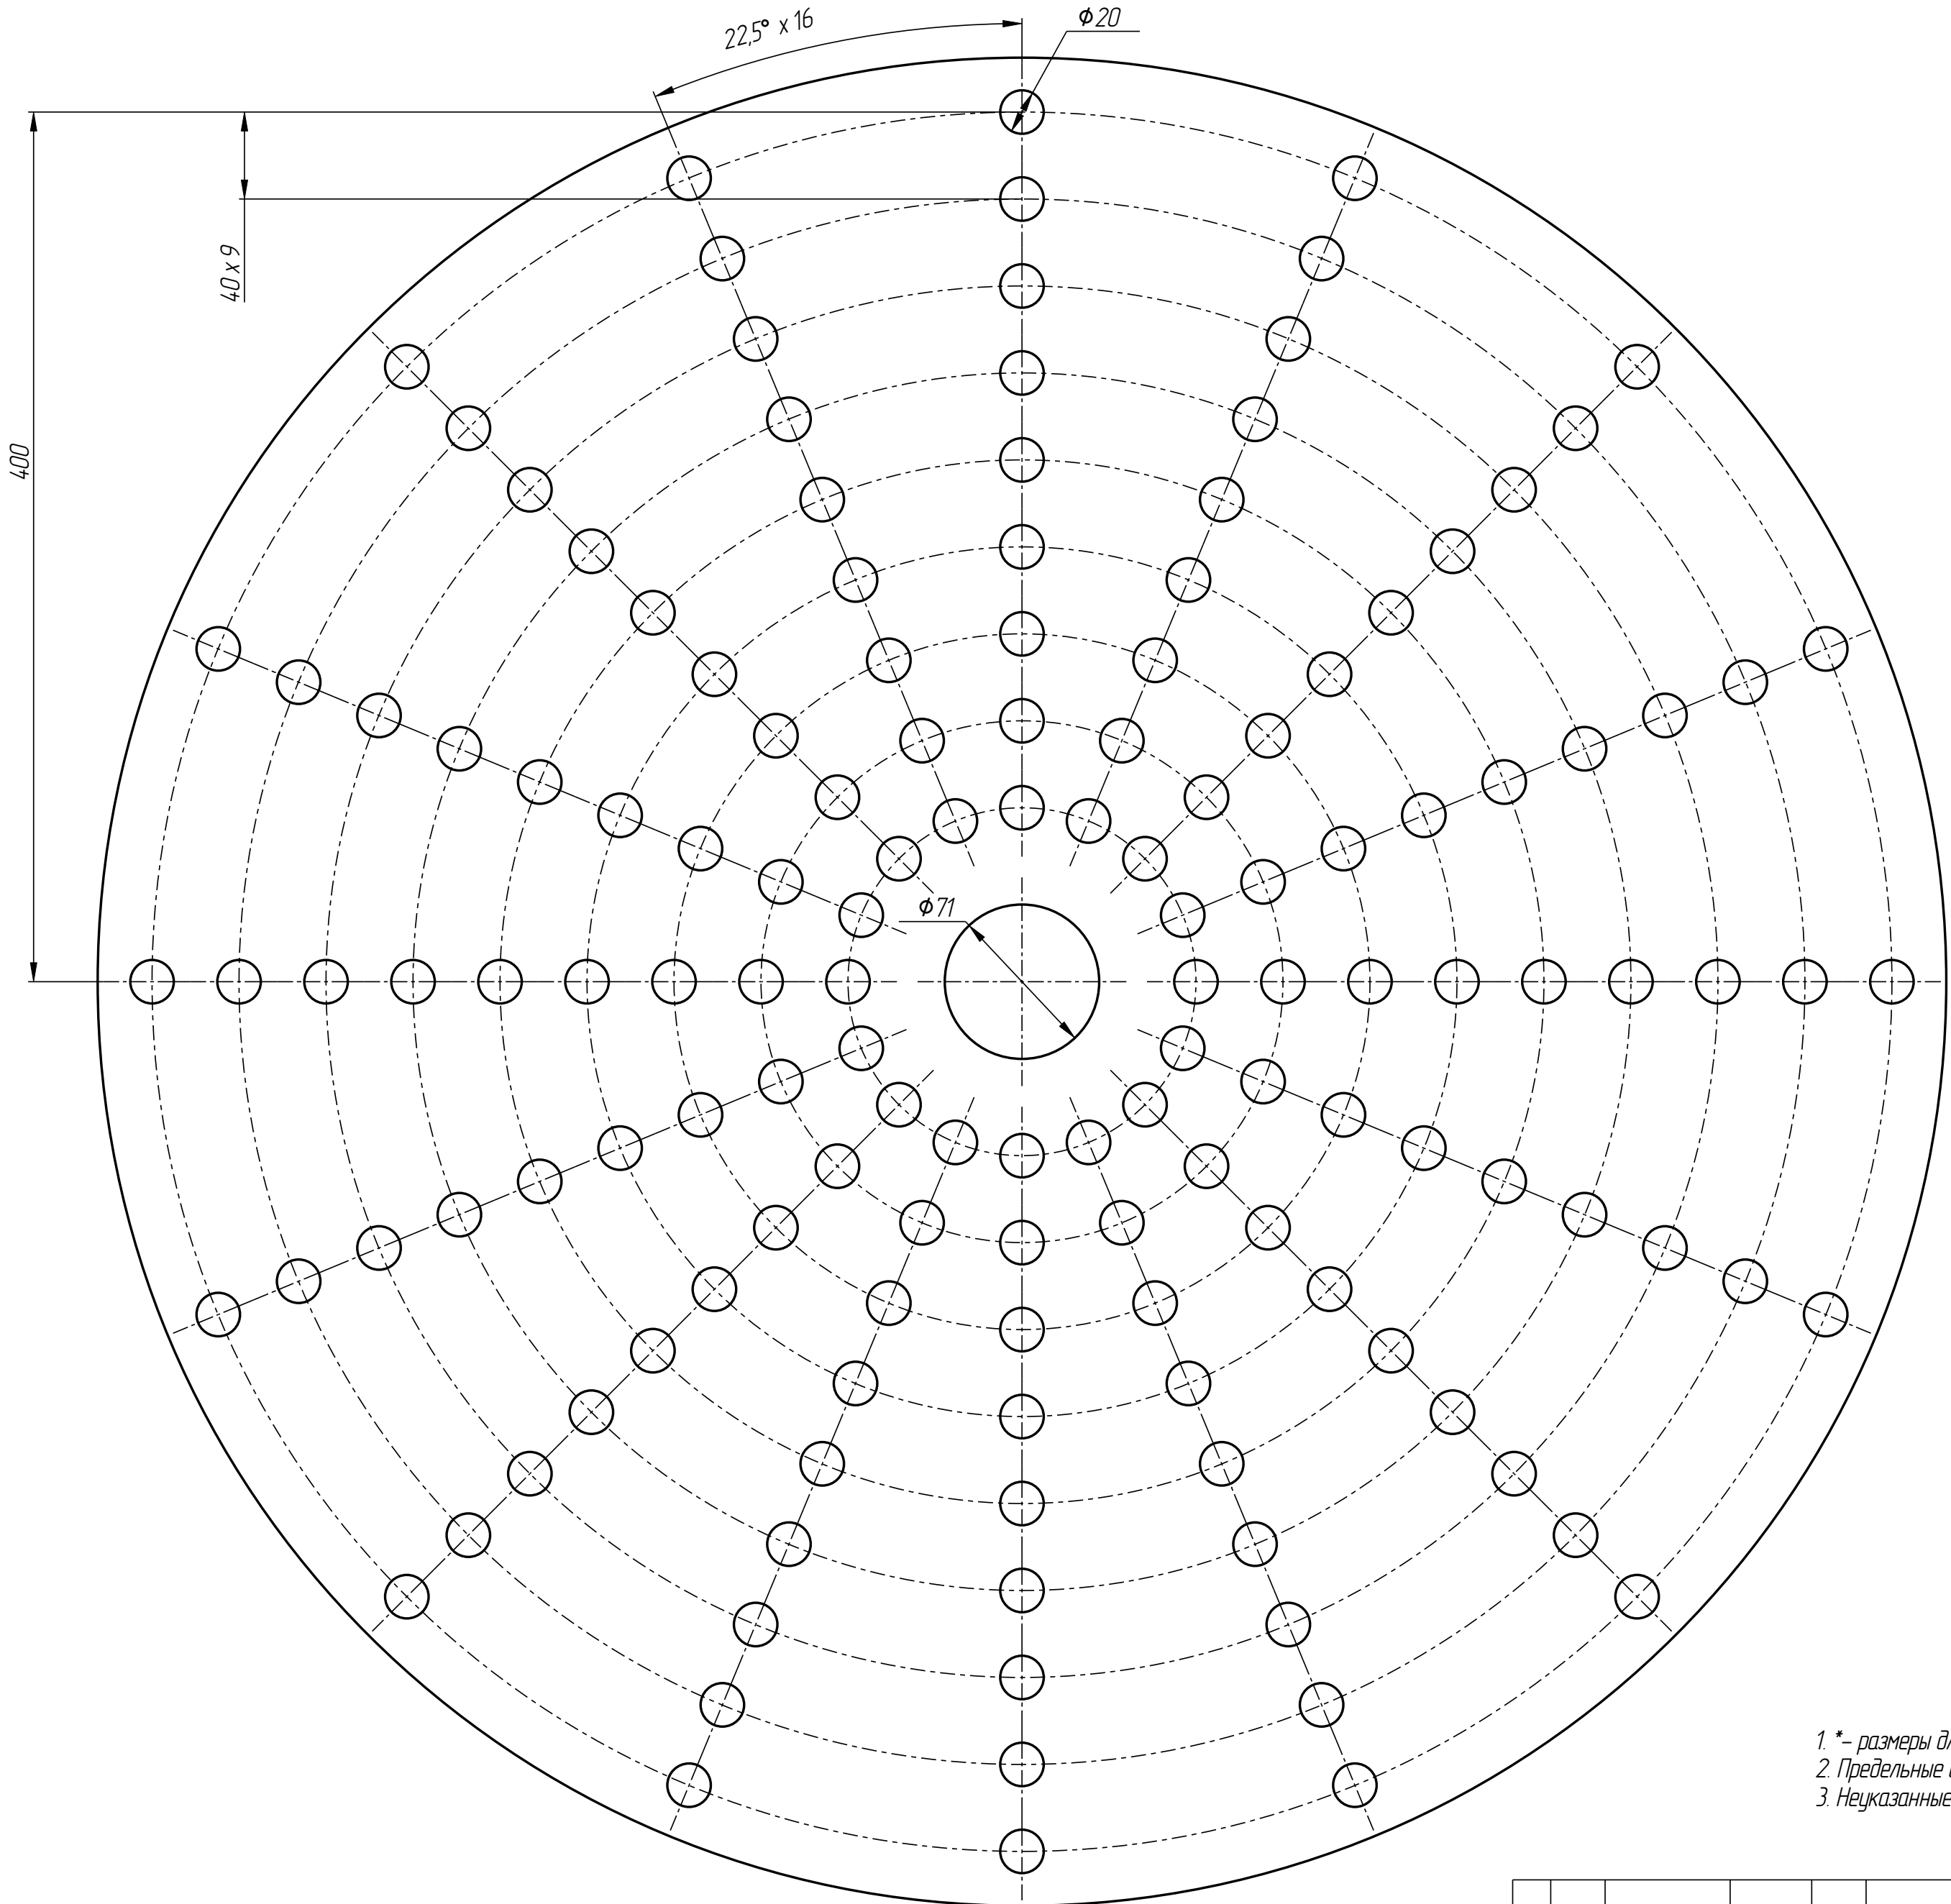


КТП-900-1500-00-05 Деталь

6.3/√N

Перв. примен.					
Спроб. N					
Подп. и дата					
Инф. N доп.					
Взам. инф. N					
Подп. и дата					
Инф. N подл.					

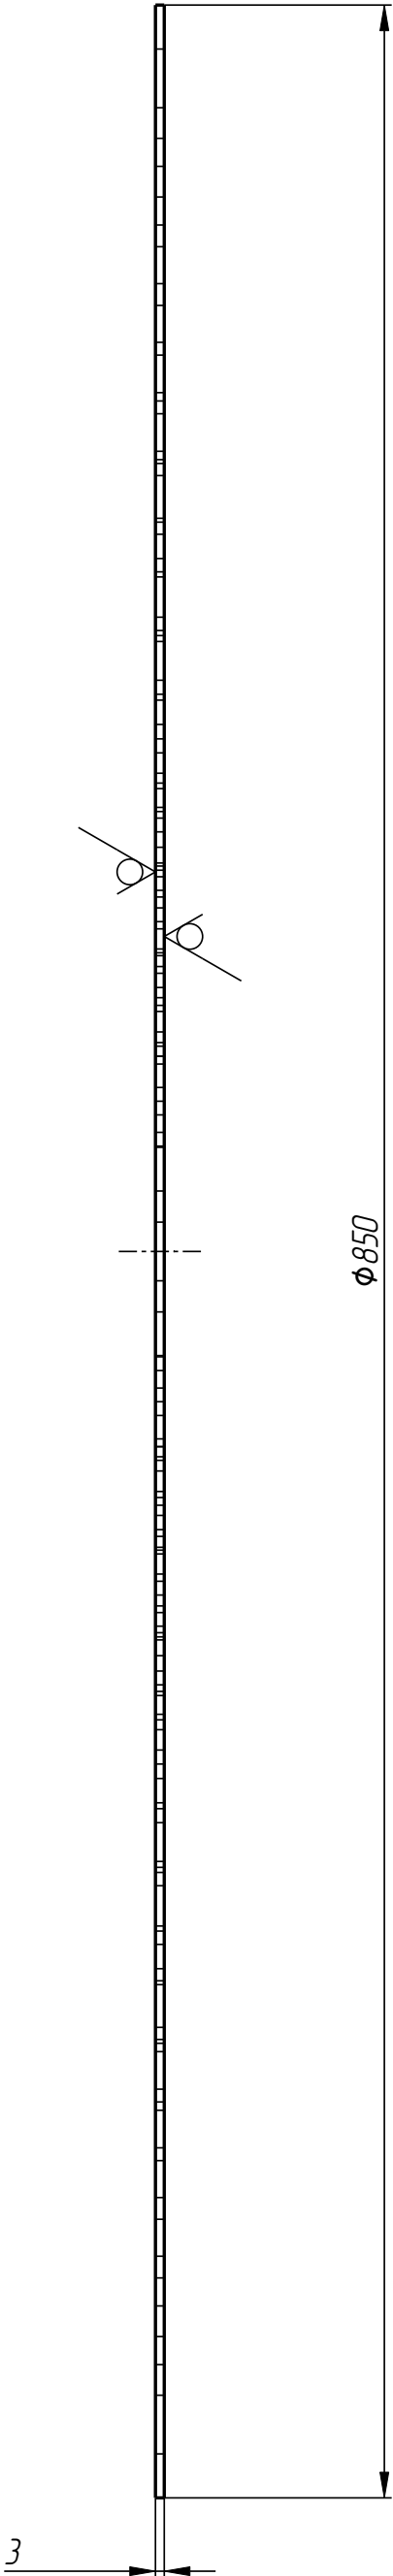

1. * - размеры для справок;
2. Предельные отклонения по H14; h14; ±IT14/2;
3. Неуказанные фаски - 0.5x45°, радиусы - R0.5 мм.

КТП-900-1500-00-05 Деталь					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Дно
Разраб.	Арзамасов В.В.			28.04.23	
Проб.					
Т.контр.					
Нач.отд.					Лист 1 / Листов 1
Н.контр.					
Утв.					Сталь 20Х23Н18 ГОСТ 5632-72
Копировал:					000 "ПТО"
Формат: А2					