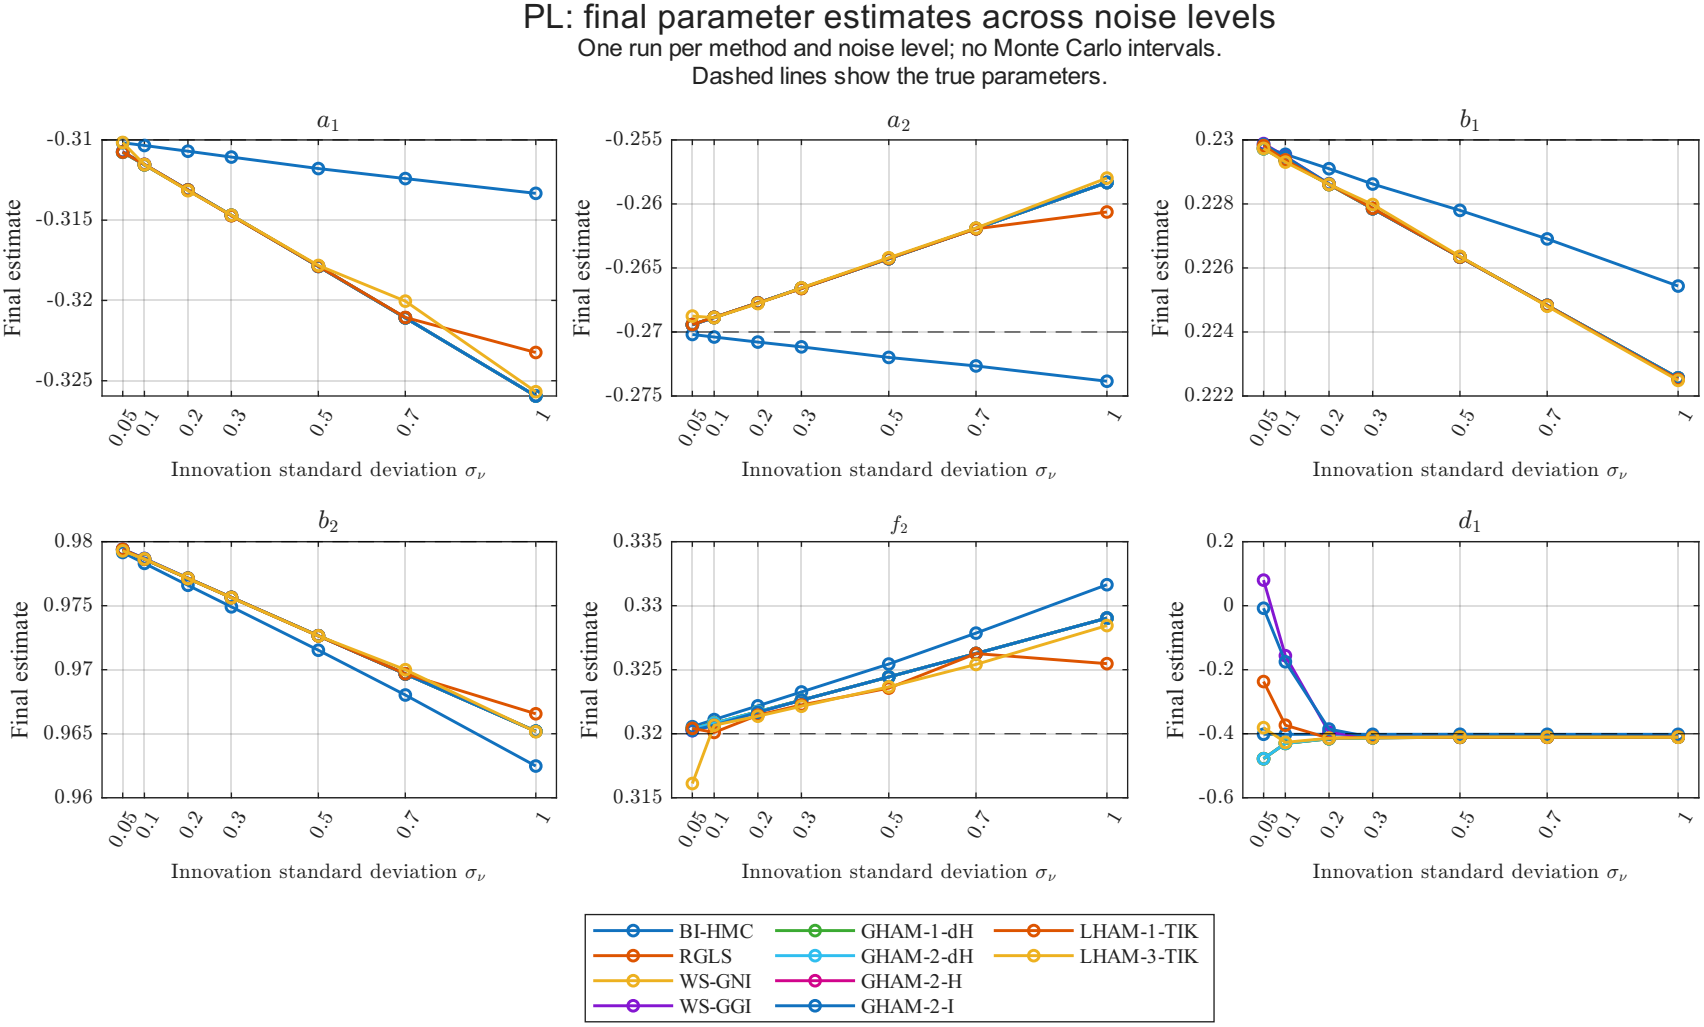

PL: final parameter estimates across noise levels
One run per method and noise level; no Monte Carlo intervals.
Dashed lines show the true parameters.
$a_1$
$a_2$
$b_1$
$b_2$
$f_2$
$d_1$
Final estimate
Innovation standard deviation $\sigma_\nu$
0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
0.7
1
BI-HMC
RGLS
WS-GNI
WS-GGI
GHAM-1-dH
GHAM-2-dH
GHAM-2-H
GHAM-2-I
LHAM-1-TIK
LHAM-3-TIK