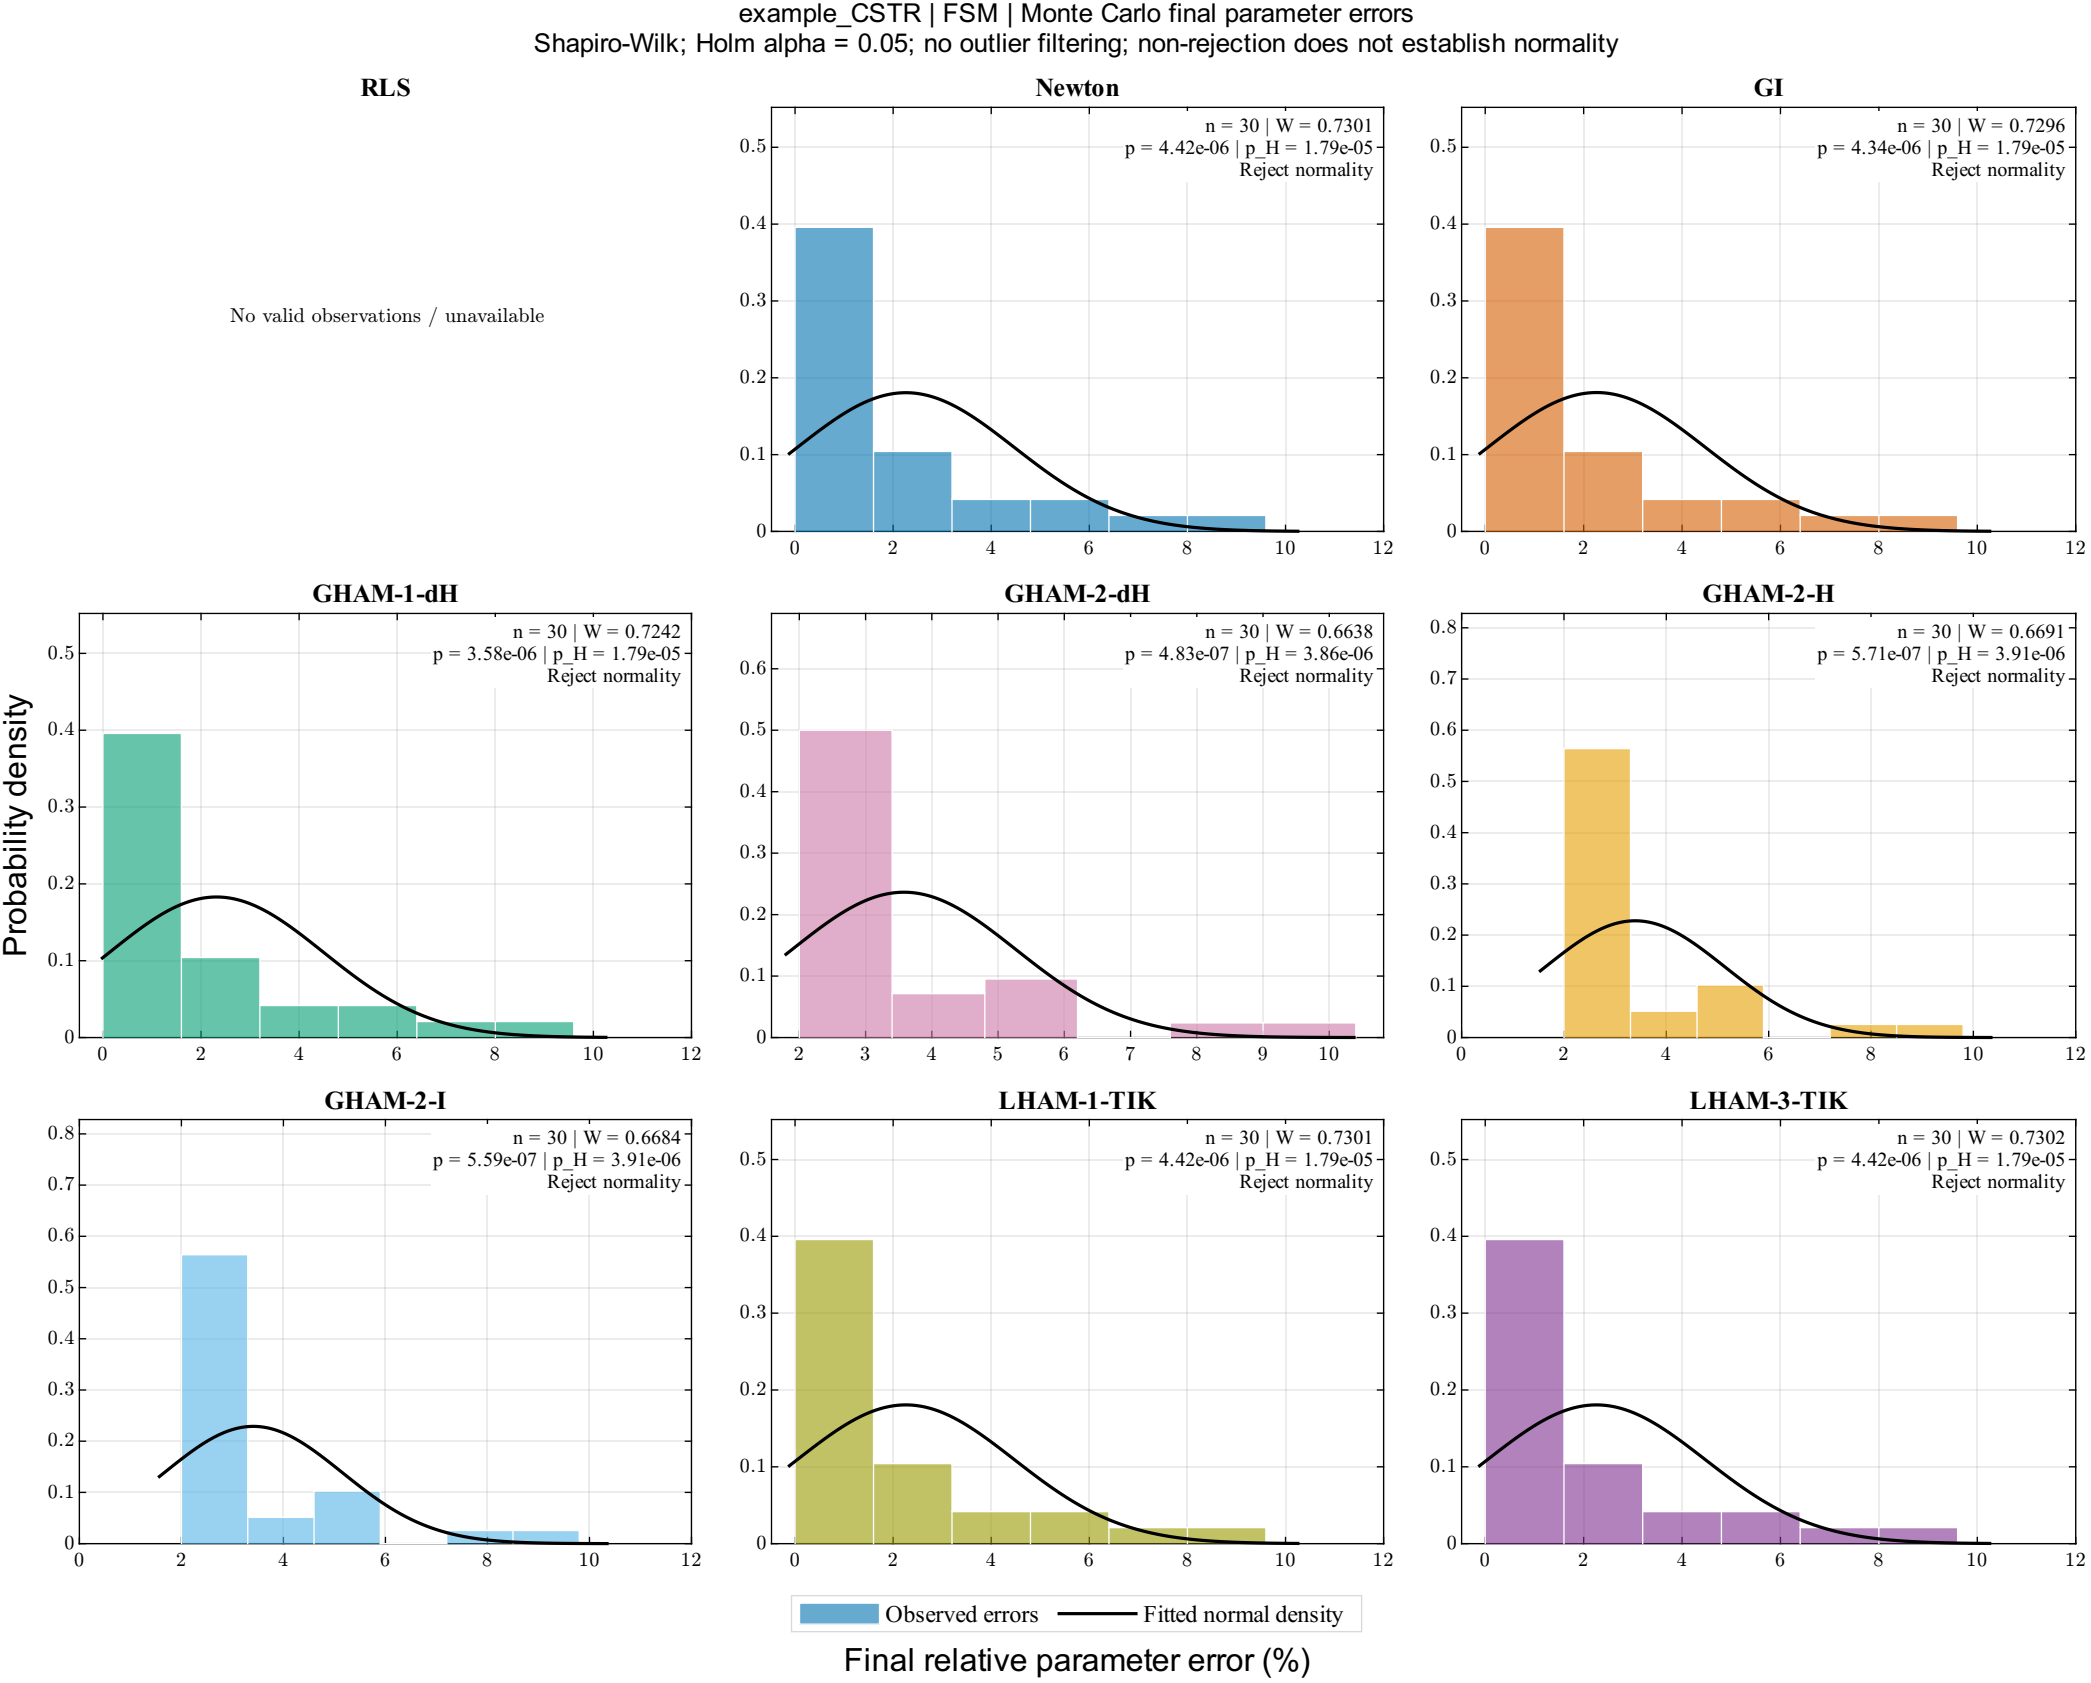

example_CSTR | FSM | Monte Carlo final parameter errors
Shapiro-Wilk; Holm alpha = 0.05; no outlier filtering; non-rejection does not establish normality
RLS
No valid observations / unavailable
Newton
n = 30 | W = 0.7301
p = 4.42e-06 | p_H = 1.79e-05
Reject normality
GI
n = 30 | W = 0.7296
p = 4.34e-06 | p_H = 1.79e-05
Reject normality
GHAM-1-dH
n = 30 | W = 0.7242
p = 3.58e-06 | p_H = 1.79e-05
Reject normality
GHAM-2-dH
n = 30 | W = 0.6638
p = 4.83e-07 | p_H = 3.86e-06
Reject normality
GHAM-2-H
n = 30 | W = 0.6691
p = 5.71e-07 | p_H = 3.91e-06
Reject normality
GHAM-2-I
n = 30 | W = 0.6684
p = 5.59e-07 | p_H = 3.91e-06
Reject normality
LHAM-1-TIK
n = 30 | W = 0.7301
p = 4.42e-06 | p_H = 1.79e-05
Reject normality
LHAM-3-TIK
n = 30 | W = 0.7302
p = 4.42e-06 | p_H = 1.79e-05
Reject normality
Probability density
Observed errors
Fitted normal density
Final relative parameter error (%)