

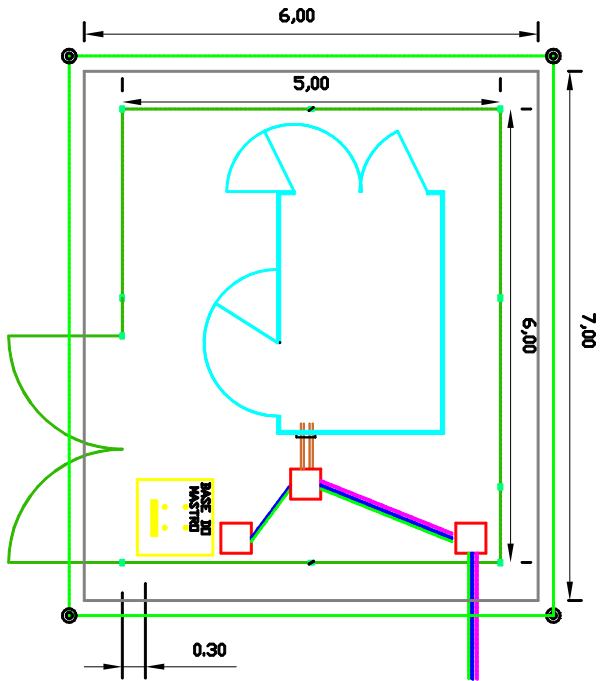




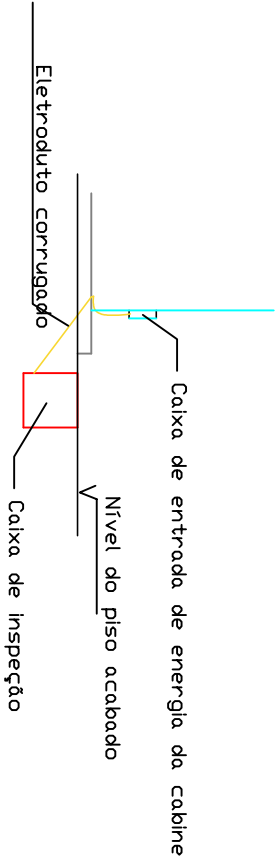


especificações da malha na folha 0024-03-01/03

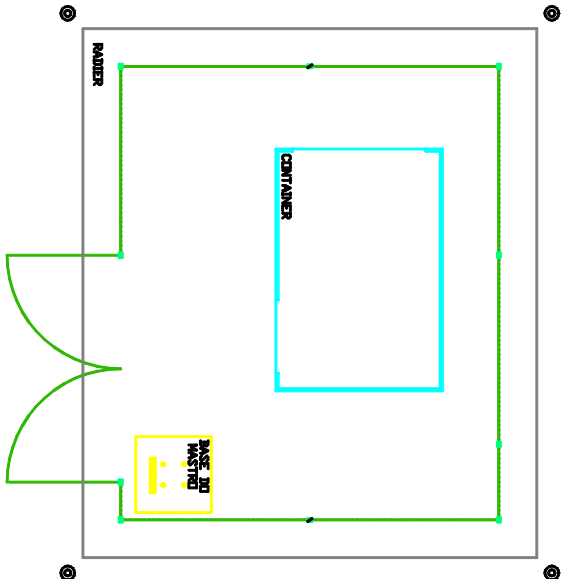

Detalhe: Elektrodo Corrugado

Detalhe de fechamento com gradil

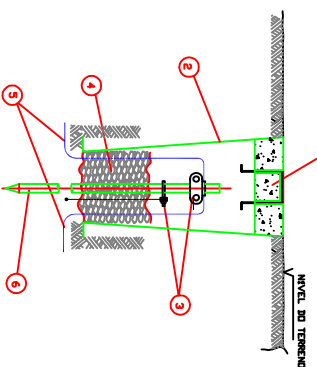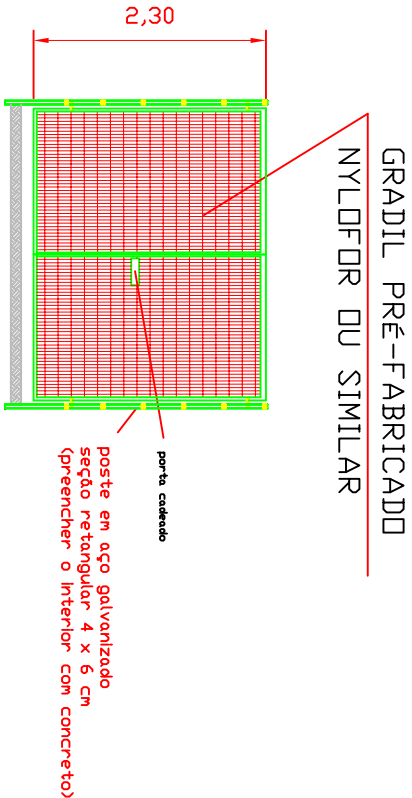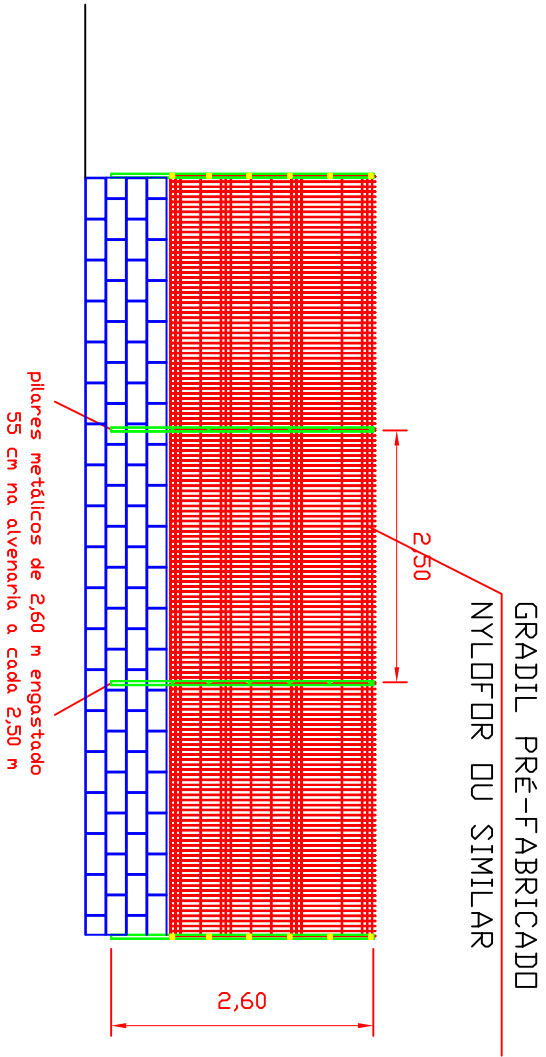

MATERIAL	
01	TUBO DE FERRO FUNDIDO COM ALÇA DE FERRO DE 40/2"
02	CAIXA DE INSERÇÃO EM FERRILHAMENTO
03	CONECTOR
04	FERRA SERTIDA Nº 2
05	REDE DE ATERRAMENTO CABO DE COBRE Nº 10/20 BUND
06	HASTE DE ATERRAMENTO CORRUGADA 3/4"X 3/4" Nº 10

Obs: PARA CADA HASTE SERÁ EXECUTADO O DETALHE ACIMA

DET. DO ATERRAMENTO S/ESC.

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

ARQUIVO DIGITAL:

ESTAÇÃO TELEMÉTRICA - Cubatão

REVISÃO:

Detalhes do Fechamento e Aterramento

Vila Parisi

FOLHA:

001

Projeto:

AAEM

Desenho:

AAEM

Escala:

Sem escala

Data:

Ago/2022

Nº Desenho

0024-01-01/01



NOTAS:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL