


Data: 01/02/2026

Paziente: ferraioli giuseppe

Data _____

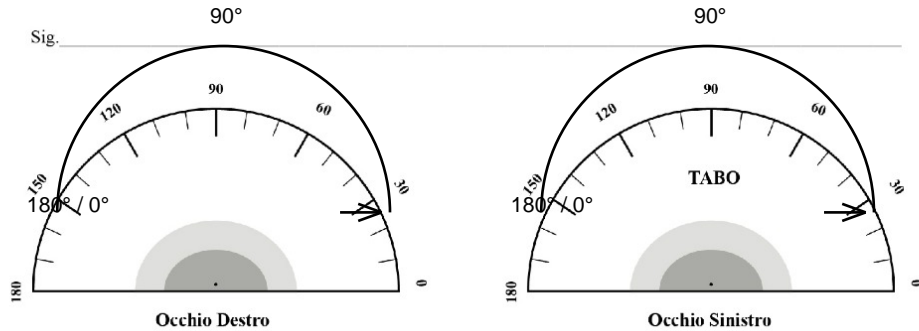

SFERO CILINDRO ASSE

Lenti consigliate:

☐ Progressive

☐ Per vicino/intermedio

☐ Fotocromatiche

☐ Polarizzate

☐ Controllo miopia

☐ Trattamento antiriflesso

LONTANO

INTERMEDIO
(COMPUTER)

VICINO
(LETTURA)

SFERO CILINDRO ASSE

PRISMA

BASE

PRISMA

BASE

LENTI CONSIGLiate

PROGRESSIVE

PER VICINO/INTERMEDIO

FOTOCROMATICHE

POLARIZZATE

☐ TRATTAMENTO ANTIRIFLESSO

☐ ALTRI TRATTAMENTI

Firma / Timbro


Correzioni ottenute in base ai dati rifrattometrici ed alle indicazioni del paziente nell'esame soggettivo del visus.
Validità 1 anno.

NOTE:
La distanza interpupillare è una delle misure necessarie al montaggio delle lenti e dipende dalle caratteristiche tecnologiche delle lenti consigliate

Data: 01/02/2026

Paziente: ferraioli giuseppe

Data _____

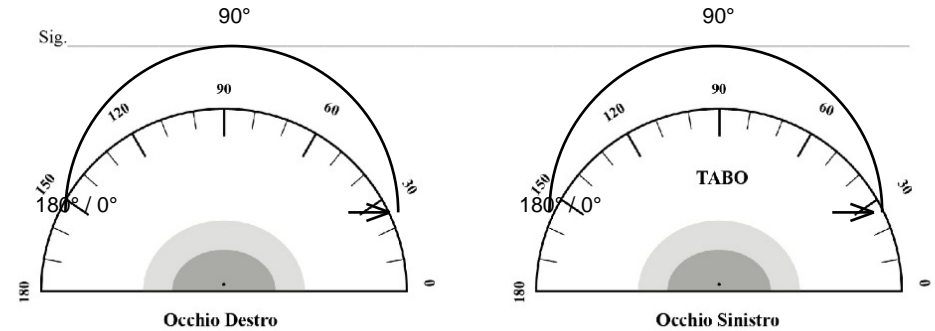

SFERO CILINDRO ASSE

Lenti consigliate:

☐ Progressive

☐ Per vicino/intermedio

☐ Fotocromatiche

☐ Polarizzate

☐ Controllo miopia

☐ Trattamento antiriflesso

LONTANO

INTERMEDIO
(COMPUTER)

VICINO
(LETTURA)

SFERO CILINDRO ASSE

PRISMA

BASE

PRISMA

BASE

LENTI CONSIGLiate

PROGRESSIVE

PER VICINO/INTERMEDIO

FOTOCROMATICHE

POLARIZZATE

☐ TRATTAMENTO ANTIRIFLESSO

☐ ALTRI TRATTAMENTI

Firma / Timbro

Correzioni ottenute in base ai dati rifrattometrici ed alle indicazioni del paziente nell'esame soggettivo del visus.
Validità 1 anno.

NOTE:
La distanza interpupillare è una delle misure necessarie al montaggio delle lenti e dipende dalle caratteristiche tecnologiche delle lenti consigliate