


INGENIERIA EN DISEÑOS ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION I.D.E.A.				
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS EN LOS RESTAURANTES SAYONARA PEREIRA				
PUNTO	MALL PORTAL CERRITOS	FECHA	JULIO 28 DEL 2022	
TIPO DE MANTENIMIENTO		ACTIVO FIJO	071	TIPO DE REFRIGERACION
PREVENTIVO		MARCA	CONSERVACION	X
CORRECTIVO	X	TRUE REFRIGERATOR	CONGELACION	N/A
FALLA	FILTRACION DE AGUA DENTRO DE LA CAMARA DE FRIO			
REPUESTOS				
UNIDAD COMPRESORA	N/A	FILTRO SECADOR	N/A	
MOTOR CONDENSADOR	N/A	CAPILAR	N/A	
MOTOR EVAPORADOR	N/A	REFRIGERANTE	N/A	
CONTROL DE TEM. ANALOGO	N/A	RELAY	N/A	
CONTROL DE TEM. DIGITAL	N/A	TERMICO	N/A	
TUBERIA DE COBRE	N/A	CAPACITOR	N/A	
EMPAQUES	N/A	BISAGRAS	N/A	
CABLE	N/A	CLAVIJA	N/A	
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO				
SE REALIZA REVISION AL SISTEMA DE EVAPORACION, SE DESARMA Y SE ENCUENTRA EL DESAGUE OBSTRUIDO POR RESIDUOS DE ALIMENTOS, AL IGUAL QUE EL CONO DE VENTILACION Y EVAPORADOR, SE PROCEDE A RETIRAR TODOS LOS RESIDUOS DE ALIMENTOS DEL EVAPORADOR, DE DESMONTA CONO DE VENTILACION PARA LAVAR CON AGUA CALIENTE Y RETIRAR LOS RESIDUOS Y EL MOHO, SE RETIRA MANGUERA PARA SU LIMPIEZA. SE PROCEDE A TOMAR FOTOS DURANTE EL PROCESO DE DESARME, LIMPIEZA Y ARME DEL EQUIPO. SE ENTREGA A SATIFACION.				
RECOMENDACIONES				
EVITAR LA CAIDA DE RESIDUOS DE ALIMENTOS EN EL SISTEMA DE EVAPORACION, EN EL MOMENTO DE LA LIMPIEZA VERIFICAR POSIBLES RESIDUOS. PROXIMA VISITA CAMBIAR EMPAQUES DE LAS PUERTAS.				
CORRIENTE DE LA UNIDAD COMPRESORA	2.91 Amp	TIPO DE REFRIGERANTE	134A	
PRESION EN BAJA	13 PSI	CONDICIONES DEL EQUIPO	OK	
REFERENCIA UNIDAD COMPRESORA – GUY80NR DANFOSS				
PROXIMO MANTENIMIENTO				
TECNICO RESPONSABLE	E. ALEXANDER MENDOZA			
ADMINISTRADOR SAYONARA	ROBERTO CARLOS NADALES			

INGENIERIA EN DISEÑOS ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION I.D.E.A.				
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS EN LOS RESTAURANTES SAYONARA PEREIRA				
PUNTO	MALL PORTAL CERRITOS	FECHA	JULIO 29 DEL 2022	
TIPO DE MANTENIMIENTO		ACTIVO FIJO	071	TIPO DE REFRIGERACION
PREVENTIVO		MARCA	CONSERVACION	X
CORRECTIVO	X	TRUE REFRIGERATOR	CONGELACION	N/A
FALLA	EQUIPO NO ENFRIA, NO FUNCIONA			
REPUESTOS				
UNIDAD COMPRESORA	N/A	FILTRO SECADOR	N/A	
MOTOR CONDENSADOR	N/A	CAPILAR	N/A	
MOTOR EVAPORADOR	N/A	REFRIGERANTE	N/A	
CONTROL DE TEM. ANALOGO	X	RELAY	N/A	
CONTROL DE TEM. DIGITAL	N/A	TERMICO	N/A	
TUBERIA DE COBRE	N/A	CAPACITOR	N/A	
EMPAQUES	N/A	BISAGRAS	N/A	
CABLE	N/A	CLAVIJA	N/A	
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO				
<p>EL ADMINISTRADOR ROBERTO CARLOS NADALES INFORMA QUE LA NEVERA NO ENFRIÓ EL DÍA DE HOY, SE REVISÓ Y SE ENCUENTRA QUE EL CONTROL DE TEMPERATURA ANALOGO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, NO CIERRA EL CONTACTO Y POR ESTO NO ARRANCA LA UNIDAD COMPRESORA, SE SUMINISTRA REPUESTO, SE CAMBIA Y SE REALIZA PRUEBAS A SATISFACCION. SE ENTREGA ENFRIANDO LA NEVERA.</p>				
RECOMENDACIONES				
<p>EVITAR LA CAIDA DE RESIDUOS DE ALIMENTOS EN EL SISTEMA DE EVAPORACION, EN EL MOMENTO DE LA LIMPIEZA VERIFICAR POSIBLES RESIDUOS. PROXIMA VISITA CAMBIAR EMPAQUES DE LAS PUERTAS.</p>				
CORRIENTE DE LA UNIDAD COMPRESORA	2.91 Amp	TIPO DE REFRIGERANTE	134A	
PRESION EN BAJA	13 PSI	CONDICIONES DEL EQUIPO	OK	
REFERENCIA UNIDAD COMPRESORA - GUY80NR DANFOSS				
PROXIMO MANTENIMIENTO				
TECNICO RESPONSABLE	E. ALEXANDER MENDOZA			
ADMINISTRADOR SAYONARA	ROBERTO CARLOS NADALES			

SE ADJUNTA FOTOGRAFIAS DEL PROCEDIMIENTO. julio 28 de 2022.



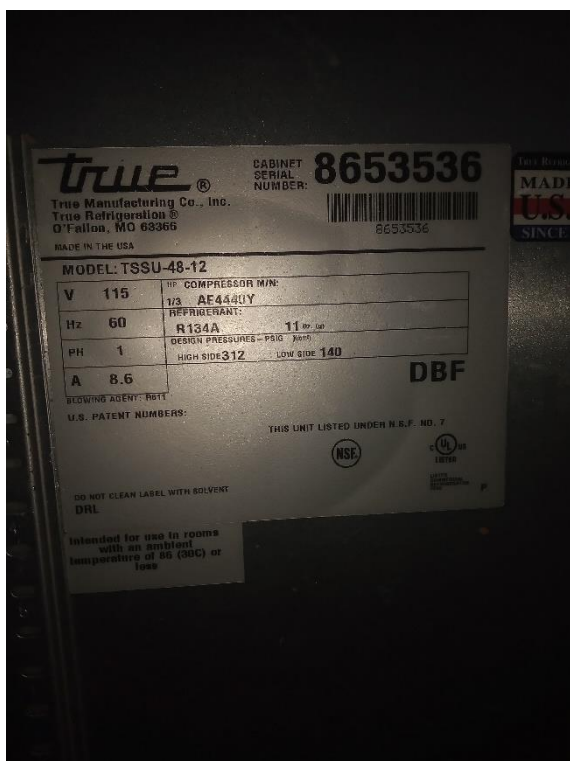










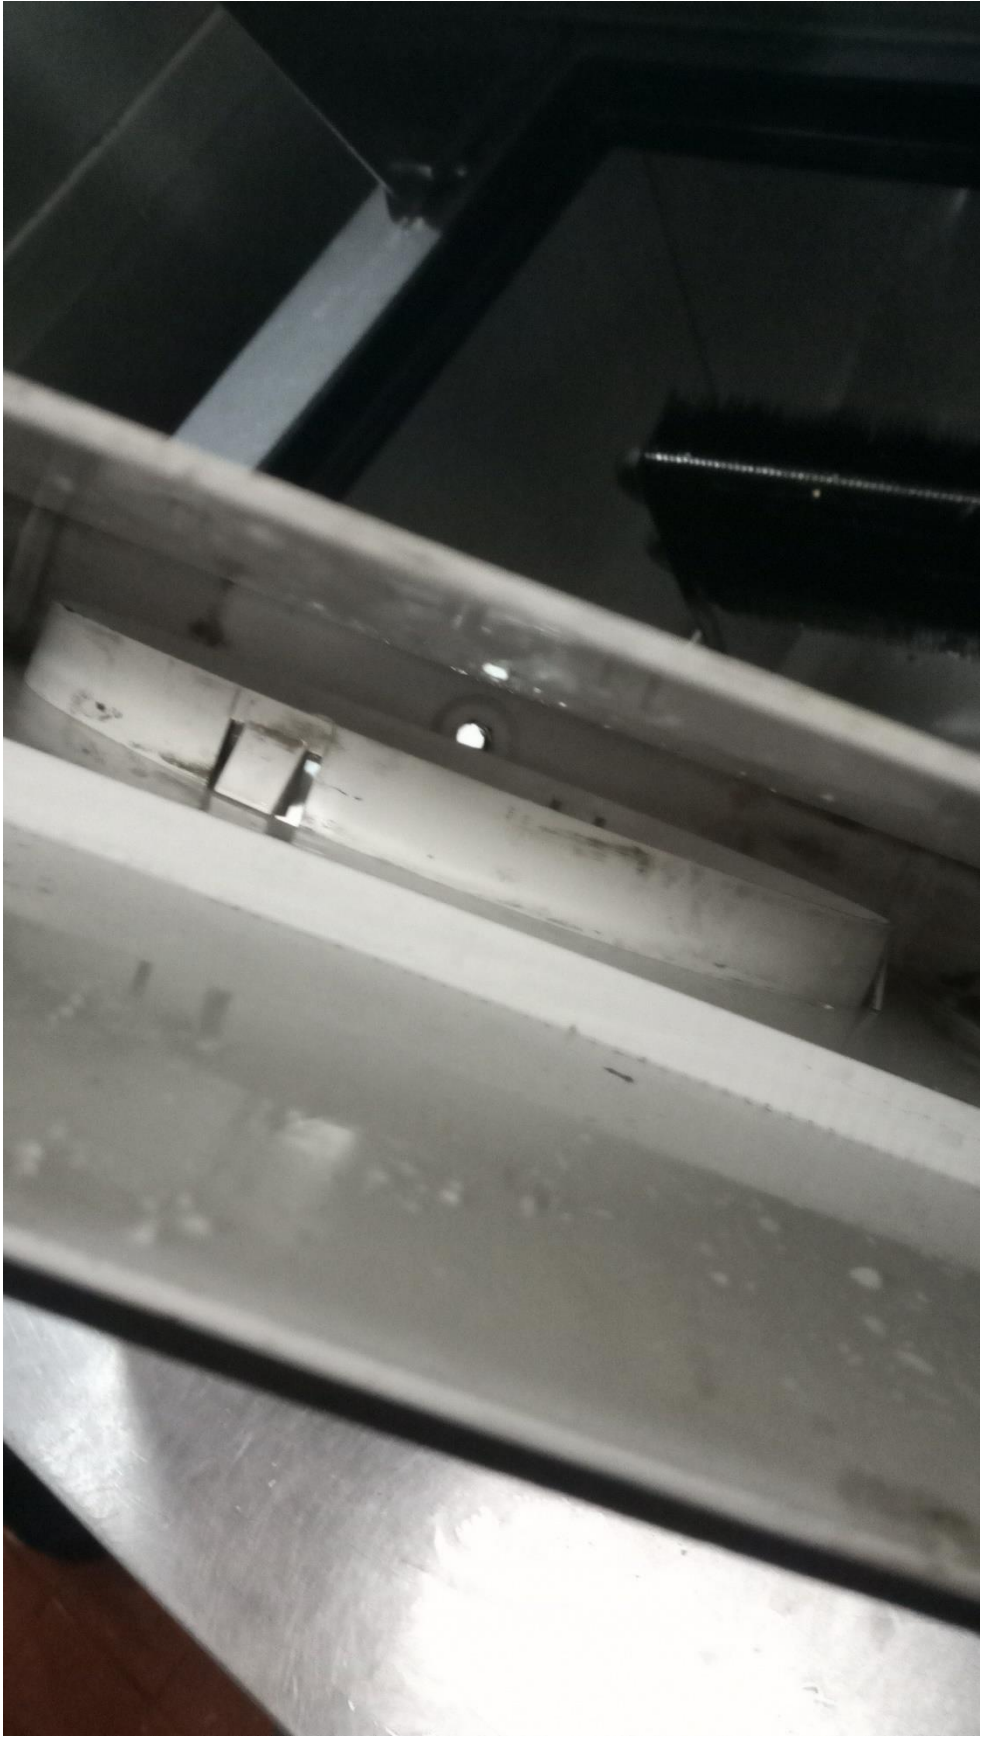





SE ADJUNTA FOTOGRAFIA DEL REPUESTO. julio 29 de 2022.

