HU.056 – APLICAR REGRA DE ALTO RISCO

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Texto revisto para a linguagem de quem usa o sistema	2.1	Sudoeste Informática
19/10/2026	Retirada das HUs sem funcionalidade no sistema, renumeração e reordenação das demais (retaguarda primeiro, portal depois)	2.2	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Alto é o nome de tela do maior nível de risco municipal. No mapa padrão, esse nível vai para análise. Alto risco, por si, não indefere o pedido. O indeferimento pelo local, quando a atividade não é permitida, ocorre antes e não depende do risco. No fluxo expresso, depois desse indeferimento locacional, o alto risco que não esteja num ramo da planilha marcado como fluxo expresso vai para análise. O processo não é deferido nem indeferido só por ser alto. A planilha prevalece: um ramo marcado como fluxo expresso segue nesse fluxo mesmo quando o texto do ramo fala em alto risco. Uma exceção de risco ativa também manda para análise, com o motivo da exceção, antes dessa verificação. As frases de condicionante da linha municipal entram na fundamentação e não mudam o nível para Alto. O sistema ainda não oferece reclassificação para Alto por pergunta da vigilância sanitária. O nível sanitário final permanece o da lista. Alterar o mapa para mandar Alto ao fluxo expresso mudaria o encaminhamento da classificação; o fluxo expresso ainda separa o alto risco que não veio de ramo expresso da planilha.

SUMÁRIO

ÉPICO: EP06 — Classificação de Risco

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Aplicar regra de alto risco

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Aplicar regra de alto risco

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

ÉPICO: EP06 — Classificação de Risco

Como a SEDUR **quero** encaminhar o Alto risco à análise no mapa padrão**, de modo que** a decisão automática não defira esse caso fora de um ramo da planilha marcado como fluxo expresso.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Aplicar regra de alto risco

Como analista **quero** que o CNAE de Alto risco vá para análise técnica**, de modo que** o fluxo expresso só o decida quando a planilha declarar esse fluxo.

PRÉ-REQUISITOS

• Nível Alto gravado na versão municipal, na ficha do CNAE ou na importação do decreto

• Destino do Alto no mapa de encaminhamento, com valor fluxo expresso ou análise

• Alto sanitário só usa o mesmo mapa quando a lista que decide é a sanitária

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• HU.053 — Classificar CNAE por risco


Futuras

• Fluxo expresso, que aplica o indeferimento locacional antes da ida à análise por alto risco

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Aplicar regra de alto risco

Caminho no menu: Regras > CNAEs

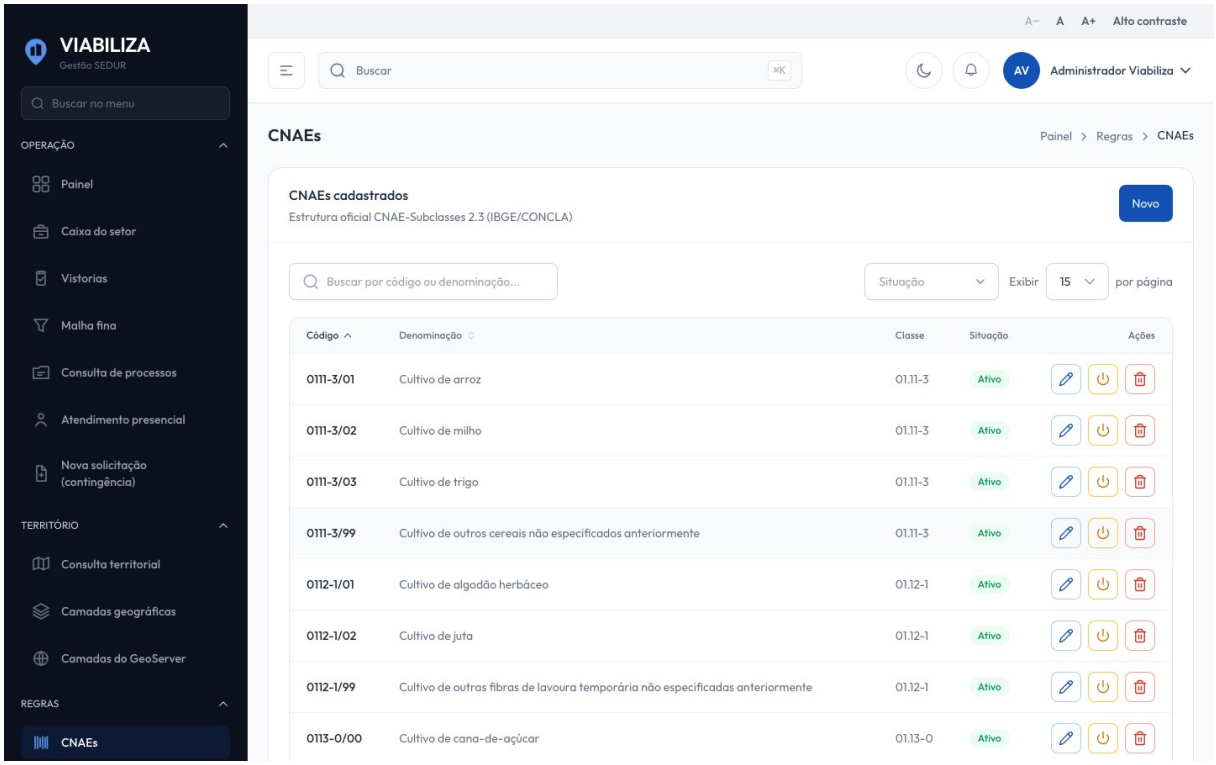

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Alto risco no mapa padrão

Dado que o nível que decide é Alto, o mapa padrão está vigente e não há ramo da planilha marcado como fluxo expresso

Quando o sistema classifica a atividade

Então o encaminhamento vai para análise

Cenário 2: Local não permitido

Dado que o resultado da LOUOS é não permitido

Quando o fluxo expresso decide

Então o indeferimento pelo local é emitido antes da verificação de alto risco

Cenário 3: Alto risco sem veto do local

Dado que não há veto do local e o processo tem alto risco fora do ramo da planilha marcado como fluxo expresso

Quando o fluxo expresso decide

Então o processo vai para análise e não é deferido nem indeferido por esse motivo

Cenário 4: Importação com valor diferente de Alto

Dado que a célula do decreto não é o nível Alto

Quando a importação municipal lê a linha

Então essa célula não vira Alto