

TEST REPORT



의뢰자 : (주)이지원

접수번호 : C270-26-00035

주소 : 경기도 화성시 장안면 장안로 227 번길 166-18, 장안로 227 번길 166-32

접수일자 : 2026-01-28

발급일자 : 2026-02-05

용도 : 품질관리용

쪽번호 : 1/2

의뢰자제시시료명 : PE3005MB

의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시험 결과 ■

- 다음장 참조 -

FITI 시험연구원



※ 문서 확인 번호 : 4E6W-BIV9-VS7V ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 번조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE

- 이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
- 이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.
- 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본(e-DOCUMENT SERVICE)은 시험결과에 대한 참고용입니다.

접수번호 : C270-26-00035

쪽 번 호 : 2/2

01. 가연성 (UL 94 : 2023, 20 mm VERTICAL BURNING TEST)

#1									
시 험 결 과							기준		
							V-0	V-1	V-2
i) 잔염시간 (s) (t_1 or t_2)							-	-	-
	①	②	③	④	⑤	합계			
t_1	0	0	0	0	0	0	≤ 10 s	≤ 30 s	≤ 30 s
t_2	8.8	0	12.1	0	0	20.9			
ii) 총 잔염시간 (s) ($t_1 + t_2$)							-	-	-
20.9							≤ 50 s	≤ 250 s	≤ 250 s
iii) $t_2 + t_3$ (s)							-	-	-
	①	②	③	④	⑤				
8.8	0	12.1	0	0			≤ 30 s	≤ 60 s	≤ 60 s
iv) 125 mm 표시선까지의 연소 여부 (YES, NO)							-	-	-
	①	②	③	④	⑤				
NO	NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO
v) 낙하물에 의한 COTTON 의 발화여부 (YES, NO)							-	-	-
	①	②	③	④	⑤				
YES	NO	YES	NO	NO			NO	NO	YES
vi) 판정									
제시된 샘플은 UL 94:2023 의 수직 연소성 측정법을 따른 상기 시험 결과에 따라 V-2 등급을 만족함									

주) t_1 : 첫 번째 점염 후 잔염시간 (초)
 t_2 : 두 번째 점염 후 잔염시간 (초)
 t_3 : 두 번째 점염 후 잔진시간 (초)
 절차리 조건 : (23 $\pm$ 2) °C, 상대습도 (50 $\pm$ 10) % R.H에서 최소 48 시간 방치
 의뢰자의 요청에 따라 제시상태에서만 시험하였음

**** 시험 결과 기록 완료 ****



e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
 이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.
 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본(e-DOCUMENT SERVICE)은 시험결과에 대한 참고용입니다.

TEST REPORT

1. 의뢰기관:

기 관 명: (주)이지원

주 소: (18581) 경기 화성시 장안면 장안로 227 번길 166-18 EZONE 공장

2. 의뢰일자: 2026. 01. 20.

3. 용도: 품질관리

4. 시험대상품목 또는 물질, 시료명: 표 1 참조

5. 시료형상: 고상

6. 시험항목: 표 2 참조

7. 시험방법: 표 2 참조

8. 시험기간: 2026. 01. 21. ~ 2026. 02. 03.

9. 시험결과: 표 2 참조

10. 시험자: 권민범 주임연구원

확 인	실무자	기술책임자
	성 명: 김 주 연 <i>Ju yeon Kim</i> (서명)	성 명: 김 은 석 <i>Eunsuk Kim</i> (서명)
본 Test report 는 의뢰자가 제공한 시료를 이용한 측정결과입니다. 본 Test report 는 협의 없이 선전, 방송 및 광고, 법적소송으로 사용할 수 없으며, 복사되어 사용되는 것을 금합니다. 본 Test report 는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.		

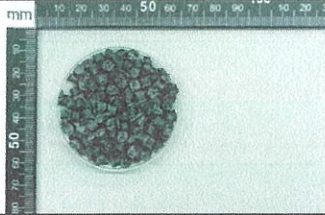
2026 년 02 월 03 일

국제공인시험기관 한국고분자시험연구소(주) (인)



TEST REPORT

표 1. 시료명 및 시료사진

No.	의뢰자가 제공한 시료명	시험에 사용한 시료명	시료사진
1	PE3005MB	Koptri- 26-06-00666-1	

Note)

a) 시료제공: Koptri () / 의뢰자 (O)

표 2-1. 시험방법 및 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험방법	시험결과
Koptri- 26-06-00666-1	용융흐름지수 (190 °C, 2.16 kg)	g/10 min	ASTM D1238-23	2.8

Note)

a) 전처리: (23 ± 2) °C, (45 ± 5) % R.H. 24 h 이상

b) Run 5 평균 결과 값

표 2-2. 시험방법 및 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험방법	시험결과
Koptri- 26-06-00666-1	비중 (23/23 °C)	-	ASTM D792에 준함	0.882
	밀도 (23 °C)	g/cm ³	ASTM D792에 준함	0.880

Note)

a) Run 5 평균 결과 값

끝.