



시험 성적서

충청북도 음성군 대소면 성본산단1로 311
Tel. 043-877-6599 Fax. 043-877-6598
http://www.kcdl.re.kr

성적서번호 :
KCDL-K-2026-00066
페이지(1)/(총 6)



1. 의뢰자

- 기관명 : ㈜이지원
- 주소 : 경기도 화성시 장안면 장안로227번길 166-18
- 의뢰일자 : 2026. 01. 15.



2. 시험체

- 시료명 : 차열시트
- 적용 범위 : 내·외부 마감재
- 제품 번호 : -

3. 시험기간 : 2026. 01. 27.

4. 시험장소 : ☒ 고정시험실

☐ 현장시험

(주소/위치 : 충청북도 음성군 대소면 성본산단1로311 / 난연시험실)

5. 시험방법 : KS F 2271:2021 (건축물 마감재료의 가스유해성 시험방법)

6. 환경조건 : "시험환경" 참조

7. 시험결과 : 하기표 참조

시험 항목		시험결과		비고
가스유해성 시험	시험용 흰 쥐	시험체 1	시험체 2	세부내용 "시험결과" 참조
	평균행동 정지시간	13분 11초	10분 01초	

※ 이 성적서의 시험결과는 의뢰자가 제시한 시험체에만 한정됩니다.

※ 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정범위에 해당하는 공인성적서입니다.

확 인	작성자 성 명 : 황 인 찬 (서명)	기술책임자 성 명 : 김 일 권 (서명)
-----	-------------------------	---------------------------

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.


2026. 02. 13.

한국인정기구 인정

(주)한국건설방재시험연구원



KCDL-TP-15-04(00)

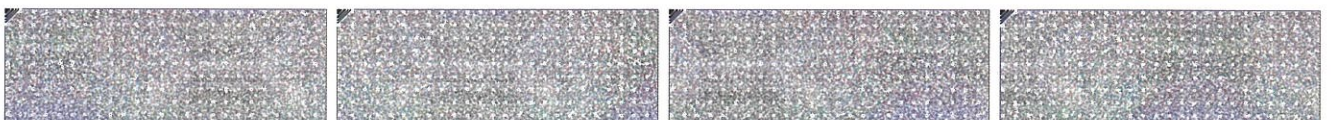




1. 가스유해성 시험

시 험 개 요					
시험기관	(주)한국건설방재시험연구원				
제 조 사	(주)이지원				
제 품 명	차열시트				
시험용도	품질관리용				
시험환경	온도 (20.3 ± 1.4) °C, 습도 (31.2 ± 2.3) % R.H.				
시험체 입고일	2026. 01. 20.	시험일자	2026. 01. 27.		
시험장비 (관리번호)	가스유해성 시험기 (KCDL-F-24)				
시험시간	15분				
열원의 종류	주열원: 전열, 부열원: propane				
시험용 힌 주	계통	ICR계 압늬	주령	5주	체중 (18 ~ 22) g
시험체 정보 및 구성	시험체의 정보 (◎)				
	구분	시험체 1		시험체 2	
	가로(mm)	220.0		220.0	
	세로(mm)	219.5		219.6	
	두께(mm)	1.3		1.3	
	질량(g)	79.5		80.6	
	밀도(kg/m³)	1 299.6		1 320.1	
	양생 조건	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.			
	시험체의 구성(◎)				
	구성	재질	제조업체	모델명	두께/밀도
내화채움재	흑연화합물	(주)이지원	차열시트	1.3 mm / -	
시험체 사진					
구분	시험체 1	시험체 2	구성도 (단위: mm)		
시험 전					
시험 후					
◎ 시험체 재질 및 구성은 의뢰자가 제공한 것임					

KCDL-TP-15-05(00)






시 험 결 과			
시험항목		시험체 1	시험체 2
가스유해성 시험	시험용 흰 쥐 평균행동 정지시간	13분 11초	10분 01초
시 험 담 당 자		실무자: 황인찬 / 기술책임자: 김일권	
- 동물실험 종료 보고 위원회 승인번호: KCDL IACUC-2026-C0001 위원회 승인일: 2026년 01월 01일 			



첨 부 목 차

1. 가스유해성 시험결과

1-1 표준판 시험결과	5
1-2 가스유해성 시험결과	6





충청북도 음성군 대소면 성본산단1로 311
Tel. 043-877-6599 Fax. 043-877-6598

성적서번호 :
KCDL-K-2026-00066
페이지(5)/(총 6)




첨부 1. 가스유해성 시험결과

1-1 표준판 시험결과

경과 시간 [s]	표준 온도 [°C]	측정 온도 [°C]	온도 편차 [°C]
0	30	29.3	-0.7
60	70	78.1	8.1
120	85	91.0	6.0
180	100	100.3	0.3
240	140	146.3	6.3
300	170	173.6	3.6
360	195	192.9	-2.1

배기 온도


Standard plate heating graph

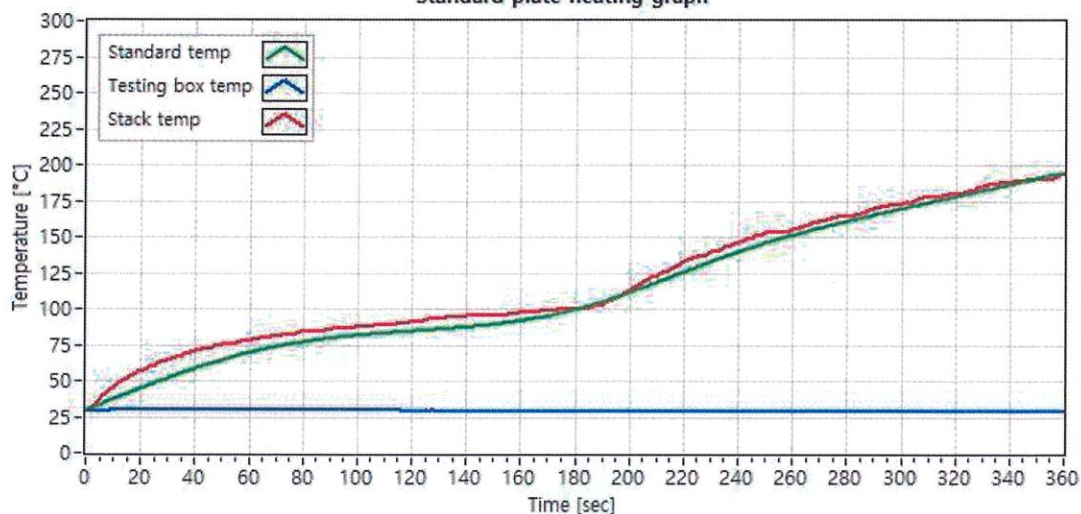

KCDL-TP-15-05(00)



1-2 가스유해성 시험결과

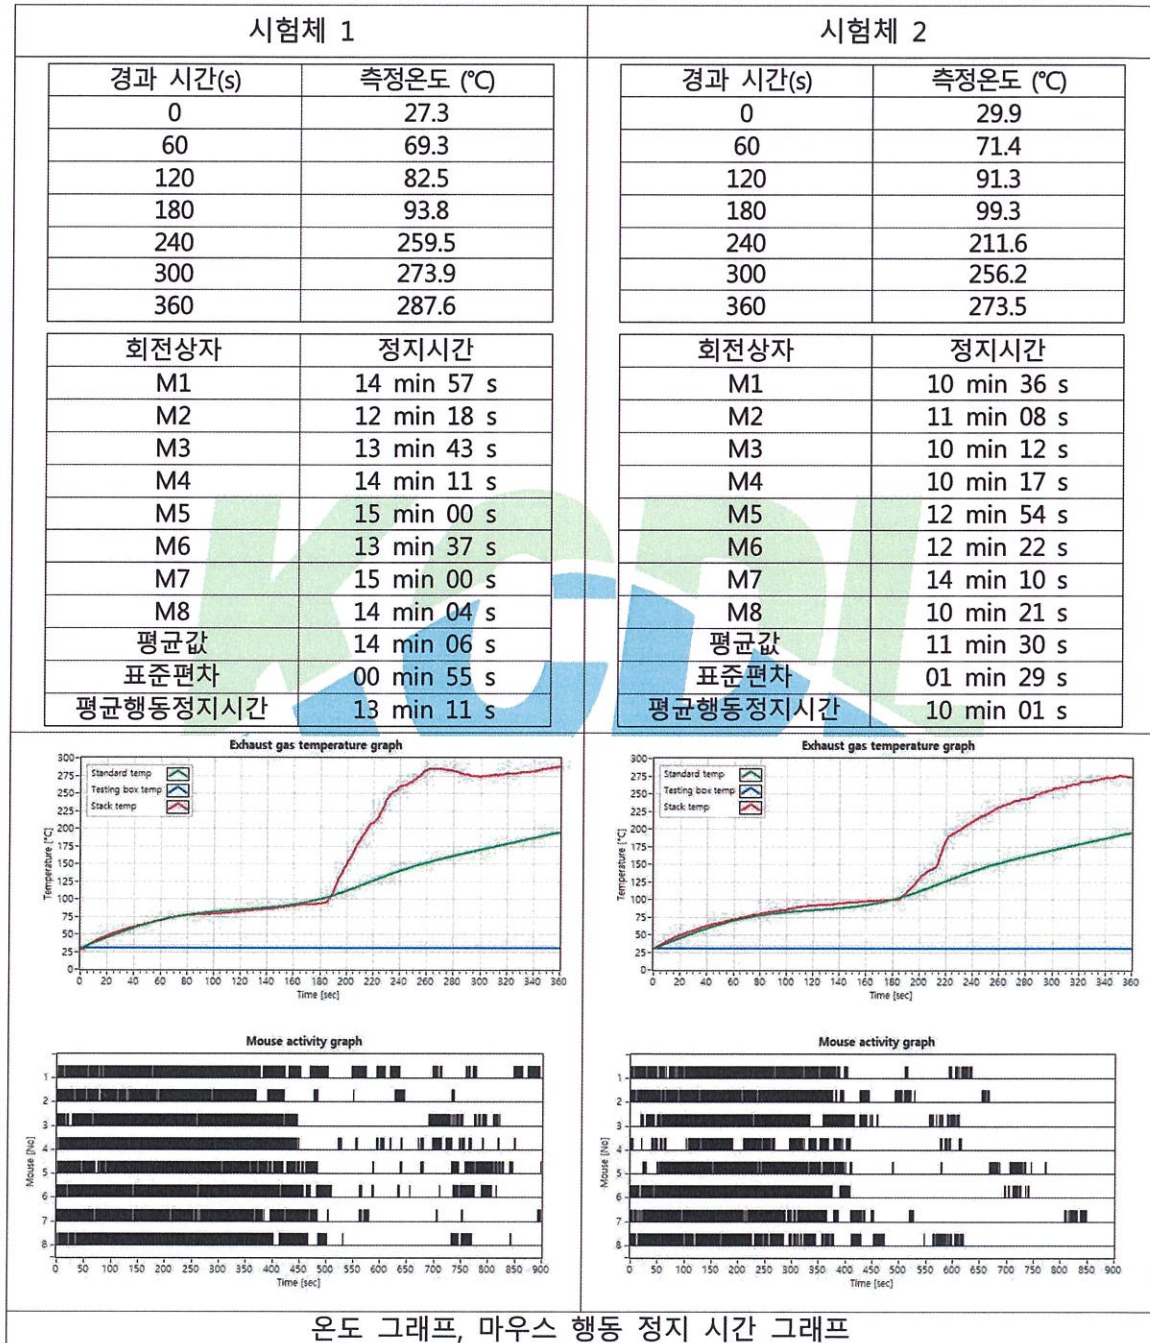

끝.

