

TEST REPORT

1. 의뢰기관:

기 관 명: (주)이지원

주 소: (우)18581 경기 화성시 장안면 장안로227번길 166-18 EZONE 공장

2. 의뢰일자: 2025. 10. 16.

3. 용도: 품질관리

4. 시험대상품목 또는 물질, 시료명: 표 1 참조

5. 시료형상: 고상

6. 시험항목: 표 2 참조

7. 시험방법: 표 2 참조

8. 시험기간: 2025. 10. 17. ~ 2025. 10. 24.

9. 시험결과: 표 2 참조

Korea Polymer Testing & Research Institute

10. 시험자: 권민범 주임연구원

확 인	실무자	기술책임자
	성 명: 권 민 범 <i>Min - Bum Kim</i> (서명)	성 명: 김 은 석 <i>Eunsuk Kim</i> (서명)
본 Test report 는 의뢰자가 제공한 시료를 이용한 측정결과입니다. 본 Test report 는 협의 없이 사전, 방송 및 광고, 법적소송으로 사용할 수 없으며, 복사되어 사용되는 것을 금합니다. 본 Test report 는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.		

2025 년 10 월 24 일

국제공인시험기관 한국고분자시험연구소(주) (인)



TEST REPORT

표 1. 시료명 및 시료사진

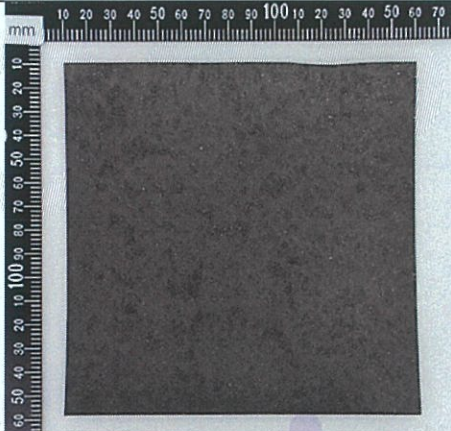
No.	의뢰자가 제공한 시료명	Koptri 시료명	시료사진
1	차열시트	Koptri- 25-06-14264-1	

표 2. 시험방법 및 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험방법	시험결과
Koptri- 25-06-14264-1	밀도 (23 °C)	g/cm ³	ASTM D792에 준함	1.319

Note)

a) 시험온도: (23 ± 1) °C

b) Run 3 회 평균 값

TEST REPORT

* 세부 Data

1. 시험조건

- (1) 시험방법: ASTM D792 (Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement)에 준함
- (2) 시험기기: Electronic Densimeter (CAS 사, CD-V3)
- (3) 시험온도: (23 ± 1) °C

2. 시험결과

표 3. 밀도 시험결과

시료명	Run	비중 (-)	밀도 (g/cm ³)
Koptri- 25-06-14264-1	1	1.319 6	1.316 3
	2	1.325 2	1.321 9
	3	1.321 9	1.318 6
	SD	0.002 8	0.002 8
	CV (%)	0.21	0.21
	평균	1.322 2	1.318 9

SD: Standard Deviation

CV (%): Coefficient of Variation = (SD/Average) x 100

끝.