



한국건설자재시험연구원
Korea Construction Material Inspection Company

시험 성적서

시료명(생산국) : 발포패드(차열시트)

접 수 번 호 : KCM026-00541

시료 채취 장소 : -

의뢰인 : 경기도 화성시 장안면 장안로 227번길 166-18

(주)이지원

접 수 일 자 : 2026년 04월 14일

시료 채취 일 : -

성과 이용 목적 : 품질관리

생 산 자 : (주)이지원

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
1	발포 전 두께 (mm)	의뢰자제시	1.4	건축품질시험기술사 94142010373D	고동기		김정훈	
2	발포 후 두께 (mm)	의뢰자제시	64.1					

* 의뢰자제시 내용

- KS F ISO 5660-1:2015(준용)
- 시험시간 20분
- 가열강도 (50 ± 1) kW/m²
- 점화장치 미삽입
- 시험 후 시료의 형상은 사진 참조
- 발포 전 두께는 3번 측정 후 평균값이며, 발포 후 두께는 최고 발포 두께 값

[일반분야]

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

시험 성적서


시료명(생산국) : 발포패드(차열시트)

접수일자 : 2026년 04월 14일

생산자 : (주)이지원

접수번호 : KCM026-00541

사진

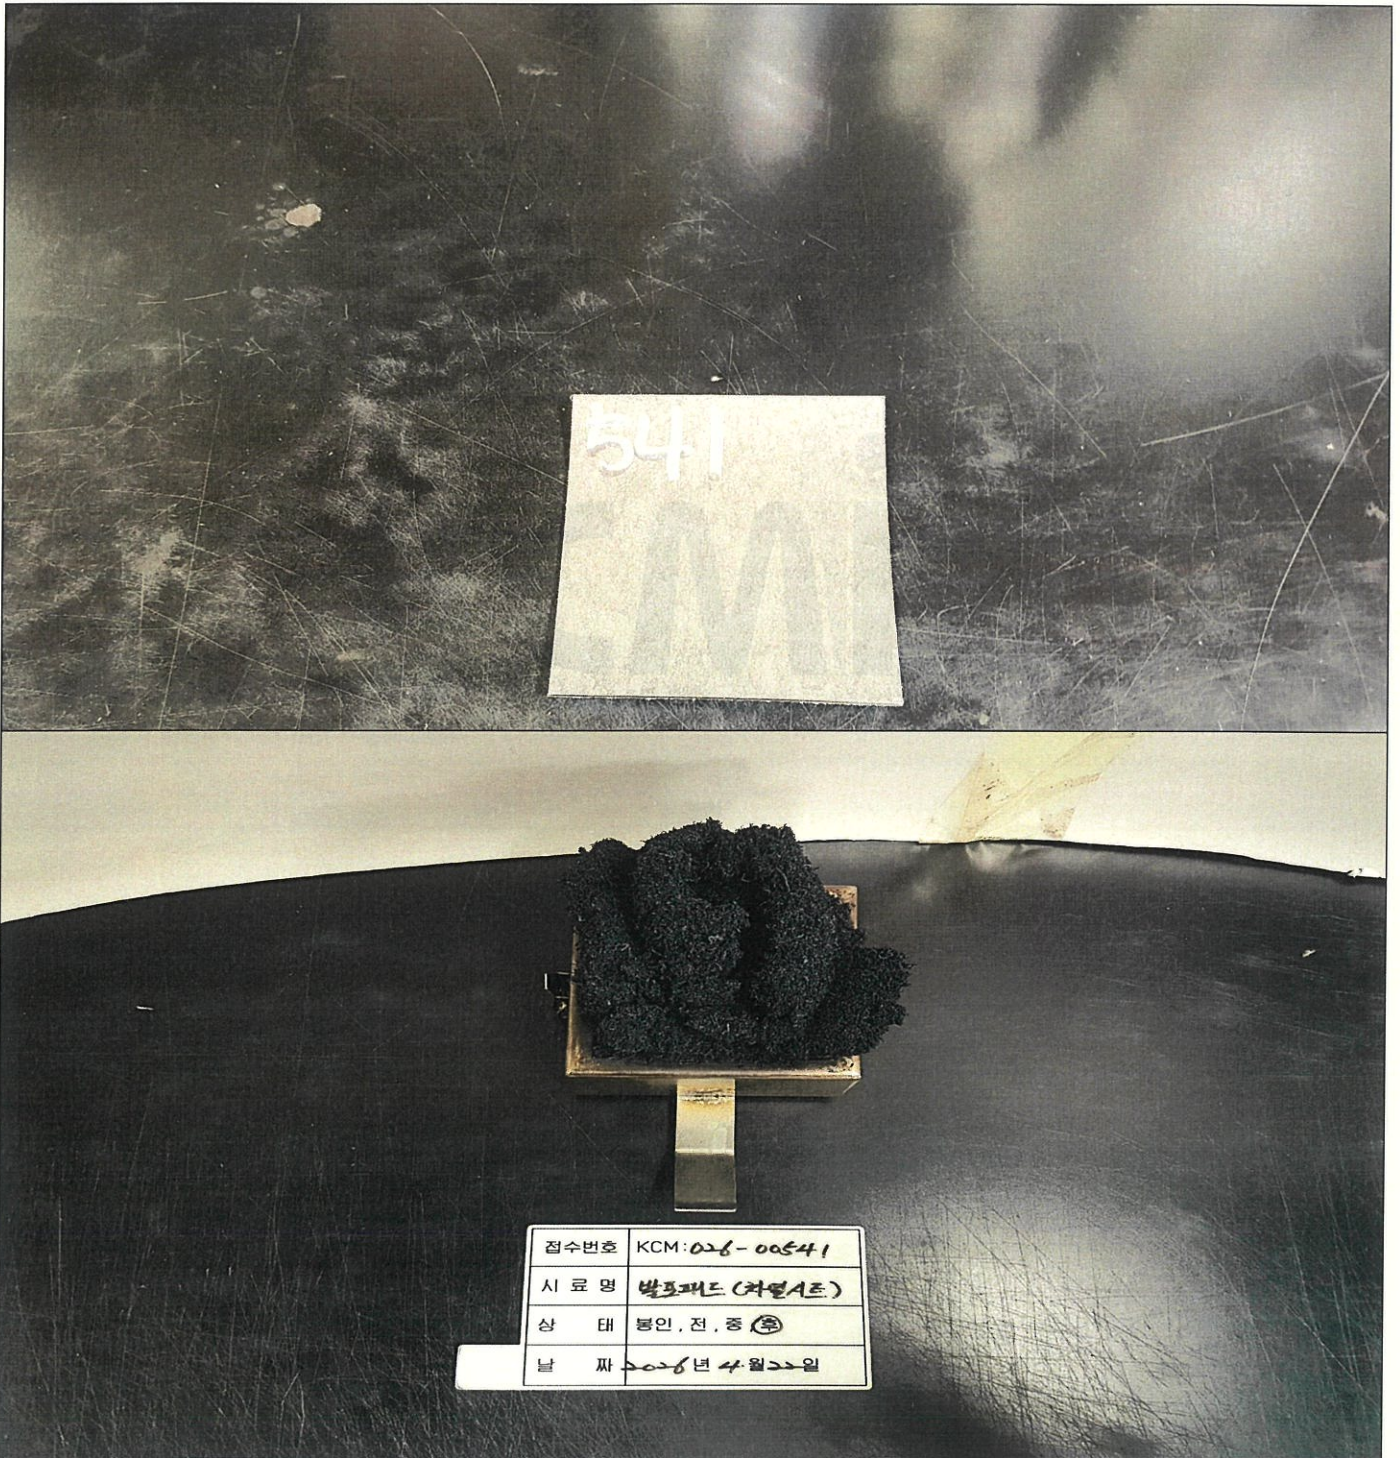

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)