

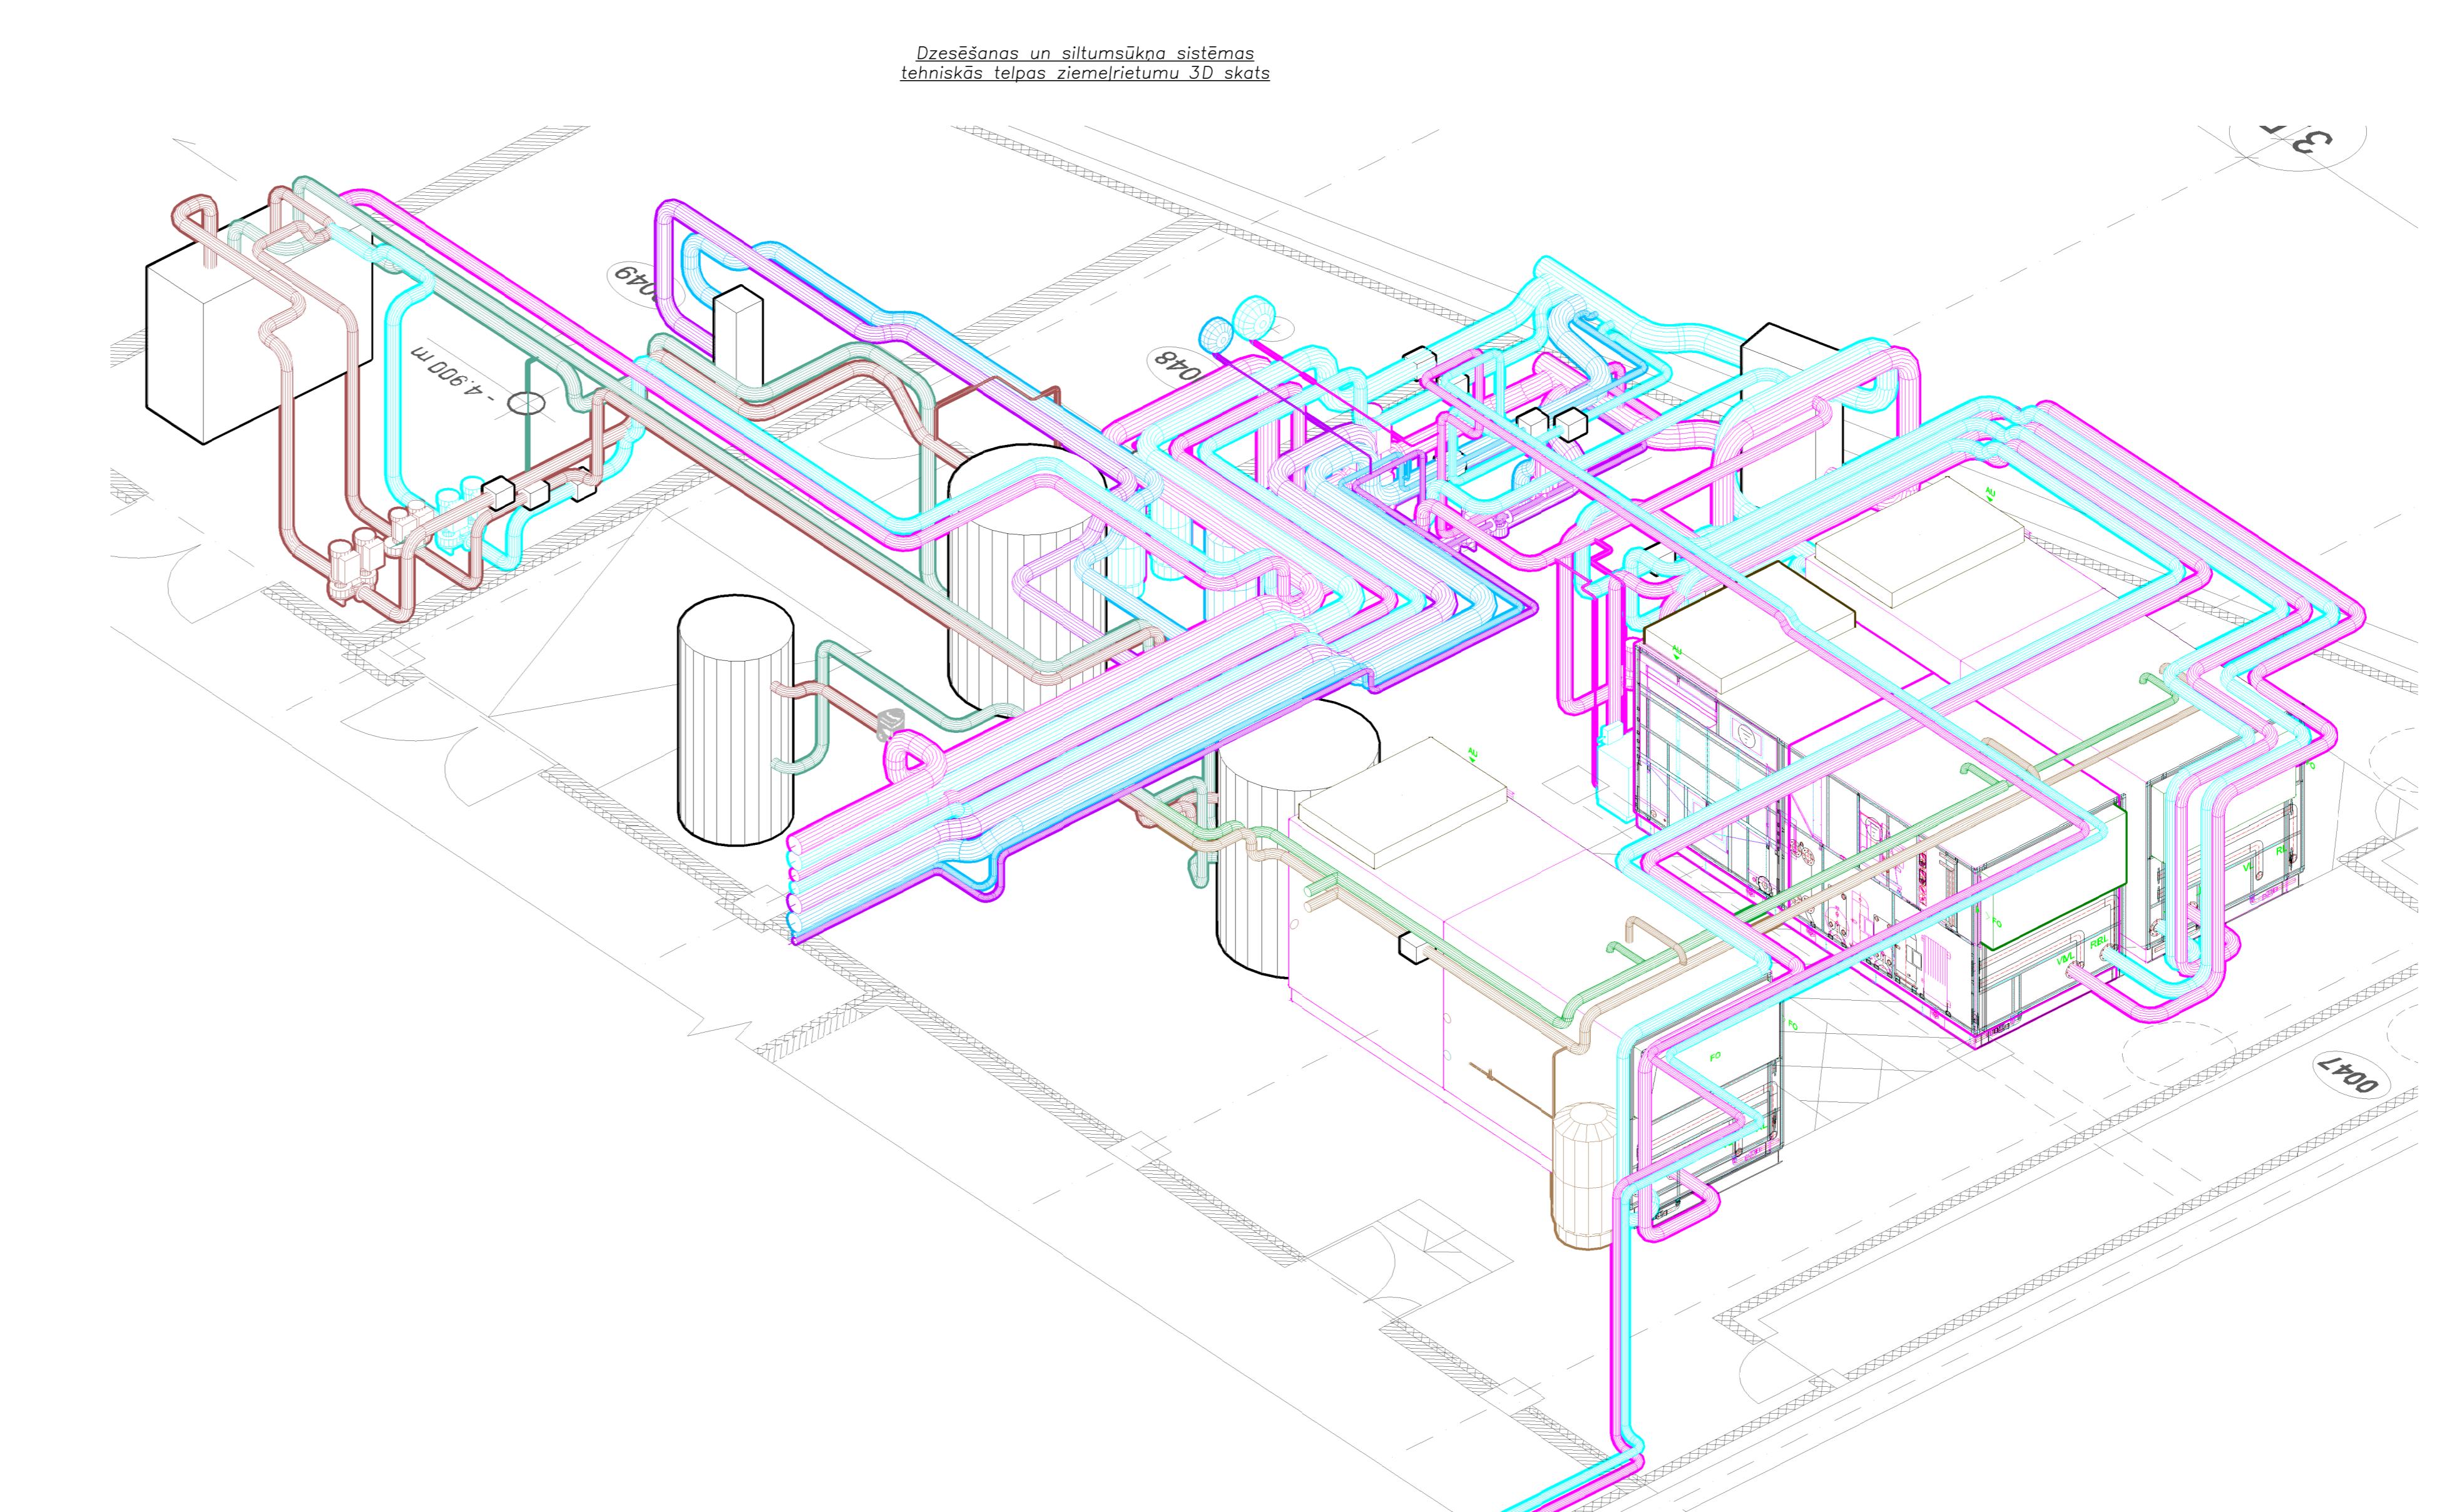


Nosacītie apzīmējumi			
Nr. p.k.	Attēlojums plānā	Pielietojums	Apraksts
1		Informācija par sistēmu	Turpgaitas cauruļvads 6°C (1. stāva, UPS dzesēšana un AHU iekārtas) / Supply pipe 6°C (1st floor cooling, UPS and AHU) Atpakaļgaitas cauruļvads 11°C (1. stāva, UPS dzesēšana un AHU iekārtas) / Return pipe 11°C (1st floor cooling, UPS and AHU)
2		Informācija par sistēmu	Turpgaitas cauruļvads 16°C (2.–6. stāvu biroju un publisko lobiņu dzesēšana) Atpakaļgaitas cauruļvads 19°C (2.–6. stāvu biroju un publisko lobiņu dzesēšana)
3		Informācija par sistēmu	Turpgaitas cauruļvads 45°C (Siltumsūkņa sistēma) Atpakaļgaitas cauruļvads 40°C (Siltumsūkņa sistēma)
4		Informācija par sistēmu	Turpgaitas cauruļvads 45°C (Čillera siltuma atgūšanas sistēma) Atpakaļgaitas cauruļvads 25°C (Čillera siltuma atgūšanas sistēma)
5		Informācija par skaitītāju	Aukstuma skaitītājs
6		Informācija par iekārtu	Tvertnes, siltummainis, siltumsūknis
7		Informācija par iekārtu	Cirkulācijas sūknis
8		Informācija par iekārtu	Izplešanās trauks
9		Informācija par iekārtu	Degazācijas iekārta

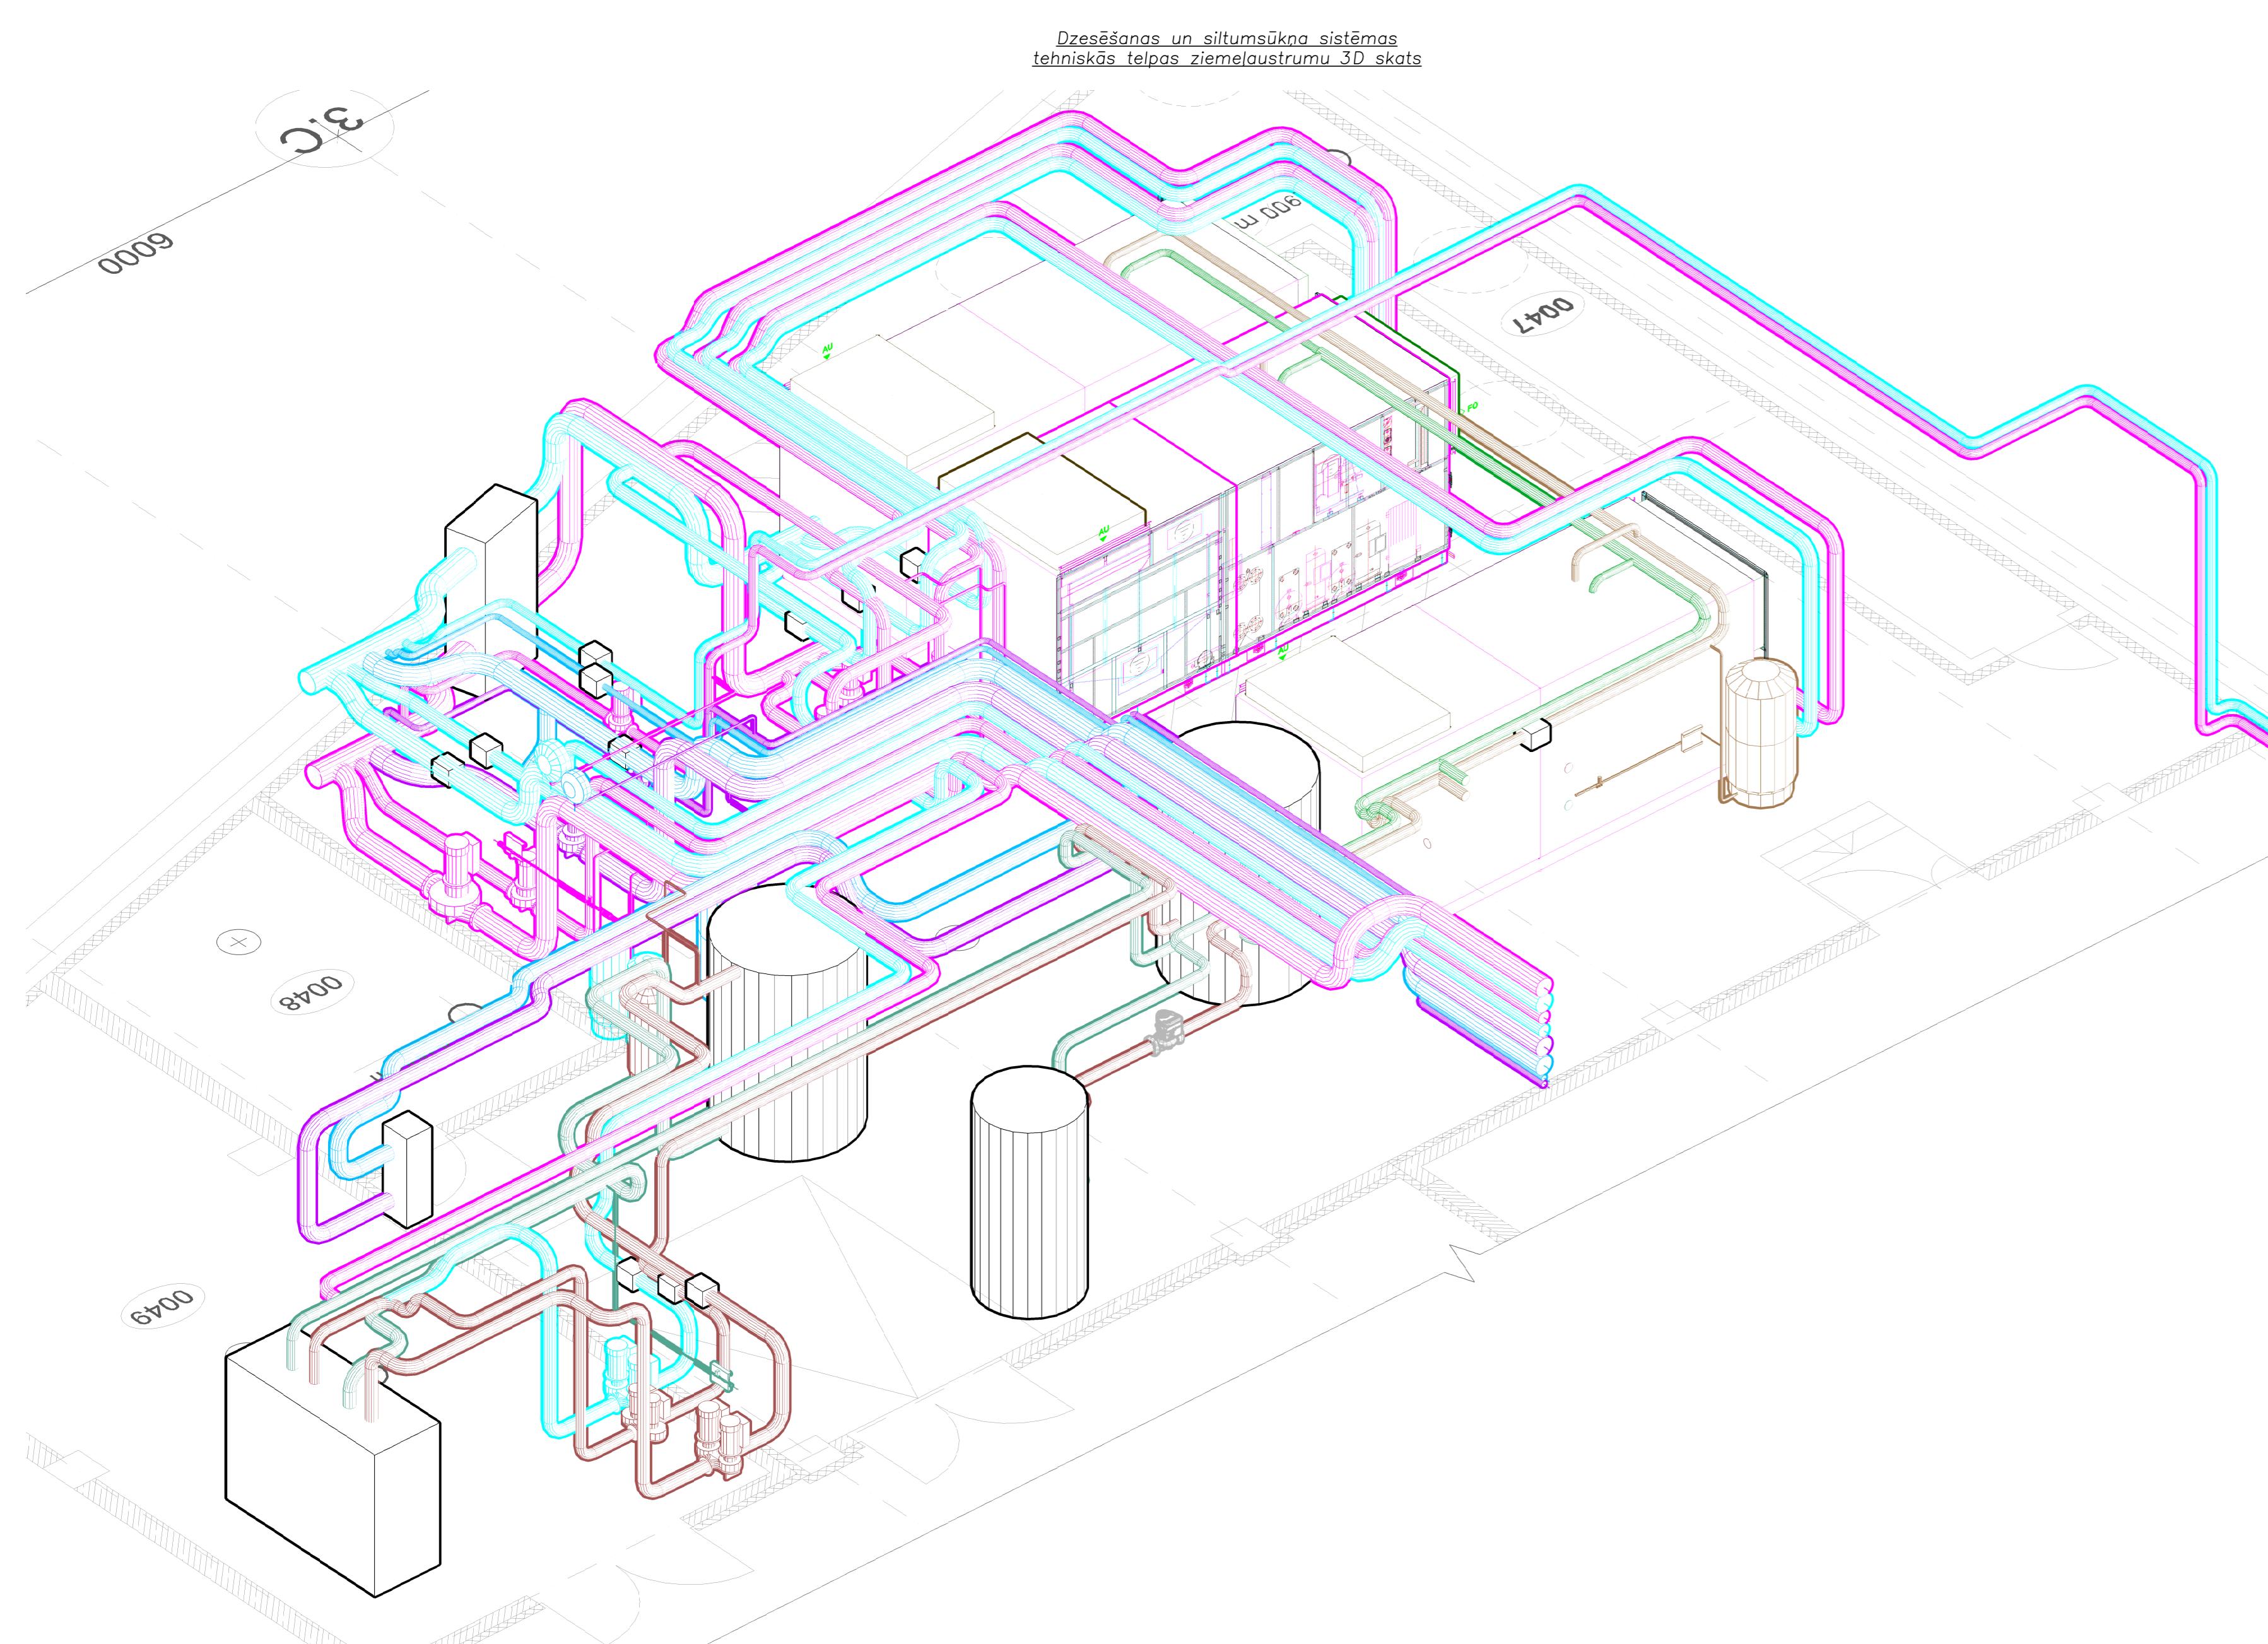

[View Details](#)

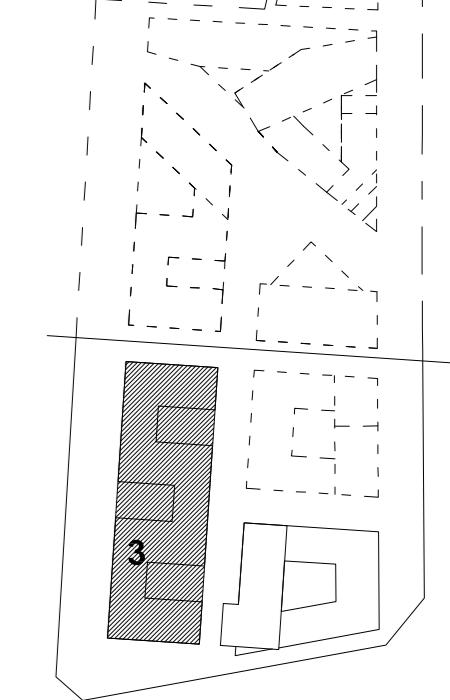

Office building in Riga Latvia

<p>Atbildīgais projektiētājs:</p> <p>SIA "SCHALLER KYNCL ARCHITEKTEN RIGA"</p> <p>Reģ. nr. 4010347217 Pulkveža Brieža iela 28 A, Riga, Latvija, LV-1045 tāl.: 67015666, fax: 67015600 e-mail: info@piller.lv</p>	<p>Office building in Riga Latvia</p>								
<p>Projektētājs:</p> <p>SIA "O3FM Inženieru birojs"</p>  <p>Reģ. nr. 40003657007 Bauskas iela 58, Riga, LV-1004 tāl.: +371 67409860; Fakss: +37167409855 info@www.o3fm.lv</p>									
Izstrādāja	V.,uzvārds	Paraksts	Datums	<p>Rasējuma nosaukums: ĒKA NR.3 GAISA KONDICIONĒŠANA. TEHNISKĀS TELPAS 3D SKATS.</p>					
Būvproj. dajas vad.	U.Pelīte		25.03.2015.	Arhīva reģistr. Nr.	Stādīja	Mērogs	Rasējuma marka	Lapas nr.	Nr.p.
Izstrādāja:	A.Kuzmans		25.03.2015.	TS-3097-AVK-3D_mezglis.dwg	TP	1:100	AVK-K	K-3-301	
Izstrādāja:	L.Fjodorova		25.03.2015.						