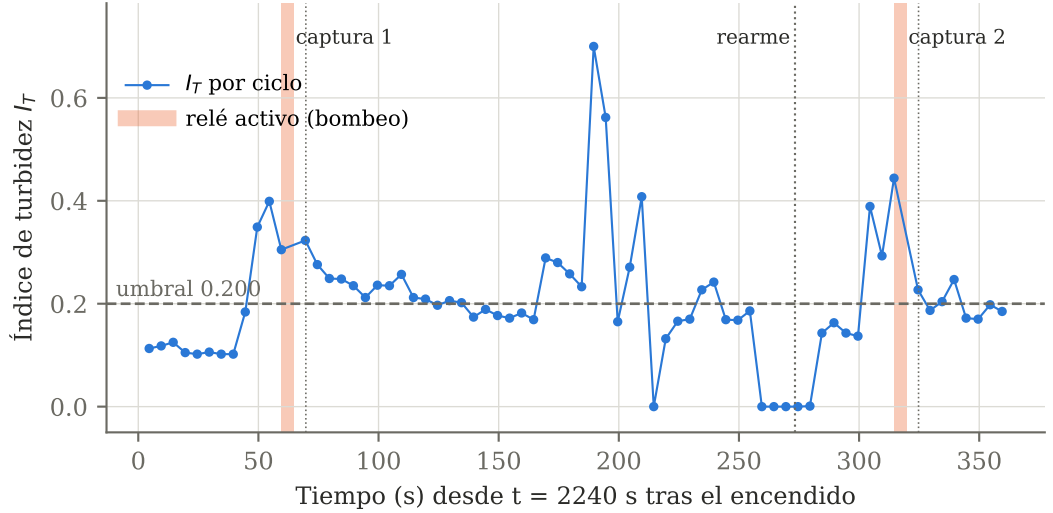
captura 1
rearme
captura 2
I_T por ciclo
relé activo (bombeo)
umbral 0.200
Índice de turbidez I_T
0.0
0.2
0.4
0.6
0
50
100
150
200
250
300
350
Tiempo (s) desde t = 2240 s tras el encendido