MÁQUINAS DE McFLURRY®, BATIDOS Y HELADOS: SEMANAL

SEMANAL

MATERIALES:



Limpiador multiuso concentrado KAY® SolidSense™



Limpiador y desinfectante multisuperficies Rapid KAY®




Sanitizante KAY-5®




Toallas limpias empapadas en sanitizante

Otros suministros necesarios:
Cepillos para la máquina mezcladora
Tapones para agujeros de jarabe
Tapa de válvula
(4) Pequeños recipientes limpios
Destornillador de cabeza plana


DISPENSADOR DE CARAMELOS McFLURRY

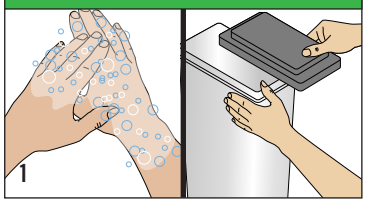

- **LAVAR** las manos
- **RETIRE** la tapa del dispensador de caramelos y vacíe cada ingrediente en un vaso limpio para bebidas frías.

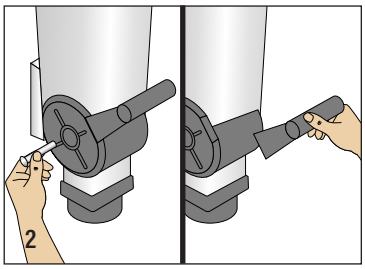


- **RETIRE** la copa adaptadora.
- **GIRE** el pasador pivotante hasta la posición de desbloqueo y retire el pasador y el mango.

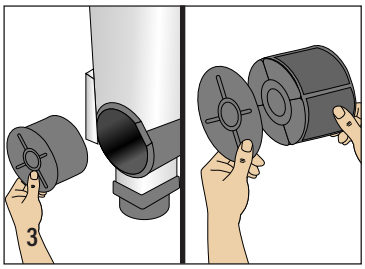

- **RETIRE** el cilindro, la almohadilla de fricción y las bandejas de porciones.



- **LLEVE** todas las piezas del dispensador de caramelos al fregadero de tres compartimentos.
- **LAVAR, ENJUAGAR, DESINFECTAR** durante 1 minuto; dejar secar completamente al aire libre.

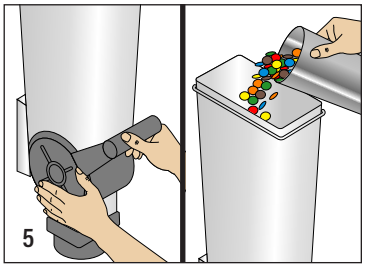


- **LAVAR** las manos
- **VUELVA** a montar el dispensador limpio y seco.
- **RELLENE** los dispensadores de caramelos.
- **COLOQUE** las etiquetas de rotación de alimentos correctas en los dispensadores.

NOTA: No lave las piezas del dispensador de caramelos en el lavavajillas.


MÁQUINA DE BATIDOS Y HELADOS



- **PREPARE** los productos de limpieza
- **PREPARE** un cubo con la solución sanitizante KAY-5® mezclando 1 sobre con 2,5 galones de agua **tibia** (85-105 °F / 29-40 °C).
- **VIERTA** un poco de la solución en un recipiente pequeño para limpiar el émbolo de la válvula del jarabe.

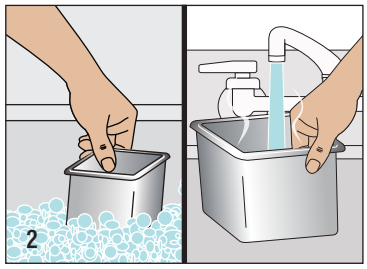

- **LLENE** un segundo recipiente pequeño con solución de limpiador multiuso concentrado (APSC) **caliente** del fregadero de tres compartimentos.
- **LLENE** un tercer recipiente pequeño con agua caliente limpia del fregadero de tres compartimentos.

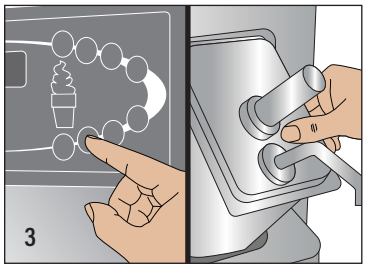

- **APAGUE** los calentadores del baño maría
- **RETIRE** las bombas para coberturas y los recipientes de cobertura y déjelos a un lado.
- **DEJE** que el baño maría se **enfríe** durante 10 minutos

PRECAUCIÓN: El agua puede estar **caliente.**

ECOLAB®

Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.


SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

5832303 MCD US 58329/8003/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.


McFLURRY® MÁQUINAS DE BATIDOS Y HELADOS: SEMANAL (CONTINUACIÓN)

SEMANAL


MÁQUINA DE BATIDOS Y HELADOS (CONTINUACIÓN)

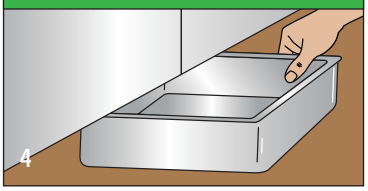


- **QUITE** los tapones de la parte inferior de los baños de jarabe.
- **COLOQUE** una bandeja vacía debajo de la máquina y deje que los baños de agua se vacíen en la bandeja.
- **DESECHE** el agua de la bandeja.
  PRECAUCIÓN: El agua puede estar **caliente.**

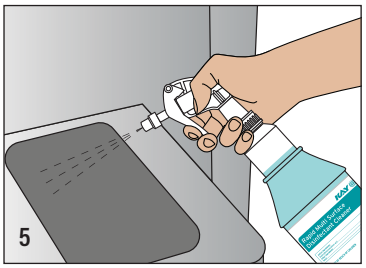


- **ROCJE** el interior de los baños de agua con la solución de MSDC Rapid
- **LIMPIE** con una toalla empapada en sanitizante
- **ROCJE** de nuevo con la solución de MSDC Rapid
- Deje que se seque al **AIRE** para desinfectar.

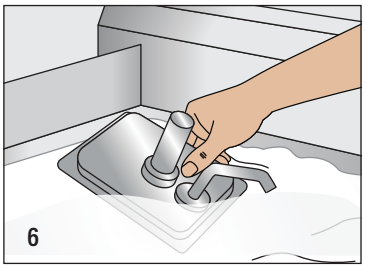


- **DESECHE** los aderezos del recipiente.
- **DESMONTE** la bomba para coberturas y el recipiente en un fregadero de tres compartimentos; lávelos, enjuáguelos y desinféctelos.
- **DEJE** que se sequen al aire.
- **VUELVA A INSTALAR** los tapones en los baños de jarabe.
- **VUELVA A INSTALAR** las bombas para coberturas y el recipiente.

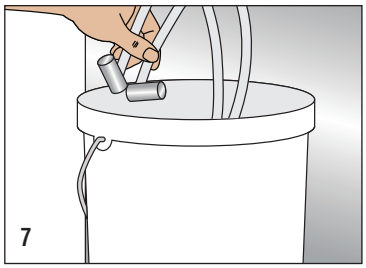


- **COLOQUE** un recipiente vacío debajo de la puerta de los batidos.
- **RETIRE** las líneas de jarabe de la puerta de batidos y déjelas colgadas en el recipiente vacío.

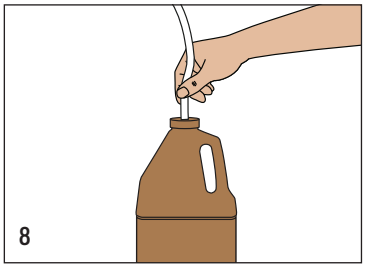


- **RETIRE** los tubos de alimentación de jarabe de los recipientes de jarabe.
- **LIMPIE** el exterior de los tubos de alimentación con toallas empapadas en sanitizante.
  NOTA: Cubra los recipientes de jarabe con film transparente para evitar la contaminación.

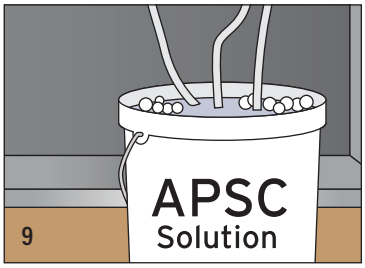


- **COLOQUE** las líneas de jarabe en un recipiente con solución de limpiador multiuso concentrado (APSC).
- **PRESIONE el** botón CALIBRATE (Calibrar); **SELECCIONE el botón** PRIME SYRUP LINE (Cebar línea de jarabe).
- **Seleccione el botón del** SABOR (FLAVOR) deseado para comenzar a fluir la solución.
- **CUANDO** la línea de jarabe fluya con solución clara, **PRESIONE el botón** FLAVOR (Sabor) de nuevo para detener el flujo de solución.
- **REPITA** el proceso con los sabores restantes.

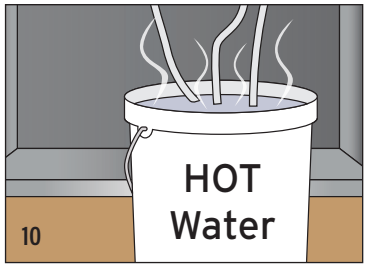

- **COLOQUE** los tubos de alimentación de jarabe en un cubo con agua limpia y **caliente (110-120 °F / 43-49 °C).**
- **ENJUAGUE** las líneas con agua para limpiarlas.

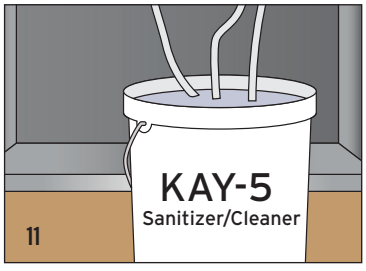

- **COLOQUE** los tubos de alimentación de jarabe en un cubo con solución sanitizante KAY-5®.
- **ENJUAGUE** cada línea con solución sanitizante durante 1 minuto para desinfectarla.

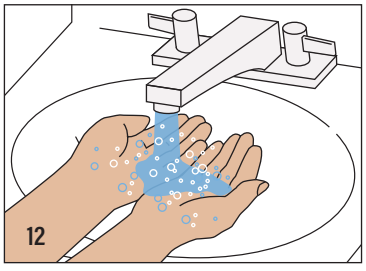

- **LAVAR** las manos

5832903 MCD US 58329/8003/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458


McFLURRY® MÁQUINAS DE BATIDOS Y HELADOS: SEMANAL (CONTINUACIÓN)

SEMANAL


MÁQUINA DE BATIDOS Y HELADOS (CONTINUACIÓN)




- **RETIRE** cada tubo de alimentación de jarabe del cubo y deje que se escurra.
- **INSTALE** los tubos de alimentación de jarabe en los recipientes de jarabe adecuados.

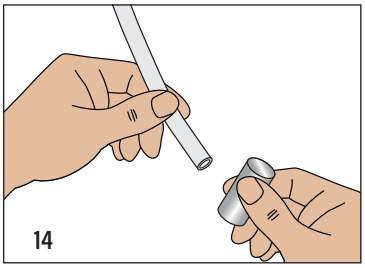


- **RETIRE** la tapa del émbolo de la válvula de jarabe y el émbolo de la válvula de jarabe de cada línea de jarabe.

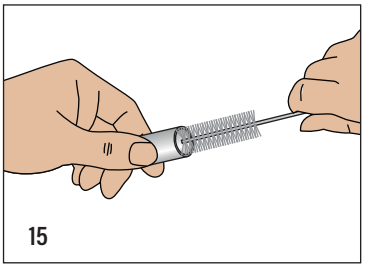


- **LIMPIE** cada émbolo de válvula de jarabe frotándolo suavemente con una toalla empapada en sanitizante.
- **SUMERGIR** un cepillo para batidos en un recipiente pequeño con solución sanitizante KAY-5® y frotar el interior de cada línea de sirope y el cuerpo de la válvula.
- **COLOQUE** todas las válvulas de jarabe en la solución sanitizante y déjelas reposar durante 1 minuto.

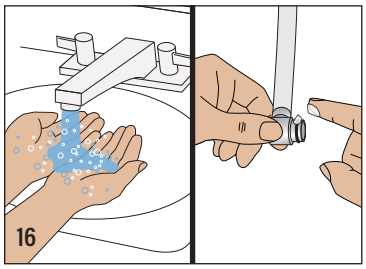


- **LAVAR** las manos
- **LUBRIQUE** cada junta tórica del émbolo de la válvula de jarabe.
- **INSTALE** émbolos de válvula de jarabe limpios en cada línea de jarabe.

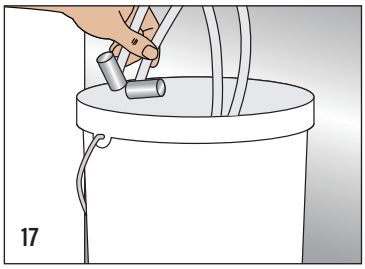

- **CALIENTE** todas las líneas de jarabe.
- **COLOQUE** las válvulas de jarabe en un recipiente vacío y limpio.
- **PRESIONE el botón** CAL **y, a continuación, el botón** WASH para iniciar el flujo de jarabe para el cebado; cuando el flujo de jarabe sea constante, presione CAL de nuevo para detenerlo.
- **REPITA** el proceso para calentar todos los sabores de jarabe.

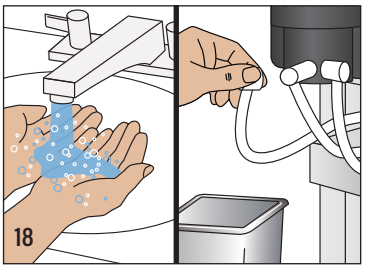

- **LAVAR** las manos
- **VUELVA A CONECTAR** las líneas de sirope a la puerta de batidos.

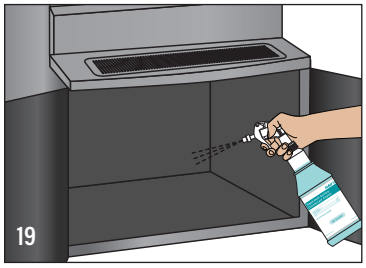

- **LIMPIE** el interior del armario de jarabe con la solución de MSDC Rapid y una toalla empapada en sanitizante.

5832303 MCD US 58329/8003/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458