


Phase39 与三种 PGD 标度律：30 秒观测 （36 秒发布）

● 事件 |误差|≤0.30 Mw × 事件 |误差|>0.30 Mw — 预测 = 目录 Mw - - ±0.15 Mw ±0.30 Mw 区间

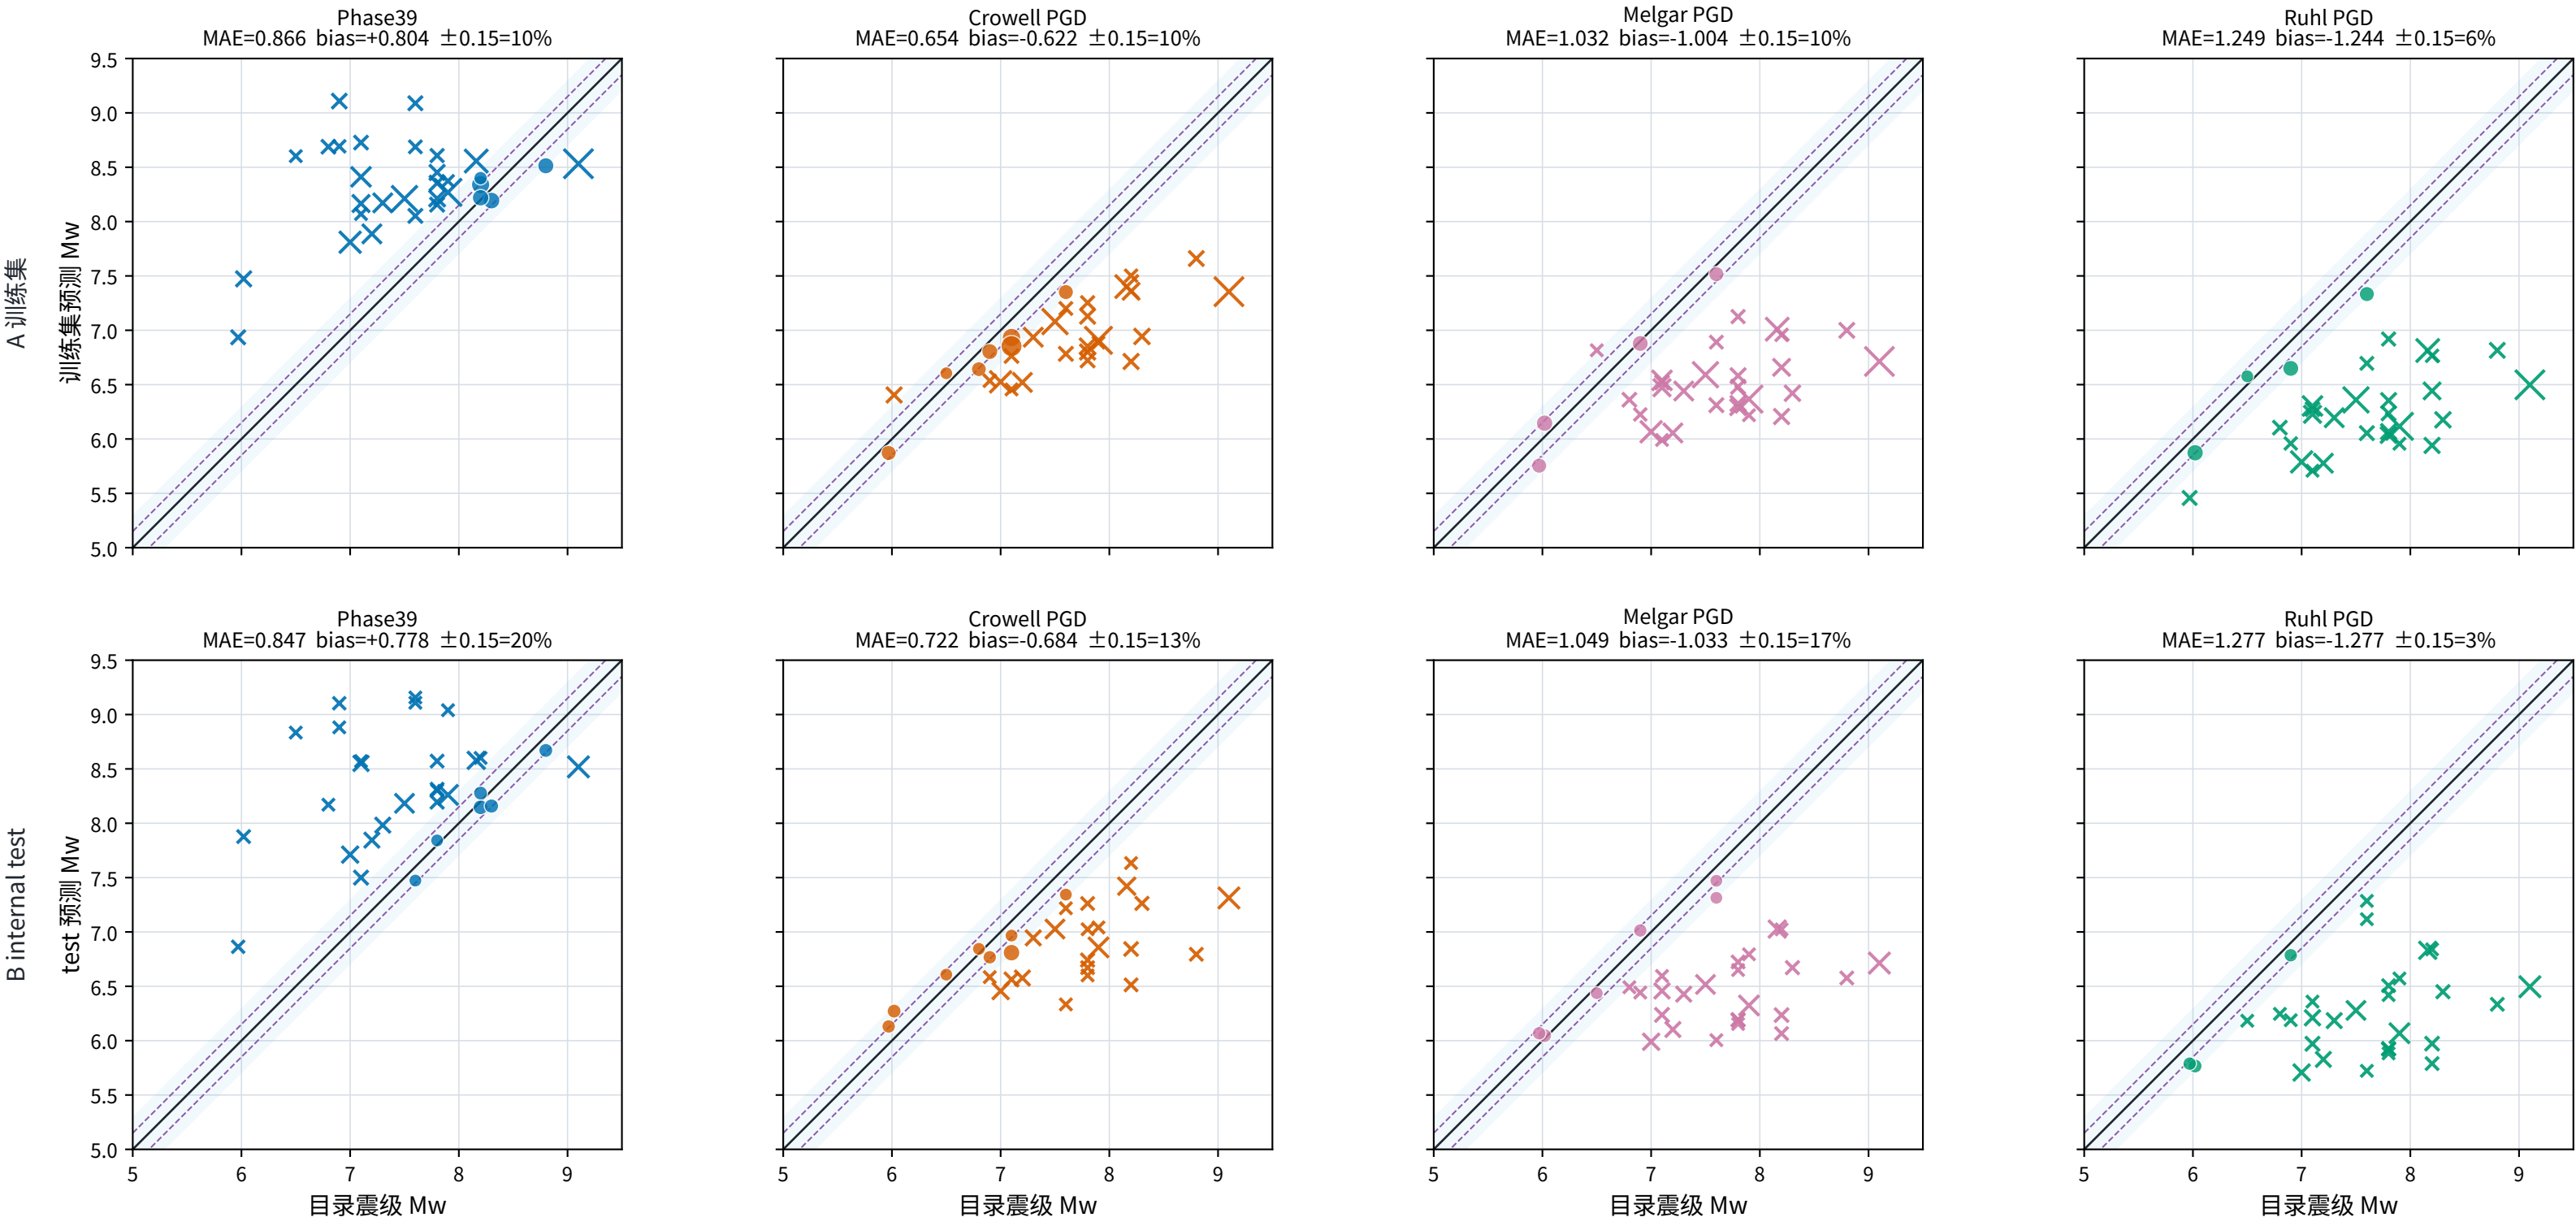

事件中位数、相同台站 cohort、无 PGD 振幅筛选；PGD 使用 E/N/U，Phase39 仅使用 R₀。