


Phase39 与三种 PGD 标度律：120 秒观测 （126 秒发布）

● 事件 $|\text{误差}| \leq 0.30 \text{ Mw}$ × 事件 $|\text{误差}| > 0.30 \text{ Mw}$ — 预测 = 目录 Mw - - - $\pm 0.15 \text{ Mw}$ 浅蓝色 阴影 $\pm 0.30 \text{ Mw}$ 区间

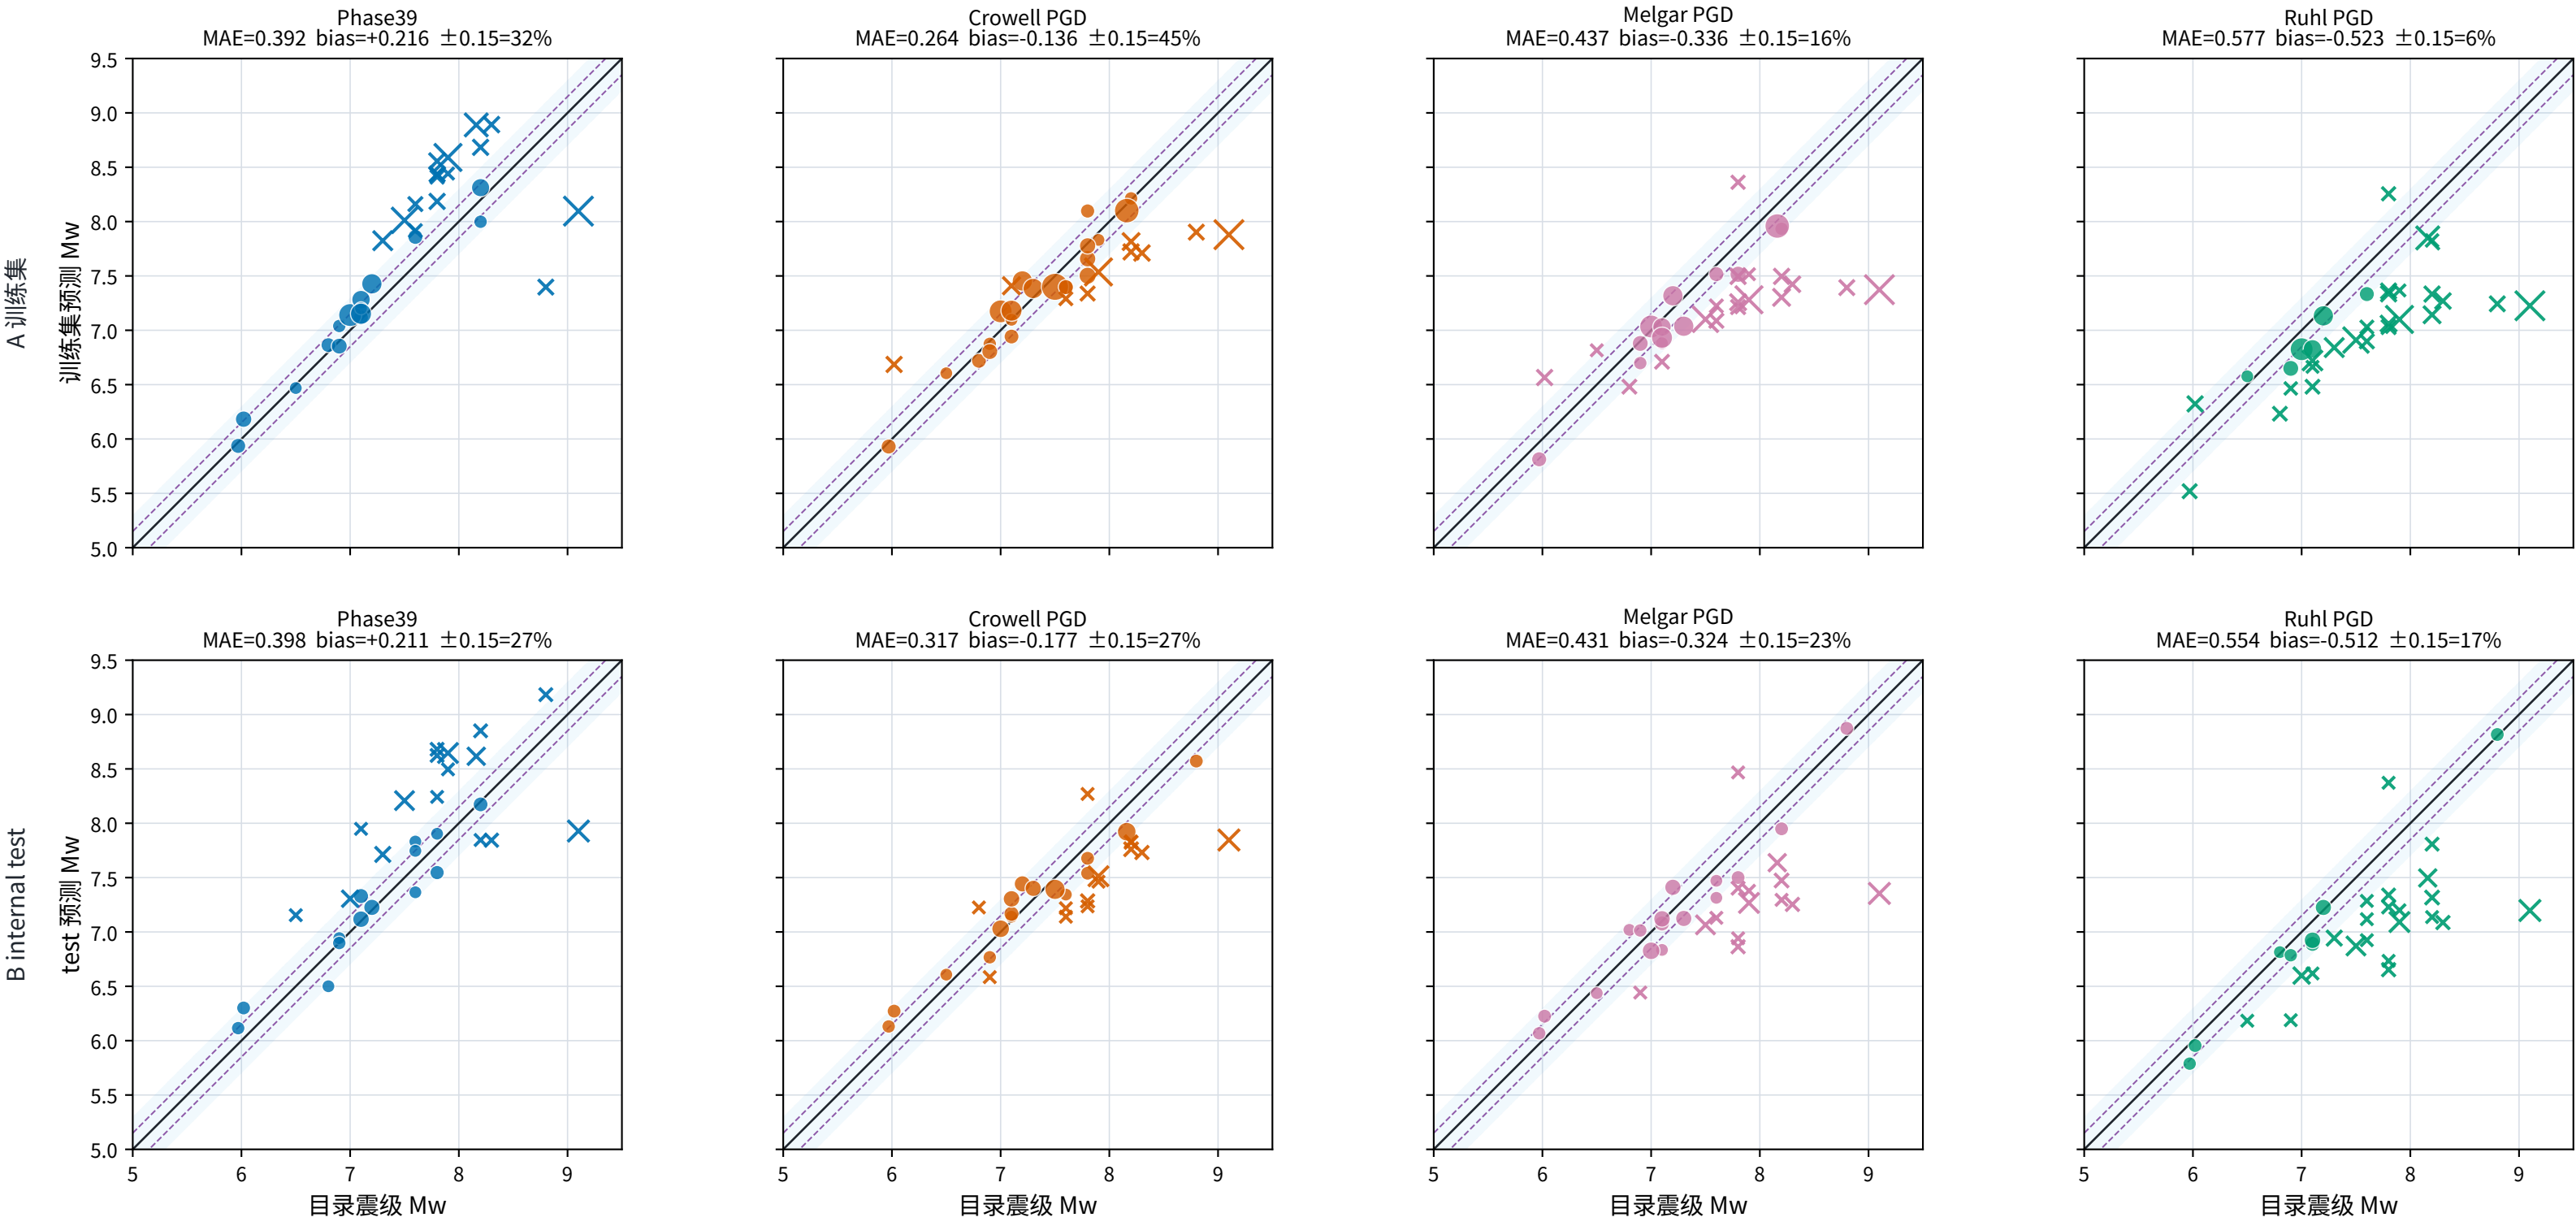

事件中位数、相同台站 cohort、无 PGD 振幅筛选；PGD 使用 E/N/U，Phase39 仅使用 R_0 。