
	ACTUATORS АНЦ/ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ												
Name of parameter and location of pulse selection	Electric fan motor 3700-H04-BL-001A	Electric fan motor 3700-H04-BL-001B	Electric fan motor 3700-H04-BL-001C	Electric fan motor 3700-C10-BL-001A	Electric fan motor of the heating unit ABO	Electric fan motor of the heating unit ABO	Power supply of the controller cabinet input 1	The controller's cabinet	Power supply of the controller cabinet input 2	Electric fan motor 3700-H04-BL-001D	Electric fan motor of the heating unit ABO	Electric fan motor of the heating unit ABO	Electric fan motor 3700-C10-BL-001B
Наименование параметра и места отбора импульса	Электродвигатель вентилятора 3700-H04-BL-001A	Электродвигатель вентилятора 3700-H04-BL-001B	Электродвигатель вентилятора 3700-H04-BL-001C	Электродвигатель вентилятора 3700-C10-BL-001A	Электродвигатель отопительного агрегата ABO	Электродвигатель отопительного агрегата ABO	Питание шкафа контролера ввод 1	Шкаф контролера	Питание шкафа контролера ввод 2	Электродвигатель вентилятора 3700-H04-BL-001D	Электродвигатель отопительного агрегата ABO	Электродвигатель отопительного агрегата ABO	Электродвигатель вентилятора 3700-C10-BL-001B
Designation Обозначение	3700-H04-BLM-001A	3700-H04-BLM-001B	3700-H04-BLM-001C	3700-C10-BLM-001A	3700-R01-BLM-018	3700-R01-BLM-019	3700-NK-DB-009	3700-NK-DB-009	3700-NK-DB-009	3700-H04-BLM-001D	3700-R01-BLM-020	3700-R01-BLM-021	3700-C10-BLM-001B
	3700-H04-BL-001A	3700-H04-BL-001B	3700-H04-BL-001C	3700-C10-BL-001A	3700-R01-BL-018	3700-R01-BL-019	3700-NK-DB-009			3700-H04-BL-001D	3700-R01-BL-020	3700-R01-BL-021	3700-C10-BL-001B

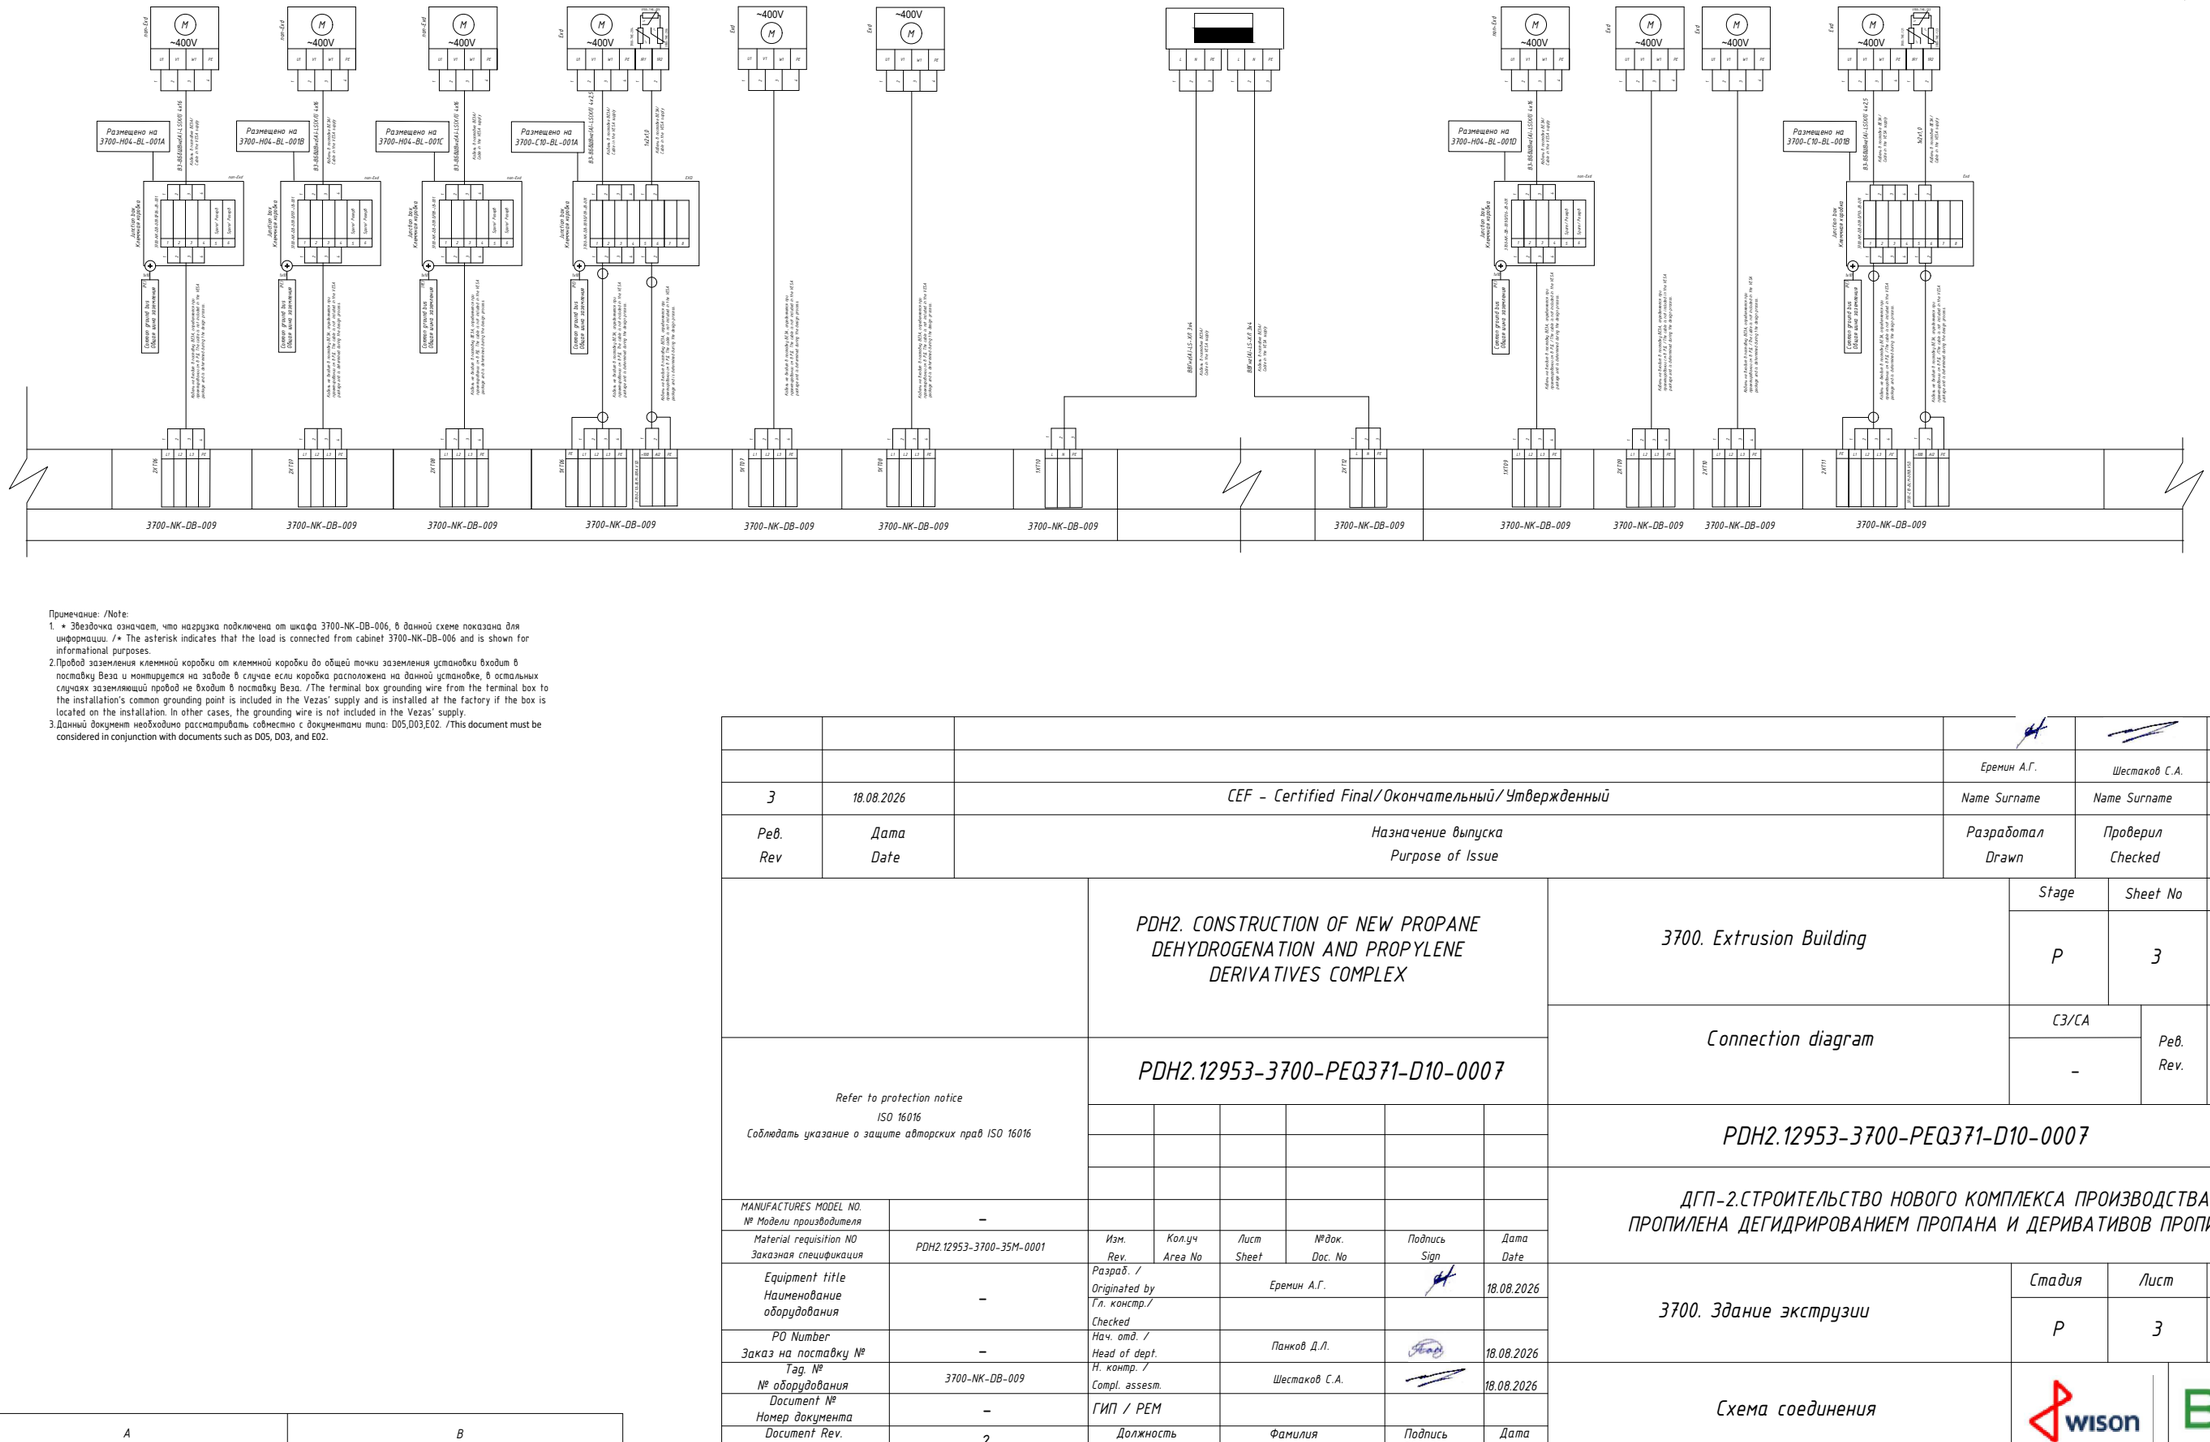

Примечание: /Note:
1. * Звездочка означает, что нагрузка подключена от шкафа 3700-NK-DB-006, в данной схеме показана для информации. /* The asterisk indicates that the load is connected from cabinet 3700-NK-DB-006 and is shown for informational purposes.
2. Провод заземления клеммной коробки от клеммной коробки до общей точки заземления установки входит в поставку Веза и монтируется на заводе в случае если коробка расположена на данной установке, в остальных случаях заземляющий провод не входит в поставку Веза. /The terminal box grounding wire from the terminal box to the installation's common grounding point is included in the Vezas' supply and is installed at the factory if the box is located on the installation. In other cases, the grounding wire is not included in the Vezas' supply.
3. Данный документ необходимо рассматривать совместно с документами типа: D05,D03,E02. /This document must be considered in conjunction with documents such as D05, D03, and E02.

			Еремин А.Г.	Шестаков С.А.	Панков Д.Л.
3	18.08.2026	CEF - Certified Final/Окончательный/Утвержденный	Name Surname	Name Surname	Name Surname
Рев. Rev	Дата Date	Назначение выпуска Purpose of Issue	Разработал Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

PDH2. CONSTRUCTION OF NEW PROPANE DEHYDROGENATION AND PROPYLENE DERIVATIVES COMPLEX

3700. Extrusion Building

Stage	Sheet No	Total sheets
P	3	12

Connection diagram

СЭ/СА	Рев. Rev.	
-		3

PDH2.12953-3700-PEQ371-D10-0007

Refer to protection notice ISO 16016
Соблюдать указание о защите авторских прав ISO 16016

PDH2.12953-3700-PEQ371-D10-0007

ДГП-2.СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КОМПЛЕКСА ПРОИЗВОДСТВА ПРОПИЛЕНА ДЕГИДРИРОВАНИЕМ ПРОПАНА И ДЕРИВАТИВОВ ПРОПИЛЕНА

		Изм. Rev.	Кол.уч Area No	Лист Sheet	№док. Doc. No	Подпись Sign	Дата Date
MANUFACTURES MODEL NO. № Модели производителя	-						
Material requisition NO Заказная спецификация	PDH2.12953-3700-35M-0001						
Equipment title Наименование оборудования	-	Разраб. / Originated by		Еремин А.Г.			18.08.2026
		Гл. констр./ Checked					
PO Number Заказ на поставку №	-	Нач. отд. / Head of dept.		Панков Д.Л.			18.08.2026
Tag. № № оборудования	3700-NK-DB-009	Н. контр. / Compl. assesm.		Шестаков С.А.			18.08.2026
Document № Номер документа	-	ГИП / РЕМ					
Document Rev. Номер ревизии	2	Должность Position		Фамилия Surname		Подпись Signature	Дата Date


Стадия	Лист	Листов
P	3	12

Схема соединения


wison | ВЕЗА

Формат А3

	От источника электроснабжения/ From the power suply			
Name of parameter and location of pulse selection	0.4kV power board Input №1	0.4kV power board Input №2		
Наименование параметра и место отбора импульса	Щит 0,4кВ питания систем ОВКВ Ввод №1	Щит 0,4кВ питания систем ОВКВ Ввод №2		
Designation Обозначение				
Type, brand /Тип, марка	~400В, 50Гц	~400В, 50Гц		

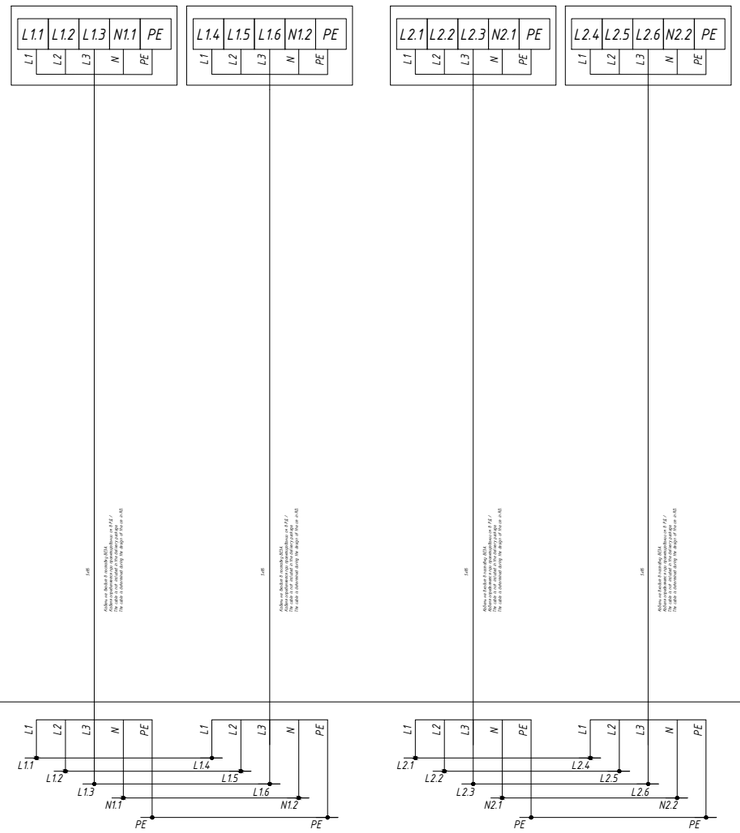

	A	B	C	D	E	F	G
	ACTUATORS АНИ/ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ						
Name of parameter and location of pulse selection	* Perimeter damper heating	* Perimeter heating electric damper drive heating	Electric valve actuator	* Perimeter damper heating	* Perimeter heating electric damper drive heating	Electric valve actuator	* Perimeter damper heating	* Perimeter heating electric damper drive heating	Electric valve actuator	* Perimeter damper heating	* Perimeter heating electric damper drive heating	Electric valve actuator
Наименование параметра и место отбора импульса	* Периметральный подогрев клапана	* Периметральный подогрев электропривода клапана	Электропривод клапана	* Периметральный подогрев клапана	* Периметральный подогрев электропривода клапана	Электропривод клапана	* Периметральный подогрев клапана	* Периметральный подогрев электропривода клапана	Электропривод клапана	* Периметральный подогрев клапана	* Периметральный подогрев электропривода клапана	Электропривод клапана
Designation Обозначение	* 3700-NK-DB-006/H051	* 3700-NK-DB-006/H052	3700-H04-DWD-001	* 3700-NK-DB-006/H053	* 3700-NK-DB-006/H054	3700-H04-DWD-002	* 3700-NK-DB-006/H055	* 3700-NK-DB-006/H056	3700-H04-DWD-003	* 3700-NK-DB-006/H057	* 3700-NK-DB-006/H058	3700-H04-DWD-004
	3700-H04-DW-001			3700-H04-DW-002			3700-H04-DW-003			3700-H04-DW-004		

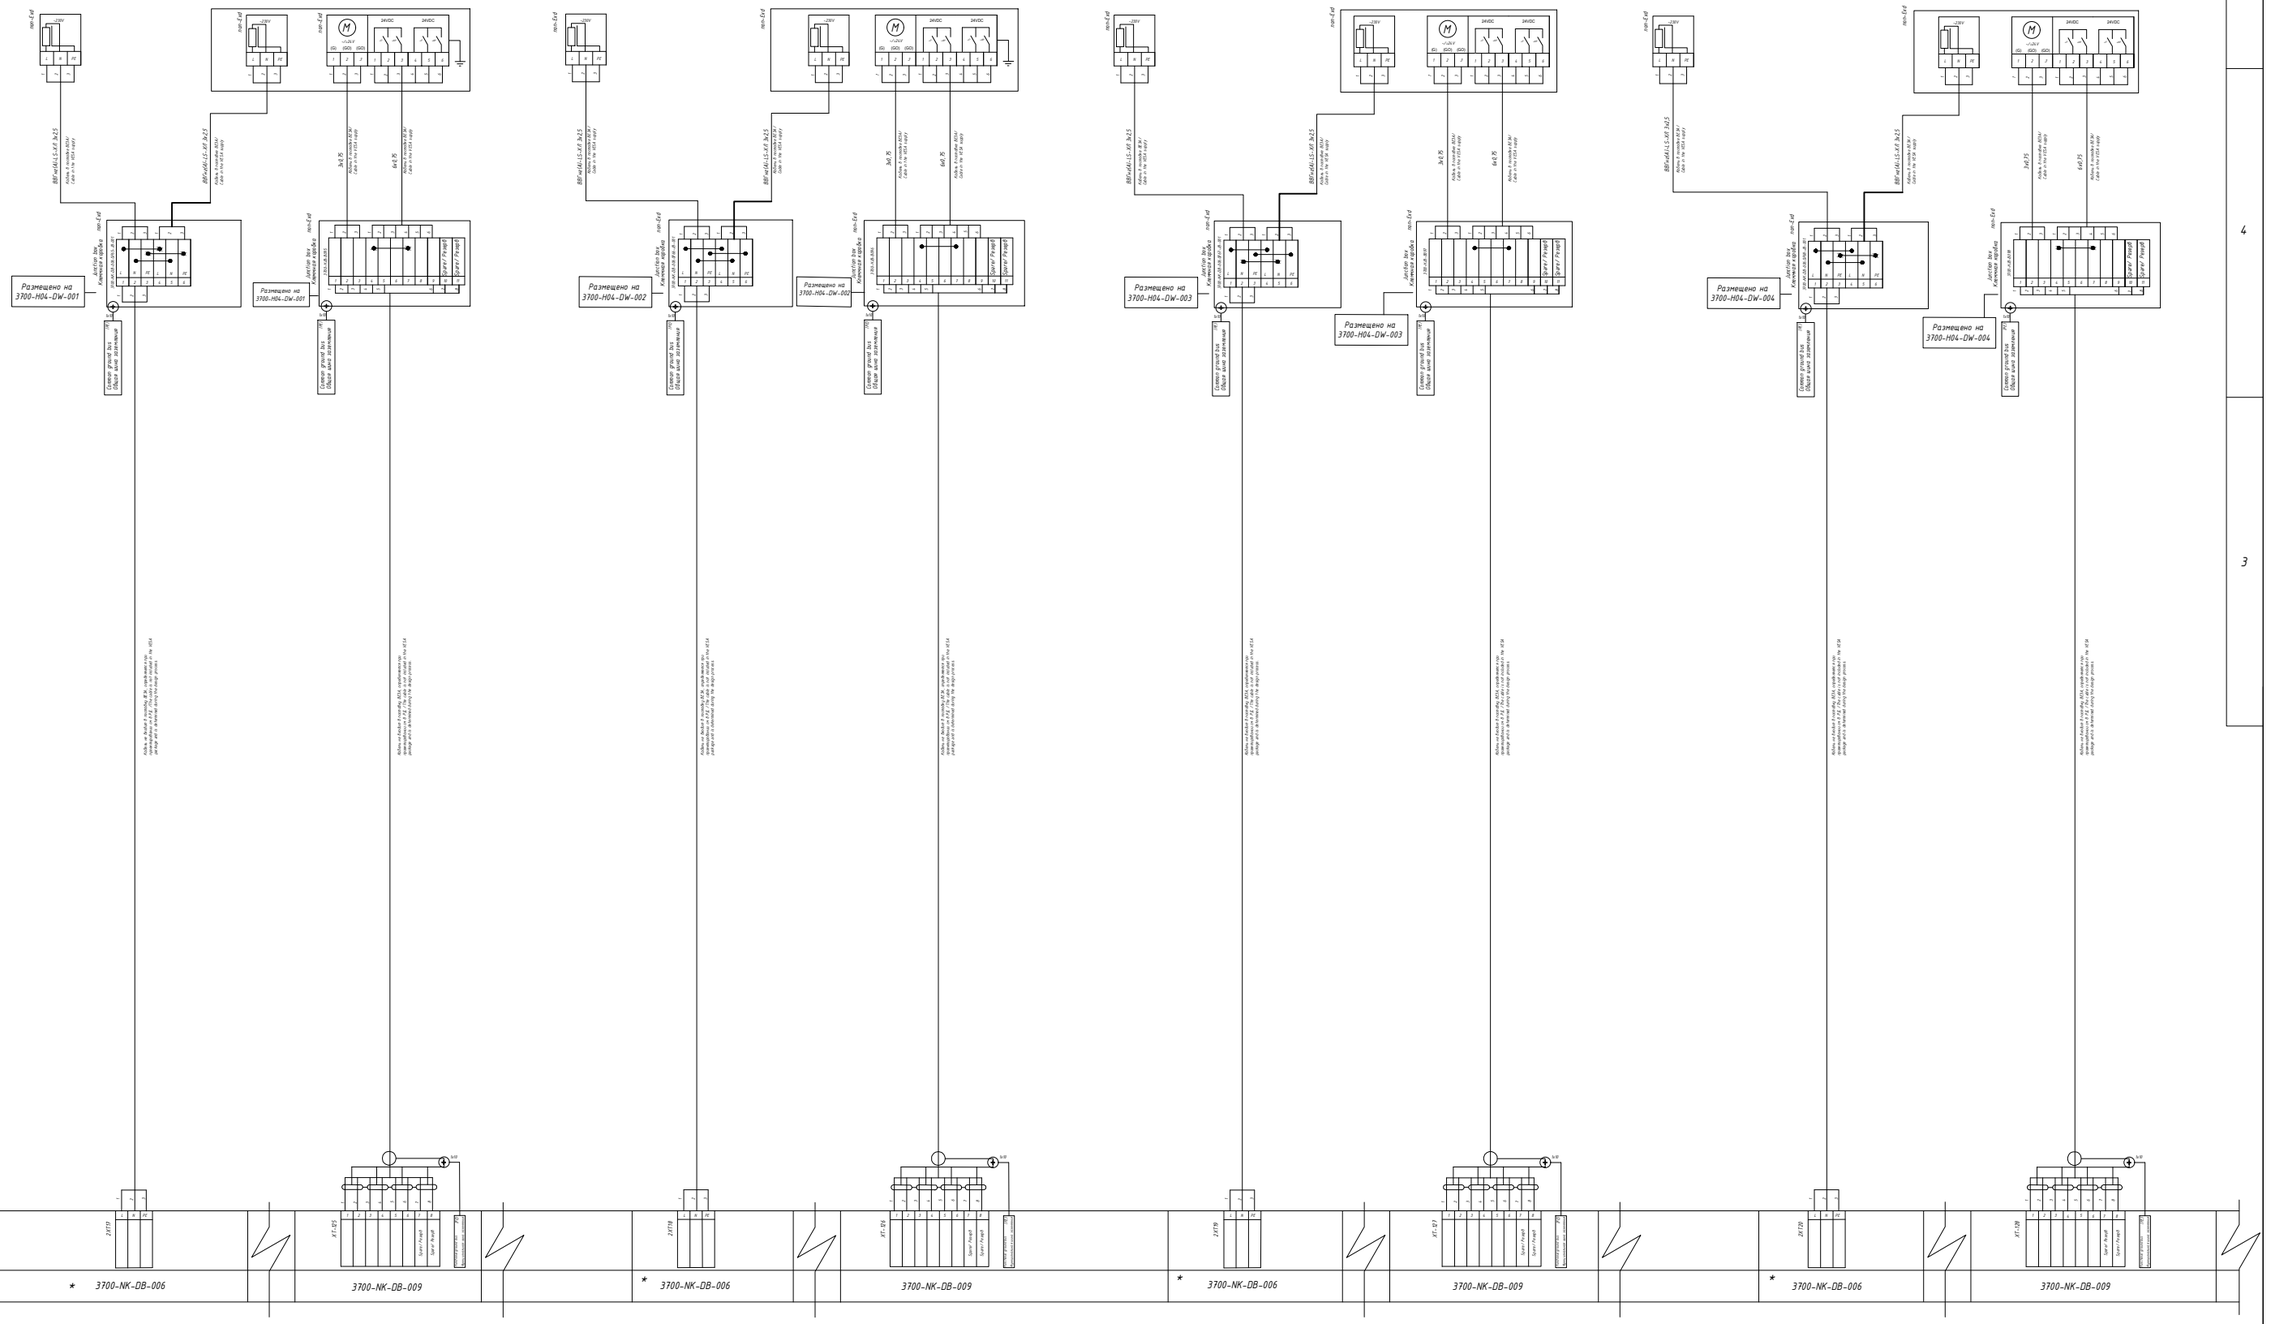


Изм. Rev.	Кол. уч. Area №	Лист Sheet	№ докум Doc. №	Подп. Sign.	Дата Date	PDH2.12953-3700-PEQ371-D10-0007	Рев./Rev.	Лист
							3	5

Формат А3

	A	B	C	D	E	F	G

	ACTUATORS АНУ/ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ																	
Name of parameter and location of pulse selection	Start/Stop	Start/Stop	Start/Stop	Indoor air temperature	Drive control	The temperature of the water in the heater.	Start/Stop	Indoor air temperature	Drive control	The temperature of the water in the heater.	Start/Stop	Indoor air temperature	Drive control	The temperature of the water in the heater.	Start/Stop	Indoor air temperature	Valve regulation	The temperature of the water in the heater.
Наименование параметра и место отбора импульса	Пуск/Стоп	Пуск/Стоп	Пуск/Стоп	Температура воздуха в помещении	Управление приводом	Температура воды в калорифере.	Пуск/Стоп	Температура воздуха в помещении	Управление приводом	Температура воды в калорифере.	Пуск/Стоп	Температура воздуха в помещении	Управление приводом	Температура воды в калорифере.	Пуск/Стоп	Температура воздуха в помещении	Регулирование клапана	Температура воды в калорифере.
Designation Обозначение	3700-HHS-034A	3700-HHS-034B	3700-HHS-078	3700-THT-105	3700-XHV-039	3700-THT-101	3700-HHS-079	3700-THT-106	3700-XHV-040	3700-THT-102	3700-HHS-080	3700-THT-107	3700-XHV-041	3700-THT-103	3700-HHS-081	3700-THT-108	3700-XHV-042	3700-THT-104
	3700-C10-BLM-001A	3700-C10-BLM-001B	3700-R01-AH-018				3700-R01-AH-019				3700-R01-AH-020				3700-R01-AH-021			

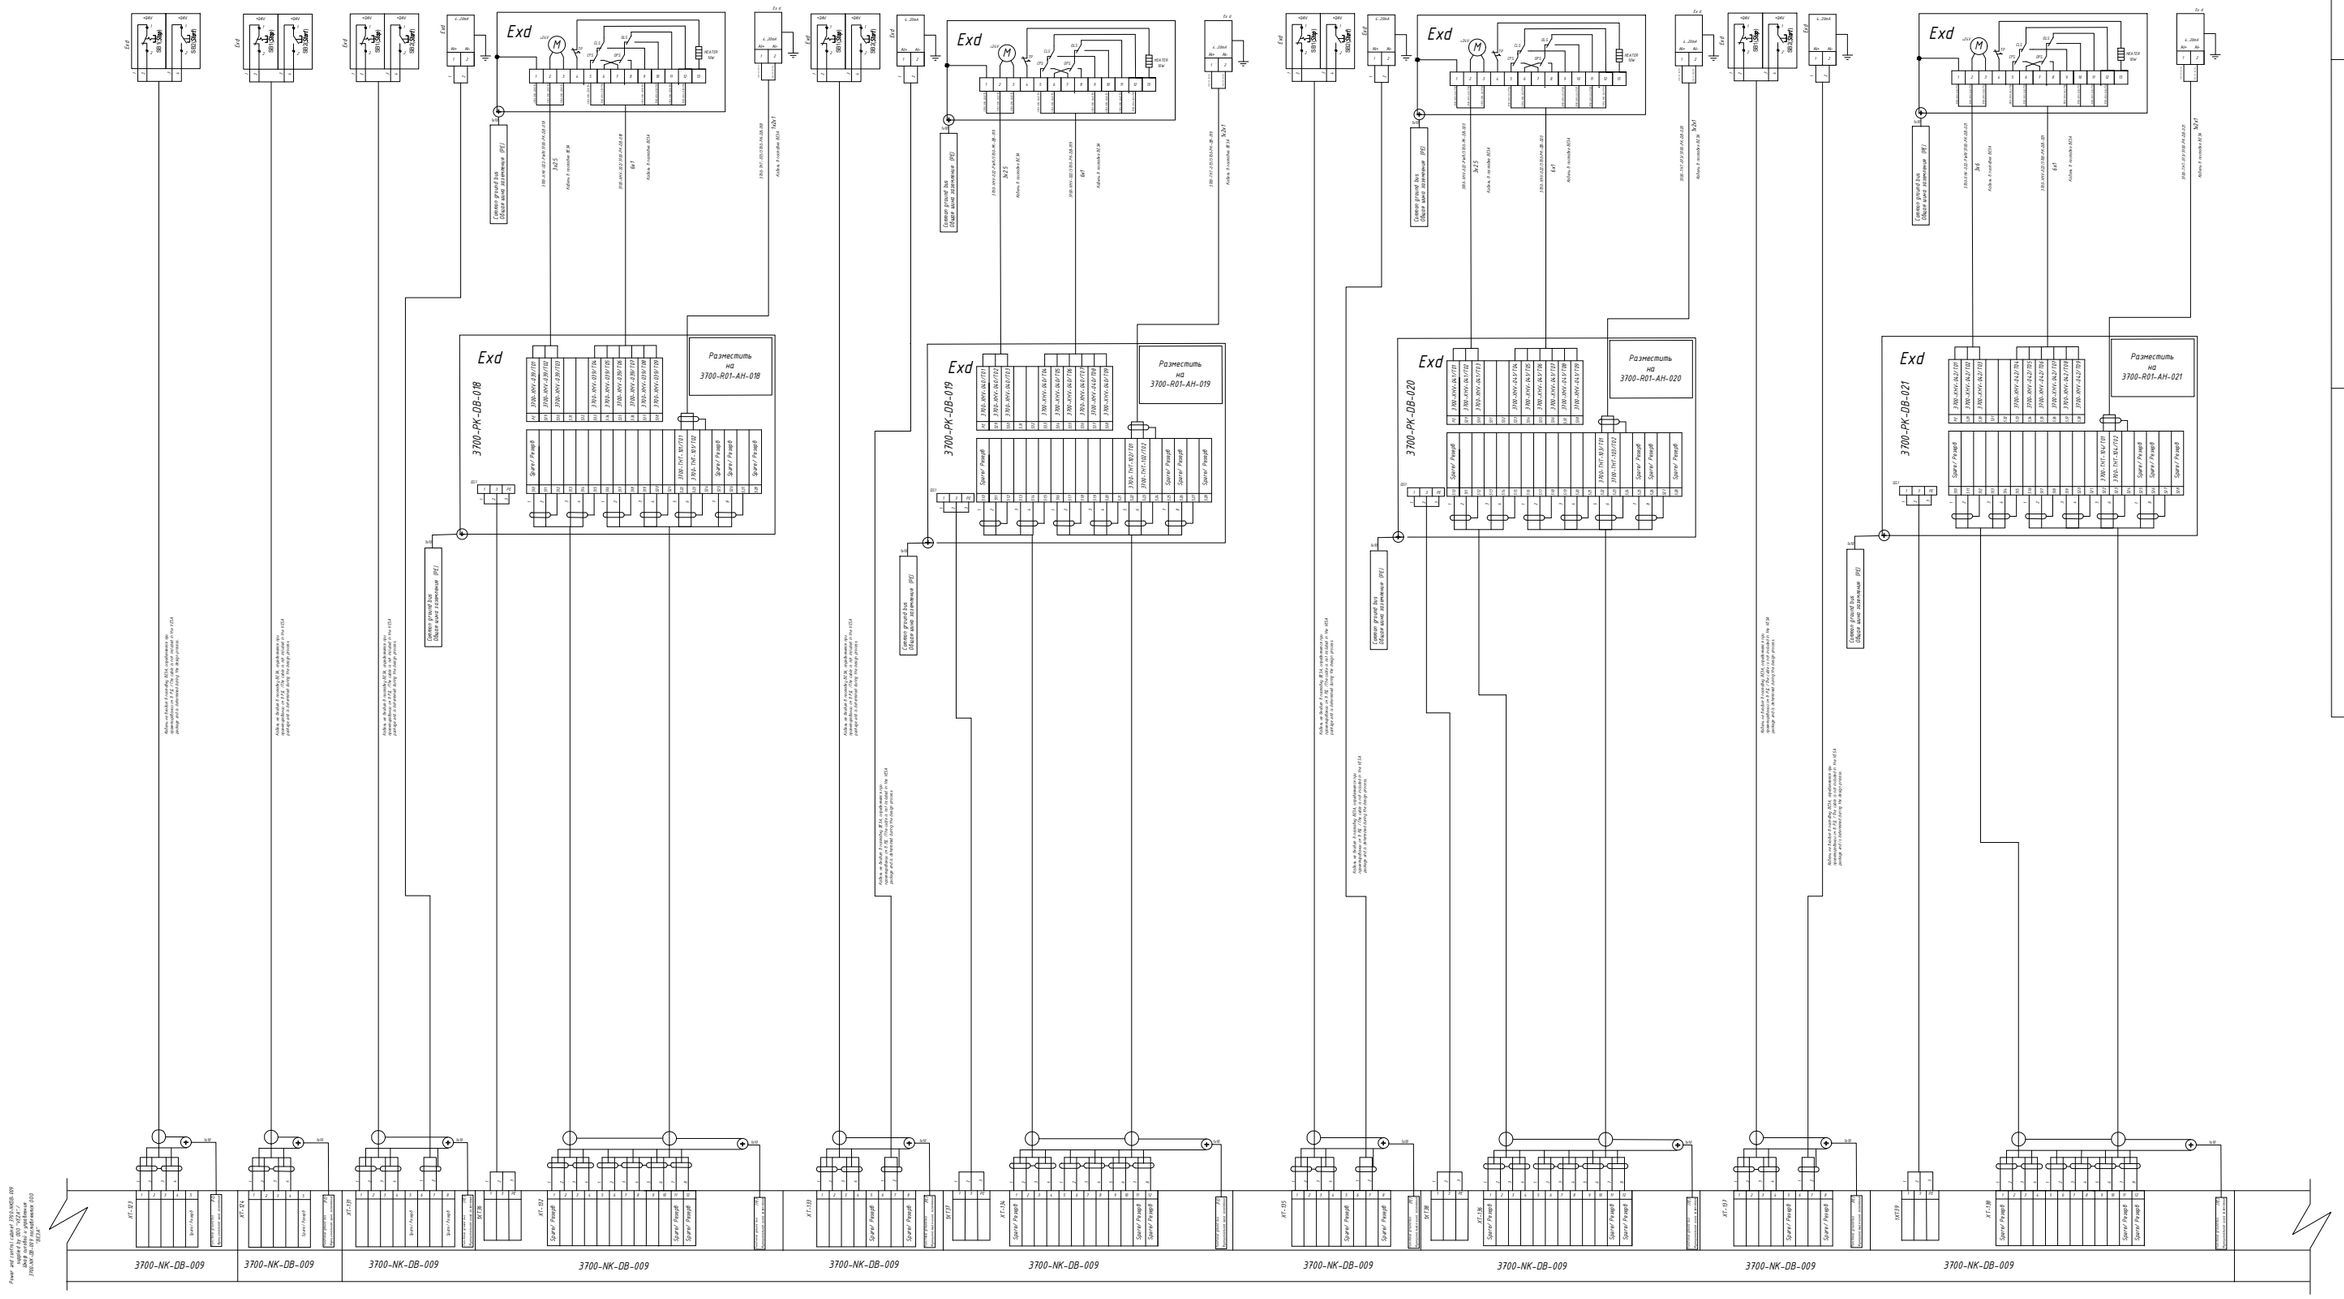


Изм. Rev.	Кол. уч. Area №	Лист Sheet	№ докум Doc. №	Подп. Sign.	Дата Date	PDH2.12953-3700-PEQ371-D10-0007	Рев./Rev.	Лист
							3	6

Формат А3

	A	B	C	D	E	F	G


	ACTUATORS AHU/ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НА 3700-B07-AS-001A						ACTUATORS VEKTOR/ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЕКТОР			ACTUATORS/ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 3700-B07-AS-001A							
Name of parameter and location of pulse selection	Perimeter damper heating	Perimeter heating electric damper drive heating	Electric valve actuator	Electric valve actuator	Supply fan electric motor	Lighting of the fan section	Pump	Drive control	Protection of the heater from freezing by water	Start/Stop	Start/Stop	Pressure drop on fan 3700-B07-BL-001A	Pressure drop on filter 3700-B07-FA-001A	The temperature of the supply air after the air heater	Protection of the heater from freezing by air "Winter"	Protection of the heater from freezing by air "Winter"	Protection of the heater from freezing by air "Winter"
Наименование параметра и место отбора импульса	Периметральный подогрев клапана	Периметральный подогрев электропривода клапана	Электропривод	Электропривод клапана	Электродвигатель приточного вентилятора	Освещение вентиляторной секции	Насос	Управление приводом	Защита калорифера от замораживания по воде "Зима"	Пуск/Стоп	Пуск/Стоп	Перепад давления на вентиляторе 3700-B07-BL-001A	Перепад давления на фильтре 3700-B07-FA-001A	Температура приточного воздуха после воздухонагревателя	Защита калорифера от замораживания по воздуху "Зима"	Защита калорифера от замораживания по воздуху "Зима"	Защита калорифера от замораживания по воздуху "Зима"
Designation Обозначение	3700-NK-DB-009/H001	3700-NK-DB-009/H003	3700-B07-DWD-001	3700-B07-DWD-003	3700-B07-BLM-001A	3700-NK-DB-009.QF04-EL-001	3700-K02-P-007A	3700-THV-012	3700-THT-052	3700-HHS-015	3700-HHS-017A	3700-PDHS-029	3700-PDHS-030	3700-THT-014	3700-THS-028A	3700-THS-028B	3700-THS-028C
	3700-B07-DW-001A			3700-B07-DW-002A		3700-B07-BL-001A	3700-K02-SC-007A	3700-K02-SC-007A		3700-004-KR-001A	3700-B07-AS-001A	3700-B07-BL-001A	3700-B07-FA-001A	3700-B07-AS-001A	3700-B07-AS-001A	3700-B07-AS-001A	3700-B07-AS-001A

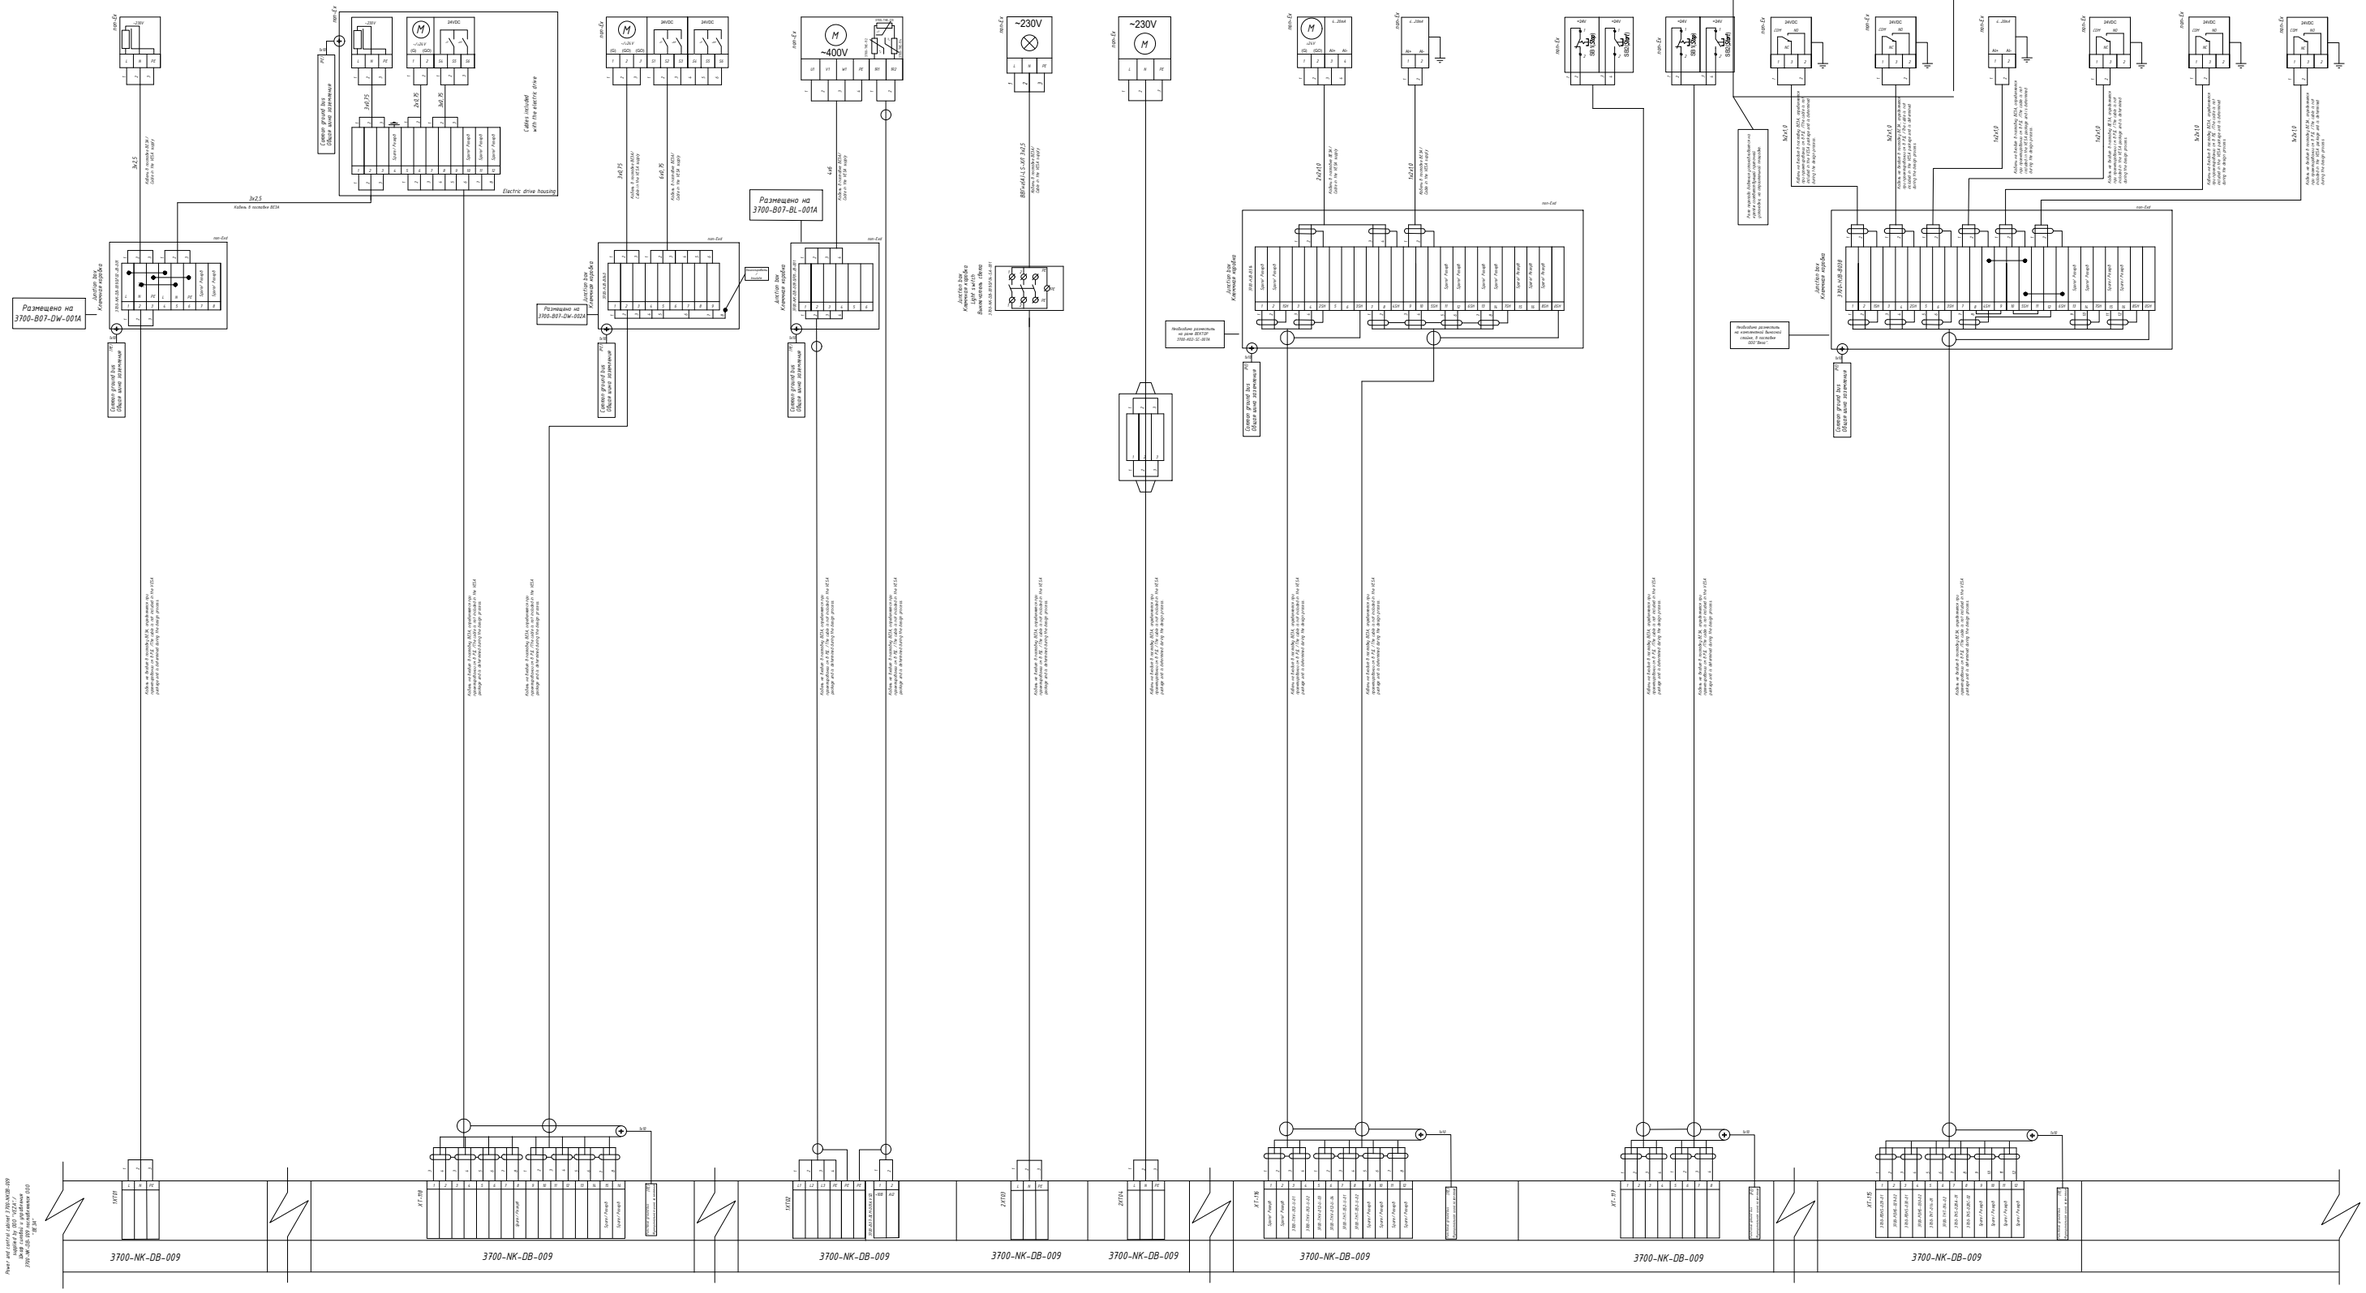

Изм. Rev.	Кол. уч. Area №	Лист Sheet	№ докум Doc. №	Подп. Sign.	Дата Date	PDH2.12953-3700-PEQ371-D10-0007	Рев./Rev.	Лист
							3	7


ФорматА3

	ACTUATORS АНУ/ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НА 3700-B07-AS-001B						ACTUATORS VEKTOR/ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЕКТОР			ACTUATORS/ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 3700-B07-AS-001B							
Name of parameter and location of pulse selection	Perimeter damper heating	Perimeter heating electric damper drive heating	Electric valve actuator	Electric valve actuator	Supply fan electric motor	Lighting of the fan section	Pump	Drive control	Protection of the heater from freezing by water	Start/Stop	Start/Stop	Pressure drop on fan 3700-B07-BL-001A	Pressure drop on filter 3700-B07-FA-001A	The temperature of the supply air after the air heater	Protection of the heater from freezing by air "Winter"	Protection of the heater from freezing by air "Winter"	Protection of the heater from freezing by air "Winter"
Наименование параметра и место отбора импульса	Перимитральный подогрев клапана	Перимитральный подогрев электропривода клапана	Электропривод	Электропривод клапана	Электродвигатель приточного вентилятора	Освещение вентиляторной секции	Насос	Управление приводом	Защита калорифера от замораживания по воде "Зима"	Пуск/Стоп	Пуск/Стоп	Перепад давления на вентиляторе 3700-B07-BL-001A	Перепад давления на фильтре 3700-B07-FA-001A	Температура приточного воздуха после воздухонагревателя	Защита калорифера от замораживания по воздуху "Зима"	Защита калорифера от замораживания по воздуху "Зима"	Защита калорифера от замораживания по воздуху "Зима"
Designation Обозначение	3700-NK-DB-009/H002	3700-NK-DB-009/H004	3700-B07-DWD-002	3700-B07-DWD-004	3700-B07-BLM-001B	3700-NK-DB-009.QF24-EL-001	3700-K02-P-007B	3700-THV-013	3700-THT-053	3700-HHS-016	3700-HHS-017B	3700-PDHS-031	3700-PDHS-032	3700-THT-015	3700-THS-030A	3700-THS-030B	3700-THS-030C
	3700-B07-DW-001B			3700-B07-DW-002B	3700-B07-BL-001B	3700-B07-AS-001B	3700-K02-SC-007B	3700-K02-SC-007B	3700-K02-SC-007B	3700-Q04-KR-001B	3700-B07-AS-001B	3700-B07-BL-001B	3700-B07-FA-001B	3700-B07-AS-001B	3700-B07-AS-001B	3700-B07-AS-001B	3700-B07-AS-001B

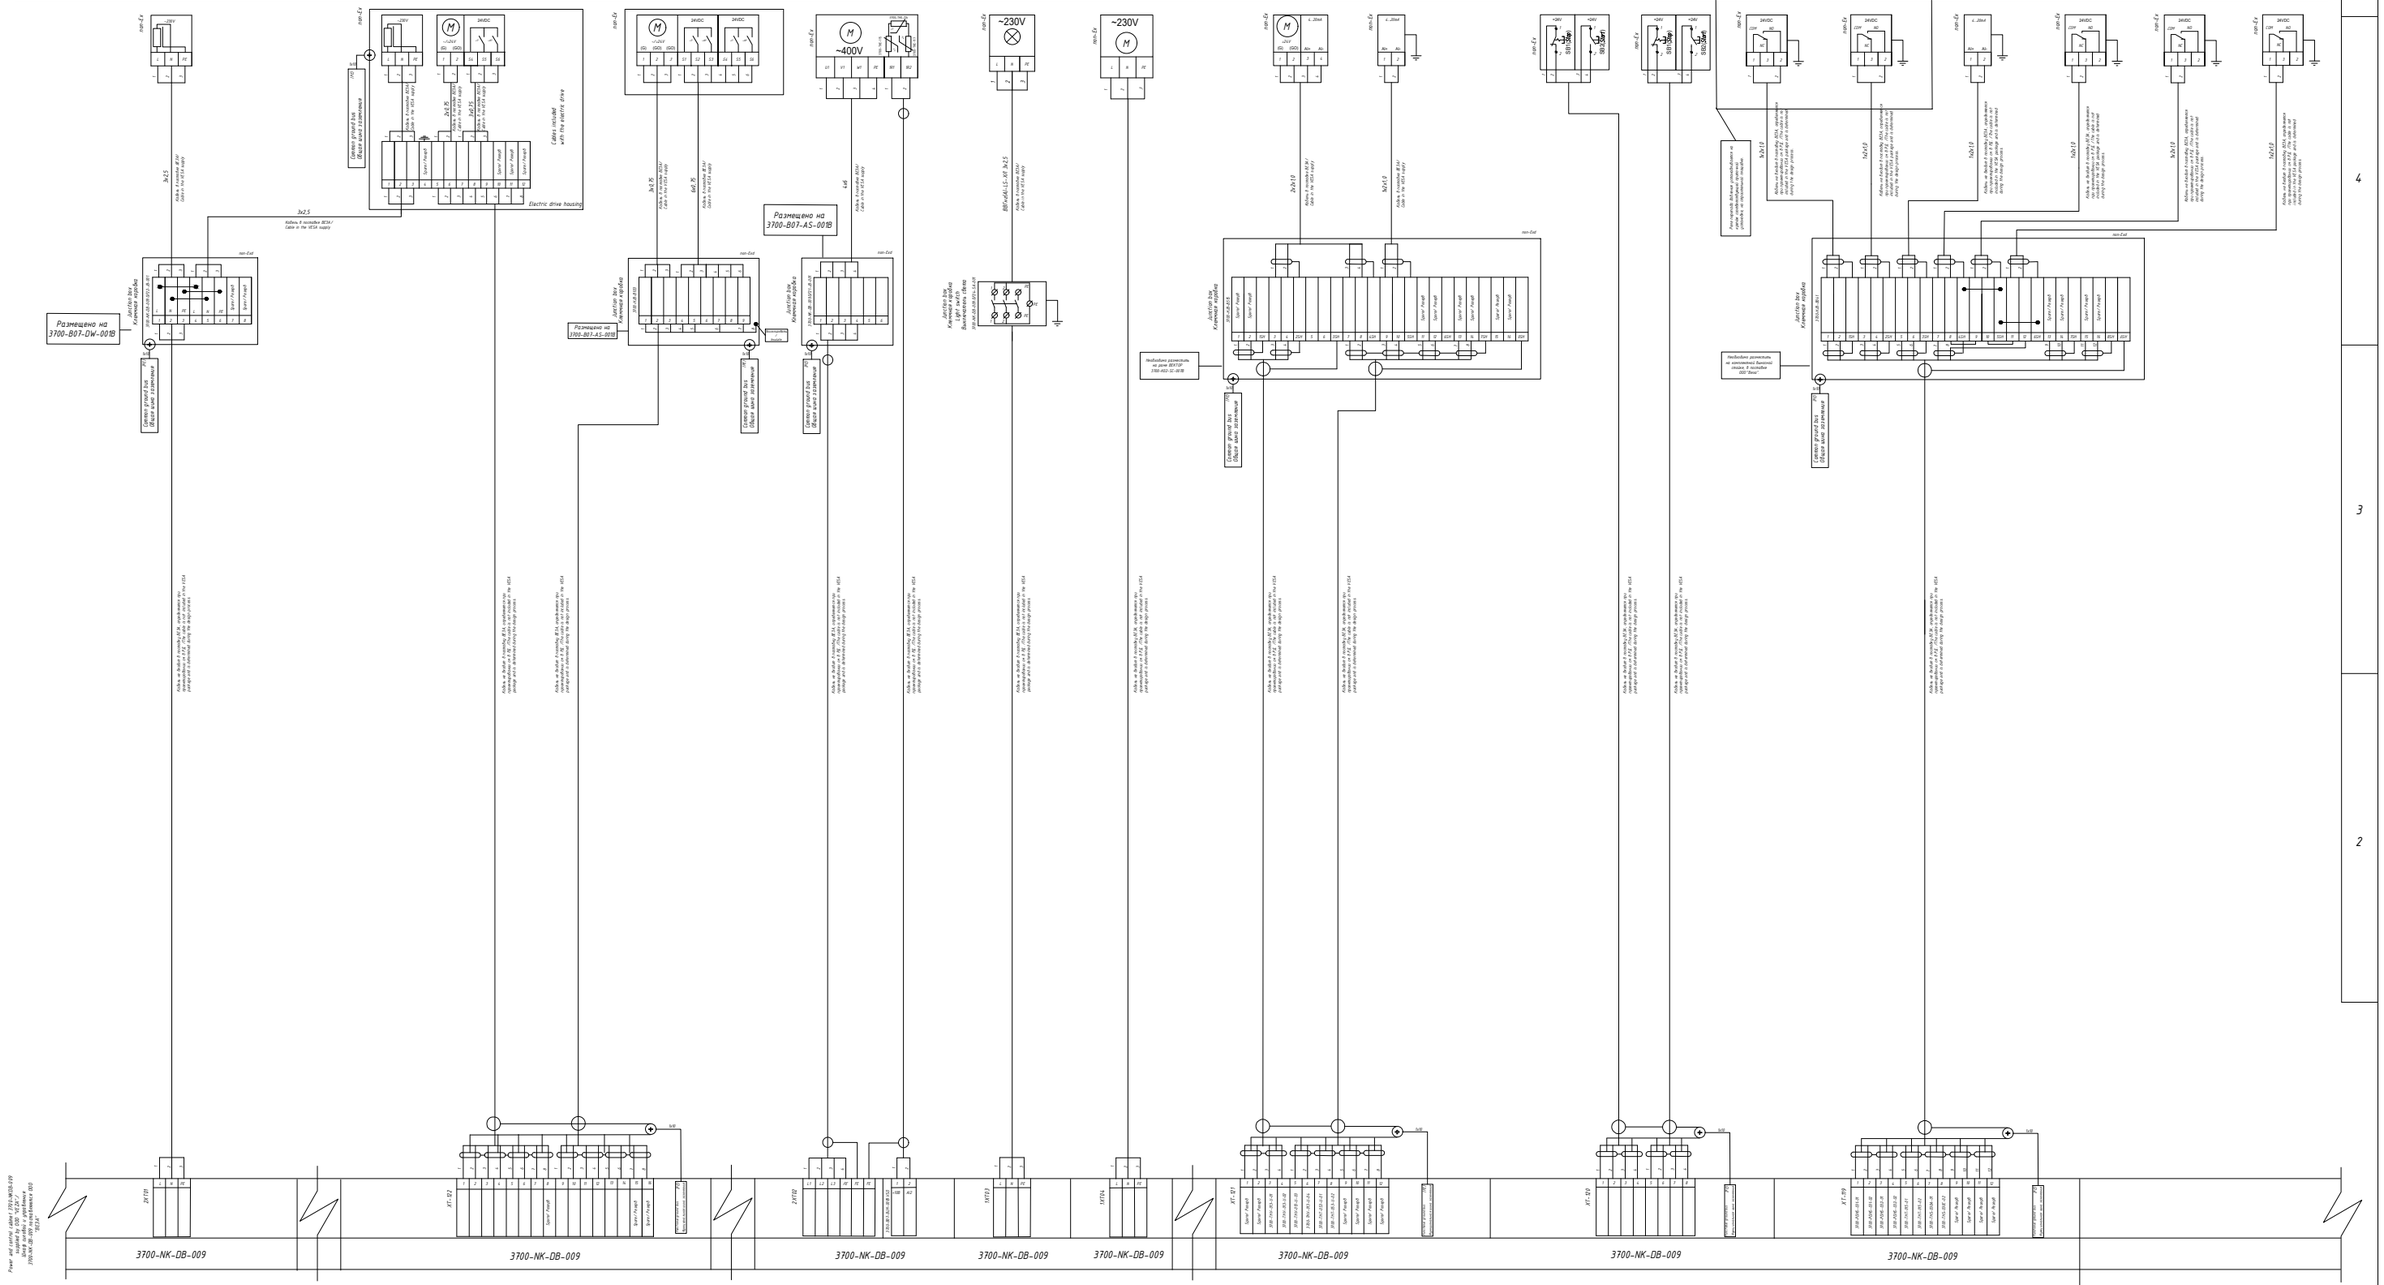
3700-NK-DB-009
3700-NK-DB-009
3700-NK-DB-009
3700-NK-DB-009
3700-NK-DB-009
3700-NK-DB-009
3700-NK-DB-009
Размещено на 3700-B07-DW-001B
Размещено на 3700-B07-AS-001B
Размещено на 3700-B07-AS-001B
Electric drive housing
Cable entry with the electric drive
Junction box Клеммная коробка
Upper Panel
Lower Panel
Ground terminal
Клеммная шина заземления
Кабель не более 3 метров, RS-485 соединение, экранированная витая пара, 2 пары (1 пара на каждый датчик) не объединяется с другими линиями

	A	B	C	D	E	F	G

	ACTUATORS/ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ												
Name of parameter and location of pulse selection	Power input 1 ~400V 50 Hz	Power input 2 ~400V 50 Hz	Command to turn on	Compressor operation signal	Emergency signal	Command to turn on	Compressor operation signal	Emergency signal		Power electric motor Capacitor (MABO)	Power electric motor Capacitor (MABO)		Electric motor Capacitor (MABO)	Electric motor Capacitor (MABO)
Наименование параметра и место отбора импульса	Ввод сети 1 ~400В 50 Гц	Ввод сети 2 ~400В 50 Гц	Команда на включение	Сигнал "работа компрессора"	Сигнал "авария"	Команда на включение	Сигнал "работа компрессора"	Сигнал "авария"		Питание лектродвигателя конденсатора (MABO)	Питание электродвигателя конденсатора (MABO)		Электродвигатель конденсатора (MABO)	Электродвигатель конденсатора (MABO)
Designation Обозначение	---	---	Refrigeration circuit1 / Холодильный контур 1			Refrigeration circuit 2 / Холодильный контур 2				3700-Q04-BLM-001A	3700-Q04-BLM-002A		3700-Q04-BLM-001A	3700-Q04-BLM-002A
	3700-Q04-KR-001A												3700-Q04-ED-001A	

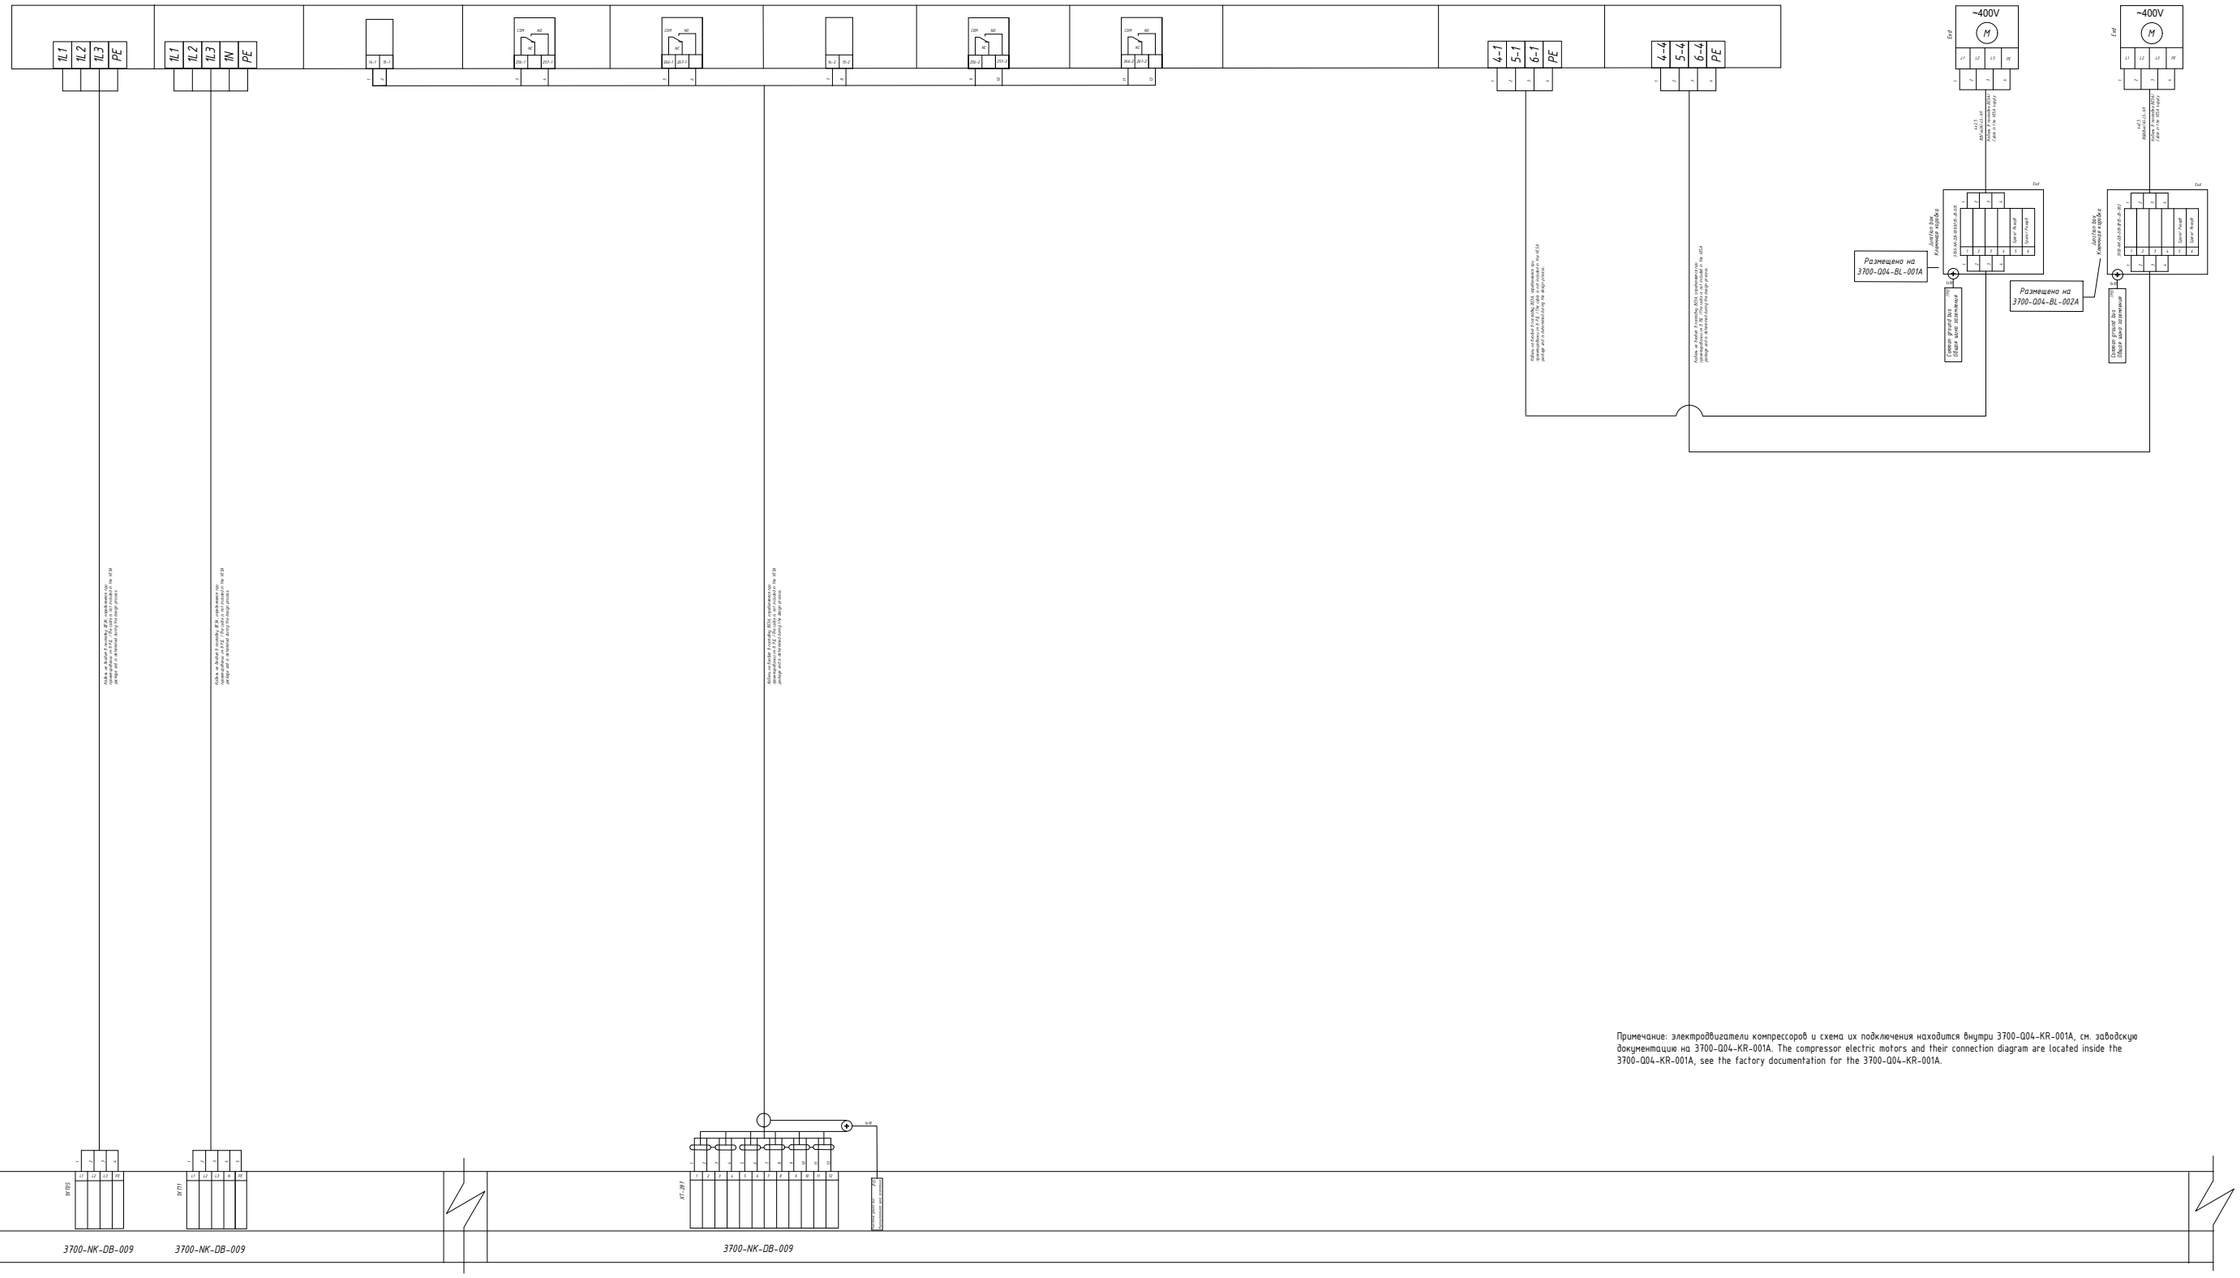


Примечание: электродвигатели компрессоров и схема их подключения находится внутри 3700-Q04-KR-001A, см. заводскую документацию на 3700-Q04-KR-001A. The compressor electric motors and their connection diagram are located inside the 3700-Q04-KR-001A, see the factory documentation for the 3700-Q04-KR-001A.

Изм. Rev.	Кол. уч. Area №	Лист Sheet	№ докум Doc. №	Подп. Sign.	Дата Date	PDH2.12953-3700-PEQ371-D10-0007	Рев./Rev.	Лист
							3	9

Формат А3

	A	B	C	D	E	F	G

	ACTUATORS/ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ													
Name of parameter and location of pulse selection	Power input 1 ~400V 50 Hz	Power input 2 ~400V 50 Hz	Command to turn on	Compressor operation signal	Emergency signal	Command to turn on	Compressor operation signal	Emergency signal		Power electric motor Capacitor (MABO)	Power electric motor Capacitor (MABO)		Electric motor Capacitor (MABO)	Electric motor Capacitor (MABO)
Наименование параметра и место отбора импульса	Ввод сети 1 ~400В 50 Гц	Ввод сети 2 ~400В 50 Гц	Команда на включение	Сигнал "работа компрессора"	Сигнал "авария"	Команда на включение	Сигнал "работа компрессора"	Сигнал "авария"		Питание лектродвигателя конденсатора (MABO)	Питание электродвигателя конденсатора (MABO)		Электродвигатель конденсатора (MABO)	Электродвигатель конденсатора (MABO)
Designation Обозначение	---	---	Refrigeration circuit1 / Холодильный контур 1			Refrigeration circuit 2 / Холодильный контур 2				3700-Q04-BLM-001B	3700-Q04-BLM-002B		3700-Q04-BLM-001B	3700-Q04-BLM-002B
	3700-Q04-KR-001B												3700-Q04-ED-001B	

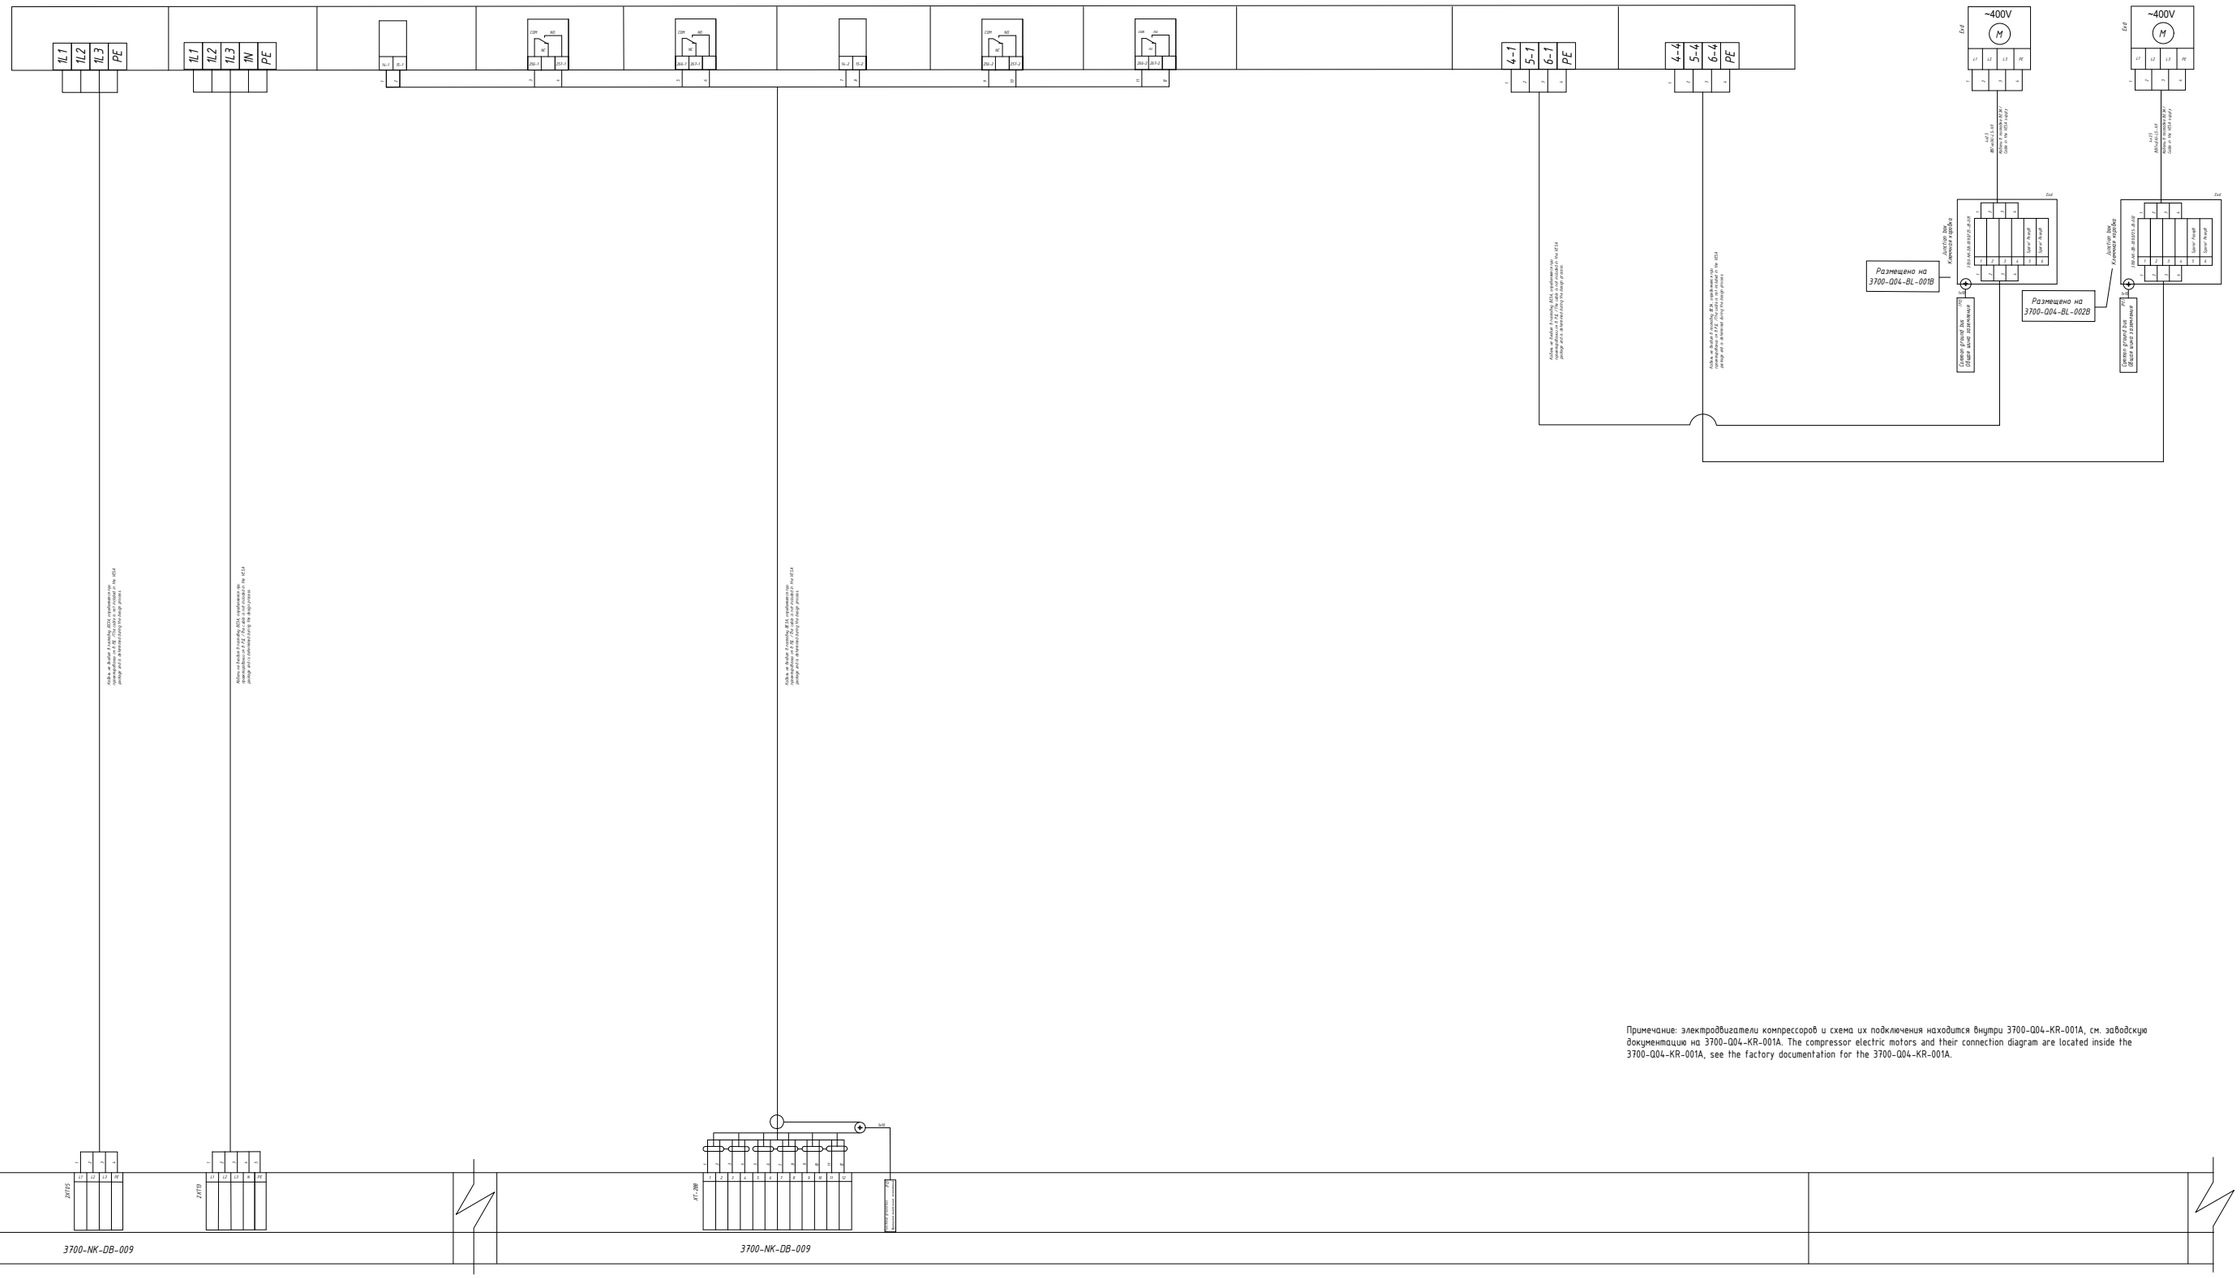

Примечание: электродвигатели компрессоров и схема их подключения находится внутри 3700-Q04-KR-001A, см. заводскую документацию на 3700-Q04-KR-001A. The compressor electric motors and their connection diagram are located inside the 3700-Q04-KR-001A, see the factory documentation for the 3700-Q04-KR-001A.

Изм. Rev.	Кол. уч. Area №	Лист Sheet	№ докум Doc. №	Подп. Sign.	Дата Date	PDH2.12953-3700-PEQ371-D10-0007	Рев./Rev.	Лист
							3	10

Формат А3

	Name of parameter and location of pulse selection	Malfunction	"Valves are open"	At the signal of the Fire "Valves are closed"	Automatic mode disabled
5	Наименование параметра и место отбора импульса	"Неисправность"/ "Malfunction"	По сигналу Пожар: "Клапаны закрыты"/ At the signal fo the Fire "Valves are closed"	"Автоматический режим отключён" / "Automatic mode is disabled"	"Клапаны открыты"/ "Valves are open"
	Designation Обозначение				
	3700-HLC-E03				





XT3

3700-HLC-E03

FDS
3700-FDS-001

GDS
3700-GDS




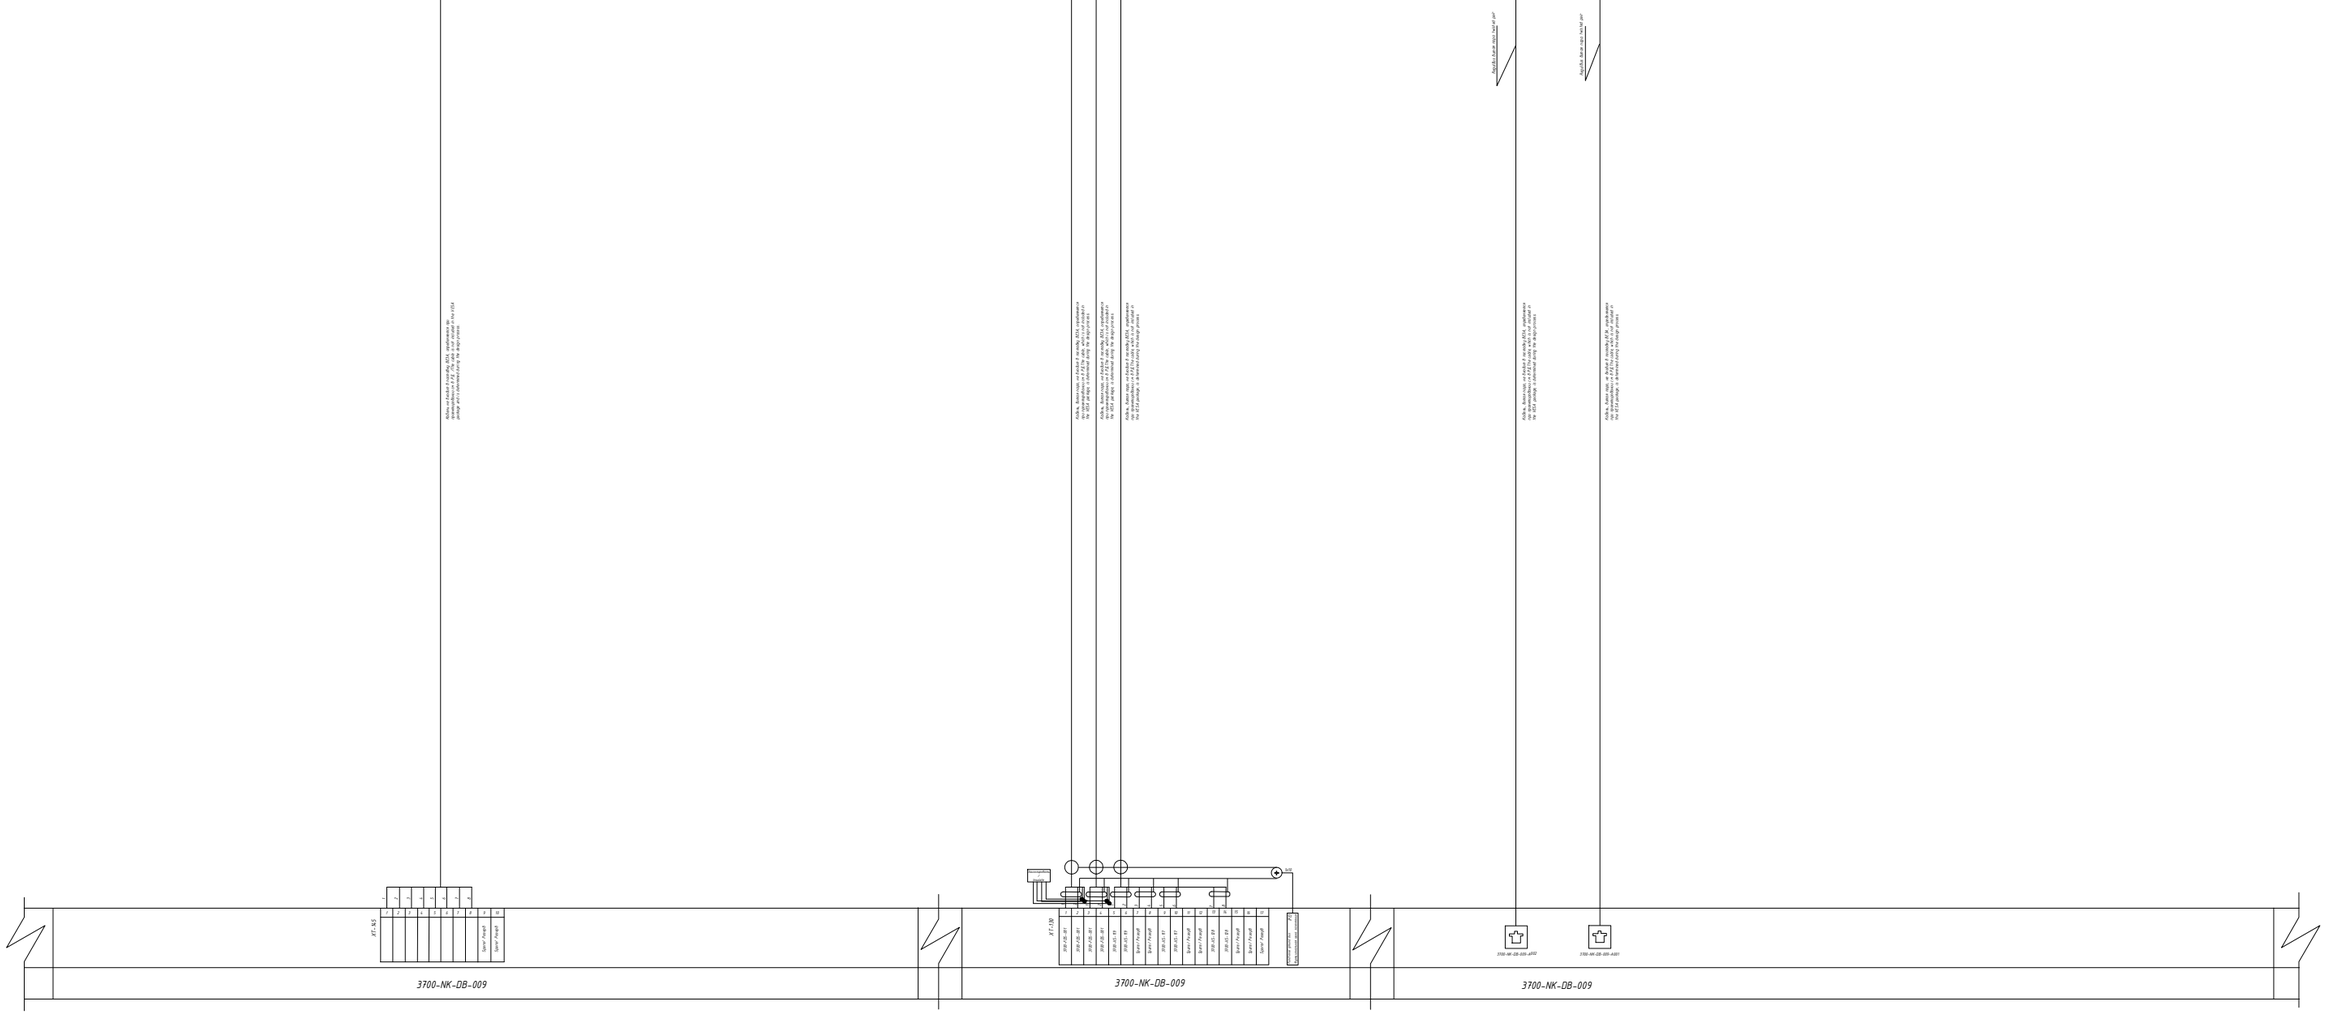


Изм. Rev.	Кол. уч. Area №	Лист Sheet	№ докум Doc. №	Подп. Sign.	Дата Date	PDH2.12953-3700-PEQ371-D10-0007	Рев./Rev.	Лист
							3	11

Формат А3

	ACTUATORS AHU/ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ					
Name of parameter and location of pulse selection	Start/Stop	Start/Stop	Start/Stop	Start/Stop	Open/Closed	
Наименование параметра и место отбора импульса	Пуск/Стоп	Пуск/Стоп	Пуск/Стоп	Пуск/Стоп	Открыт/Закрыт	
Designation Обозначение	3700-HHS-044A	3700-HHS-044B	3700-HHS-044C	3700-HHS-044D	3700-HHS-095	
	3700-H04-BL-001A	3700-H04-BL-001B	3700-H04-BL-001C	3700-H04-BL-001D		





3700-NK-DB-009

Изм. Rev.	Кол. уч. Area №	Лист Sheet	№ докум Doc. №	Подп. Sign.	Дата Date	PDH2.12953-3700-PEQ371-D10-0007	Рев./Rev.	Лист
							3	12

Формат А3