
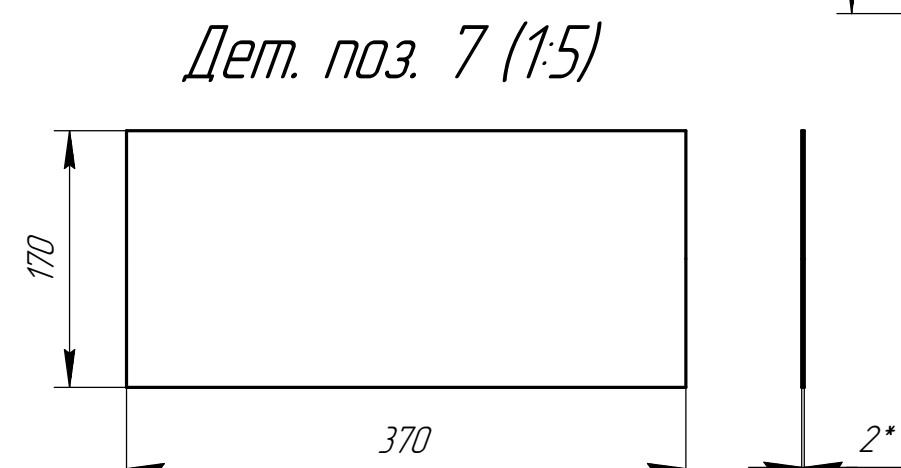
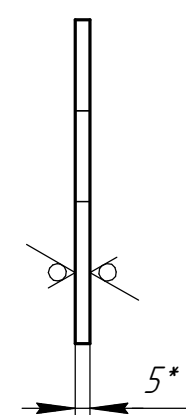
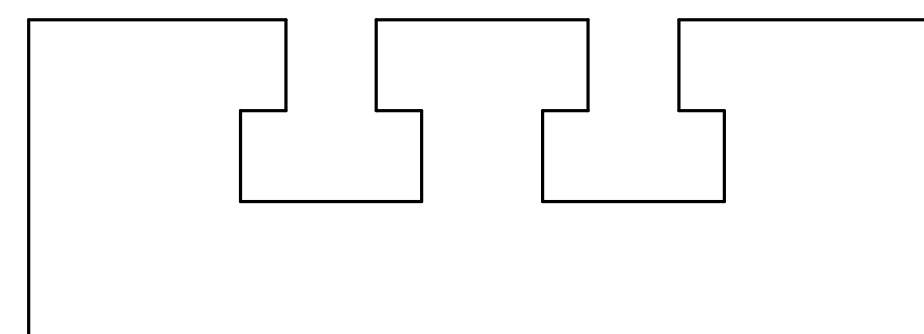
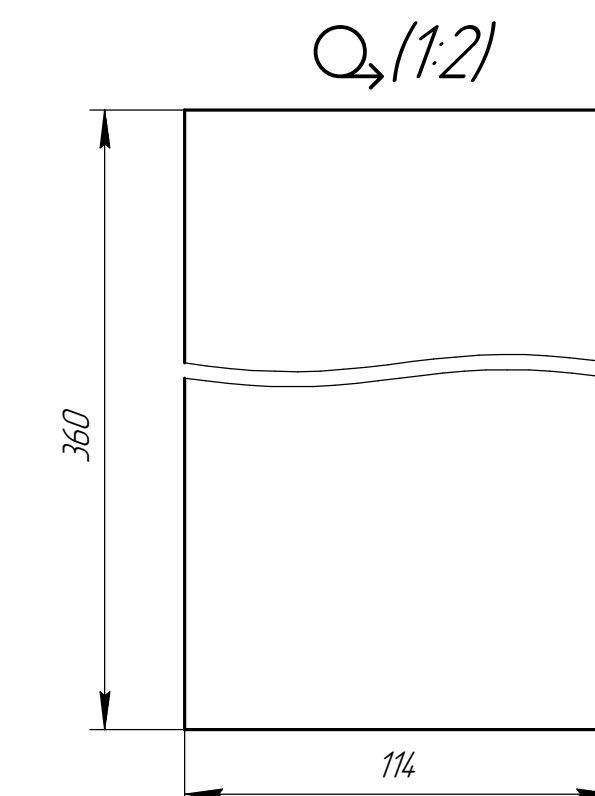
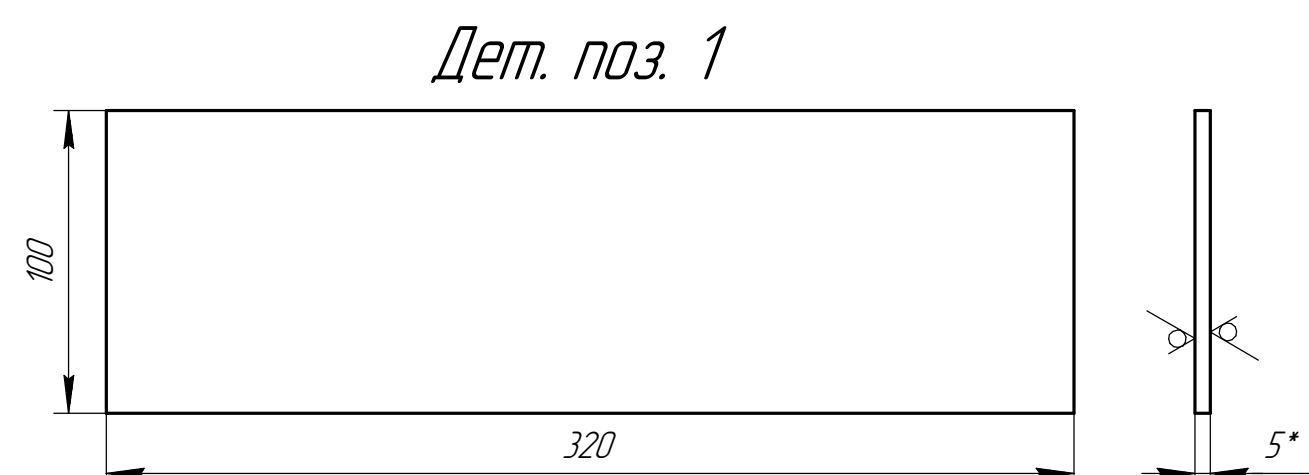
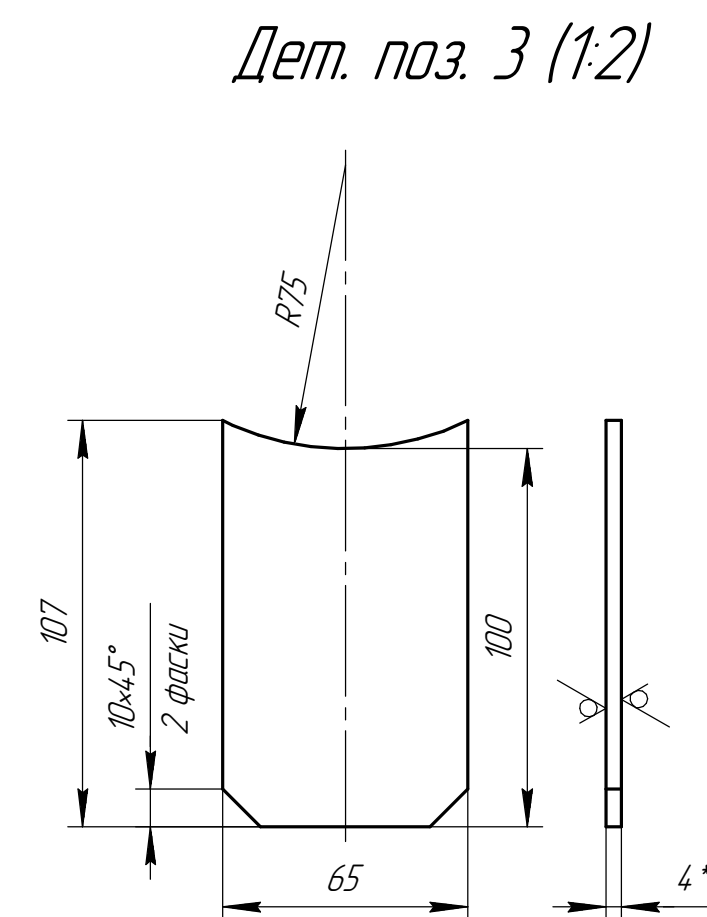
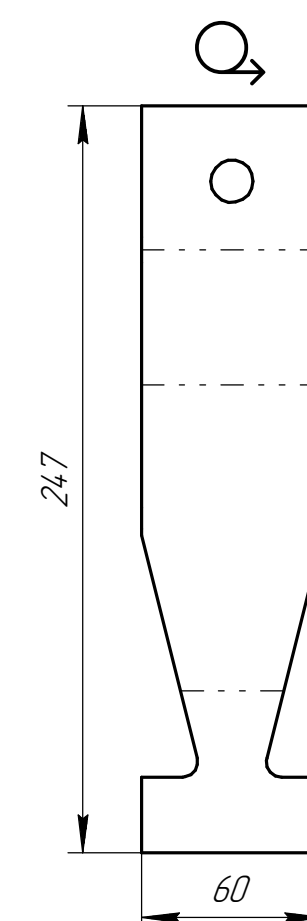
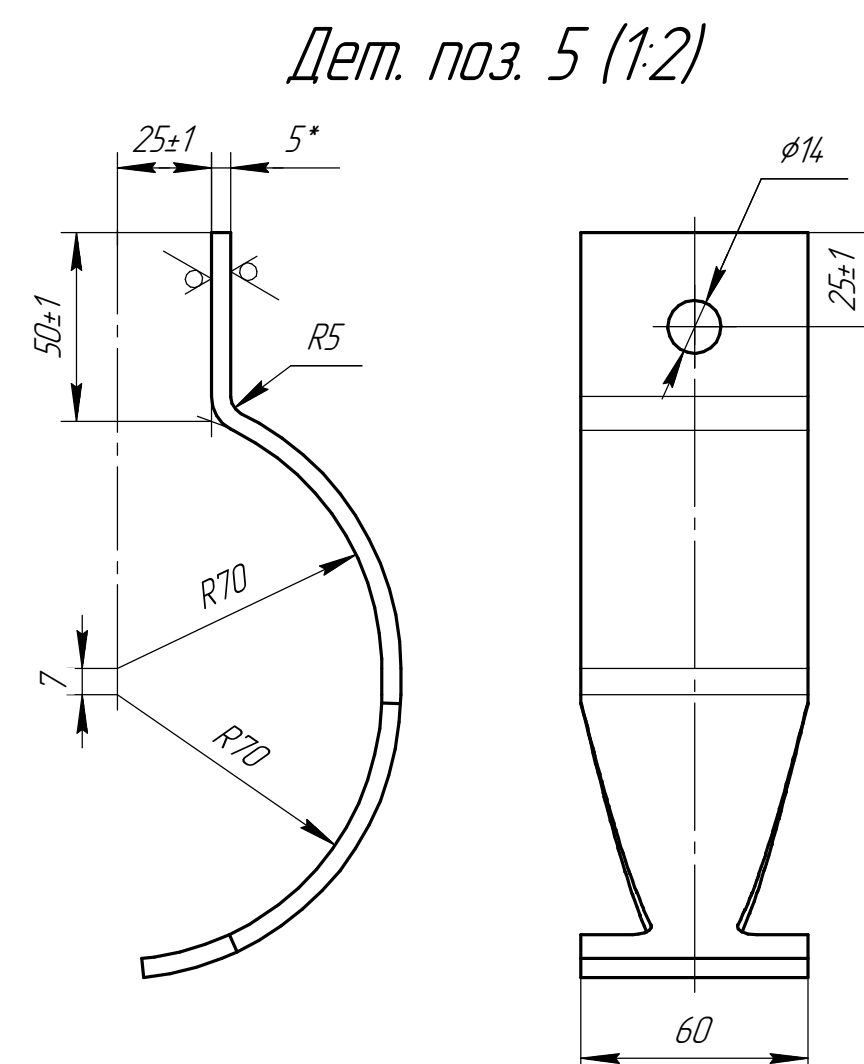
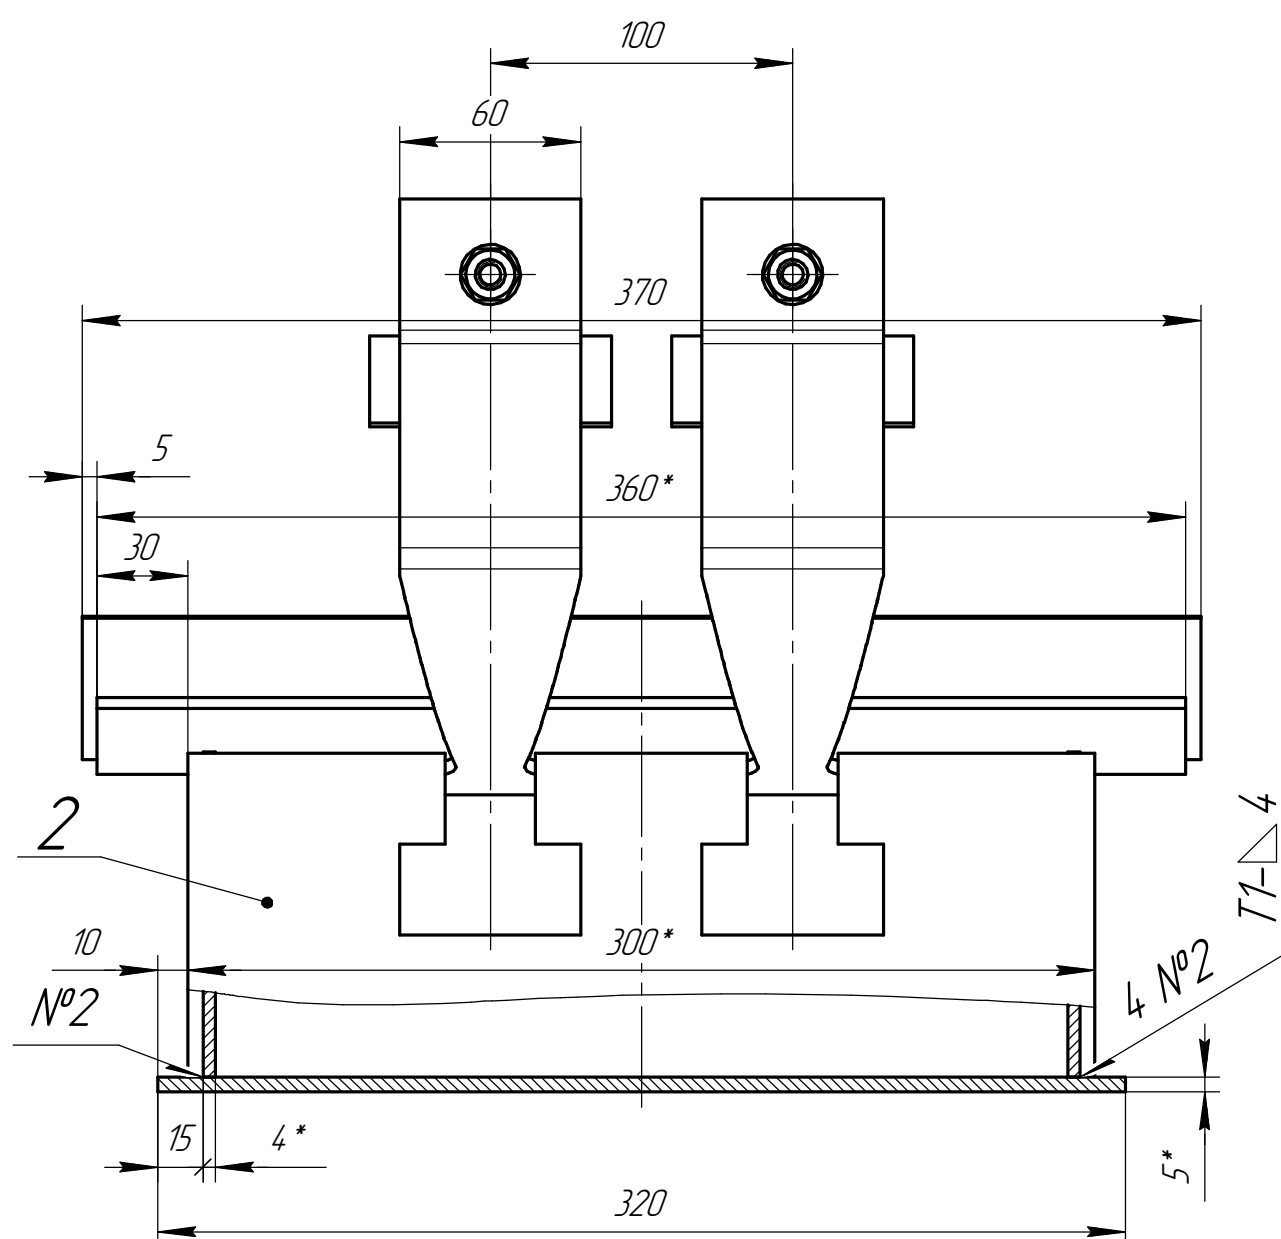


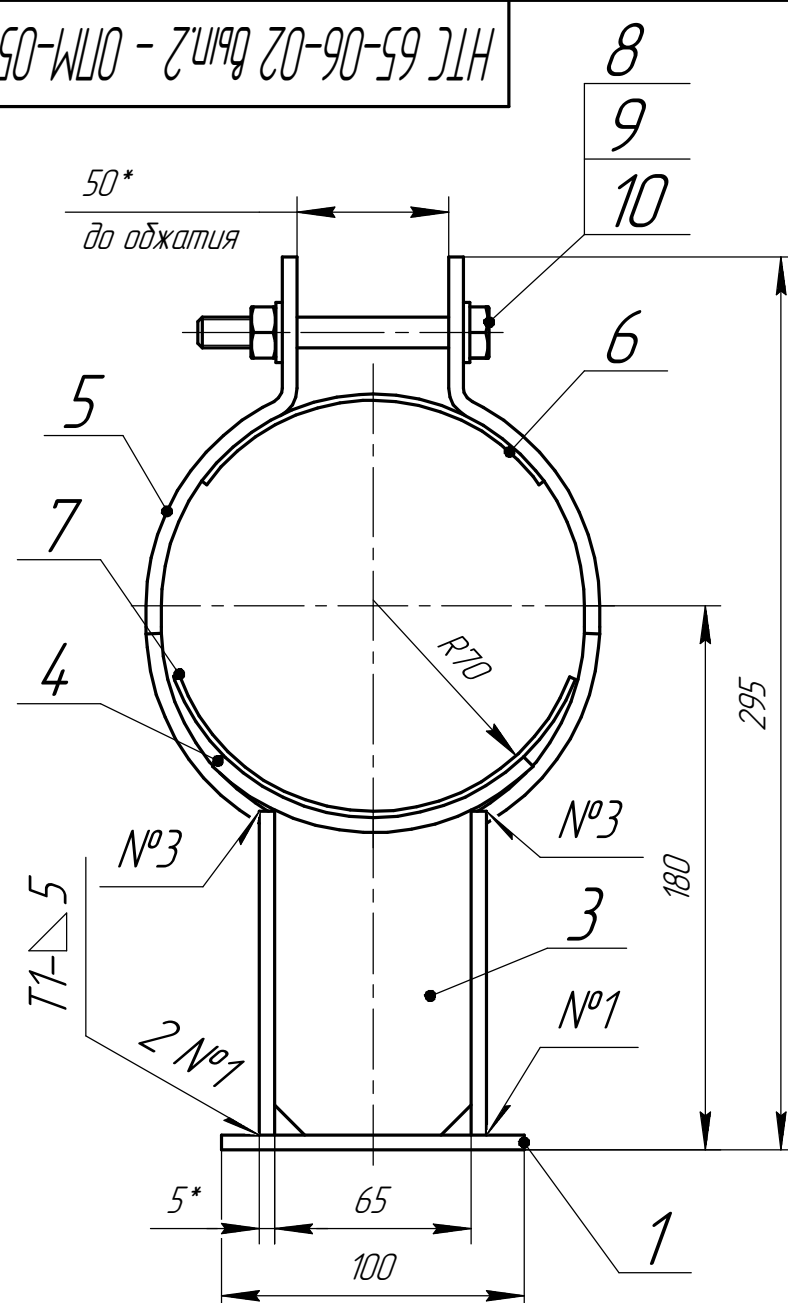

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H16, h16, $\pm IT16/2$.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Острые кромки притупить $R=1..2$ мм.
6. Покрытие: органосиликатная краска типа КО-8101 4 слоя.
площадь покрытия 0,48 м².
7. Основные технические требования по НТС 65-06 вып.2.

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол</i>	<i>Прим.</i>
1	320х100х5	Опорная плита	1	126 кг
2	300х107х5	Продольное ребро	2	1,05 кг
3	107х65х4	Ребро	2	0,21 кг
4	360х114х5	Подушка	1	1,61 кг
5	247х60х5	Хомут	4	0,21 кг
6	130х80х2	Резиновая прокладка	2	0,03 кг
7	370х170х2	Резиновая прокладка	1	0,16 кг
8		Болт М10х90.58 ГОСТ 7798-70	2	0,067 кг
9		Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70	2	0,012 кг
10		Шайба С10.02 ГОСТ 11371-78	4	0,003 кг

					НТС 65-06-02 вып.2 - ОПМ-05			
					Подвижная опора для теплопроводов Дн140			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.						7,81	1:2,5	
Проб.					Лист	Листов	1	
Т.контр.								
Н.контр.								
Чтв								