
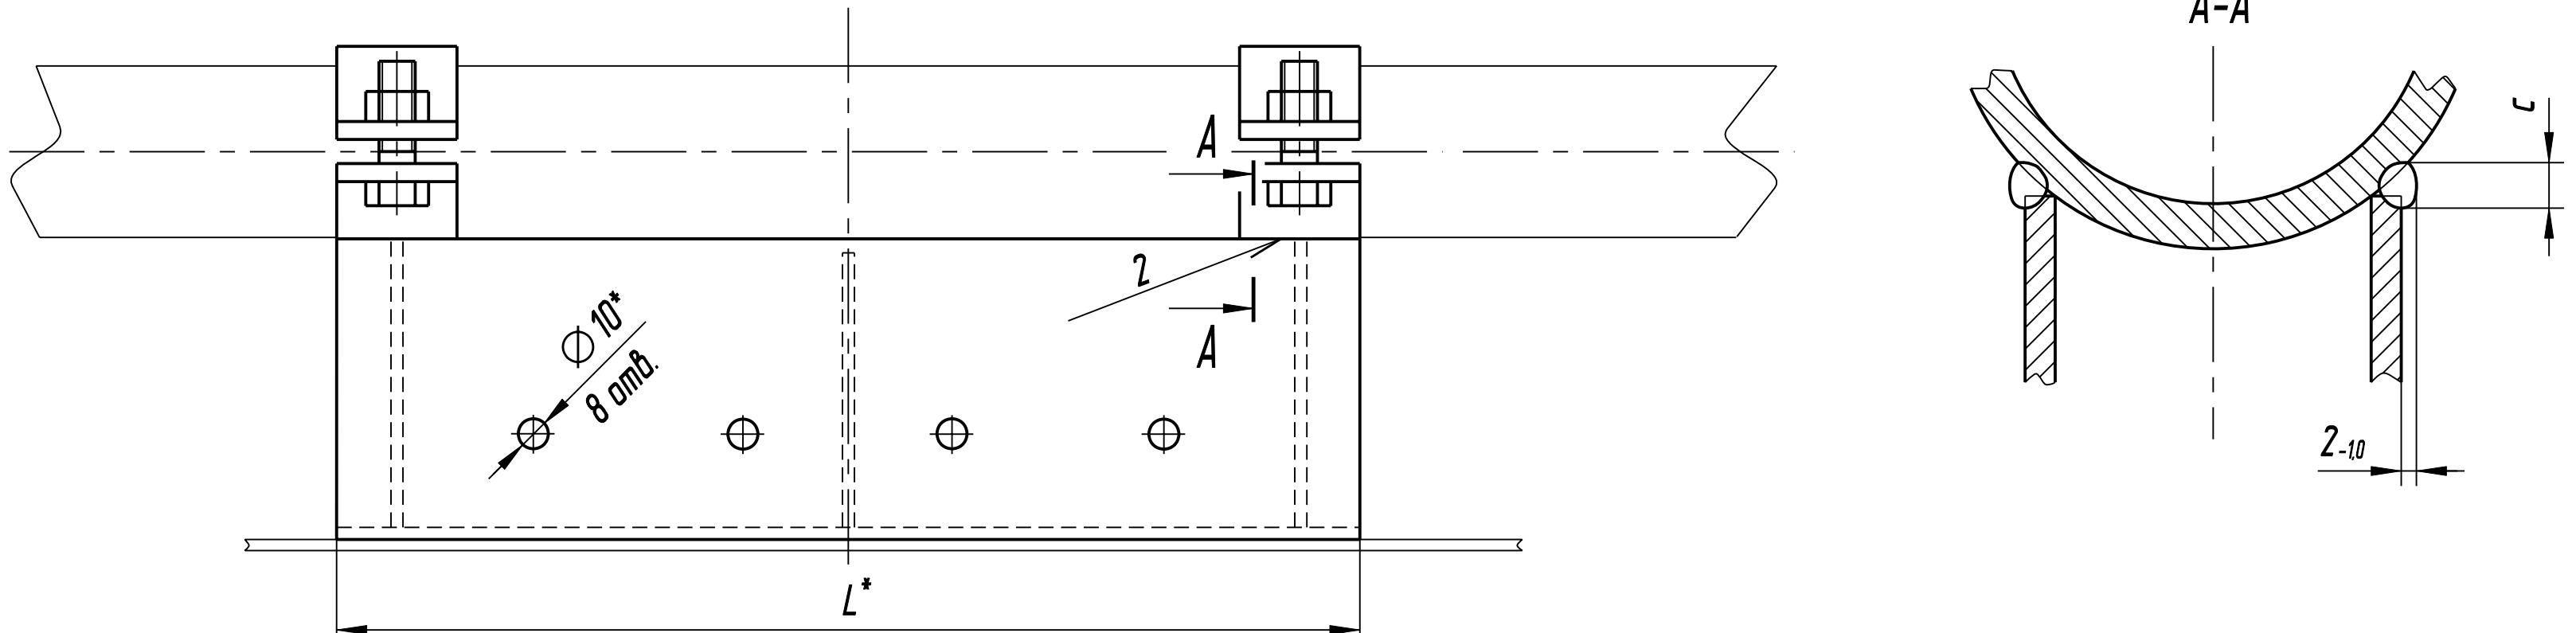


ТТР.05.11(1).00.000СБ

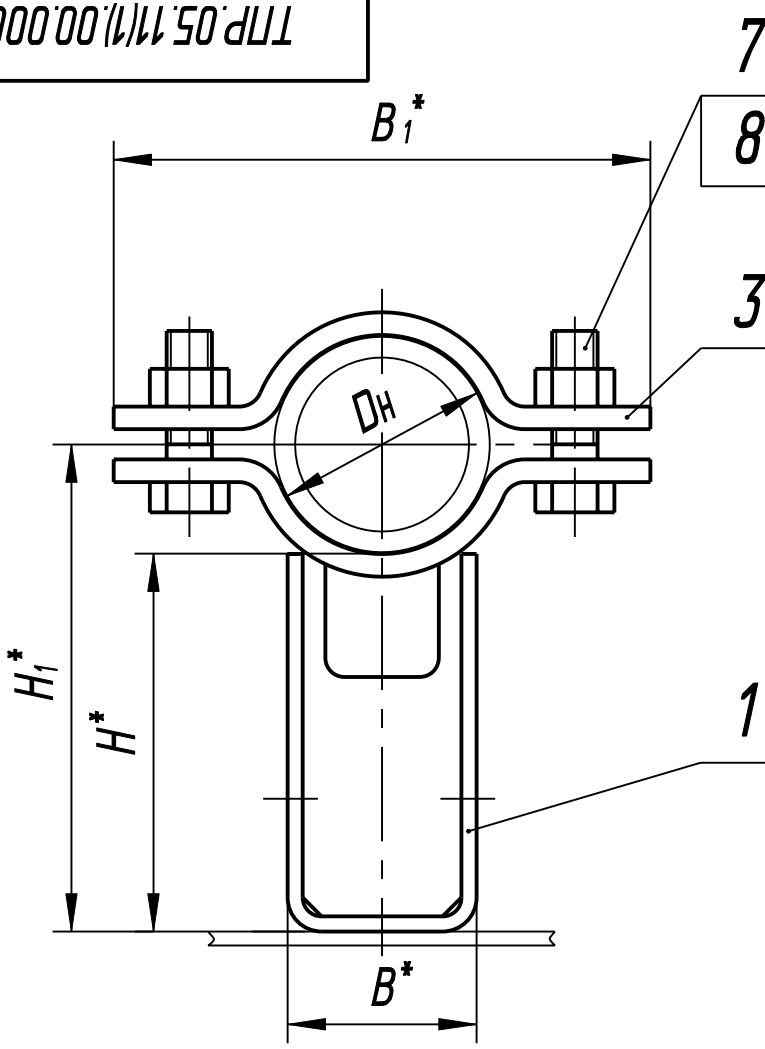

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм						Осевое перемещение трубопровода, мм, не более	Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН	Масса, кг, не более	Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм						Осевое перемещение трубопровода, мм, не более	Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН	Масса, кг, не более			
		H*	H1*	B*	B1*	c	L*						H*	H1*	B*	B1*	c	L*						
ТТР.05.11(1).00.000	57	100	130		142			250	2.5	4,49	ТТР.05.11(1).00.000-28	57	100	130		142			2.5	3,12				
-01	57	150	180						-29	5,75	-29	57	150	180					-29	3,76				
-02	76	100	138	50	160				3.0	4,71	-30	76	100	138	50	160			3.0	3,36				
-03	76	150	188							-31	5,71	-31	76	150		188					-31	4,04		
-04	89	100	145			179				5.0	4,88	-32	89	100		145		179			5.0	3,56		
-05	89	150	195						-33	6,13	-33	89	150	195					-33	4,40				
-06	108	100	154	90	200	6 ⁺²⁰ ₋₁₀			6.0	7,52	-34	108	100	154	90	200	6 ⁺²⁰ ₋₁₀		6.0	5,72				
-07	108	150	204								-35	9,64	-35	108		150		204					-35	6,52
-08	133	100	167				250				8.0	8,44	-36	133		100		167		250			8.0	6,55
-09	133	150	217						-37	9,90	-37	133	150	217					-37	7,35				
-10	159	100	180	200	275	8 ⁺²⁰ ₋₁₀			10	8,92	-38	159	100	180	200	275	8 ⁺²⁰ ₋₁₀		10	7,14				
-11	159	150	230								-39	10,36	-39	159		150		230					-39	8,22
-12	219	100	210				340				25	16,77	-40	219		100		210		340			25	13,72
-13	219	150	260						-41	18,76	-41	219	150	260					-41	14,85				
-14	273	100	237	200	420	10 ⁺²⁵ ₋₁₅			40	21,09	-42	273	100	237	200	420	10 ⁺²⁵ ₋₁₅		40	16,84				
-15	273	150	287								-43	24,03	-43	273		150		287					-43	18,54
-16	325	100	263				470				70	22,41	-44	325		100		263		470			70	18,27
-17	325	150	313						-45	25,34	-45	325	150	313					-45	19,95				
-18	377	100	289	300	525	10 ⁺²⁵ ₋₁₅			-46	24,12	-46	377	100	289	300	525	10 ⁺²⁵ ₋₁₅		-46	20,02				
-19	377	150	339								-47	27,05	-47	377		150		339					-47	21,68
-20	426	100	313				575				80	28,21	-48	426		100		313		575			80	22,93
-21	426	150	363						-49	32,09	-49	426	150	363					-49	25,16				
-22	530	100	365	400	706	10 ⁺²⁵ ₋₁₅			-50	45,05	-50	530	100	365	400	706	10 ⁺²⁵ ₋₁₅		-50	37,24				
-23	530	150	415				805				-51	49,86	-51	530		150		415		805			-51	40,42
-24	630	100	415								-52	48,81	-52	630		100		415					-52	41,34
-25	630	150	465						-53	53,61	-53	630	150	465					-53	44,17				
-26	720	100	460	400	895	10 ⁺²⁵ ₋₁₅			-54	60,19	-54	720	100	460	400	895	10 ⁺²⁵ ₋₁₅		-54	49,66				
-27	720	150	510							-55	65,94	-55	720	150		510						-55	53,16	
										-56		-56	114	100		157			90	6 ⁺²⁰ ₋₁₀		-56	5,82	
								-57		-57	114	150	207		205			-57	6,62					

ТТР.05.11(1).00.000 СБ

Опора подвижная хомутовая
Сборочный чертеж

Изм. Лист

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

№ докум.

Грушин

Воранков

Воранков

Шмыгадский

Подп.

Дата

07.08

07.08

07.08

07.08

07.08

Лист

Листов 1

Масса

см. табл.

Масштаб

—

ОАО

ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ

Техническая характеристика

1. Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 57 до 720 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 60 °С до 450 °С и условным давлением Р_у до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.

2. Осевое перемещение трубопровода, мм, не более см. табл.

Технические требования

- Сварка дуговая в защитном газе.
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- * Размеры для справок.
- Н16, ± IT16/2.
- Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.