

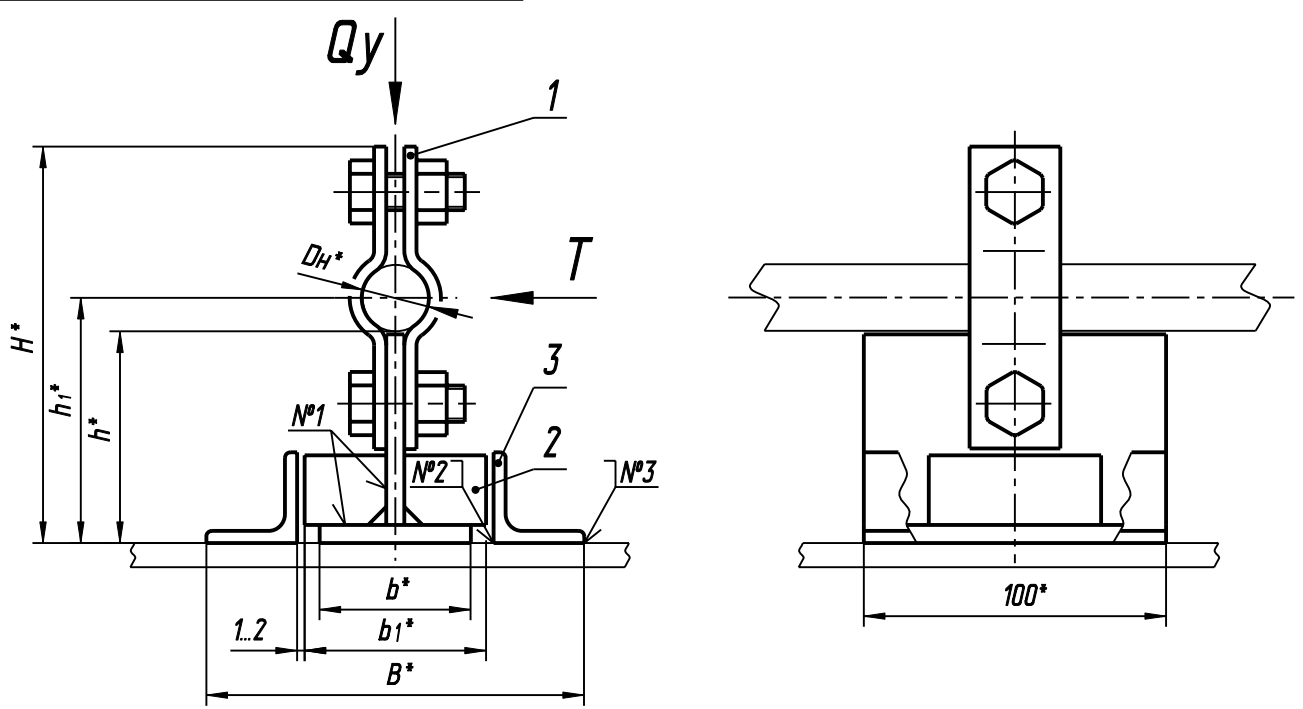


Таблица 1

| Обозначение         | Наружный диаметр трубопровода Dн, мм | Размеры, мм |     |     |     |     |     | Масса, кг, не более |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|
|                     |                                      | h*          | h1* | H*  | b*  | b1* | B*  |                     |
| ТПР.08.16(1).00.000 | 22...27                              | 70          | 84  | 154 | 50  | 60  | 124 | 1,43                |
| -01                 |                                      | 100         | 114 | 184 |     |     | 164 | 2,13                |
| -02                 | 28...34                              | 70          | 87  | 162 |     |     | 124 | 1,49                |
| -03                 |                                      | 100         | 117 | 192 |     |     | 164 | 2,19                |
| -04                 | 35...42                              | 70          | 91  | 170 | 100 | 110 | 174 | 2,06                |
| -05                 |                                      | 100         | 121 | 200 |     |     | 214 | 2,88                |
| -06                 | 45...50                              | 70          | 95  | 178 |     |     | 174 | 2,16                |
| -07                 |                                      | 100         | 125 | 208 |     |     | 214 | 2,98                |

Таблица 2

| Номер шва | Условное обозначение шва | Электрод или сварочная проволока марка, тип, ГОСТ, ТУ |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1         | ГОСТ 14771-76-Т1-Δ 4     | СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70                                 |
| 2         | ГОСТ 5264-80-Т1-Δ 4      | Э300А ГОСТ 9467-75                                    |
| 3         | -Н1-Δ 4                  |                                                       |

Техническая характеристика

1. Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 22 до 50 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 70 до 450 °С и условным давлением Р<sub>у</sub> до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.

2. Допускаемые нагрузки на опору:
- вертикальная Q<sub>y</sub>, не более 2 кН;
  - боковая Т, не более 0,5 кН.

Величина боковой допускаемой расчётной нагрузки задана при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.

3. Перемещение вдоль оси трубы не более 80 мм.

Технические требования

1. \*Размеры для справок.
2. Шерох. обраб. поверхн. дет. БЧ-√Ra 20 . √(√).
3. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя. Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
4. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

|           |      |          |       |       |                                                                                              |  |  |  |  |      |  |  |                |         |
|-----------|------|----------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|--|--|----------------|---------|
|           |      |          |       |       | ТПР.08.16(1).00.000СБ                                                                        |  |  |  |  |      |  |  |                |         |
|           |      |          |       |       | Опора направляющая для<br>трубопроводов малых<br>диаметров Дн 22...50 мм<br>Сборочный чертеж |  |  |  |  |      |  |  |                |         |
|           |      |          |       |       |                                                                                              |  |  |  |  | Лит. |  |  | Масса          | Масштаб |
|           |      |          |       |       |                                                                                              |  |  |  |  |      |  |  | См.<br>табл. 1 | -       |
|           |      |          |       |       |                                                                                              |  |  |  |  | Лист |  |  | Листов 1       |         |
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата  |                                                                                              |  |  |  |  |      |  |  |                |         |
| Разраб.   |      | Воронков |       | 10.10 |                                                                                              |  |  |  |  |      |  |  |                |         |
| Пров.     |      |          |       |       |                                                                                              |  |  |  |  |      |  |  |                |         |
| Т. контр. |      |          |       |       |                                                                                              |  |  |  |  |      |  |  |                |         |
|           |      |          |       |       | ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"                                                                     |  |  |  |  |      |  |  |                |         |
| Н. контр. |      | Воронков |       | 10.10 |                                                                                              |  |  |  |  |      |  |  |                |         |
| Утв.      |      | Бояркин  |       | 10.10 |                                                                                              |  |  |  |  |      |  |  |                |         |