

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №


Инв. № дубл.

Подпись и дата

ТПР.10.14(1).00.000СБ

Размеры в мм

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Дн	A	d	L	H*	S max	Масса, кг**
ТПР.10.14(1).00.000	25	38	M10	30	60	10	0,13
-01	32	44			64		0,15
-02	38	50		40	74	12	0,17
-03	45	60			83		0,19
-04	57	74	M12	50	101	14	0,33
-05	76	94			120		0,39
-06	89	106			137		0,44
-07	108	130	M16	80	165	16	0,92
-08	114	136			173		0,97
-09	133	154			193		1,08
-10	159	190	M20	100	230	20	1,94
-11	168	198			239		2,03
-12	219	244			290		2,44
-13	273	300			347		3,22
-14	325	352	M24	150	398	30	4,45
-15	377	410			468		6,33
-16	426	460			517		7,06
-17	530	570			624		9,42
-18	630	670	M30	200	735	40	16,28
-19	720	760		300	835		23,23

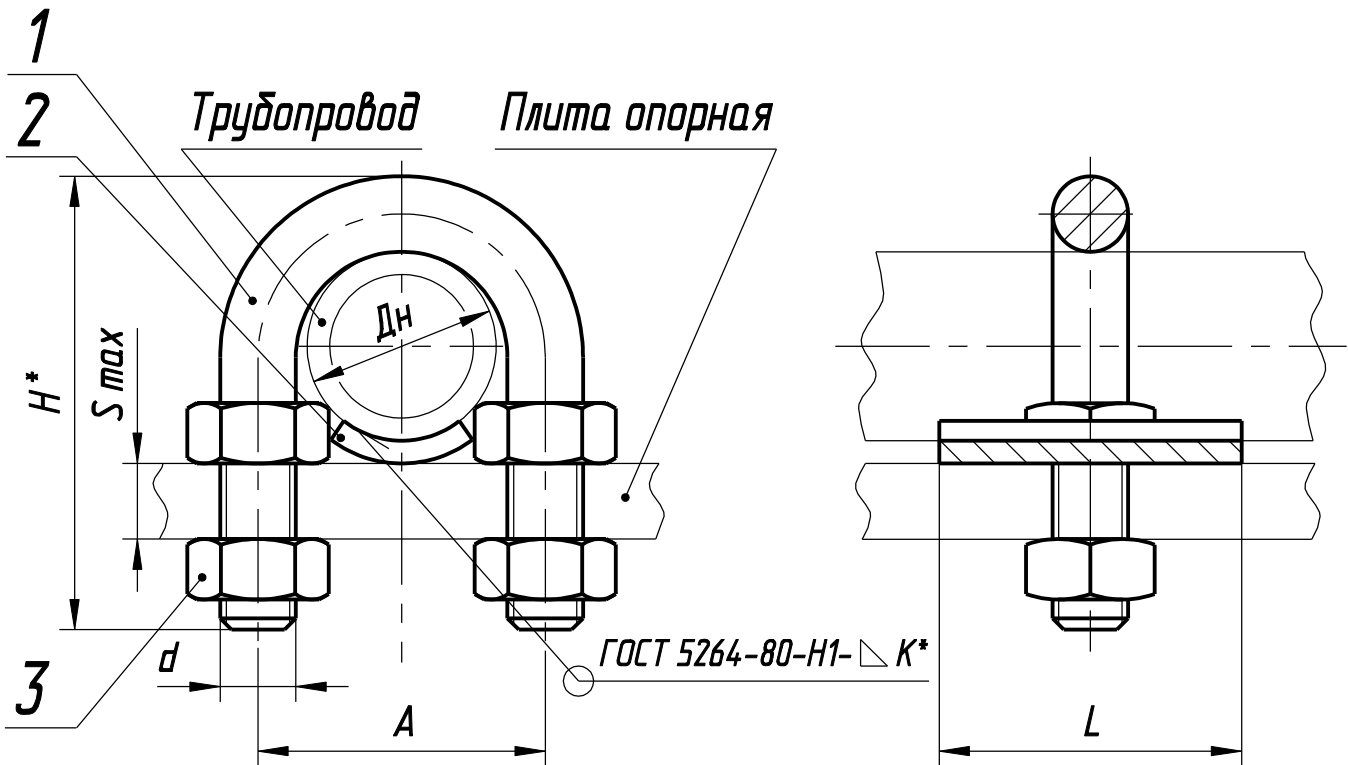

Техническая характеристика

1. Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 25 до 720 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 60 °С до 300 °С и условным давлением Р_у до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.

Технические требования

1. Размеры для справок.
2. *Величина К - по наименьшей толщине свариваемых деталей, варить сплошным швом.
3. Сварку производить электродом типа Э50А ГОСТ 9467-75.
4. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя. Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
5. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.
6. **Масса опоры указана без учёта массы сварных швов.

					ТПР.10.14(1).00.000СБ								
					Опора подвижная хомутовая бескорпусная Сборочный чертеж				Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата								См.	—
Разраб.	Воронков			03.11								табл.	
Пров.													
Т. контр.									Лист		Листов 1		
									ОАО "ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"				
Н. контр.	Воронков			03.11									
Утв.	Бояркин			03.11									