




Поз.2

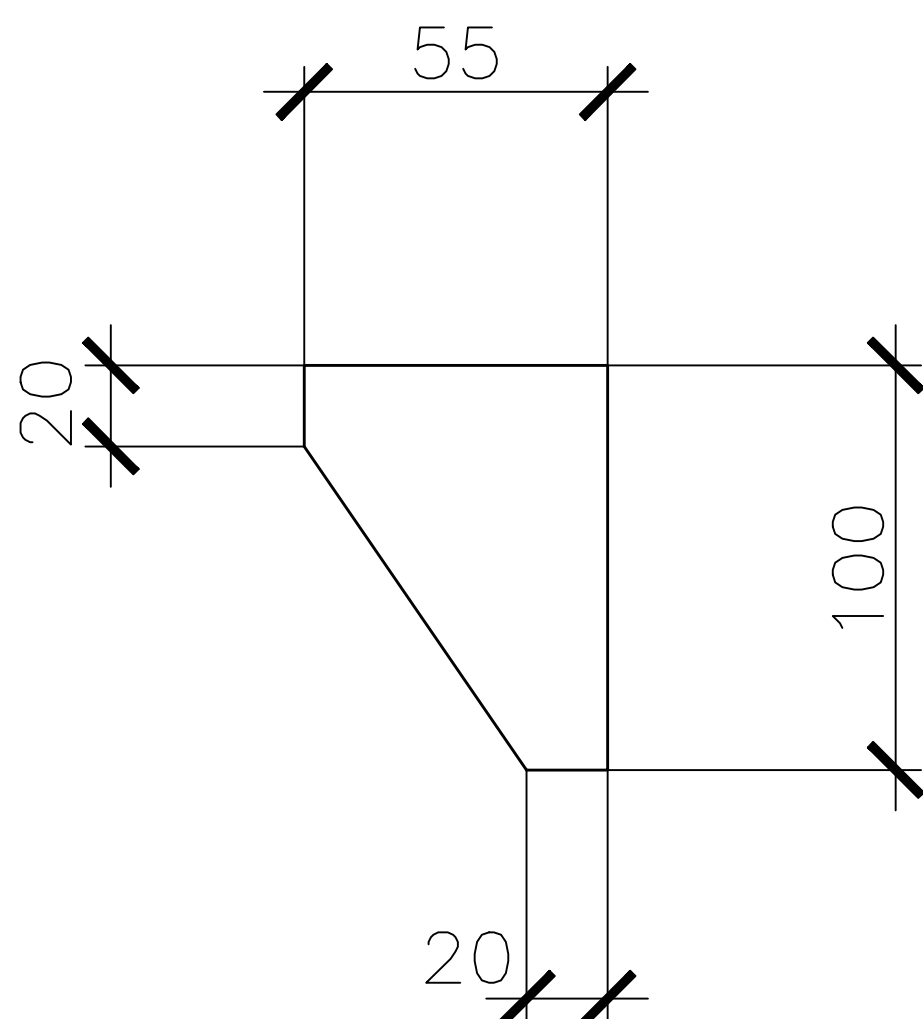

Выборка металла			
Материал		Сечение	Масса в кг
ГОСТ 19281-88	09Г2С	лист 10	5,08
Итого		5,08	кг

1. Сварные швы - 10 мм
2. Сварка полуавтоматическая по ГОСТ 14771-76 в среде CO₂. Сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром 1,4-2,0 мм.
3. На заводе окрасить грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в два слоя.
4. Не указанные предельные отклонения размеров по Н 14. h 4. ±IT 14/2
5. Острые кромки притупить радиусом R = 0,5 мм.
6. Опору маркировать: ТС-660.00.00-06 Ф 114

				на сварные швы			0,2	4,16		
	2	8		- 55 х 10	100	0,32	2,56			ф.л.
	1	4		- 70 х 10	70	0,35	1,4			ф.л.
ОТПР.		Т.	Н.	СЕЧЕНИЕ	ДЛИНА	ШТ.	ОБЩ.	ЭЛЕМ.	МАРКА СТАЛИ	ПРИМЕЧАНИЯ
ЭЛЕМ.	ДЕТ.	КОЛ-ВО				МАССА В КГ				

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ 09Г2С ГОСТ 19281-88

				007.ТП.114.ТС-660.000.3317.01			
Исполнил				Опора неподвижная ТС-660.00.00-06 Ф 114	Стадия	Лист	Листов
Проверил					Р	1	1
Рук.груп.							
Гл.конст.				Серия 5.903-13 выпуск 7-95	ООО НПП "Строительные технологии"		
Гл.техн.							
Гл.инж.	Немиров						