

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Подп. и дата


Спраб. №

Ду 50 УКТ 9.00 серия 5.905-18.05 в.1

Поз.1 (Уголок)

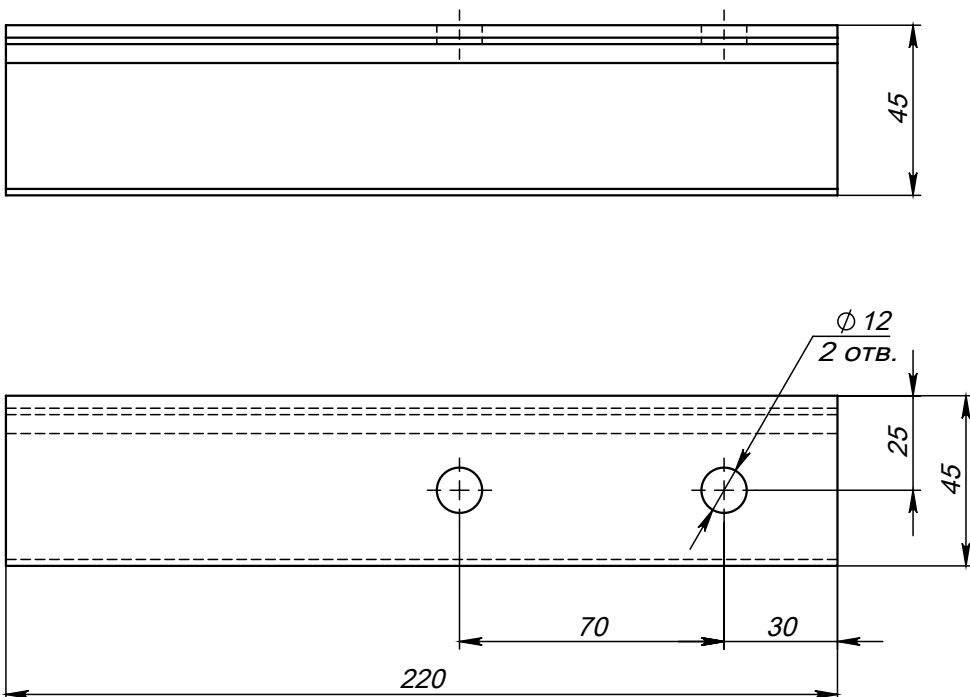

Поз.2 (Хомут)

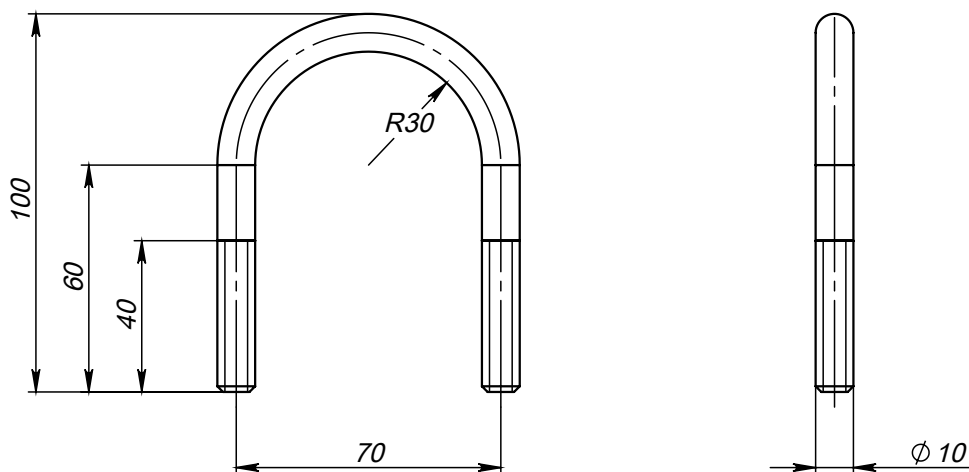

1. *Размеры для справок.

2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.

3. Н12; н12⁺₋ I T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	45x45x5, L=220	Уголок №4.5 ГОСТ 8509	0.74	1
2	M10x230	Хомут 60 ГОСТ 24137-80	0.14	1
3		Шайба А.10 ГОСТ 11371-78	0.004	4
4		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	0.011	4

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Ду 50 УКТ 9.00 серия 5.905-18.05 в.1

Крепление вертикального газопровода

09Г2С ГОСТ 4543-71

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 1

Листов 1

0.94


1:2

ООО "ЗМП"

Копировал

Формат А3

1:5

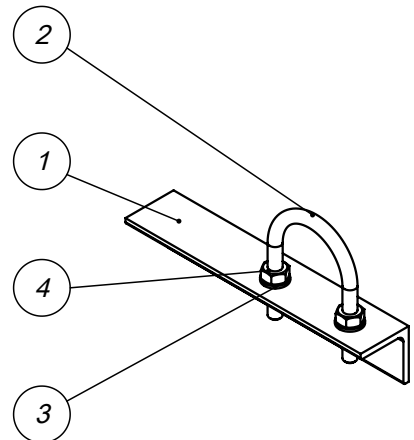

Файл: Ду 50 УКТ 9.00 Конфигурация: 00

Последняя редакция: 09.01.2014