


02 ОСТ 24.125.166-01

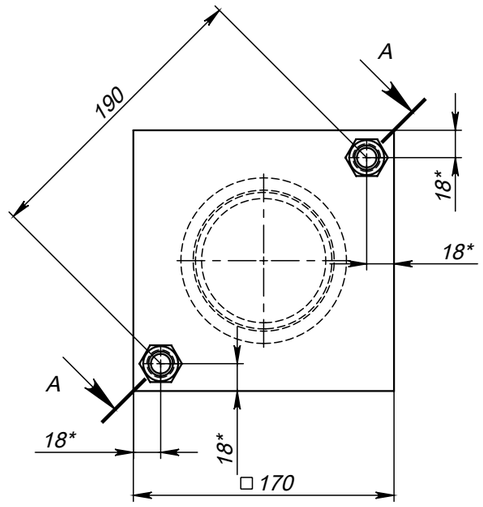

A-A

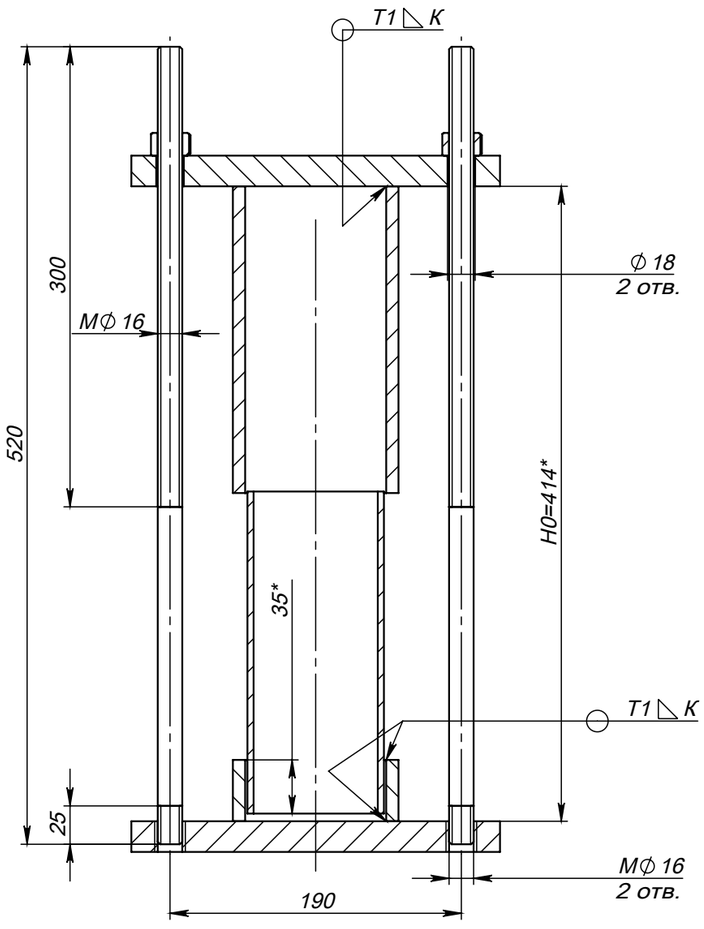

1 : 10

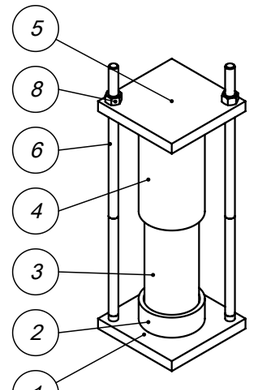

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	170х170х20	Основание	4.50	1
2	L=40	Труба ф108х8	0.79	1
3	L=210	Труба ф89х4	1.77	1
4	L=200	Труба ф108х8	3.97	1
5	170х170х20	Плита верхняя	4.49	1
6	М16х520	Тяга резьбовая	0.83	2
7	07 ОСТ 24.125.109-01	Пружина	16.90	1
8		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	2

02 ОСТ 24.125.166-01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Блок пружинный для опор трубопроводов

Лит.	Масса	Масштаб
	34.15	1:4
Лист 1	Листов 1	

09Г2С ГОСТ 4543-71

ООО "ЗМП"

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Последняя редакция: 11.06.2014

Файл: 02 ОСТ 24.125.166-01 Конфигурация: 00