


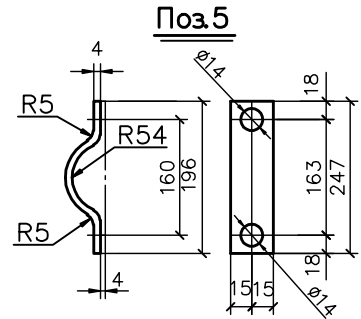


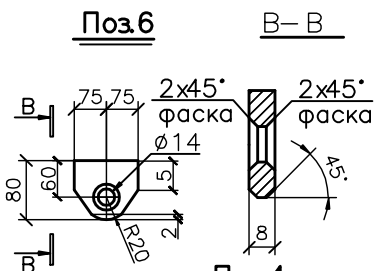
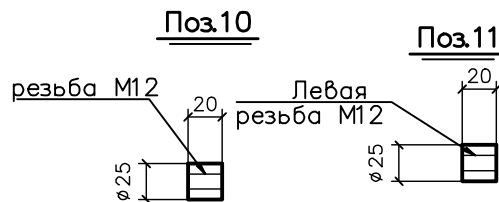


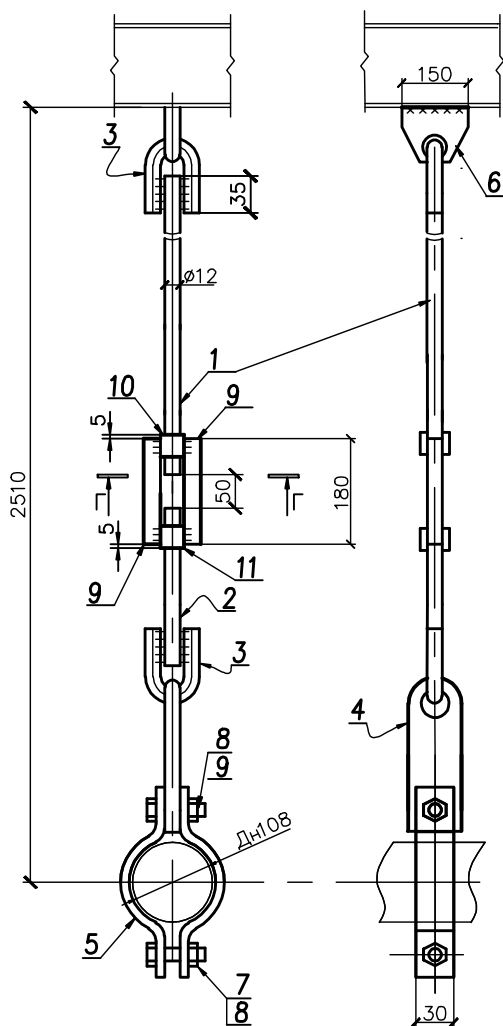


Развертка поз.5

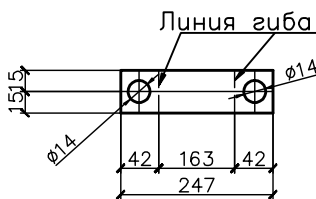

Поз.1

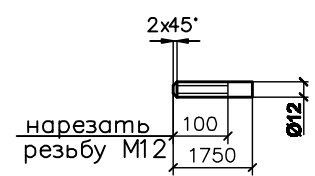


Узел А

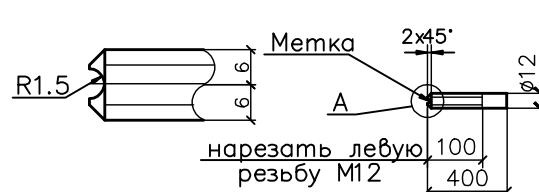

Поз.2

Поз.3



Примечания:

1. Сварные швы — 9 мм.
2. Заводская сварка полуавтоматическая по ГОСТ 14771-76 в среде CO₂. Сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,6 мм.
3. На заводе окрасить грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 2 слоя.
4. Не указанные предельные отклонения размеров по Н 14, h 14, ±IT 1/2
5. Опору маркировать Т23.13 Дн 108

		на сварку		0,05					
11	1	Ф 25	20	0,07	0,07				
10	1	Ф 25	20	0,07	0,07				
9	2	Ф 12	180	0,15	0,3				
8	4	Гайка М 12		0,015	0,06				
7	2	Болт М12	40	0,052	0,1				
6	1	— 8 x 80	150	0,44	0,44	3,92			
5	2	— 4 x 30	247	0,22	0,44				
4	1	— 8 x 40	110	0,25	0,25				
3	2	Ф 12	133	0,12	0,24				
2	1	Ф 12	400	0,35	0,35				
1	1	Ф 12	1750	0,73	1,55				
Отпр. элем.	№ дет.	м. н. кол-во	Сечение	Длина	шт.	общ. Масса в кг	элемент	Марка стали	Примеч.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ 09Г2С ГОСТ 19281- 89

007.108.Т23.2510.2726.00									
Изм.	кар.	Исполнил	Подп.	Дата					
Гл. конст.					Опора подвесная Дн 108 тип Т23.13 исп I				
Н. контр.									
Проверил					Серия 4.903-10 вып. 6				
Исполнил									
							000 НПП "Строительные технологии"		