




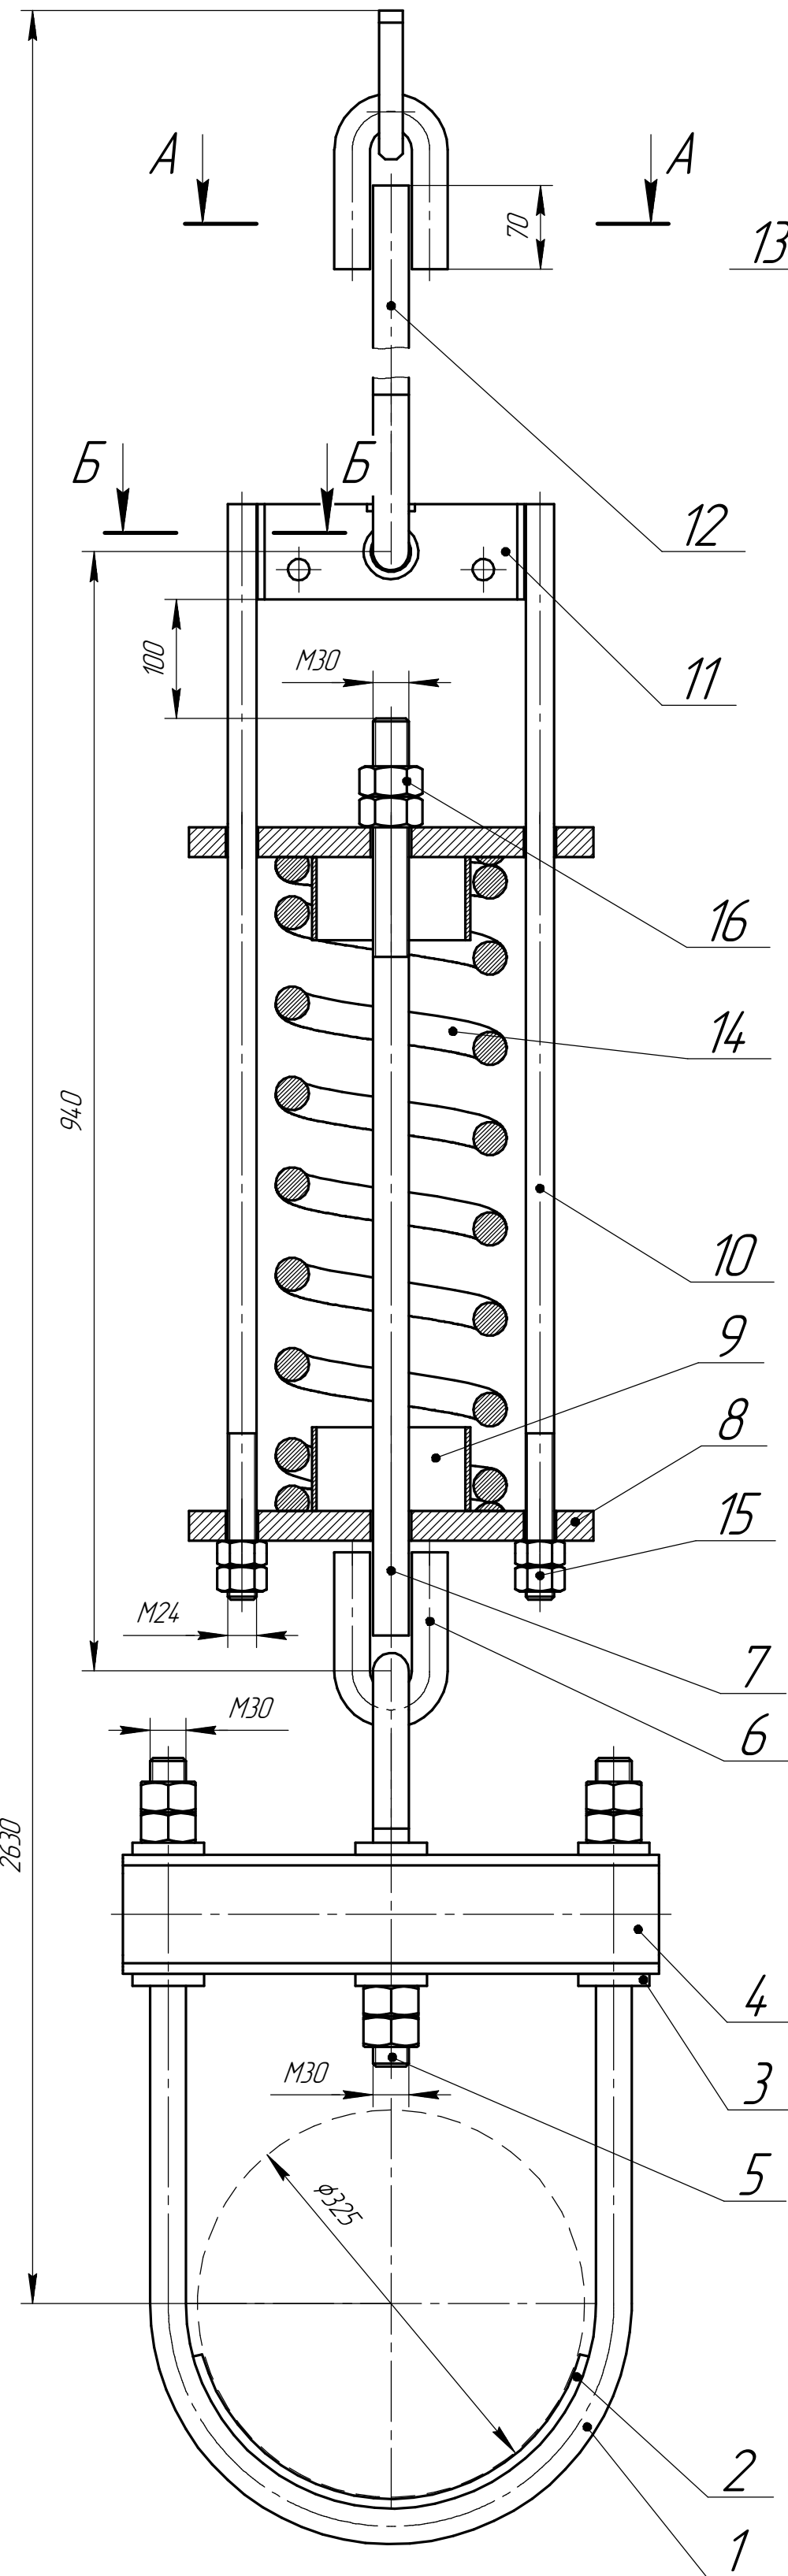


Дет. поз.1 (1:5)

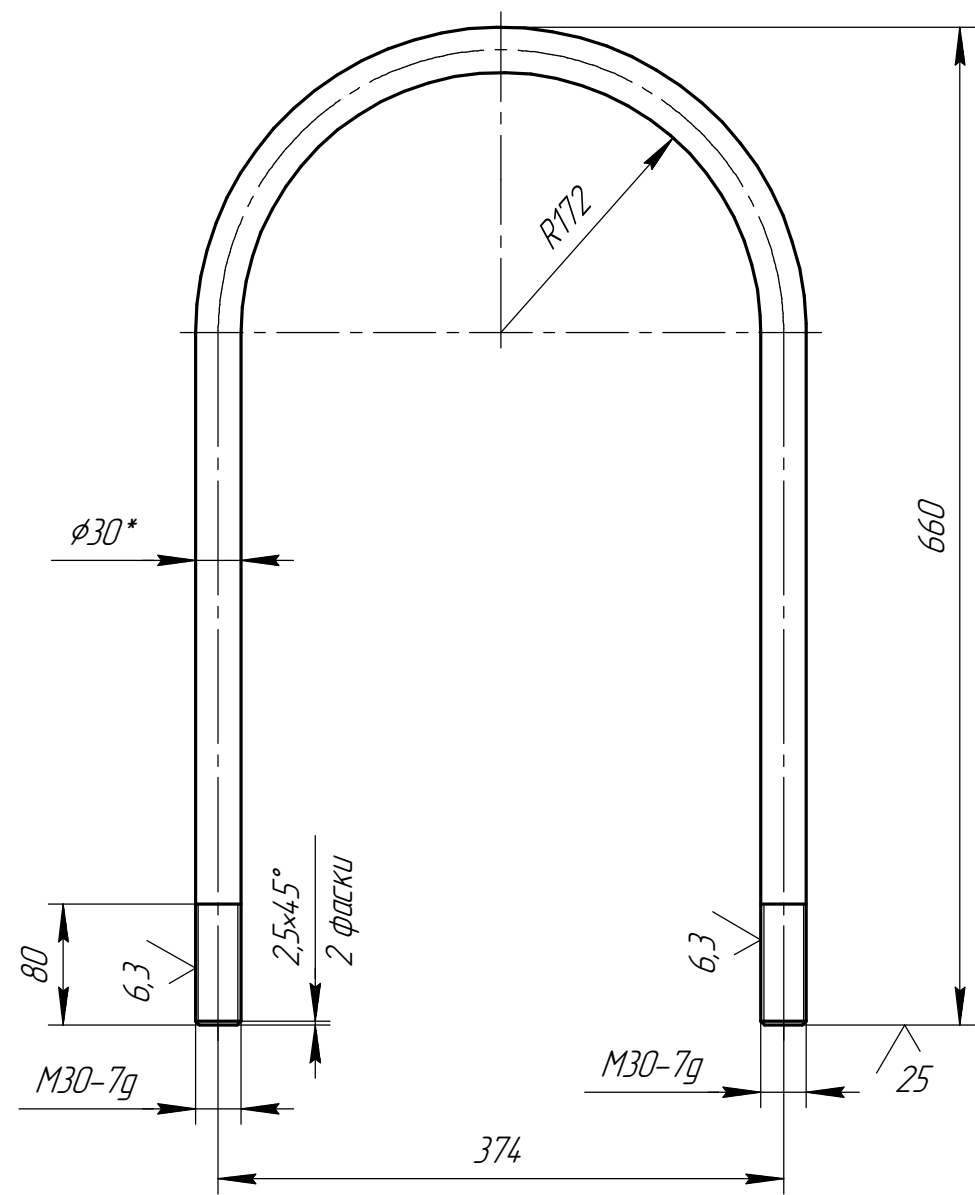


Дет. поз.4 (1:2,5)

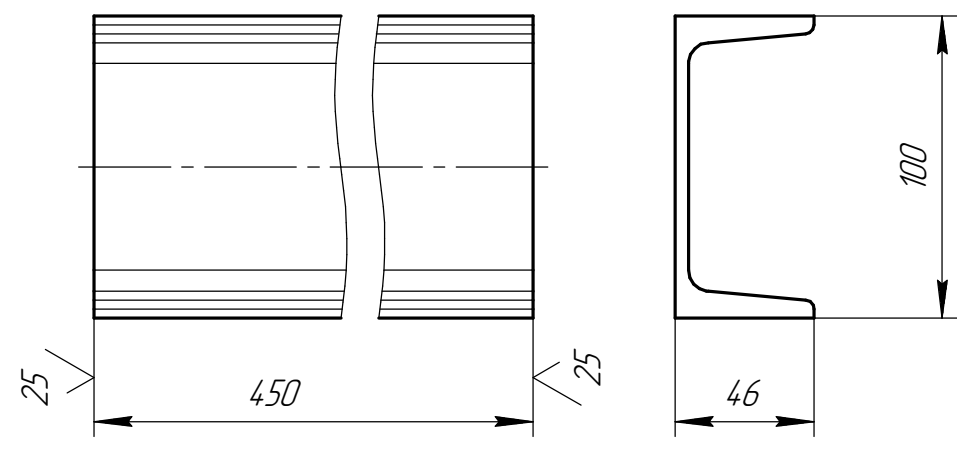


Дет. поз.5 (1:1)

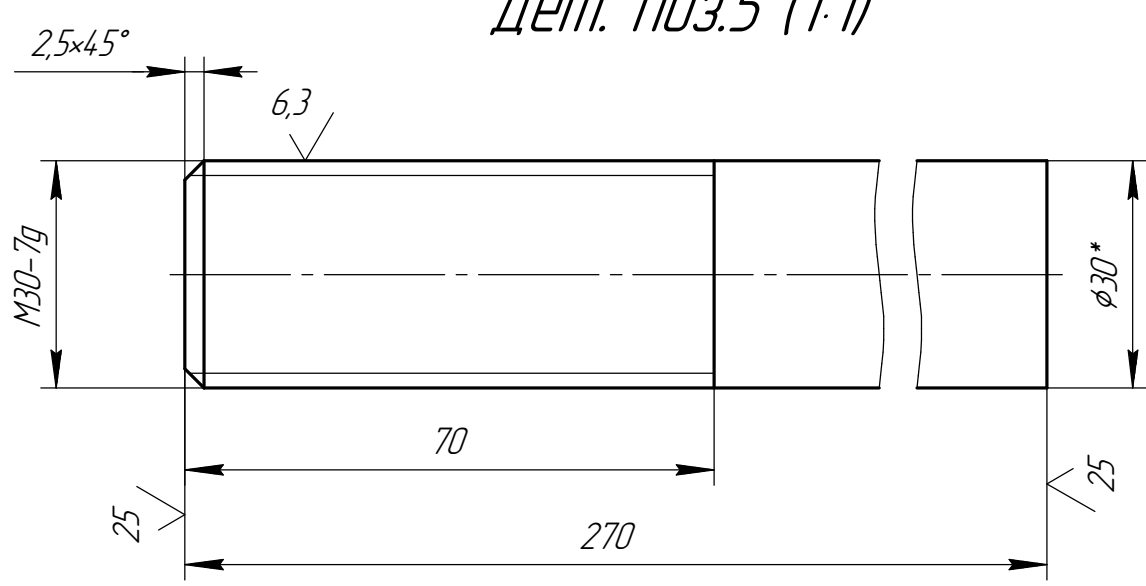


Дет. поз.9 (1:2)

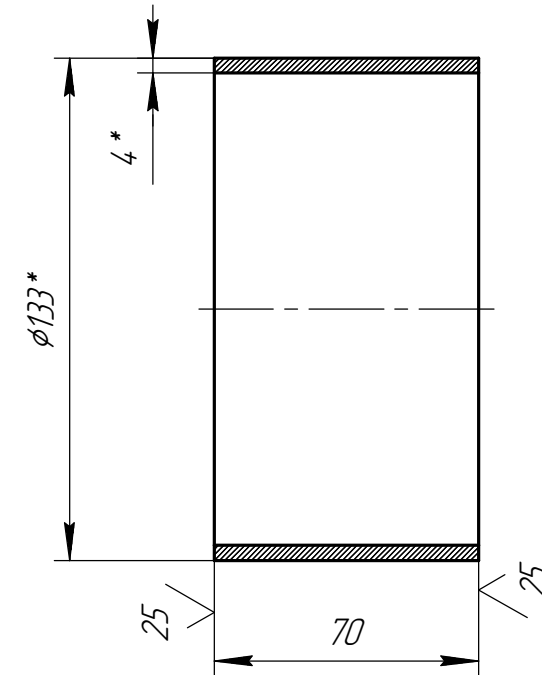


Дет. поз.10 (1:1)

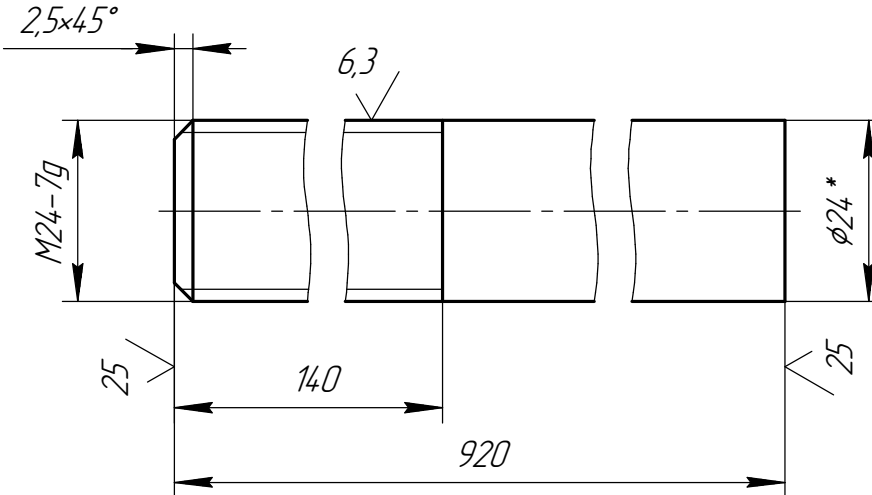


Дет. поз.13 (1:2)

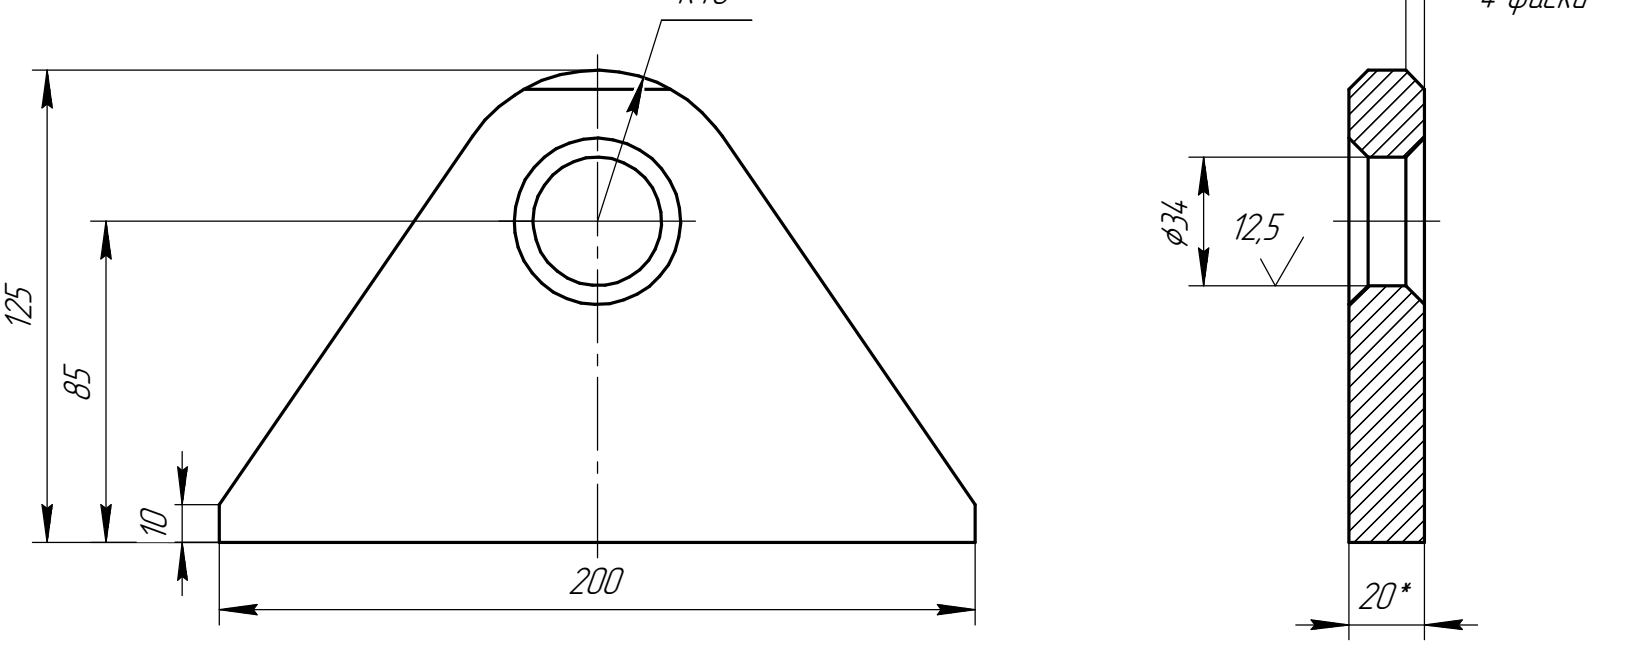


Дет. поз.2 (1:2,5)

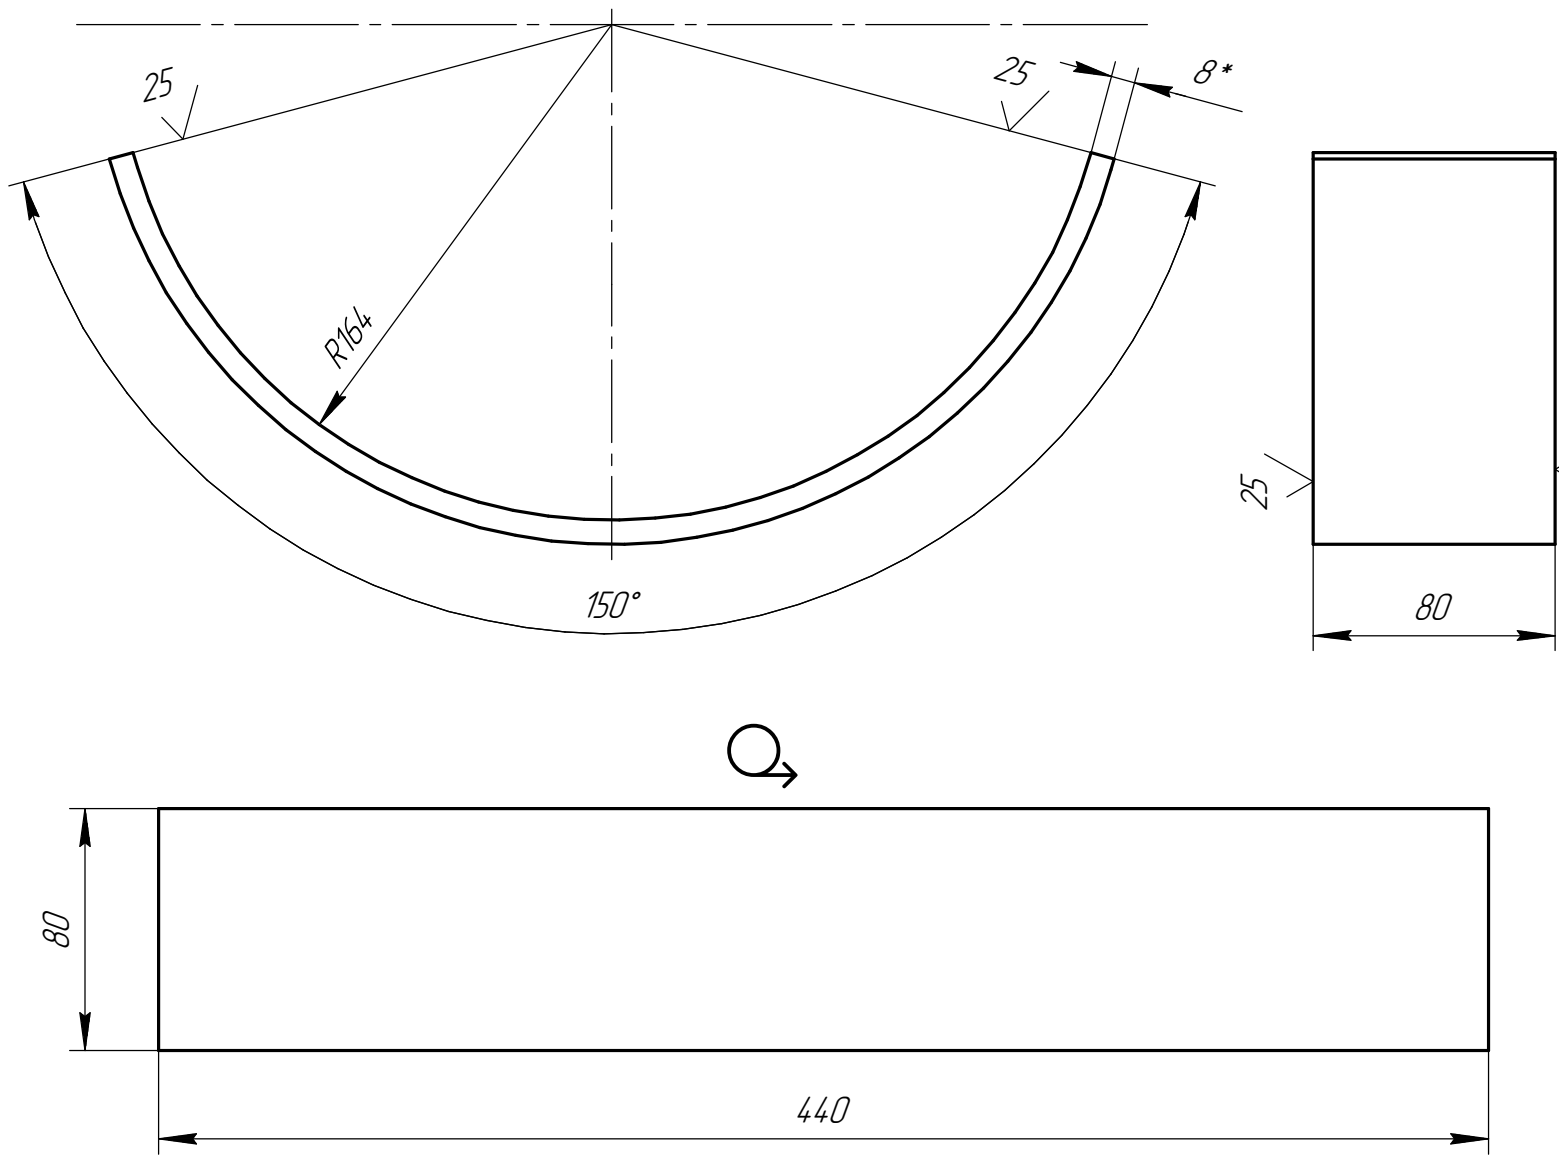


Дет. поз.6 (1:2)

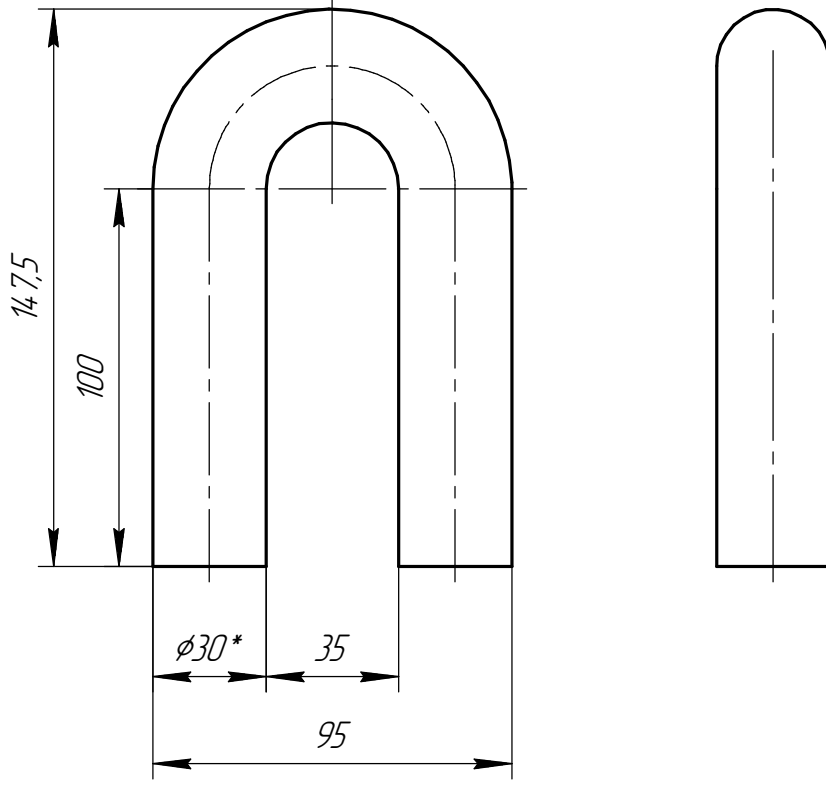


Дет. поз.7 (1:1)

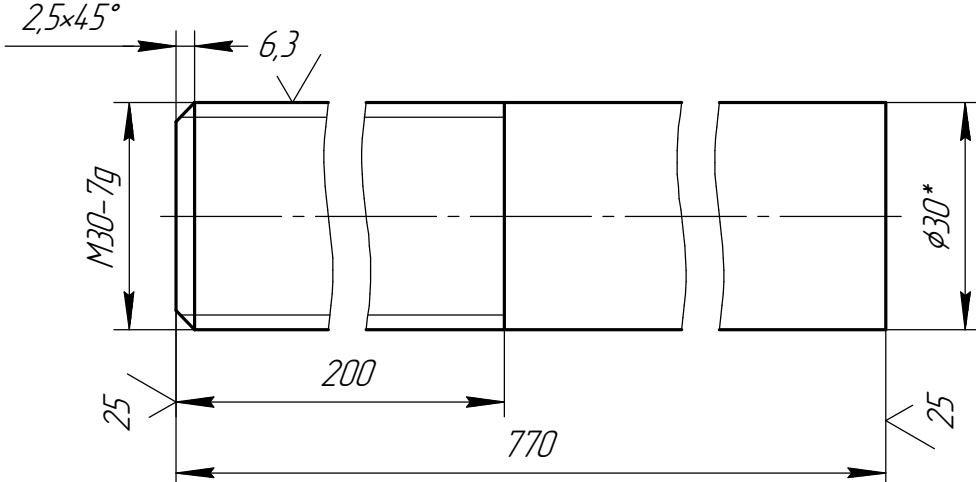


Дет. поз.3 (1:2)

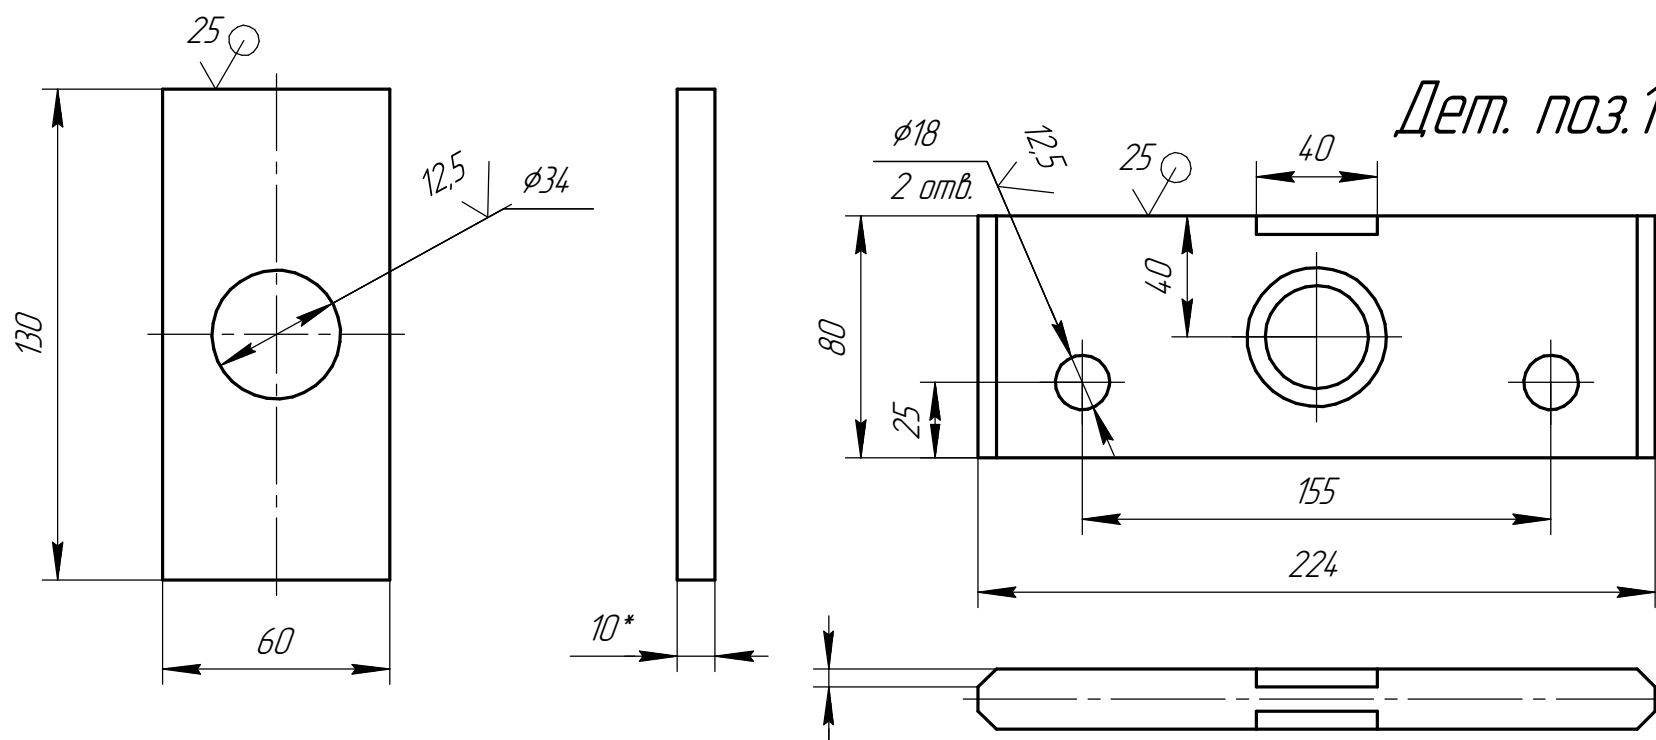


Дет. поз.11 (1:2,5)

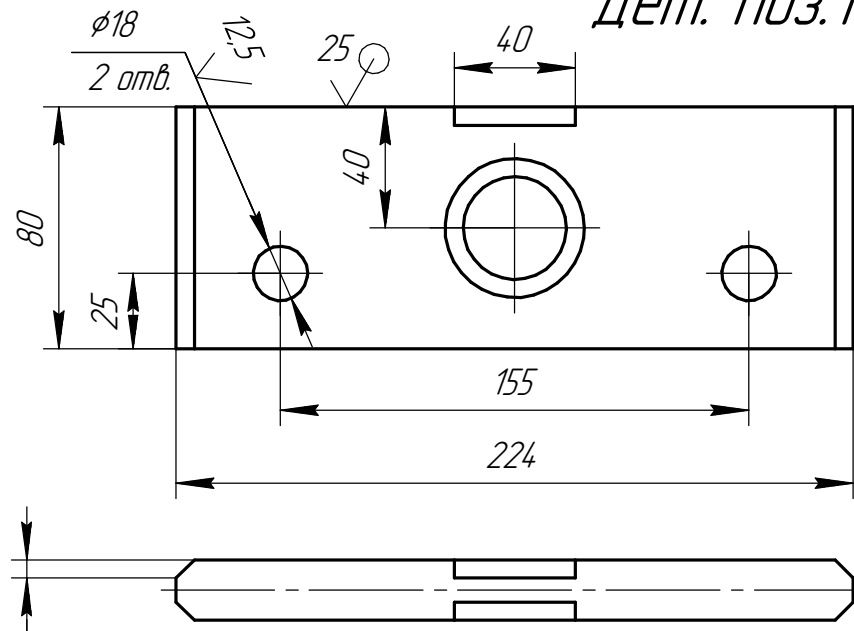


Дет. поз.12 (1:1)

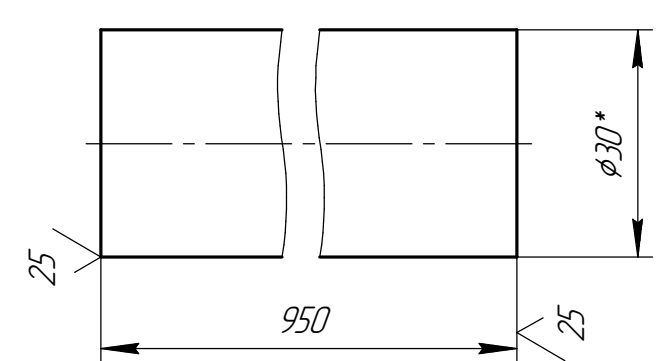

А-А(1:2,5)

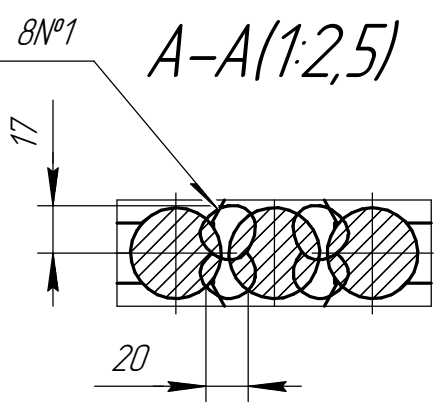

Б-Б(1:2,5)

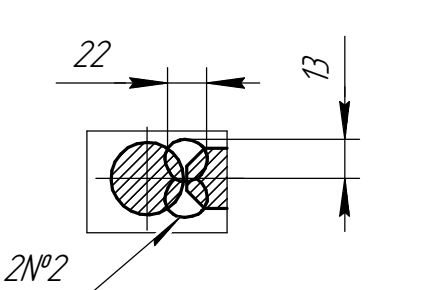

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н14, h14, ±IT14/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
- Круг ГОСТ 2590-2006, Сталь 20 ГОСТ 1050-2013;
- Труда ГОСТ 8732-78, Сталь 20 ГОСТ 1050-2013;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по Серия 4.903-10
Опоры трубопроводные подвесные.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	ф30х1503	Хомут	1	8,34 кг
2	440х80х8	Накладка	1	2,21 кг
3	130х60х10	Планка	6	0,54 кг
4	100х46х450	Швеллер	2	3,87 кг
5	ф30х270	Тяга	1	1,5 кг
6	ф30х302	Ушка	4	1,68 кг
7	ф30х770	Тяга	1	4,27 кг
8	340х210х25	Основание	2	9,26 кг
9	ф133х4х70	Втулка	2	0,89 кг
10	ф24х920	Тяга	2	3,26 кг
11	224х80х20	Траверса	1	2,5 кг
12	ф30х950	Тяга	1	5,27 кг
13	200х125х20	Плавник	1	2,31 кг
14		Пружина 11 ОН-24-3-188-67	1	28,52 кг
15		Гайка М24-6Н5 ГОСТ 5915-70	4	0,122 кг
16		Гайка М30-6Н5 ГОСТ 5915-70	8	0,24 кг

Т27.09.00.000 СБ					Лит. Масса Масштаб		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Опора подвесная пружинная горизонтальных трубопроводов Сварочный чертеж		
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.					Лист Листов 1		
Утв.							
Копировал					Формат А1		