


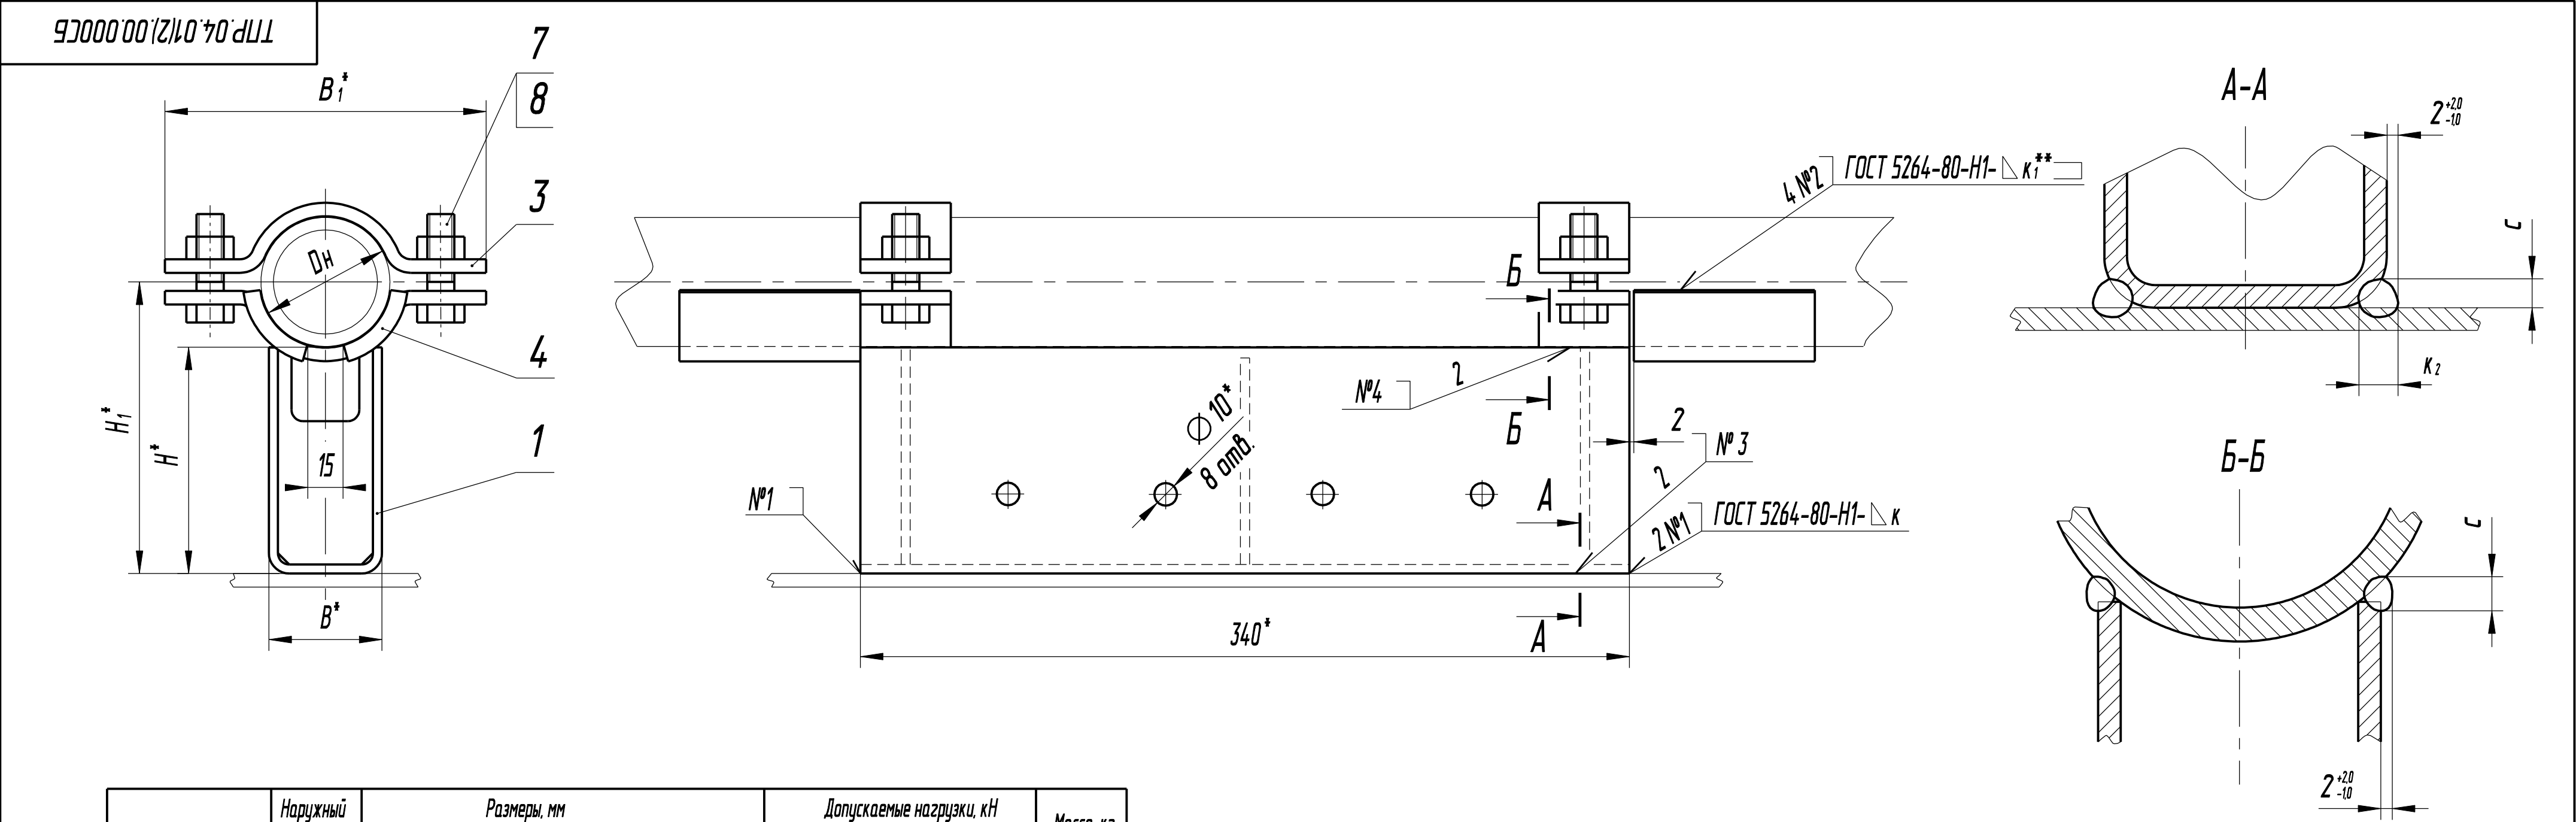

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм								Допускаемые нагрузки, кН			Масса, кг, не более					
		H *	H 1 *	B *	B 1 *	K	K 1 **	K 2	C	Вертикальная Qy	Осевая Pz при							
											Px=Pz	Px=0,5Pz						
ТПР.04.01(2).00.000		100	128	50	142	4 ⁺¹⁰ ₋₀₅	см. ТТ п. 4	6 ⁺²⁰ ₋₁₀	6 ⁺²⁰ ₋₁₀	2,5	15	4,79						
-01	57	150	178										6,10					
-02	76	100	138											4,94				
-03		150	188												6,26			
-04	89	100	145													5,07		
-05		150	195	6,41														
-06	108	100	154		200					4 ⁺¹⁰ ₋₀₅	6 ⁺²⁰ ₋₁₀	6 ⁺²⁰ ₋₁₀	6,0				30	45
-07			150											204			25	38
-08	133	100	167		90					250	6 ⁺²⁰ ₋₁₀	6 ⁺²⁰ ₋₁₀	8,0	30	45		8,98	
-09			150											217	25	38	10,48	
-10	159	100	180	275	6 ⁺²⁰ ₋₁₀					6 ⁺²⁰ ₋₁₀	10	30	45	9,49				
-11			150									230	25	38	11,01			
-12	219	100	210	365	6 ⁺²⁰ ₋₁₀					6 ⁺²⁰ ₋₁₀	25	60	85	18,47				
-13			150									260	50	70	20,54			
-14	273	100	237	420	6 ⁺²⁰ ₋₁₀	6 ⁺²⁰ ₋₁₀		40	60	85	22,72							
-15			150						287	50	70	25,78						
-16	325	100	263	200	470	6 ⁺²⁰ ₋₁₀		6 ⁺²⁰ ₋₁₀	10 ⁺²⁵ ₋₁₅	8 ⁺²⁰ ₋₁₀	70	60	85	23,34				
-17			150									313	50	70	26,85			
-18	377	100	289	525	6 ⁺²⁰ ₋₁₀	6 ⁺²⁰ ₋₁₀		10 ⁺²⁵ ₋₁₅	8 ⁺²⁰ ₋₁₀	120	60	85	25,69					
-19			150								339	50	70	28,73				
-20	426	100	313	575	6 ⁺²⁰ ₋₁₀	6 ⁺²⁰ ₋₁₀		10 ⁺²⁵ ₋₁₅	8 ⁺²⁰ ₋₁₀	80	90	125	32,68					
-21			150								363	80	110	36,70				
-22	530	100	365	300	706	6 ⁺²⁰ ₋₁₀		6 ⁺²⁰ ₋₁₀	10 ⁺²⁵ ₋₁₅	120	110	145	49,25					
-23			150								415	100	130	54,23				
-24	630	100	415	805	6 ⁺²⁰ ₋₁₀	6 ⁺²⁰ ₋₁₀		10 ⁺²⁵ ₋₁₅	120	110	145	53,09						
-25			150							465	100	130	58,09					
-26	720	100	460	400	895	6 ⁺²⁰ ₋₁₀		6 ⁺²⁰ ₋₁₀	160	110	145	62,06						
-27			150							510	100	130	78,44					
-28	114	100	157	90	210	4 ⁺¹⁰ ₋₀₅		6 ⁺²⁰ ₋₁₀	6 ⁺²⁰ ₋₁₀	6,0	30	45	8,09					
-29			150								207	25	38	9,40				
-30	168	100	184	285	6 ⁺²⁰ ₋₁₀	6 ⁺²⁰ ₋₁₀		6,0	30	45	9,65							
-31			150						234	25	38	11,17						

Техническая характеристика

1. Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 57 до 720 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 60 до 300 °С и номинальным давлением РН до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.

2. Величины осевых и боковых допускаемых расчётных нагрузок заданы при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.

Технические требования

1. Швы №3, №4 - сварка ручная дуговая.

2. Сварку производить электродами типа Э50А ГОСТ 9467-75.

3. * Размеры для справок.

4. ** К1 - по наименьшей толщине свариваемых деталей.

5. Н16, ± IT16/2.

6. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.

Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.

7. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

					ТПР.04.01(2).00.000СБ			
					Опора неподвижная хомутовая Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Воронков			04.14			См. табл.	-
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.	Воронков			04.14		ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"		
Утв.	Уржумова			04.14				