


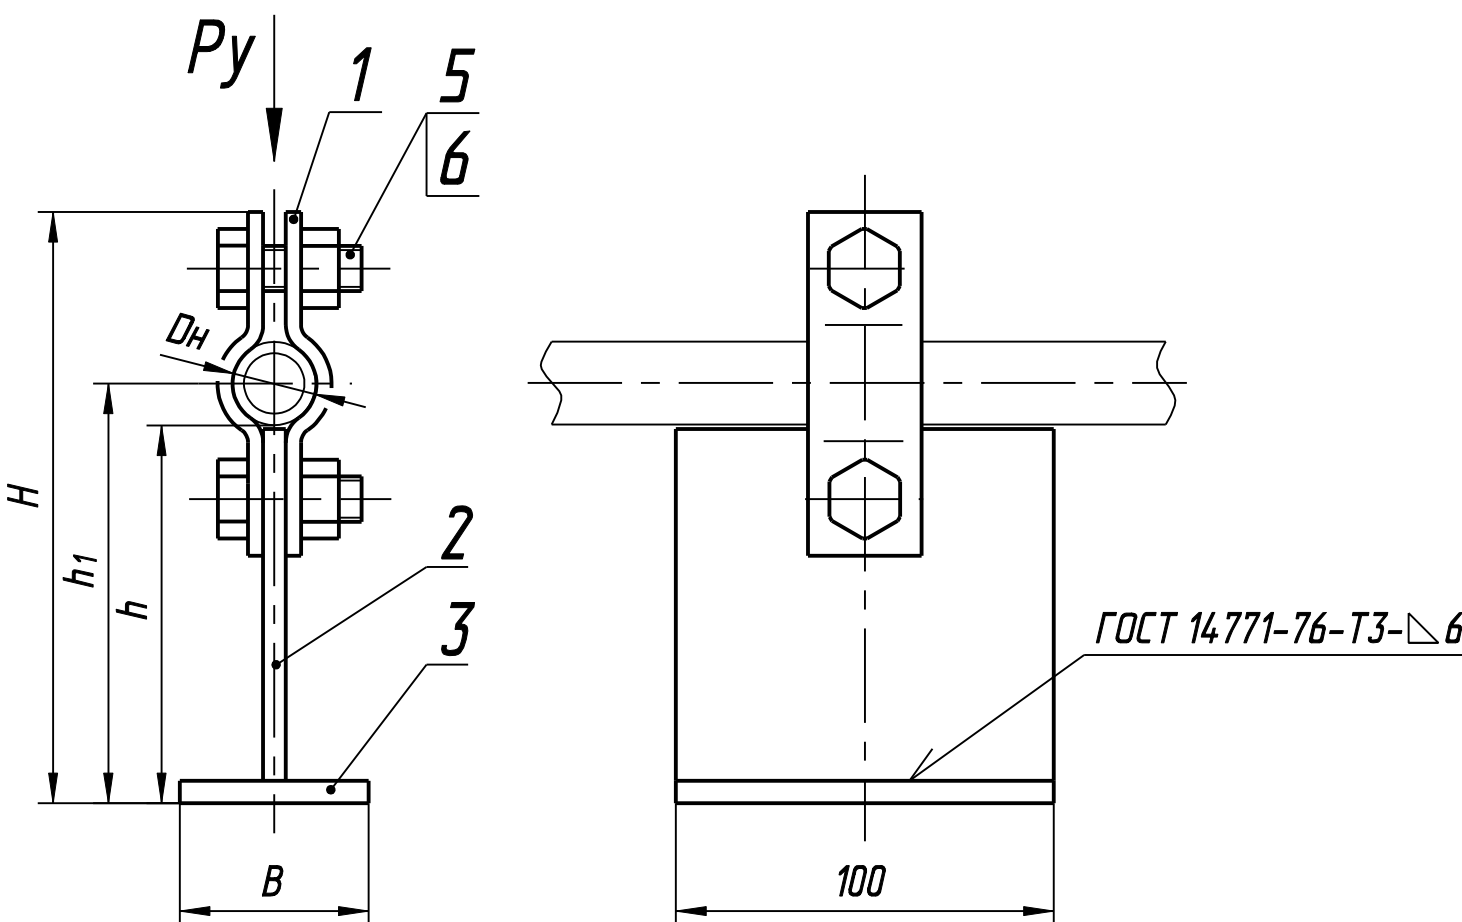

Техническая характеристика

- 1. Опора предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 12 до 50 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 70 до 450 °С и номинальным давлением РН до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
- 2. Допускаемая вертикальная нагрузка Ру не более 2,0 кН.

Технические требования

- 1. Размеры для справок.
- 2. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- 3. Шерох. обраб. поверхн. дет. БЧ- $\sqrt{Ra\ 25}$. $\sqrt{\text{I}}$ / $\sqrt{\text{I}}$.
- 4. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
- 5. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: товарный знак завода-изготовителя и обозначение по чертежу.

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм				Масса, кг, не более
		h	h1	H	B	
ТПР.05.06(3).00.000	12...16	70	78	123	50	0,91
-01		100	108	153		1,05
-02	17...21	70	80	127	50	0,92
-03		100	110	157		1,06
-04	22...27	70	83	133	50	0,94
-05		100	113	163		1,08
-06	28...34	70	87	141	50	0,98
-07		100	117	171		1,12
-08	35...42	70	91	149	100	1,36
-09		100	121	179		1,50
-10	45...50	70	95	157	100	1,39
-11		100	125	187		1,53

					ТПР.05.06(3).00.000СБ						
					Опора подвижная для трубопроводов малых диаметров Сборочный чертеж			Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						См. табл.	-
Разраб.		Шурлыгин		04.14							
Пров.		Воронков		04.14							
Т. контр.											
								Лист	Листов 1		
								ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			
Н. контр.		Воронков		04.14							
Утв.		Уржумова		04.14							