


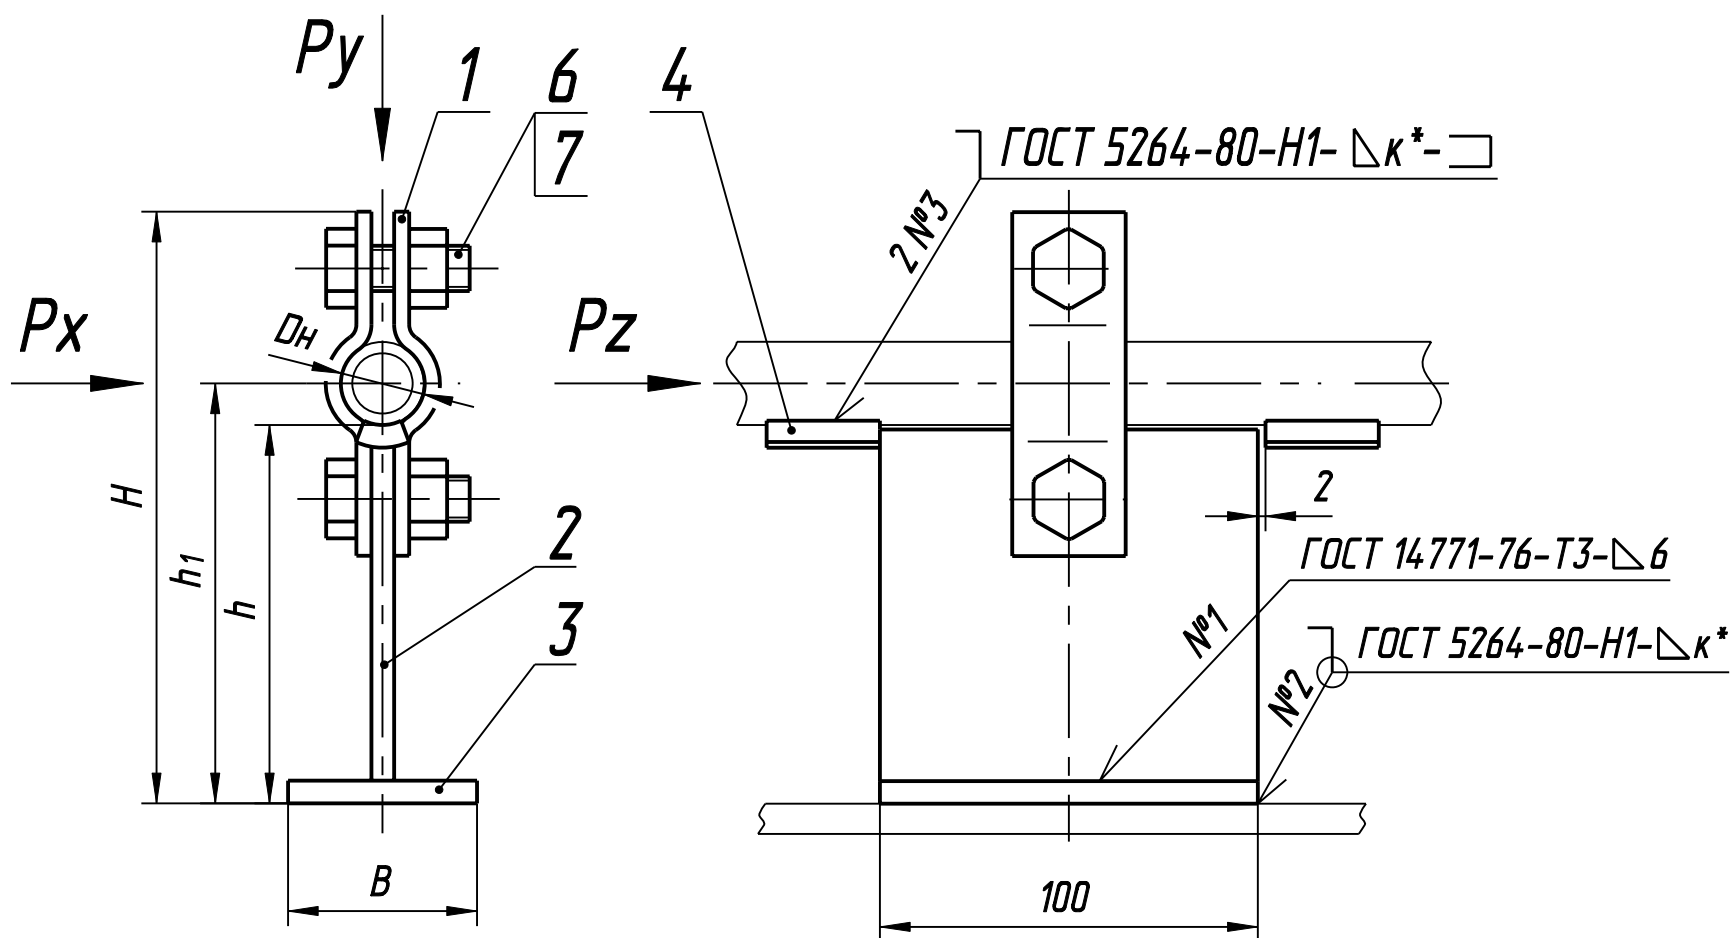

Техническая характеристика

1. Опора предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 12 до 50 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 70 до 450 °С и условным давлением P_u до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
2. Величины допускаемых нагрузок указаны в таблице.

Технические требования

1. *к – по наименьшей толщине свариваемых деталей.
2. Размеры для справок.
3. Сварку шва №1 производить проволокой Св-08Г2С ГОСТ 2246-70, швов №2, №3 – электродом типа Э50А ГОСТ 9467-75.
4. Шерох. обраб. поверхн. дет. БЧ- $\sqrt{Ra\ 25}$ $\checkmark$ ($\checkmark$).
5. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
6. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм				Допускаемые нагрузки, кН			Масса, кг, не более
		h	h1	H	B	Вертикальная Py	Осевая Pz при		
							Px=Pz	Px=0,5Pz	
ТПР.05.07(1).00.000	12...16	70	78	144	50	2,0	1,5	2,0	0,91
-01		100	108	174			1,0		1,06
-02	17...21	70	81	148			1,5		0,93
-03		100	111	178			1,0		1,08
-04	22...27	70	84	154			1,5		0,95
-05		100	114	184			1,0		1,10
-06	28...34	70	87	162			1,5		1,04
-07		100	117	192			1,0		1,19
-08	35...42	70	91	170	100		1,5		1,51
-09		100	121	200			1,0		1,66
-10	45...50	70	95	178			1,5		1,63
-11		100	125	208			1,0		1,78

					ТПР.05.07(1).00.000СБ							
					Опора неподвижная для трубопроводов малых диаметров Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							См. табл.	-
Разраб.	Воронков			10.10								
Пров.												
Т. контр.												
								Лист		Листов 1		
Н. контр.	Воронков			10.10				ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"				
Утв.	Бояркин			10.10								