

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ТПР.05.11(3).00.000СБ

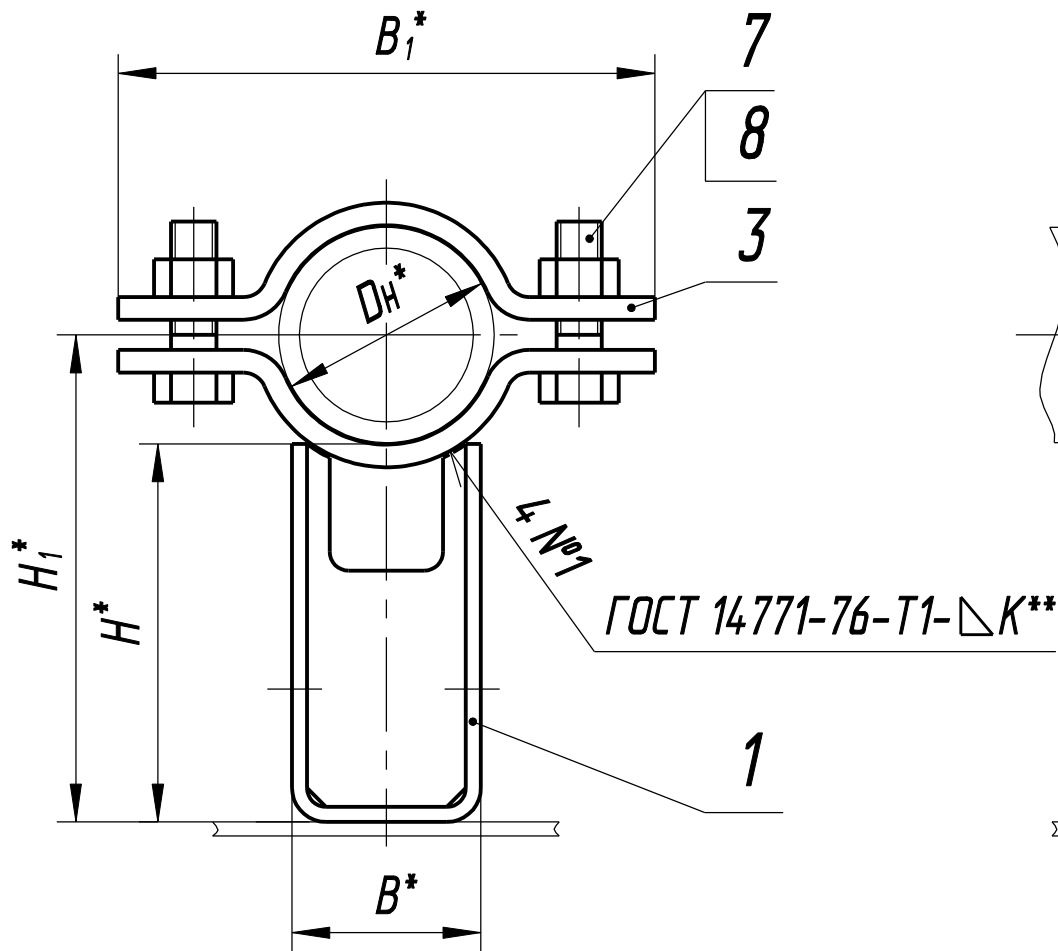


Рис. 1


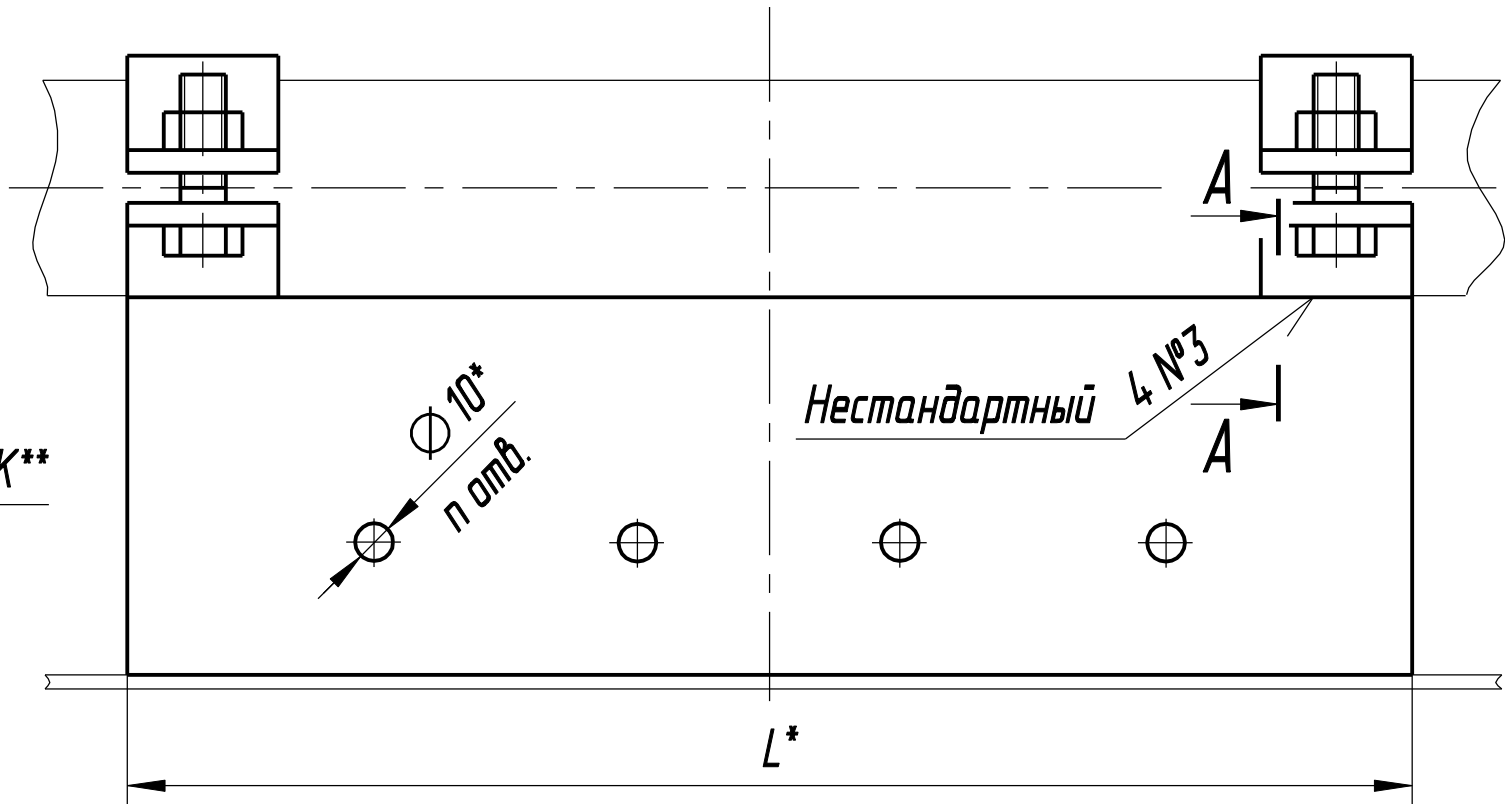


Рис. 2
Остальное-см. рис. 1

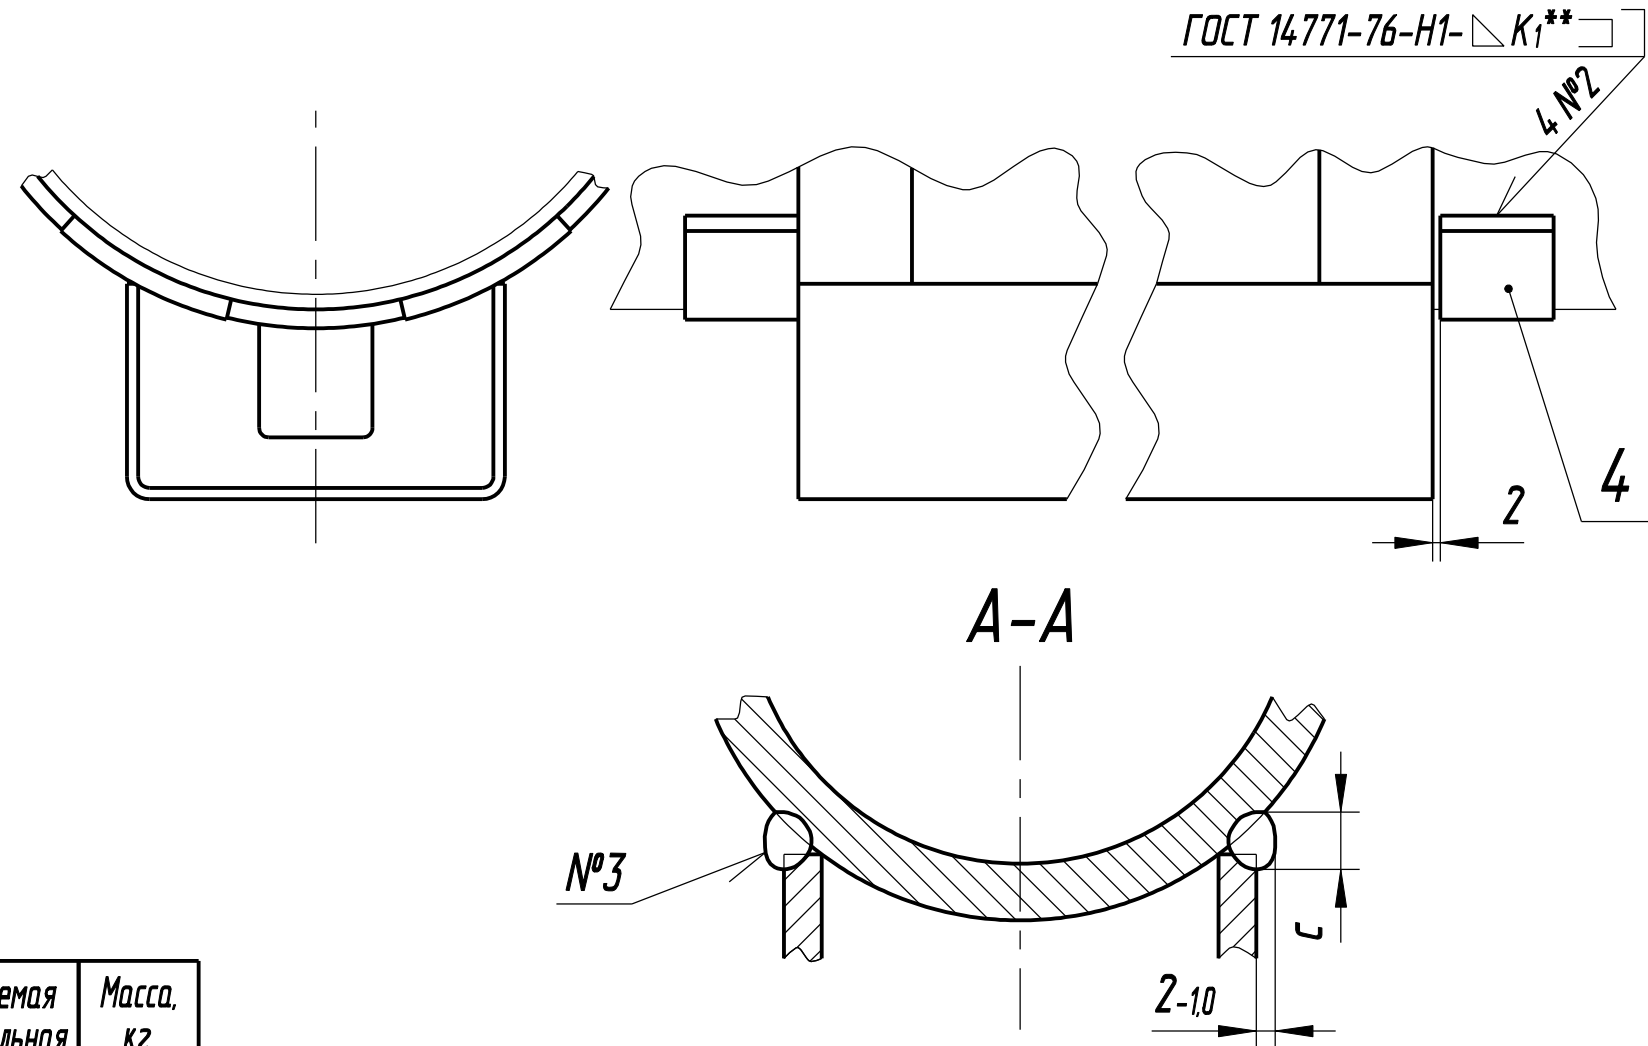

Обозначение	Рис.	Наружный диаметр трубопровода DN*, мм	Размеры, мм						Осевое перемещение трубопровода, мм, не более	Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН	Масса, кг, не более	Обозначение	Рис.	Наружный диаметр трубопровода DN*, мм	Размеры, мм						Осевое перемещение трубопровода, мм, не более	Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН	Масса, кг, не более
			H*	H1*	B*	B1*	c	L*	n						H*	H1*	B*	B1*	c	L*	n		
ТПР.05.11(3).00.000		100	129									ТПР.05.11(3).00.000-28		100	129								
-01		57	150	179		142				2.5	4.39	-29		57	150	179		142				2.5	5.70
-02		76	100	138	50	160				3.0	4.54	-30		76	100	138	50	160				3.0	5.86
-03		150	188								5.86	-31		150	188								6.01
-04		89	100	145		179				5.0	4.67	-32		89	100	145		179				5.0	7.41
-05		150	195								6.01	-33		150	195								8.72
-06		108	100	154		200	6 ⁺²⁰ ₋₁₀			6.0	7.41	-34		108	100	154		200	6 ⁺²⁰ ₋₁₀			6.0	8.02
-07		150	204								8.72	-35		150	204								9.52
-08	1	133	100	167	90	250				8.0	8.02	-36	1	133	100	167	90	250				8.0	8.53
-09		150	217								9.52	-37		150	217								10.05
-10		159	100	180		275				10	8.53	-38		159	100	180		275				10	16.59
-11		150	230								10.05	-39		150	230								18.66
-12		219	100	210		365				25	16.59	-40		219	100	210		365				25	20.84
-13		150	260								18.66	-41		150	260								23.90
-14		273	100	237		420				40	20.84	-42		273	100	237		420				40	21.46
-15		150	287								23.90	-43		150	287								24.97
-16		325	100	263	200	470	8 ⁺²⁰ ₋₁₀			70	21.46	-44		325	100	263	200	470	8 ⁺²⁰ ₋₁₀			70	25.69
-17		150	313								24.97	-45		150	313								28.73
-18		377	100	289		525					25.69	-46		377	100	289		525					32.68
-19		150	339							80	28.73	-47		150	339								36.70
-20		426	100	313		575					32.68	-48		426	100	313		575					49.25
-21		150	363								36.70	-49		150	363								54.23
-22	2	530	100	365		705				120	49.25	-50	2	530	100	365		705				120	53.09
-23		150	415								54.23	-51		150	415								58.09
-24		630	100	415	300	805	10 ⁺²⁵ ₋₁₅				58.09	-52		630	100	415	300	805	10 ⁺²⁵ ₋₁₅				62.06
-25		150	465								62.06	-53		150	465								78.44
-26		720	100	460	400	895				160	78.44	-54		720	100	460	400	895				160	
-27		150	510									-55		150	510								
												-56	1	114	100	157		210				6.0	5.98
												-57		150	207								6.81
												-58		100	184								7.84
												-59		150	234		285		6 ⁺²⁰ ₋₁₀				8.81

Техническая характеристика

1. Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 57 до 720 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 60 °С до 450 °С и условным давлением Р_у до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
2. Осевое перемещение трубопровода, мм, не более см. табл.

Технические требования

1. *Размеры для справок.
2. ± IT16/2.
3. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварной шов №3 -сварка дуговая в защитном газе.
5. Допускается применение сварки ручной дуговой электродами типа Э50А ГОСТ 9467-75.
6. Величины катетов К и К1 должны выбираться по наиболее тонкой из свариваемых деталей.
7. Покрытие: грунтровка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
8. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5:
- обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

ТПР.05.11(3).00.000СБ						Опора подвижная хомутовая			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Сборочный чертеж				См. табл.	-
Разраб.	Воронков			12.12					Лист	Листов 1	
Пров.									ОАО		
Т. контр.									ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ		
Н. контр.	Воронков			12.12							
Утв.	Егоров			12.12							