

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № докл.

Подпись и дата

ТПР.05.11(4).00.000СБ

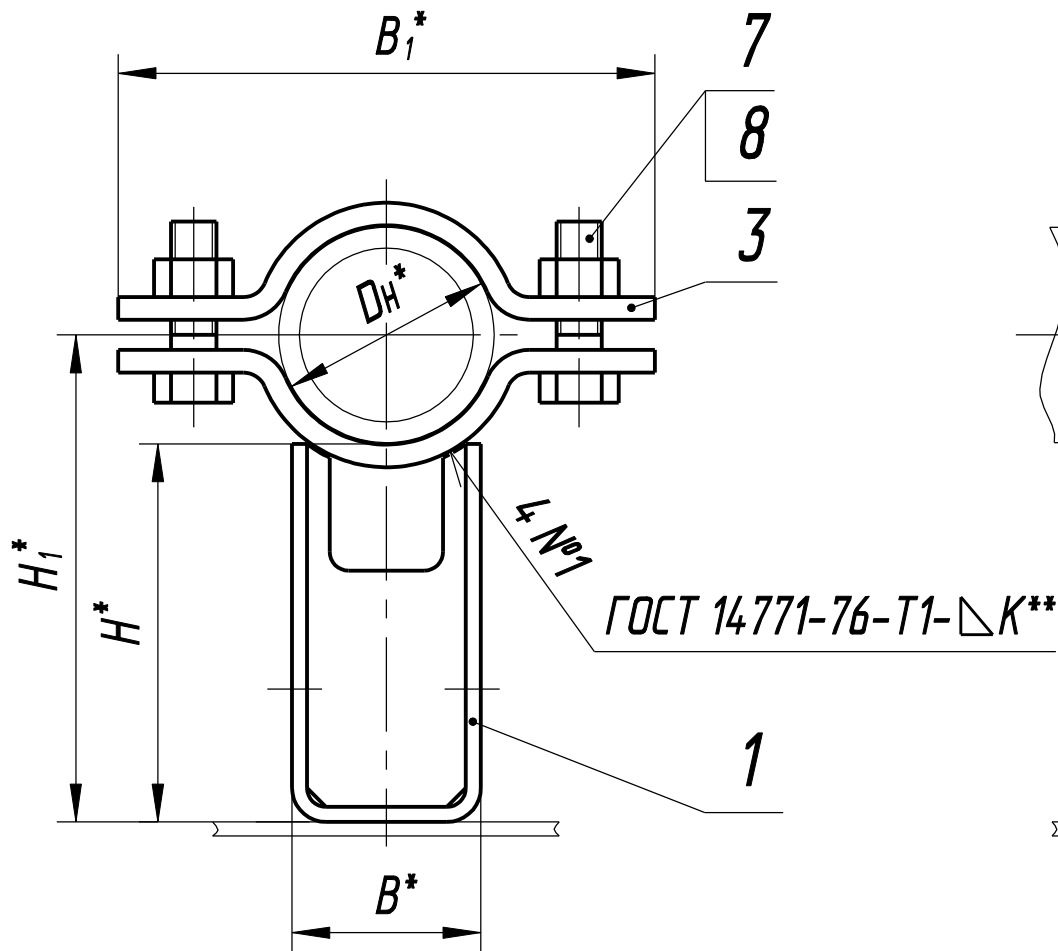


Рис. 1


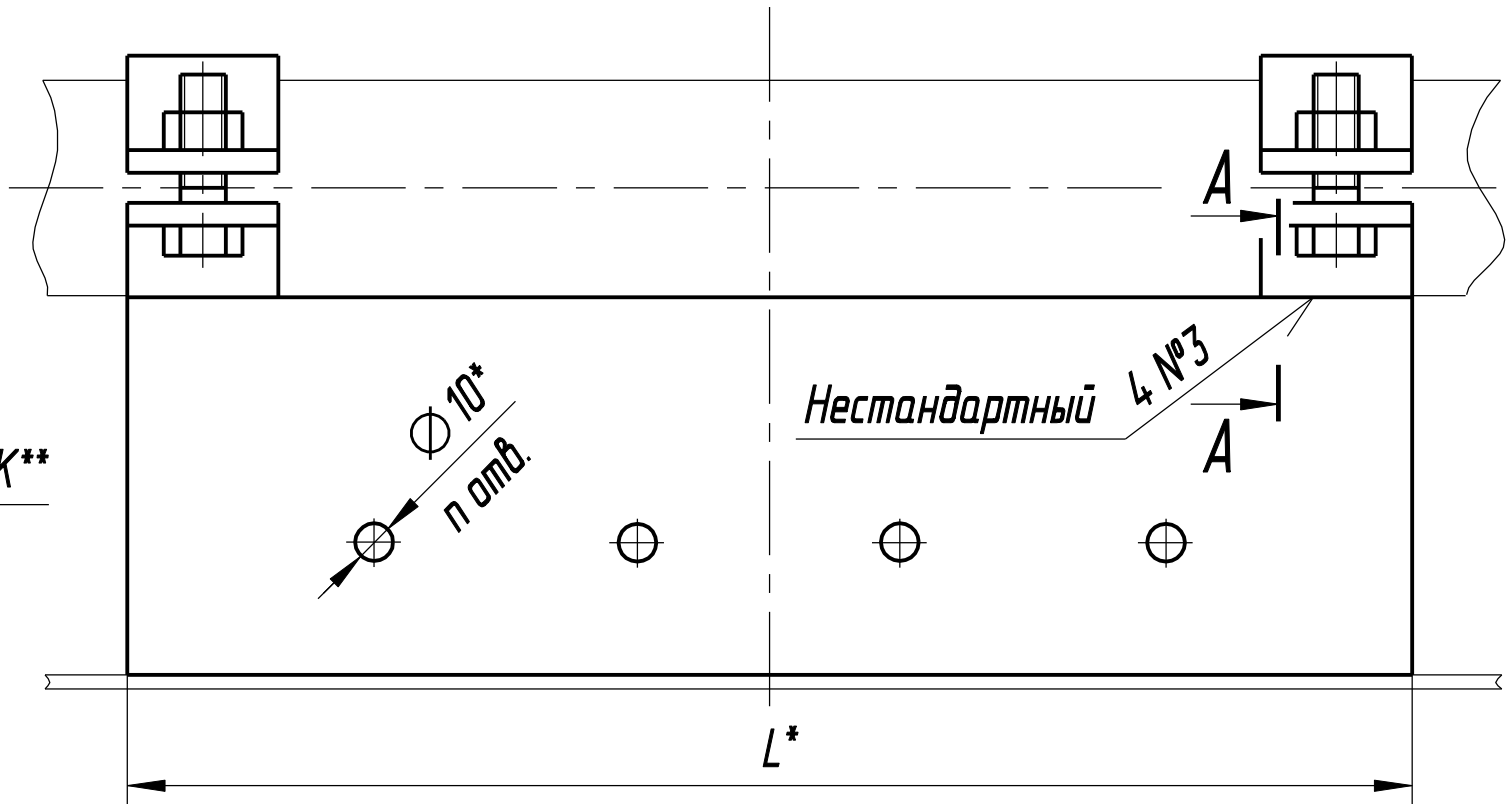


Рис. 2
Остальное-см. рис. 1

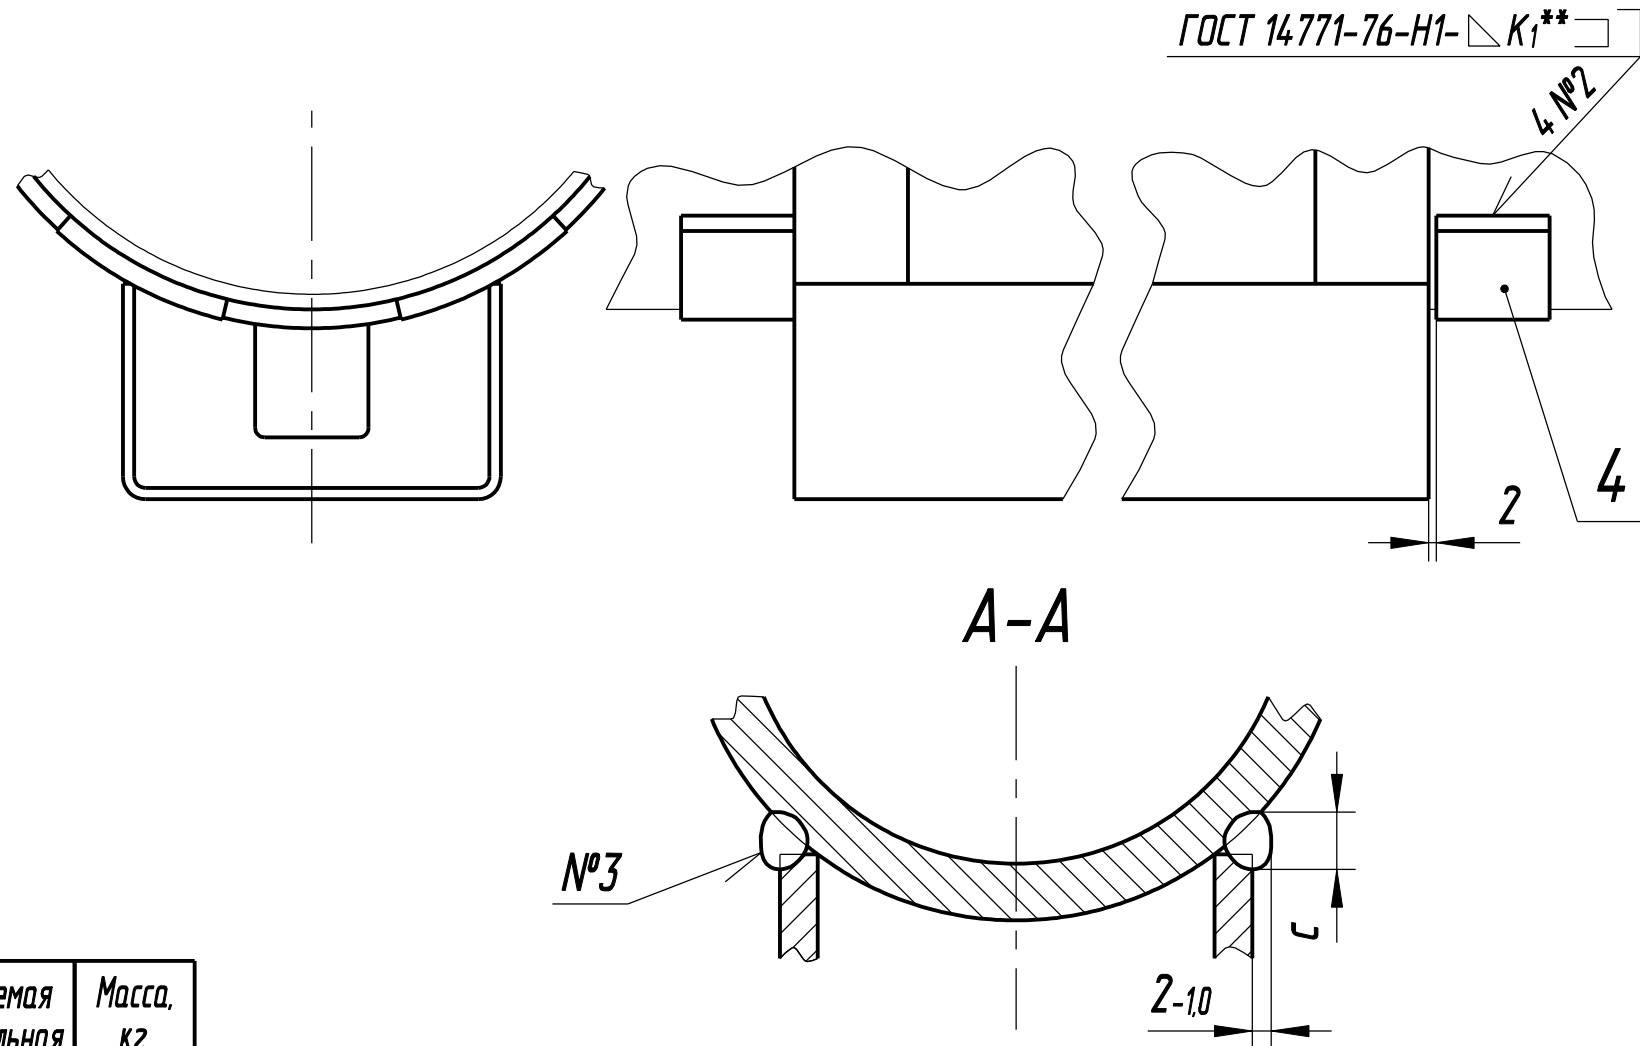

Обозначение	Рис.	Наружный диаметр трубопровода DN*, мм	Размеры, мм						Осевое перемещение трубопровода, мм, не более	Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН	Масса, кг, не более	Обозначение	Рис.	Наружный диаметр трубопровода DN*, мм	Размеры, мм						Осевое перемещение трубопровода, мм, не более	Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН	Масса, кг, не более
			H*	H1*	B*	B1*	c	L*	n						H*	H1*	B*	B1*	c	L*	n		
ТПР.05.11(4).00.000		100	129									ТПР.05.11(4).00.000-28		100	129								
-01		57	150	179		142				2.5	4.39	-29		57	150	179		142					2.98
-02		76	100	138	50	160				3.0	4.54	-30		76	100	138	50	160					3.66
-03			150	188							5.86	-31			150	188							3.14
-04		89	100	145		179				5.0	4.67	-32		89	100	145		179					3.85
-05			150	195							6.01	-33			150	195							3.30
-06		108	100	154		200	6 ⁺²⁰ ₋₁₀			6.0	7.41	-34		108	100	154		200	6 ⁺²⁰ ₋₁₀				4.00
-07			150	204							8.72	-35			150	204							5.52
-08		133	100	167	90	250				8.0	8.02	-36		133	100	167	90	250					6.34
-09			150	217							9.52	-37			150	217							6.26
-10		159	100	180		275				10	8.53	-38		159	100	180		275					7.06
-11			150	230							10.05	-39			150	230							6.79
-12		219	100	210		365				25	16.59	-40		219	100	210		365					7.61
-13			150	260							18.66	-41			150	260							13.48
-14		273	100	237		420				40	20.84	-42		273	100	237		420					14.68
-15			150	287							23.90	-43			150	287							16.53
-16		325	100	263	200	470	8 ⁺²⁰ ₋₁₀				21.46	-44		325	100	263	200	470	8 ⁺²⁰ ₋₁₀				18.30
-17			150	313						70	24.97	-45			150	313							17.78
-18		377	100	289		525					25.69	-46		377	100	289		525					19.53
-19			150	339							28.73	-47			150	339							21.64
-20		426	100	313		575				80	32.68	-48		426	100	313		575					26.45
-21			150	363							36.70	-49			150	363							27.50
-22		530	100	365		705					49.25	-50		530	100	365		705					29.81
-23			150	415	300		10 ⁺²⁵ ₋₁₅			120	54.23	-51			150	415	300						42.01
-24		630	100	415		805					53.09	-52		630	100	415		805					44.98
-25			150	465							58.09	-53			150	465							45.74
-26		720	100	460	400	895					62.06	-54		720	100	460	400	895					48.71
-27			150	510						160	78.44	-55			150	510							52.82
												-56		114	100	157		210					56.13
												-57			150	207							5.98
												-58		168	100	184		285					6.81
												-59			150	234							7.84
																							8.81

Техническая характеристика

1. Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 57 до 720 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 60 °С до 450 °С и номинальным давлением PN до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
2. Осевое перемещение трубопровода, мм, не более см. табл.

Технические требования

1. *Размеры для справок.
2. ± IT16/2.
3. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварной шов №3 -сварка дуговая в защитном газе.
5. Допускается применение сварки ручной дуговой электродами типа Э50А ГОСТ 9467-75.
6. Величины катетов К и К1 должны выбираться по наиболее тонкой из свариваемых деталей.
7. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
8. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5:
- обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

					ТПР.05.11(4).00.000СБ					
					Опора подвижная хомутовая Сборочный чертеж	Лист		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				См. табл.	-	
Разраб.	Воронков			04.14						
Пров.										
Т. контр.										
Н. контр.	Воронков			04.14		Лист		Листов 1		
Утв.	Уржумова			04.14		ОАО ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ				