


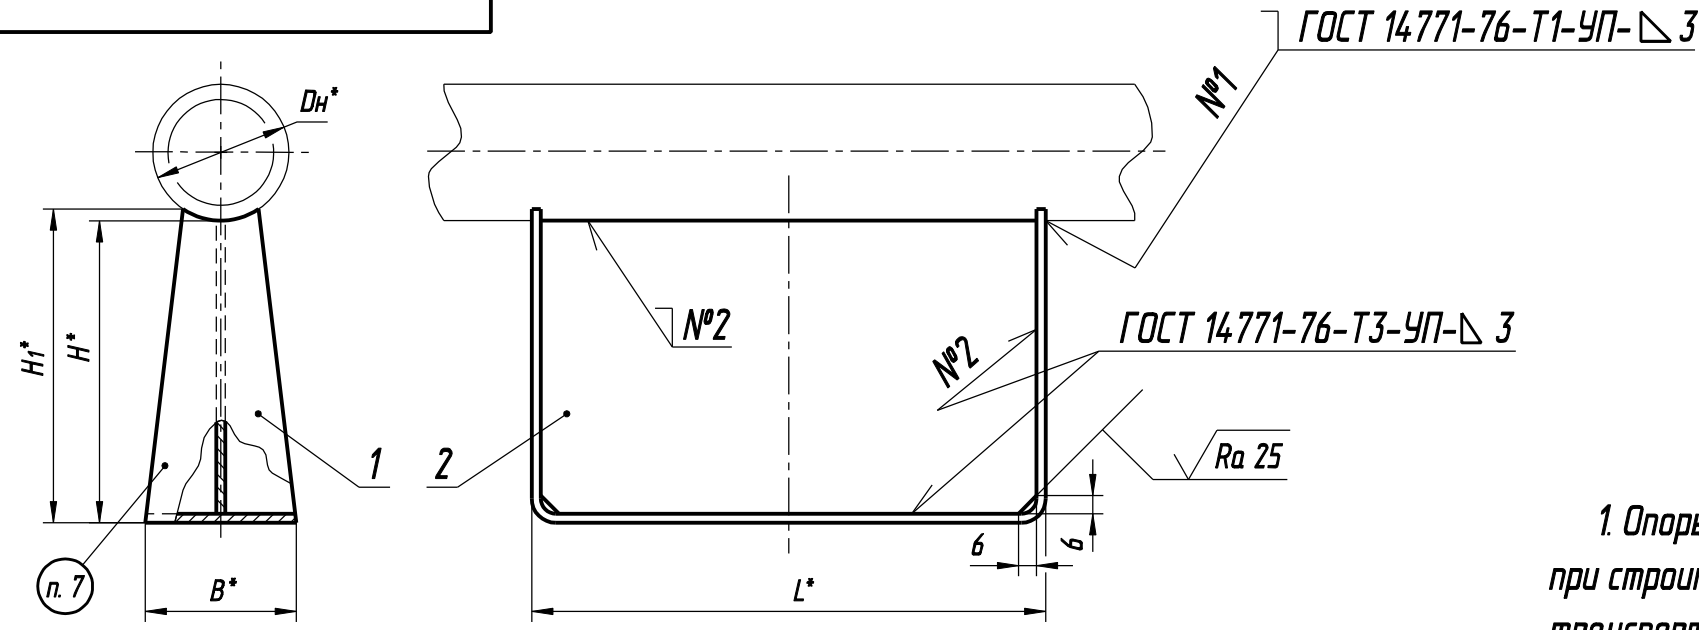

Техническая характеристика

- Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 32 до 168 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 30 до 200 °С и номинальным давлением РН до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
- Осевое перемещение трубопровода не более L₁ (см. табл.).

Технические требования

- *Размеры для справок.
- ±IT14/2.
- Сварку производить проволокой СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Допускаются сварные швы по ГОСТ 5264-80 электродом типа Э50А ГОСТ 9467-75.
- Шерох. обраб. поверхн. дет. БЧ-√Ra 25, ∇, (√).
- Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: товарный знак завода-изготовителя, обозначение по чертежу, заводской номер изделия.

Изд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № док.	Подпись и дата

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода D _н *, мм	Размеры, мм					Допускаемая вертикальная нагрузка, кН	Масса, кг, не более
		H*	H ₁ *	B*	L*	L ₁		
ТПР.05.21(1).00.000		100	104					0,70
-01	32; 38; 45	150	154	50			1,2	0,92
-02		200	204					1,23
-03		100	108					0,89
-04	57; 76	150	158	70			2,2	1,19
-05		200	208					1,50
-06		100	113					1,10
-07	89; 108	150	163	90			4,0	1,46
-08		200	213					1,86
-09		100	118					1,34
-10	133; 159	150	168	120			8,0	1,83
-11		200	218					2,26
-12		100	104					1,28
-13	32; 38; 45	150	154	50			1,2	1,74
-14		200	204					2,20
-15		100	108					1,55
-16	57; 76	150	158	70			2,2	2,06
-17		200	208					2,54
-18		100	113					1,84
-19	89; 108	150	163	90			4,0	2,39
-20		200	213					2,98
-21		100	118					2,25
-22	133; 159	150	168	120			8,0	2,89
-23		200	218					3,54
-24		100	116					1,22
-25	114	150	166	100			4,0	1,53
-26		200	216					1,84
-27		100	120					1,97
-28	168	150	170	130			10,0	2,87
-29		200	220					3,77

					ТПР.05.21(1).00.000СБ				
					Опора скользящая Dн 32-168 мм Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				См. табл.	-
Разраб.	Воронков			05.14					
Пров.									
Т. контр.						Лист	Листов 1		
						ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			
Н. контр.	Воронков			05.14					
Утв.	Уржумова			05.14					