


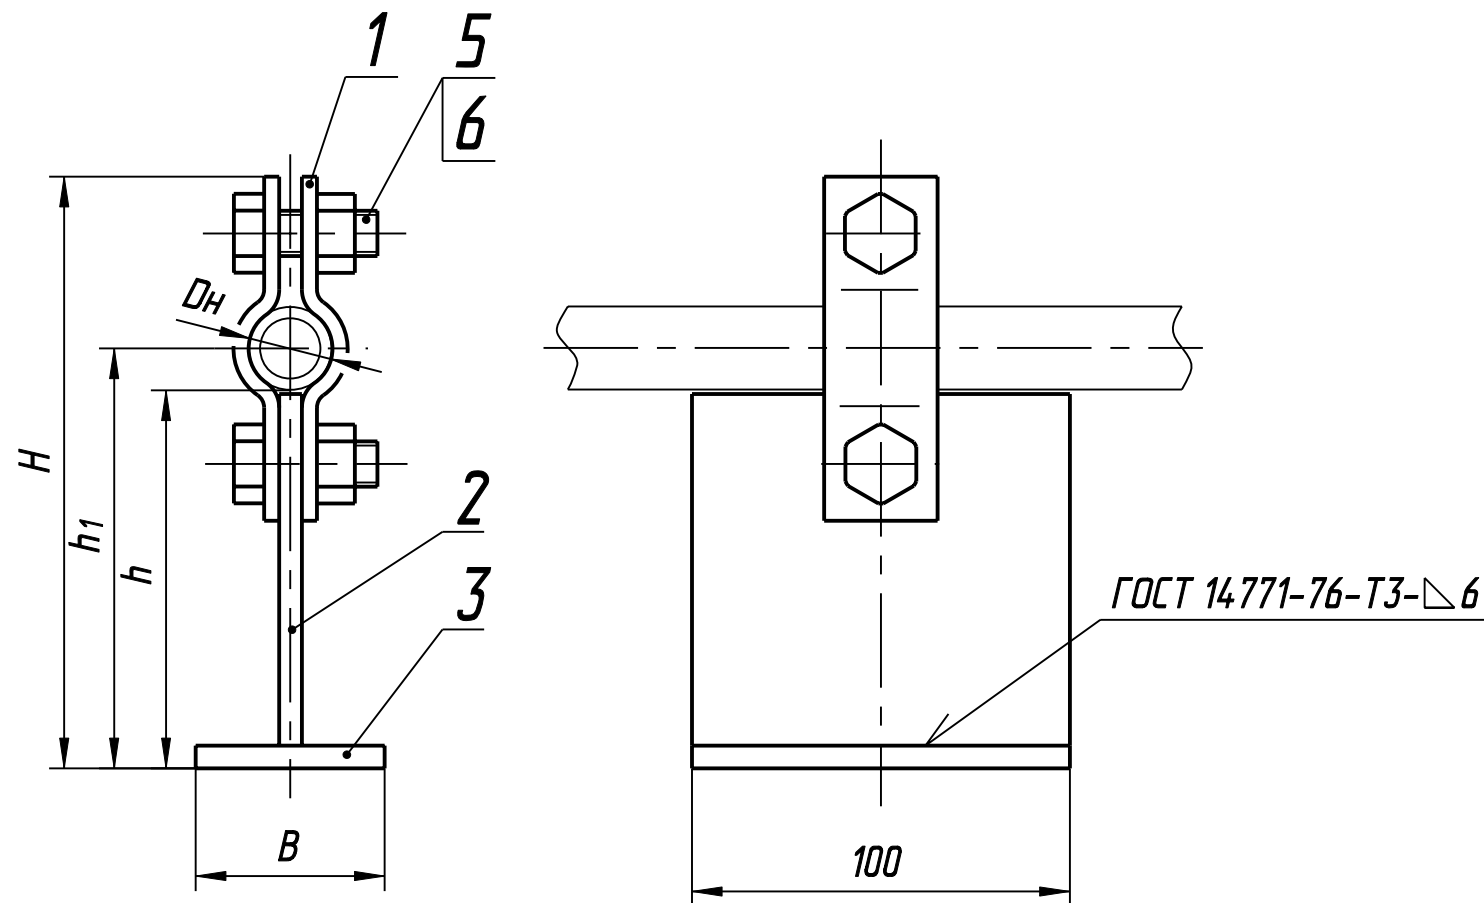

Техническая характеристика

1. Опора предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 12 до 50 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 70 до 450 °С и условным давлением Р_у до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
2. Допускаемая вертикальная нагрузка не более 2,0 кН.

Технические требования

1. Размеры для справок.
2. Сварку производить проволокой Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
3. Шерох. обраб. поверхн. дет. БЧ- $\sqrt{Ra\ 25}$, $\sqrt{}$ ($\sqrt{}$).
4. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
5. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм				Масса, кг, не более
		h	h1	H	B	
ТПР.05.06(1).00.000	12...16	70	78	144	50	0,89
-01		100	108	174		1,04
-02	17...21	70	81	148		0,91
-03		100	111	178		1,06
-04	22...27	70	84	154		0,93
-05		100	114	184		1,08
-06	28...34	70	87	162	100	0,99
-07		100	117	192		1,14
-08	35...42	70	91	170		1,45
-09		100	121	200		1,60
-10	45...50	70	95	178		1,55
-11		100	125	208		1,70

					ТПР.05.06(1).00.000СБ					
					Опора подвижная для трубопроводов малых диаметров Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					См. табл.	-
Разраб.		Воронков		10.10						
Пров.										
Т. контр.						Лист			Листов 1	
						ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"				
Н. контр.		Воронков		10.10						
Утв.		Бояркин		10.10						