


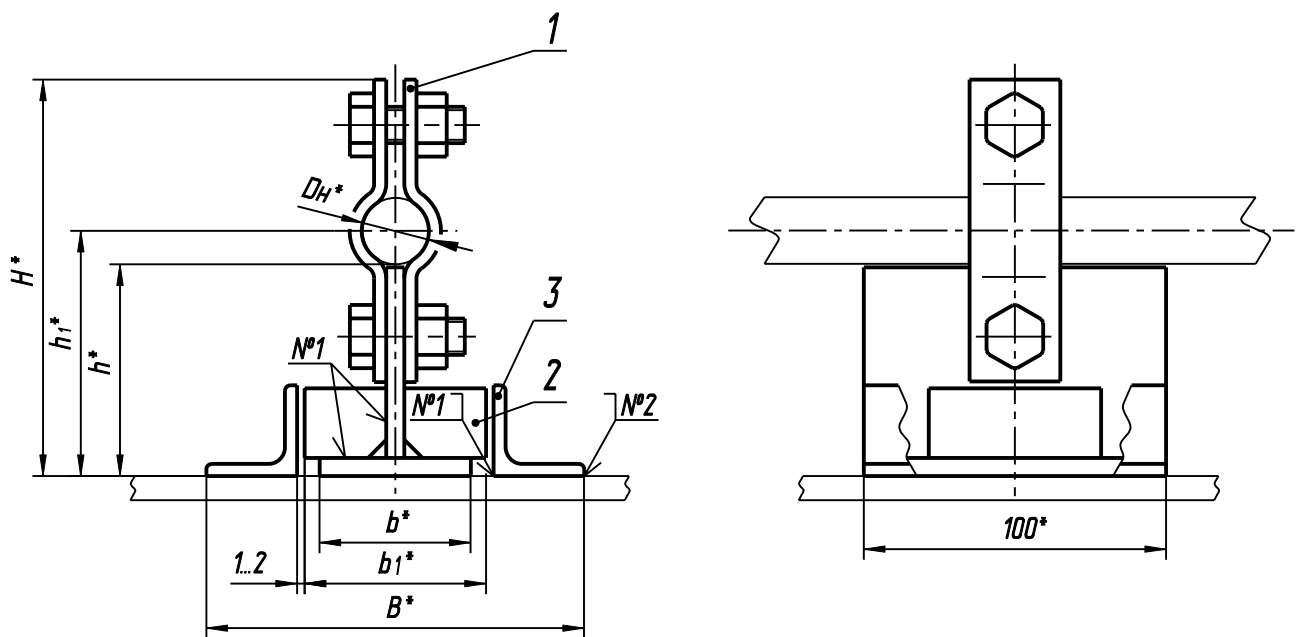

Техническая характеристика

1. Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 22 до 50 мм, транспортирующих вещества с температурой от 0 до 450 °С и условным давлением Р_у до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
2. Допускаемые нагрузки на опору:
- вертикальная Q_у, не более 2 кН;
 - боковая Т, не более 0,5 кН.
- Величина боковой допускаемой расчётной нагрузки задана при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.
3. Перемещение вдоль оси трубы не более 80 мм.

Технические требования

1. Сварку производить электродом типа Э50А ГОСТ 9467-75.
2. *Размеры для справок.
3. Шерох. обраб. поверхн. дет. БЧ-√Ra 20 , √(√).
4. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
5. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм						Масса, кг, не более
		h*	h1*	H*	b*	b1*	B*	
ТПР.08.16.00.000	22...27	70	84	154	50	60	124	1,43
-01		100	114	184			164	2,13
-02	28...34	70	87	162			124	1,49
-03		100	117	192			164	2,19
-04	35...42	70	91	170	100	110	174	2,06
-05		100	121	200			214	2,88
-06	45...50	70	95	178			174	2,16
-07		100	125	208			214	2,98

Номер шва	Условное обозначение шва
1	ГОСТ 5264-80-Т1-△4
2	-Н1-△4

					ТПР.08.16.00.000СБ				
					Опора направляющая для трубопроводов малых диаметров Дн 22...50 мм Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				См. табл.	-
Разраб.		Воронков		04.08					
Пров.									
Т. контр.									
						Лист		Листов 1	
Н. контр.		Воронков		04.08		ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			
Утв.		Шмыговский		04.08					