
PSC Parc de stationnement couvert

DESCRIPTION

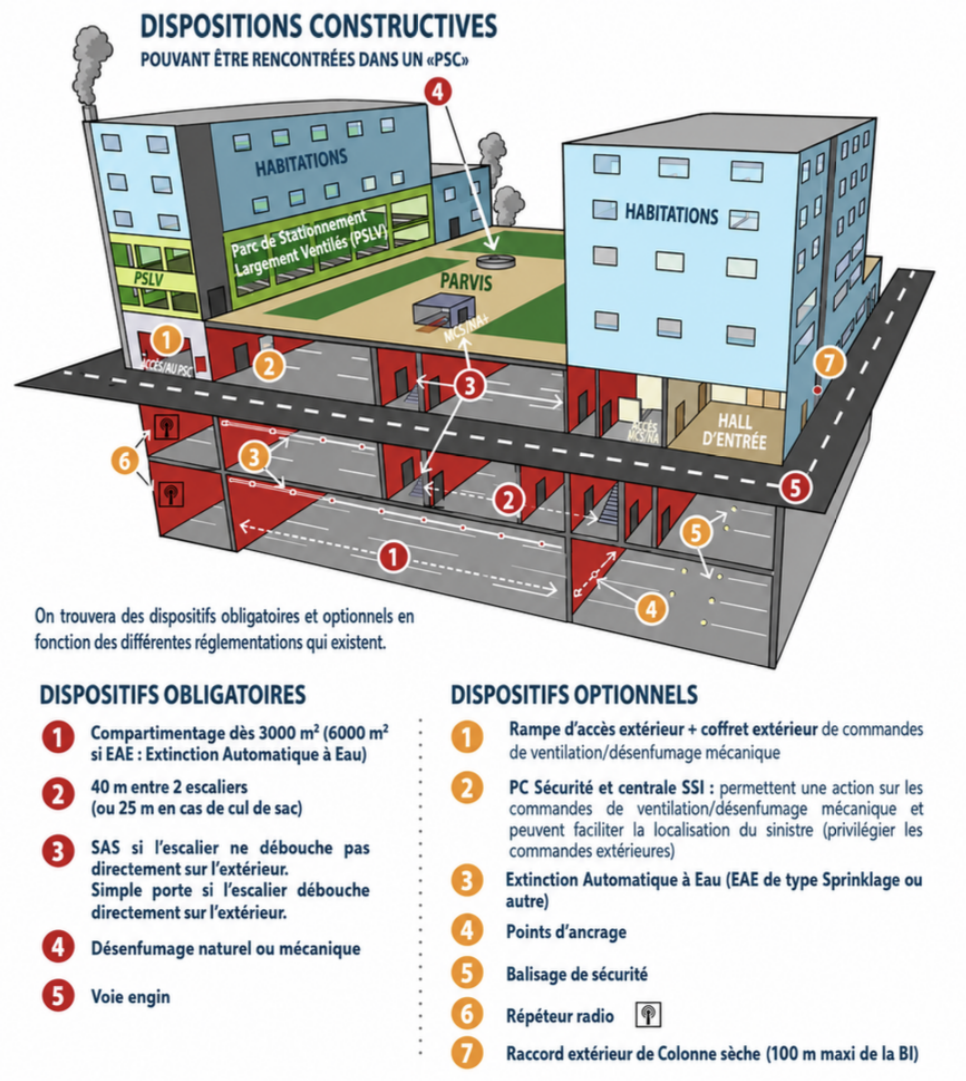

CARACTÉRISTIQUES

- Effet four (progression difficile)
- Température élevée (fragilisation de la structure)
- Engagement difficile
- Communication radio difficile

FICHE MÉMO / GELD MADERE

- Un ou plusieurs niveaux enfumés
- Un ou plusieurs niveaux embrasés (multiples foyers)
- Présence d'éventuelles victimes : usagers du parking / dans les bâtiments en superstructure
- Présence de véhicules : différents types d'énergie (classique / alternative)
- Propagation horizontale : proximité des véhicules / cloisons métalliques / stockage anarchique
- Propagation verticale : joints de dilatation / gaines techniques
- Propagation descendante : écoulement d'hydrocarbures au travers d'une dalle fissurée



PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE

- Définir un PRM
- Mise en place d'un parc matériel GELD
- Identifier la présence de victimes



CONTACT AVEC L'EXPLOITANT

- Rechercher les renseignements avant engagement : plan, vidéosurveillance, point d'accès le plus proche du foyer, itinéraire de repli et de secours, colonne sèche à utiliser

MOYENS DE PRÉVENTION

- S'informer sur les moyens de prévention mis en œuvre : sprinkler
- Désenfumage : actionner s'il n'est pas déclenché
- Compartimentage
- Couper l'alimentation électrique des stations de charge (VL électriques)

AVANT L'ENGAGEMENT

- Ramener les ascenseurs au niveau de référence

- Prise en compte des moyens de transmission fiables propres à l'établissement (INPT ANTARES)
- Reconnaissance de chaque niveau en partant du niveau inférieur au niveau supérieur
- Signaler toute suspicion de fragilisation de la dalle
- S'assurer de la fermeture des accès au niveau supérieur
- Bâtiment en superstructure : effectuer une évacuation

PRÉPARATION DE L'ENGAGEMENT

- Mise en place d'un moyen hydraulique en eau
- Mise en œuvre d'un GPP + binômes
- Sécurisation du point de pénétration
- Binôme RESCUE en phase d'attente (binôme de sécurité)
- Contrôle croisé EPI : donner la clé ICS au GPP et la pression d'entrée

ENGAGEMENT

- Privilégier la cage d'escalier (SAS) ou une porte d'accès donnant sur l'extérieur
- Rampe d'accès si feu à vue
- Reconnaissance sur ligne guide : procédure GTO engagement en milieu vicié
- Localisation du foyer
- Compte rendu au GPP : « J'ai vu / j'ai fait / je propose / je redoute »
- Extinction

DIFFICULTÉS D'EXTINCTION

- Moyen mousse
- Étouffement par remplissage du volume de mousse (TURBEX)
- Étouffement via la fermeture des ouvrants