TECHNIQUES
DE LANCE

ANALYSE SYSTÉMIQUE

- SOURCE : foyer
- FLUX : fumée
- CIBLE : pompiers / mobilier



GAS COOLING
REFROIDISSEMENT DES FUMÉES

SHORT PULS / IMPULSIONS COURTES

- Petits volumes
- Fumées laminaires
- Dans le plafond de fumée (froid) : inertage / refroidissement
- Jet diffusé d'attaque
- 30 à 60°
- 100 à 250 l/min
- 3 x 1/2 s : équivalent d'un verre d'eau



FICHE MÉMO / GELD MADERE

GAS COOLING / REFROIDISSEMENT DES FUMÉES

LONG PULS / IMPULSIONS LONGUES

- Grands volumes
- Fumées laminaires
- Dans le plafond de fumée (froid) : inertage / refroidissement
- Jet diffusé d'attaque
- 20 à 30°
- 100 à 300 l/min
- 2 à 5 s
- Fermeture progressive : refroidissement de proximité



PAINTING

BADIGEONNAGE

- Extinction directement sur le foyer
- Jet brisé
- Lance partiellement ouverte
- 2 à 3 s
- 8 / T / Z / O : uniquement depuis l'extérieur



FICHE MÉMO / GELD MADERE

PENCILING

CRAYONNAGE

- Refroidissement des matériaux combustibles (pyrolyse)
- Jet brisé
- Lance partiellement ouverte
- Ouverture courte : paquet d’eau



SWEEP

BALAYAGE

- En présence de ROLL OVER
- Fumée turbulente
- Plafond de fumée très chaud
- Jet brisé
- Lance partiellement ouverte
- Au-dessus de la tête, vers les rolls
- Haut vers le bas
- Gauche à droite






FICHE MÉMO / GELD MADERE

PRÉ BACK

- Local dont il est possible de refermer la porte
- Ouverture laissant juste passer la lance
- Compte rendu au COS avant pour demande de conduite à tenir
- Jet diffusé d'attaque
- 1 à 2 s
- Vers le plafond
- Refermer la porte
- Observer les vapeurs

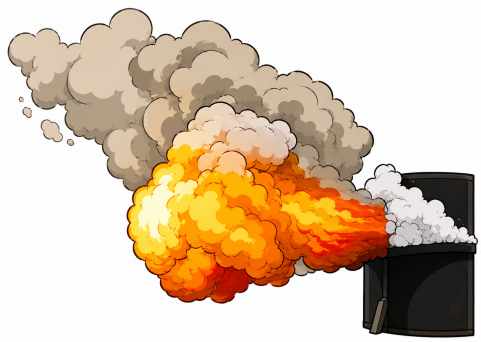

ATTAQUE D'ATTÉNUATION

ATTAQUE DE TEMPORISATION / TRANSITION

- Feu pleinement développé
- Flammes qui sortent par un ouvrant
- Accès difficile
- Permet de diminuer l'intensité du feu avant une attaque par l'intérieur
- Action brève / renouvelable
- Effet ricochet / sprinkler
- Jet diffusé d'attaque
- 10 à 15 s
- Lance complètement ouverte
- Disparition des flammes
- Production de vapeur

