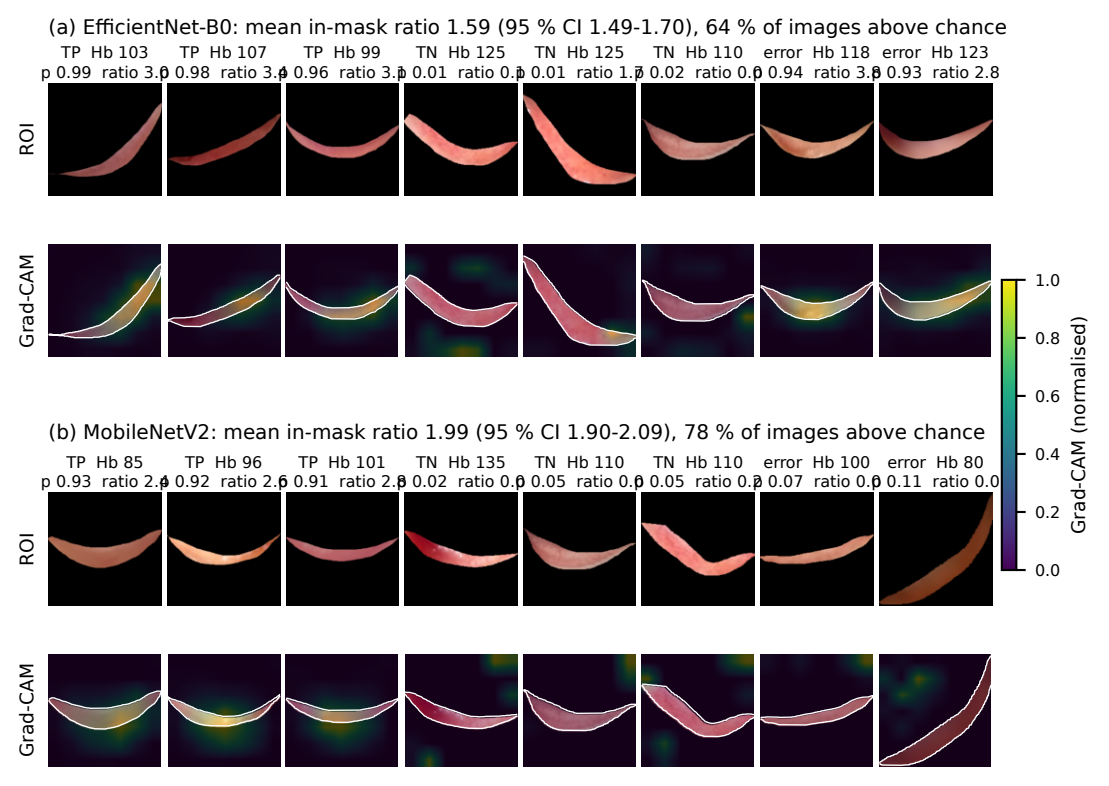

(a) EfficientNet-B0: mean in-mask ratio 1.59 (95 % CI 1.49-1.70), 64 % of images above chance
TP Hb 103 p 0.99 ratio 3.0
TP Hb 107 p 0.98 ratio 3.4
TP Hb 99 p 0.96 ratio 3.1
TN Hb 125 p 0.01 ratio 0.1
TN Hb 125 p 0.01 ratio 1.7
TN Hb 110 p 0.02 ratio 0.0
error Hb 118 p 0.94 ratio 3.8
error Hb 123 p 0.93 ratio 2.8
ROI
Grad-CAM
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Grad-CAM (normalised)
(b) MobileNetV2: mean in-mask ratio 1.99 (95 % CI 1.90-2.09), 78 % of images above chance
TP Hb 85 p 0.93 ratio 2.4
TP Hb 96 p 0.92 ratio 2.6
TP Hb 101 p 0.91 ratio 2.8
TN Hb 135 p 0.02 ratio 0.0
TN Hb 110 p 0.05 ratio 0.0
TN Hb 110 p 0.05 ratio 0.2
error Hb 100 p 0.07 ratio 0.0
error Hb 80 p 0.11 ratio 0.0
ROI
Grad-CAM