

Relatório Mensal de Geração Solar

Maranhão - Março/2026

Usina	Município	Capacidade	Início Operação
Usina 1	Barreirinhas	106.08 kWp	31/01/2023
Usina 2	Paulino Neves	106.15 kWp	03/01/2024
Usina 3	Barreirinhas	106.15 kWp	23/08/2024
Usina 5	Barreirinhas	106.15 kWp	03/01/2024
Usina 6	Barreirinhas	106.15 kWp	03/01/2024

Estação meteorológica: INMET A218 - Preguiças (-2.59247; -42.7071)


Sumário Executivo

No mês de Março/2026, o portfólio gerou 59,622 kWh, representando 85.2% da meta total de 70,000 kWh. A melhor performance foi da Usina 2 e a pior da Usina 3, com gap de 16.4% entre elas.


2. KPIs Principais

Usina	Geração (kWh)	Meta (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/kWp)	YTD (kWh)	Status
Usina 1	11,132	14,000	-20.5%	14.1%	104.9	35,668	VERMELHO
Usina 2	12,856	14,000	-8.2%	16.3%	121.1	39,947	AMARELO
Usina 3	11,046	14,000	-21.1%	14.0%	104.1	37,652	VERMELHO
Usina 5	11,884	14,000	-15.1%	15.0%	112.0	37,672	VERMELHO
Usina 6	12,705	14,000	-9.3%	16.1%	119.7	40,392	AMARELO
TOTAL	59,622	70,000	-14.8%	-	-	191,331	

Geração Mensal por Usina - Março/2026


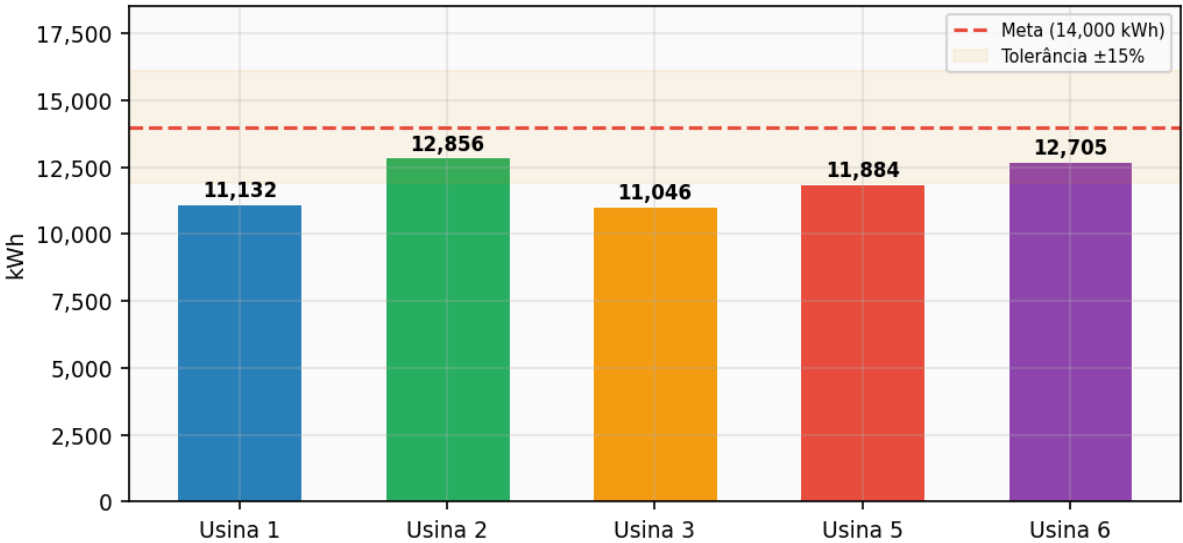


Tendência de Geração Mensal - 2026

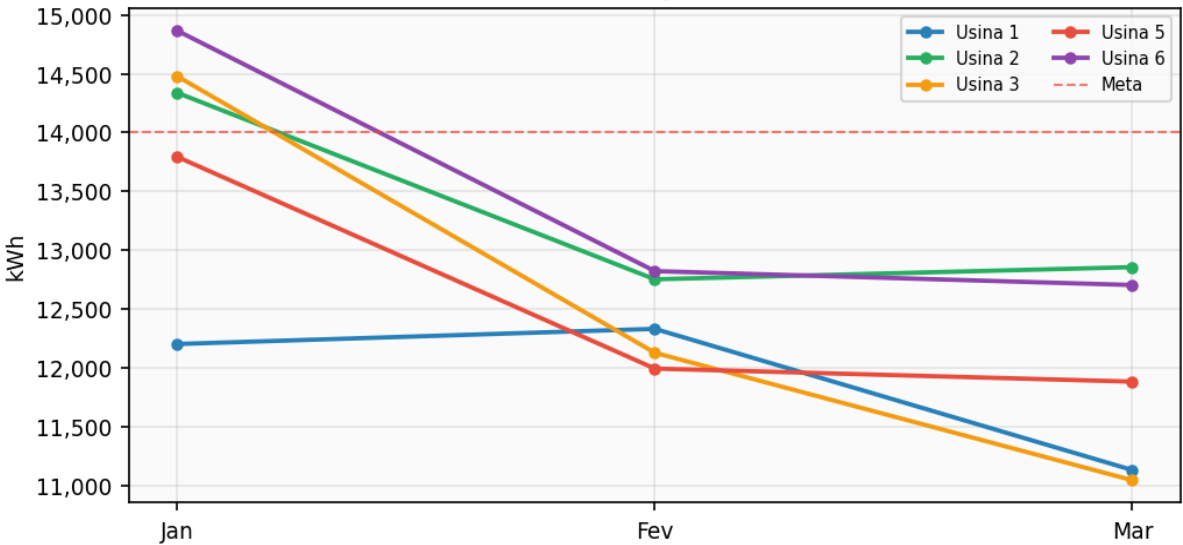


3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 16.4%.

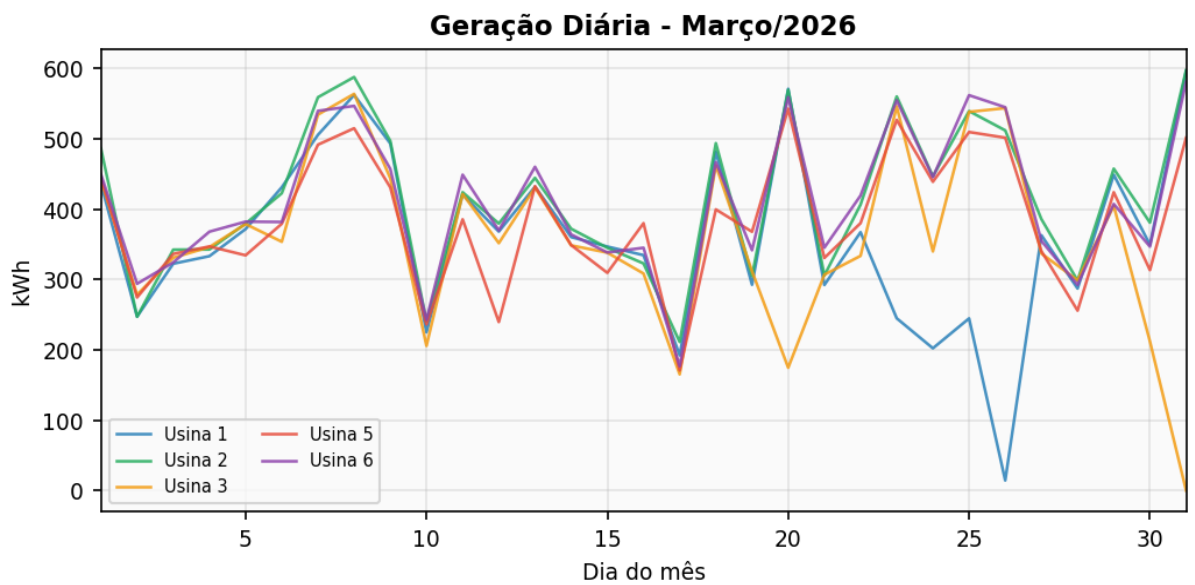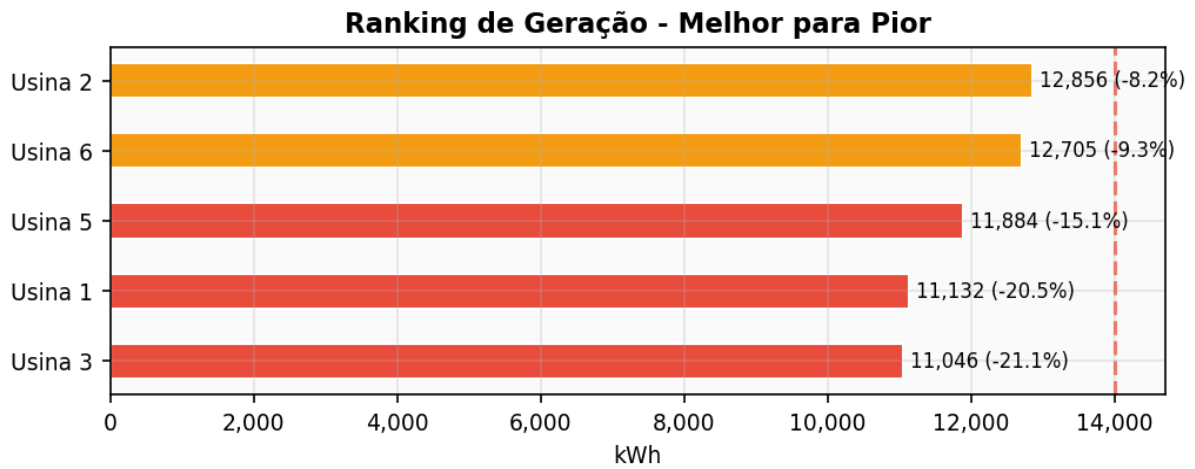

Comparativo Ano a Ano

Usina	2025	2026	Variação
Usina 1	8,751	11,132	+27.2%
Usina 2	13,531	12,856	-5.0%
Usina 3	12,895	11,046	-14.3%
Usina 5	12,438	11,884	-4.5%
Usina 6	13,123	12,705	-3.2%

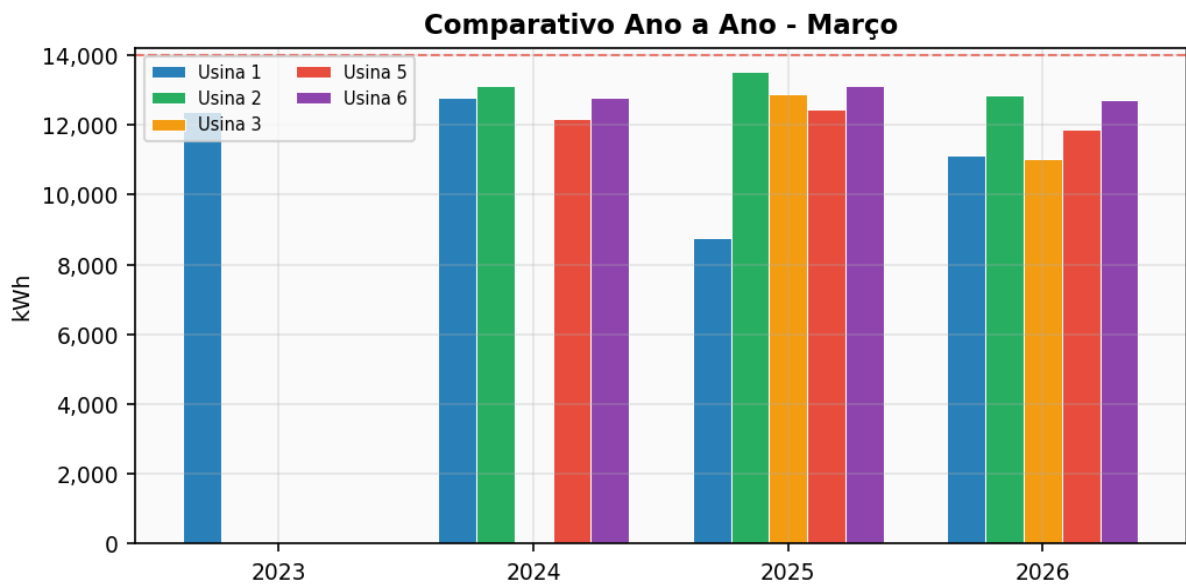

4. Análise de Causas

Efeito clima (Impacto: A avaliar)

Análise indisponível - verificar dados meteorológicos da estação INMET A218.

Efeito sazonalidade (Impacto: A avaliar)

Análise indisponível.

Efeito degradação (Impacto: Baixo)

Degradação acumulada entre 2.3% e 3.1%.

Efeito operacional (Impacto: A avaliar)

Análise indisponível.

Efeito falha técnica (Impacto: A avaliar)

Análise indisponível.

Efeito monitoramento (Impacto: A avaliar)

Análise indisponível.

5. Análise de Riscos

Risco	Classificação	Justificativa
Não atingir meta mensal	MÉDIO	Geração em 85% da meta.
Não atingir meta anual	MÉDIO	Avaliar tendência dos próximos meses.
Indisponibilidade	MÉDIO	Verificar dias com geração zero.
Perda de receita	ALTO	Perda estimada de R\$ 10,378 no mês.
Contratual	BAIXO	A avaliar.
Operacional/reputacional	BAIXO	A avaliar.

6. Plano de Ação

Ação	Prioridade	Responsável	Prazo	Impacto	Status
Verificar logs dos inversores de todas as usinas	ALTA	O&M	48h	Identificar falhas técnicas	Pendente
Inspeção termográfica dos painéis	MÉDIA	O&M	7 dias	Identificar hotspots e defeitos	Pendente
Revisar cronograma de limpeza preventiva	MÉDIA	O&M	15 dias	Recuperar perdas por sujidade	Pendente

7. Impacto Financeiro

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. O impacto é estimado pela diferença entre a meta de 14,000 kWh e a geração efetiva de cada usina.

Usina	Geração (kWh)	Meta (kWh)	Energia Não Gerada (kWh)	Receita Perdida (R\$)	Impacto Anualizado (R\$)
Usina 1	11,132	14,000	2,868	R\$ 2,868	R\$ 34,414
Usina 2	12,856	14,000	1,144	R\$ 1,144	R\$ 13,724
Usina 3	11,046	14,000	2,954	R\$ 2,954	R\$ 35,452
Usina 5	11,884	14,000	2,116	R\$ 2,116	R\$ 25,397
Usina 6	12,705	14,000	1,295	R\$ 1,295	R\$ 15,546
TOTAL	59,622	70,000	10,378	R\$ 10,378	R\$ 124,532

Degradação Estimada dos Painéis

Usina	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	3.1	3.14%	440
Usina 2	2.2	2.64%	369
Usina 3	1.5	2.29%	320
Usina 5	2.2	2.64%	369
Usina 6	2.2	2.64%	369

8. Conclusão Executiva

O portfólio apresentou geração de 59,622 kWh em Março/2026, ficando 14.8% abaixo da meta. A Usina 2 liderou a geração enquanto a Usina 3 apresentou o pior desempenho. Recomenda-se atenção prioritária às usinas com gap acima de 15% em relação à meta.

Relatório gerado automaticamente em 05/04/2026.