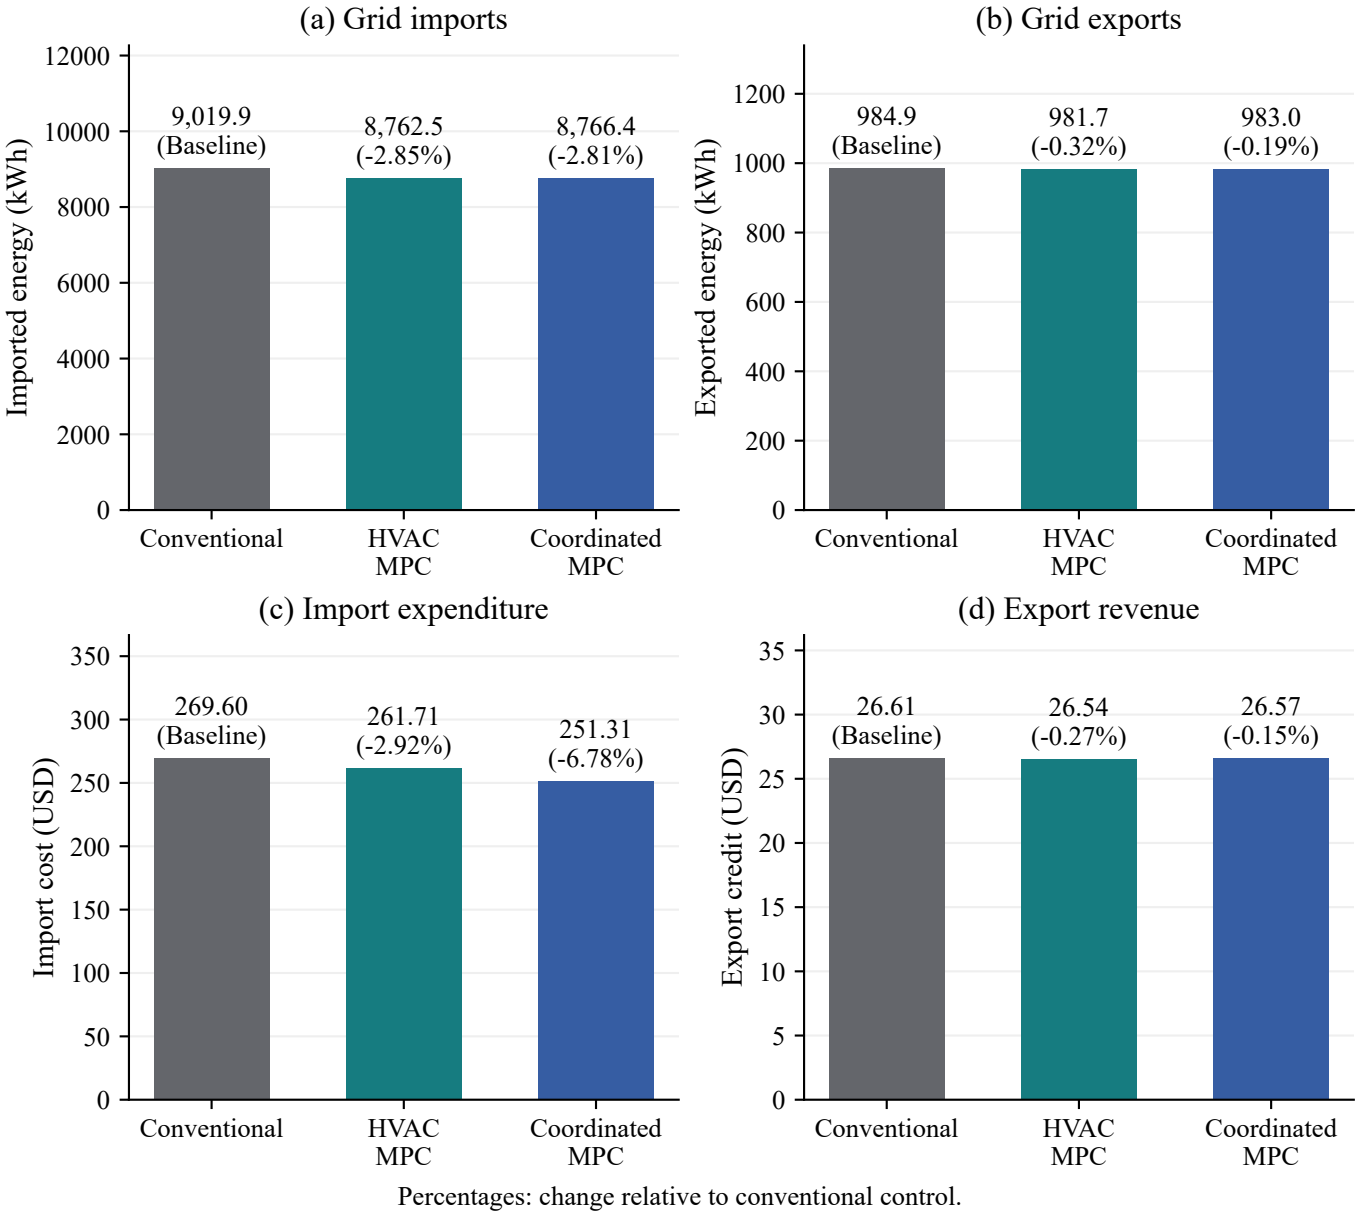
(a) Grid imports
Imported energy (kWh)
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
9,019.9
(Baseline)
8,762.5
(-2.85%)
8,766.4
(-2.81%)
Conventional
HVAC
MPC
Coordinated
MPC
(b) Grid exports
Exported energy (kWh)
1200
1000
800
600
400
200
0
984.9
(Baseline)
981.7
(-0.32%)
983.0
(-0.19%)
Conventional
HVAC
MPC
Coordinated
MPC
(c) Import expenditure
Import cost (USD)
350
300
250
200
150
100
50
0
269.60
(Baseline)
261.71
(-2.92%)
251.31
(-6.78%)
Conventional
HVAC
MPC
Coordinated
MPC
(d) Export revenue
Export credit (USD)
35
30
25
20
15
10
5
0
26.61
(Baseline)
26.54
(-0.27%)
26.57
(-0.15%)
Conventional
HVAC
MPC
Coordinated
MPC
Percentages: change relative to conventional control.