



SIMBOLOGÍA


Línea Trifásica

L1 3 x 380 V + N ~ 50 Hz
L2 _____
L3 _____
N _____
PE - - - - -


Circuito de Mando

L1 FU1 1x 220 V + N ~ 50 Hz
N _____


Interruptor

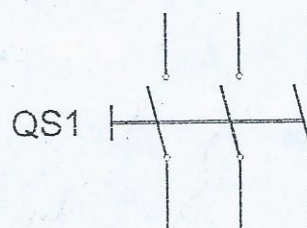


Seccionador

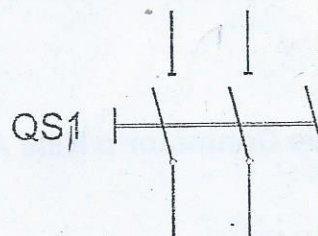

Seccionador Fusible

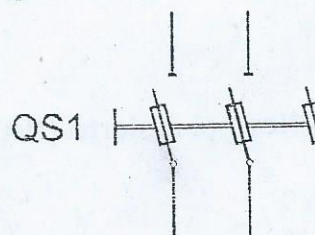


Interruptor Automático

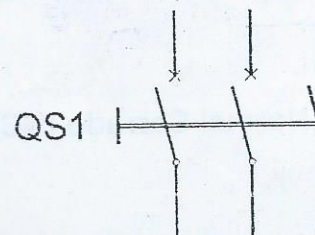




SIMBOLOGÍA


Interrupor Diferencial

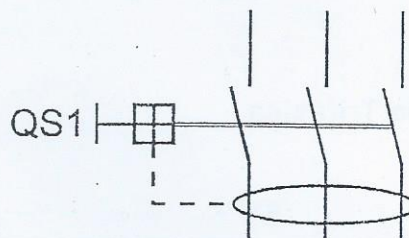


Cortacircuito Fusible

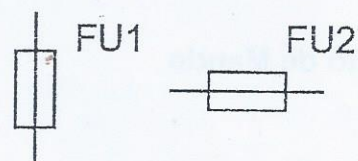


Contactora

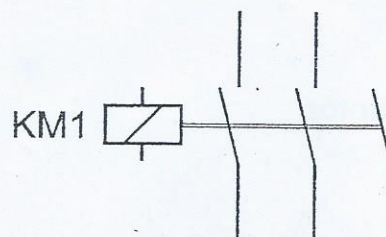


Bobina de Contactora o Relé Auxiliar



Contacto Normal Abierto (NA)

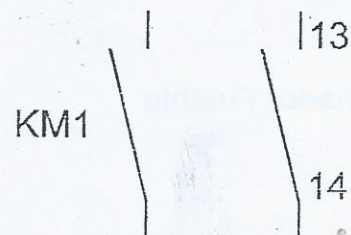


Contacto Normal Cerrado (NC)

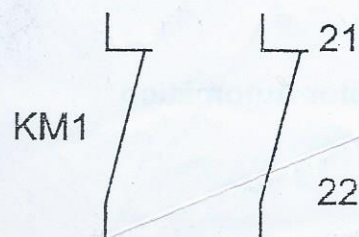




SIMBOLOGÍA


Contacto Inversor




Relé Térmico

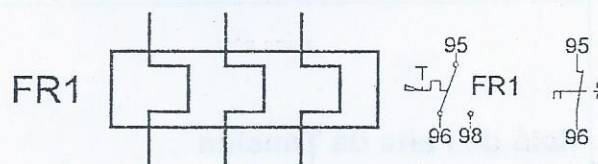


Relé Electromagnético

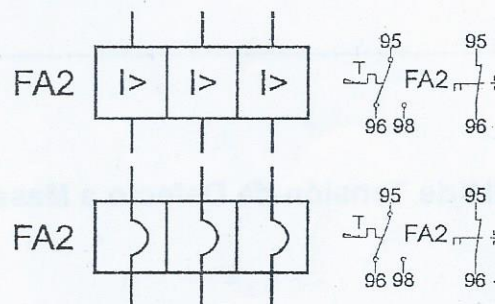

Relé Magnetotérmico

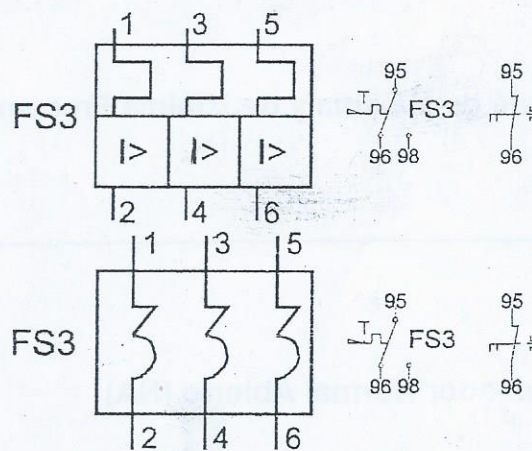


Guardamotor Magnetotérmico

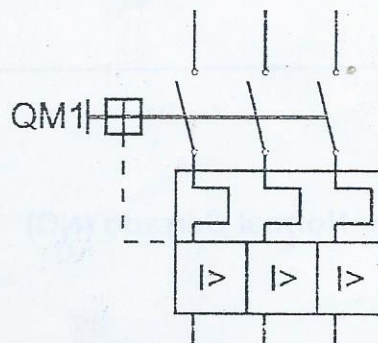




SIMBOLOGÍA


Relé de Mínima Tensión

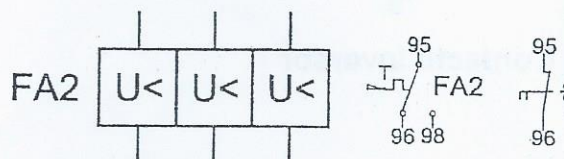


Relé de Falta de Tensión

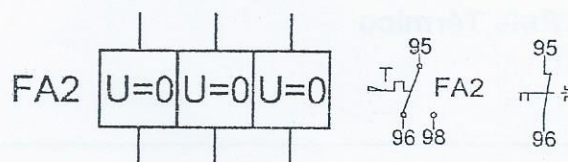


Relé de Tensión de Defecto a Masa

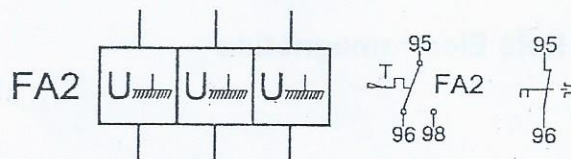


Relé de Máxima y de Mínima Frecuencia

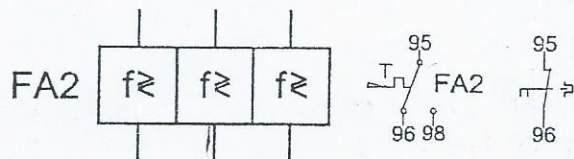

Pulsador Normal Abierto (NA)




Pulsador Normal Cerrado (NC)






SIMBOLOGÍA


Temporizador con Retardo a la Conexión
(o al Trabajo)




Temporizador con Retardo a la Desconexión
(o al Reposo)




Contacto Normal Abierto Temporizado a la Conexión




Contacto Normal Abierto Temporizado a la Desconexión



Contacto Normal Cerrado Temporizado a la Conexión




Contacto Normal Cerrado Temporizado a la Desconexión






SIMBOLOGÍA


Contacto Inversor Temporizado a la Co-
nexión




Contacto Inversor Temporizado a la Des-
conexión




Contacto Accionado por Temperatura
(Termostato)




Contacto Accionado por Presión (Pre-
sostato)



Contacto Accionado por Flotador (Con-
trol de Nivel)




Contacto Accionado por Motor Eléctrico






SIMBOLOGÍA


**Contacto de Interruptor de Posición
(Fin de Carrera)**




Motor de Inducción Trifásico




Motor Trifásico con Seis Bornes de Salida

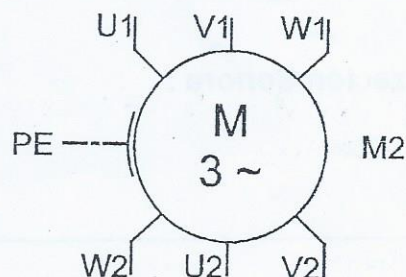


Motor Trifásico de Polos Conmutables

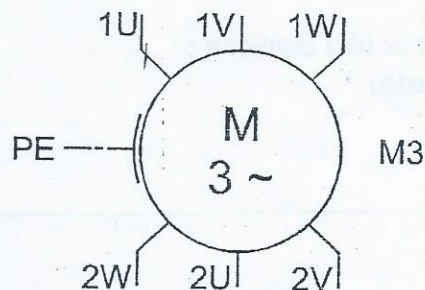

**Señalización Visual :
Lámpara de Señalización**




**Señalización Visual :
Lámpara de Alarma (Roja)**






SIMBOLOGÍA


Señalización Sonora :
Bocina

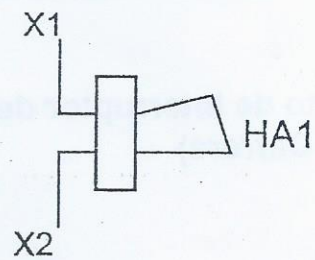


Señalización Sonora :
Timbre




Señalización Sonora :
Sirena




Señalización Sonora :
Zumbador



Electroválvula



Arrancador










SIMBOLOGÍA

Voltímetro	
Amperímetro	
Vatímetro	
Cosímetro	
Fasímetro	
Frecuencímetro	 
Óhmetro	
Galvanómetro	
Osciloscopio	 




SIMBOLOGÍA

Medidor de Cupla	 
Tacómetro	 
Sincronoscopio	
Contador	 
Carga (LOD)	
No (NOT)	
Salida (OUT)	
Y (AND)	



SIMBOLOGÍA


O (OR)




Temporizador (TIM)




Contador (CNT)

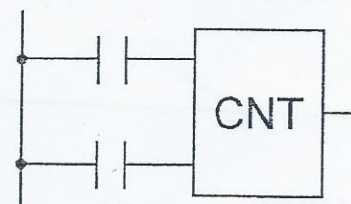


Registro de desplazamiento (SFR)

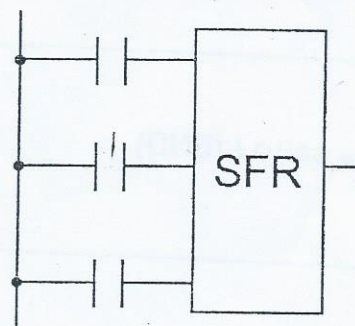

Salida simple (SOT)

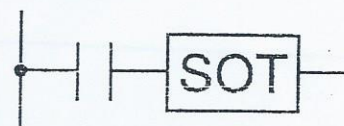


Seteado del control maestro (MCS)

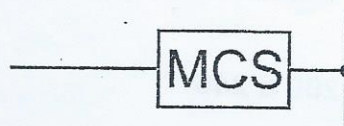




SIMBOLOGÍA

Reseteado del control maestro (MCR)

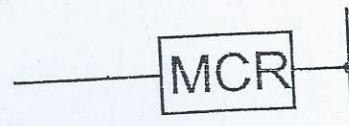


Set (SET)

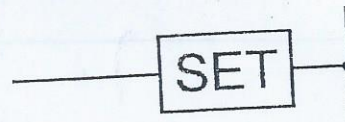


Reset (RST)




Salto (JMP)

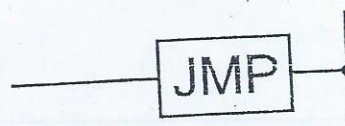


Fin de salto (JEND)

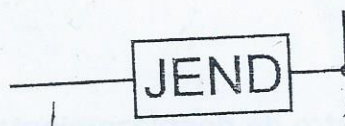

Fin (END)

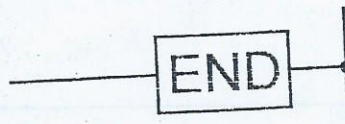

Fun 100 a 146

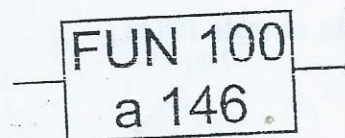

Fun 200 a 246

