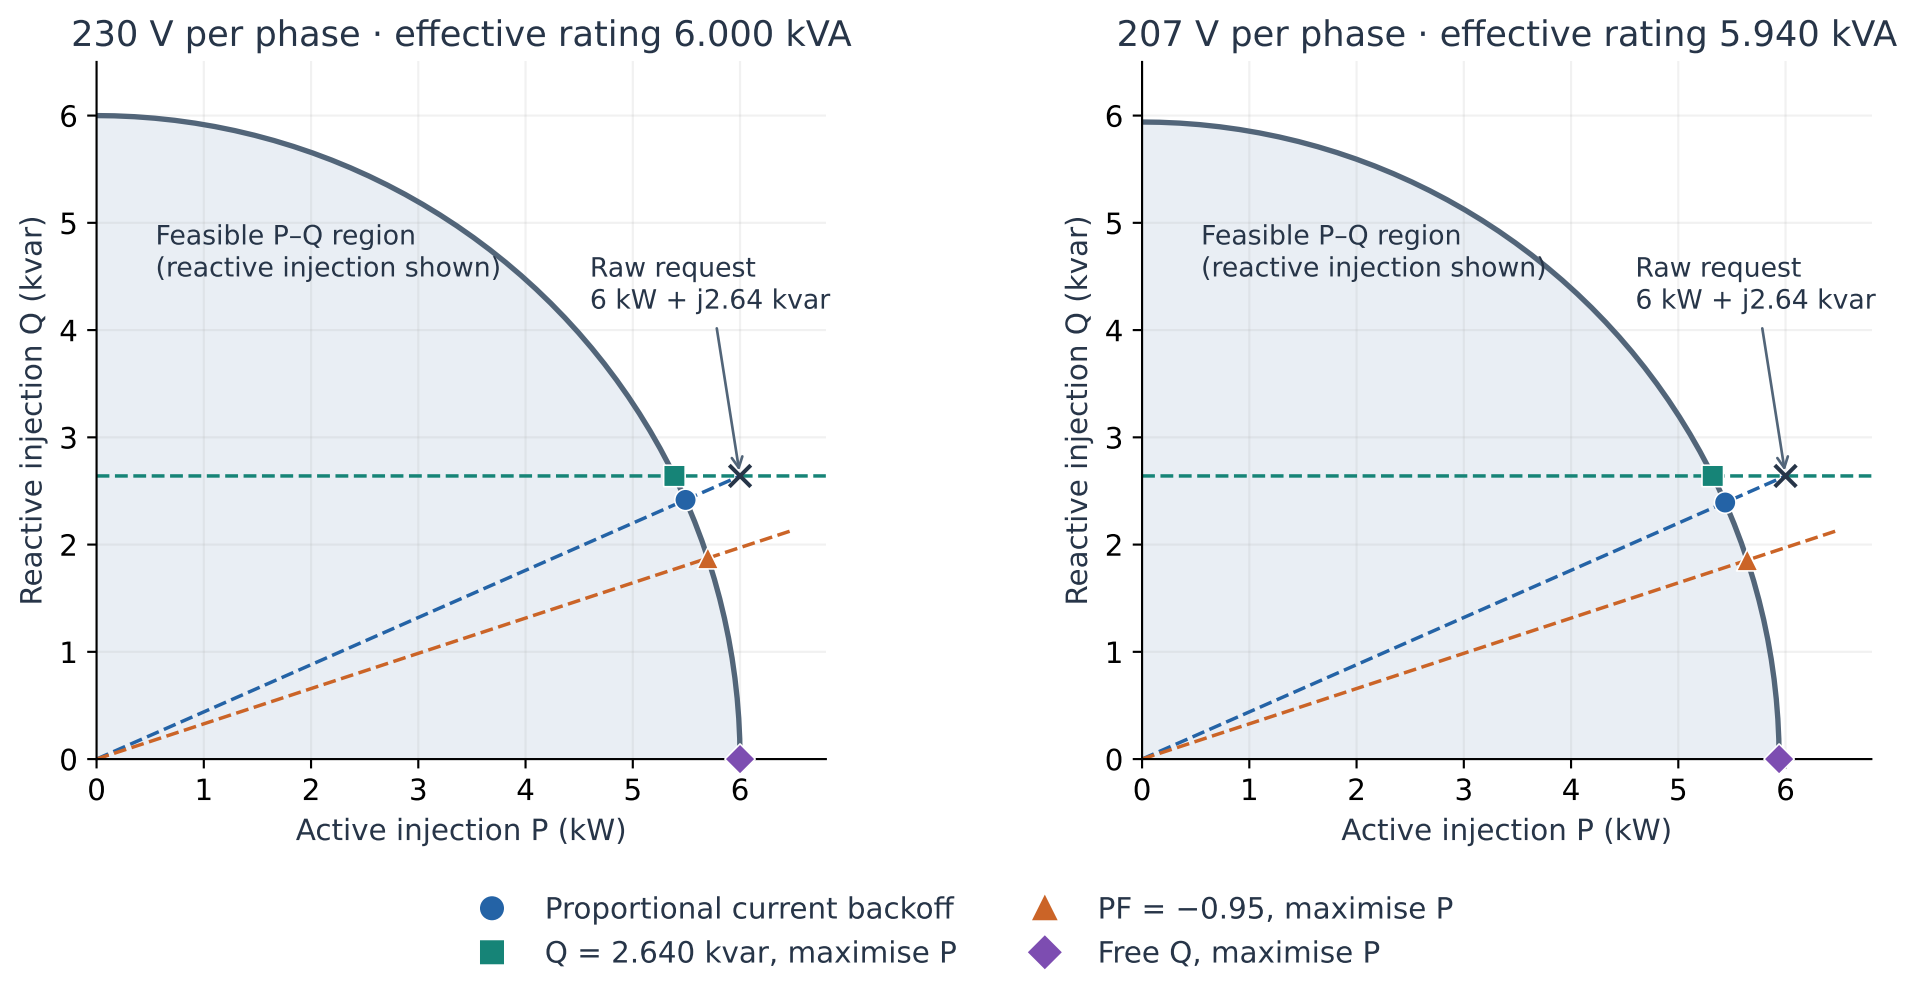
230 V per phase · effective rating 6.000 kVA
207 V per phase · effective rating 5.940 kVA
Feasible P–Q region
(reactive injection shown)
Raw request
6 kW + j2.64 kvar
Reactive injection Q (kvar)
Active injection P (kW)
0
1
2
3
4
5
6
Proportional current backoff
Q = 2.640 kvar, maximise P
PF = −0.95, maximise P
Free Q, maximise P